


Схема ИТП

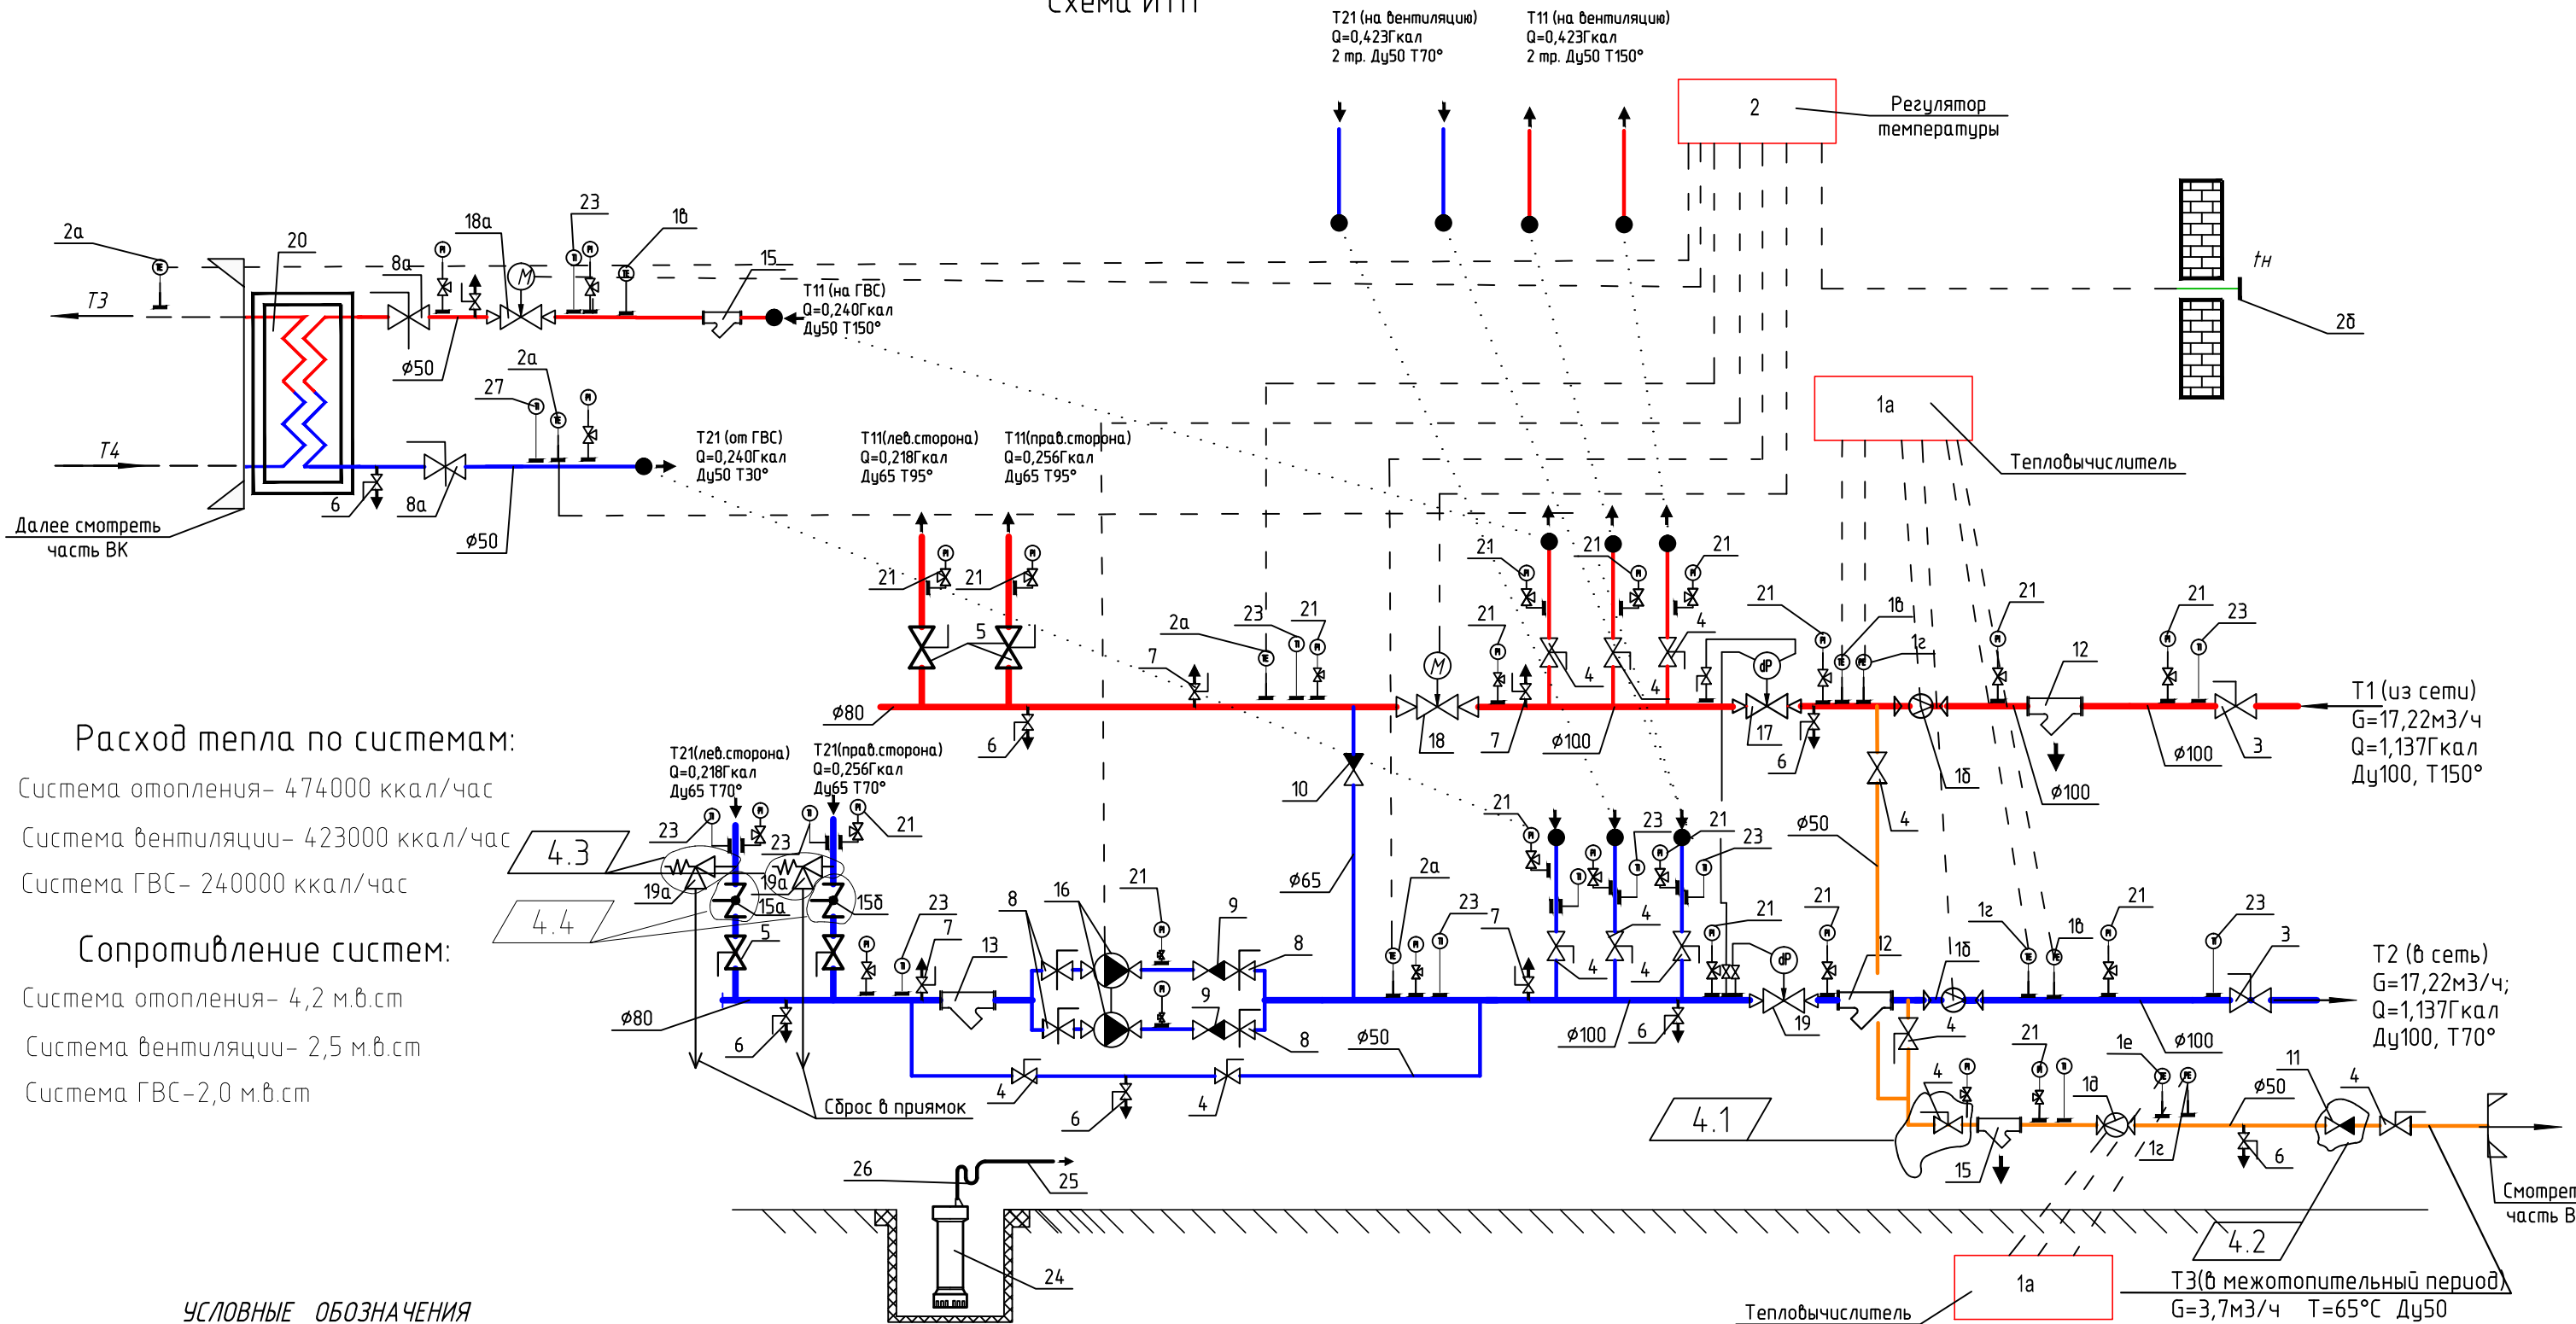

Расход тепла по системам:

- Система отопления- 474000 ккал/час
- Система вентиляции- 423000 ккал/час
- Система ГВС- 240000 ккал/час

Сопротивление систем:

- Система отопления- 4,2 м.в.ст
- Система вентиляции- 2,5 м.в.ст
- Система ГВС- 2,0 м.в.ст

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- подающий трубопровод тепловой сети — T1 —

- обратный трубопровод тепловой сети — T2 —

Смотреть часть ВК