



М 1:5
Вид спереди
Дверь не показана

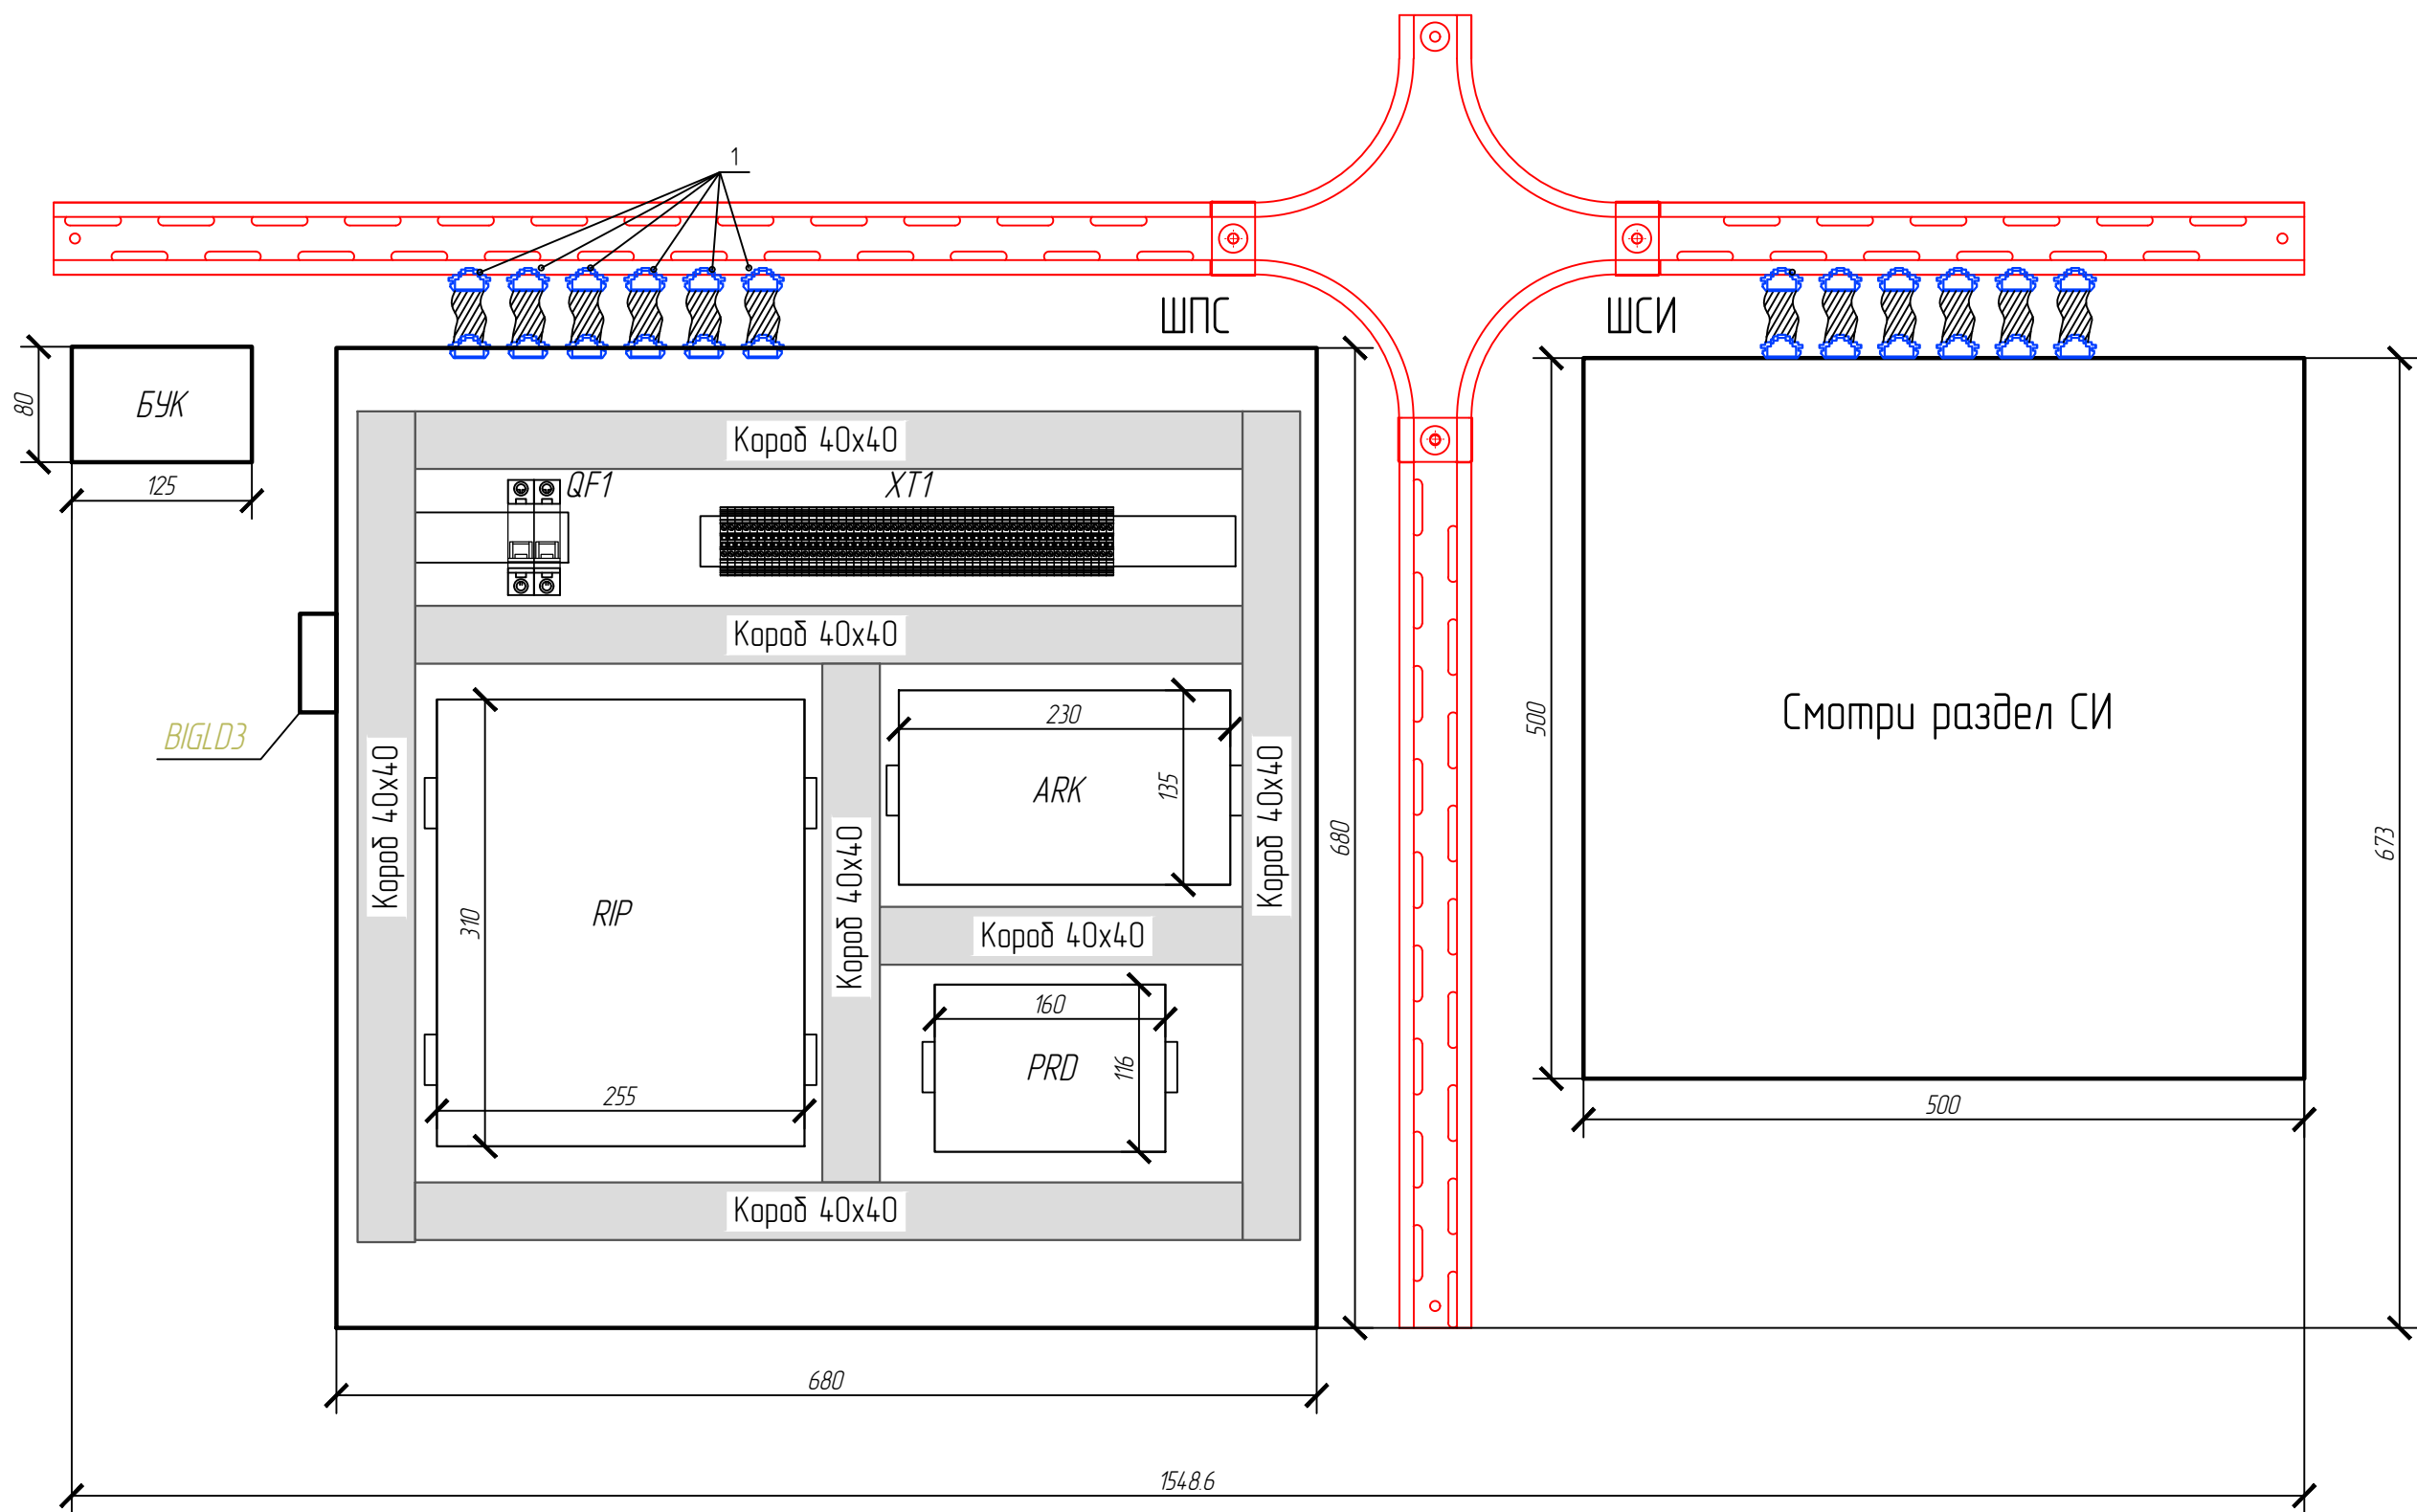

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
ШПС	Бакс-33Н	Шкаф (680х680х170) Бирос	1	
1	РГ 21	Сальник диаметр проводника 15-18мм IP54	12	
2	ДКС 00134	Перфорированный короб 40х40	4,5 м.	
3	ДКС 02145	DIN-рейка OMEGA 3A	3 м.	
QF1	ВА 47-29 2P/1A/C	Автоматический выключатель	1	
XT1	UT2,5	Клеммные блоки	53	
RIP	РИП-12-3/17М1-Р	Резервированный источник питания	1	
PRD	RS-200T	Передачик "Риф Стринг"	1	
ARK	СИГНА/1-20П SMD	Прибор приемно-контрольный	1	
БЧК		Блок управления клапаном	1	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						01.01.2015.РД.АПС					
						Капитальный ремонт ГРС-1 Альметьевского /ЛПУ МГ г. Нижнекамск					
Изм	Колуч	Лист	И док	Подпись	Дата				Стадия	Лист	Листов
Разраб	ГИП		Абдузяров			Силовое электрооборудование			Р	12	14
						Шкаф ШПС. Эскиз общего вида			ООО "Абель "		
Н.контр.	Шамсутдинов		И.И.И.								