


## Схема внутреннего газоснабжения

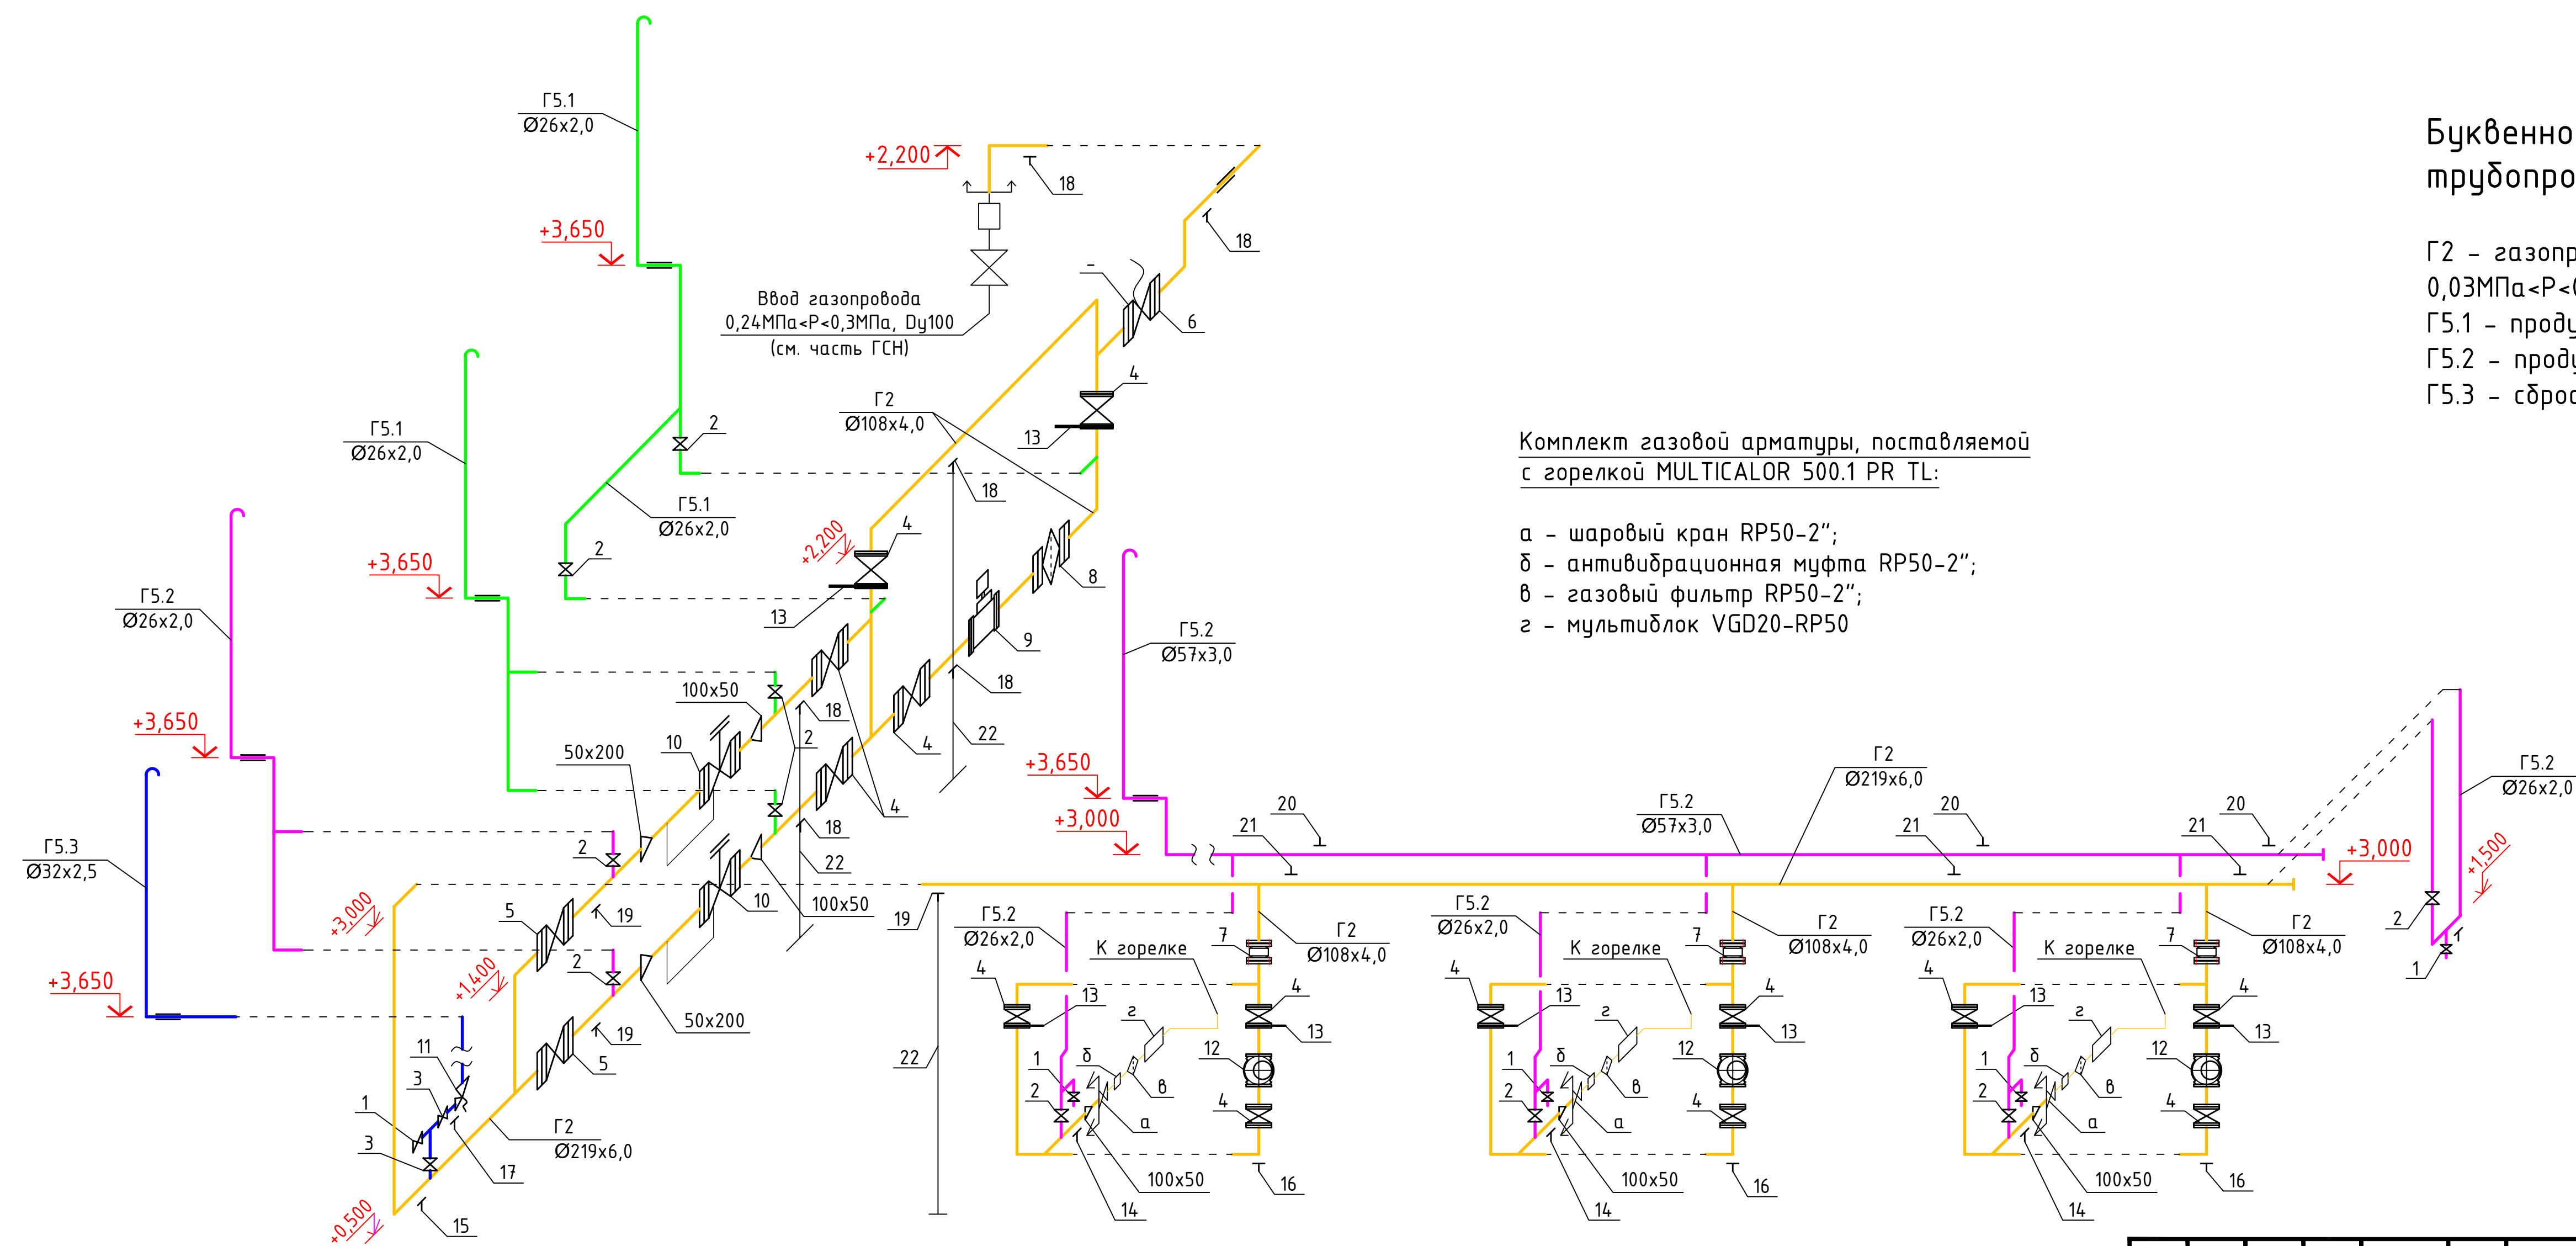

Буквенно-цифровые обозначения трубопроводов:

Г2 – газопровод среднего давления, 0,03МПа<P<0,3МПа;  
Г5.1 – продувочный трубопровод, 0,24МПа<P<0,3МПа;  
Г5.2 – продувочный трубопровод, P=0,03МПа;  
Г5.3 – сбросной трубопровод

Комплект газовой арматуры, поставляемый  
с горелкой MULTICALOR 500.1 PR TL:

а - шаровый кран RP50-2";  
 б - антивибрационная муфта RP50-2";  
 в - газовый фильтр RP50-2";  
 г - мультиблок VGD20-RP50

Граница заводской поставки

1. Продувочные и сбросной трубопроводы вывести выше кровли на 1м.
2. Номера позиций на схеме соответствуют номерам позиций в спецификации.

						ГСВ			
						Строительство квартальной котельной в Калининградской области			
Изм.	Колуч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Котельная	Стадия	Лист	Листов
Утвердил					05.17				
Проверил					05.17				
Разраб.					05.17		П	4	
Н.контр.					05.17				
						Схема внутреннего газоснабжения			