Фундамент Ф1с

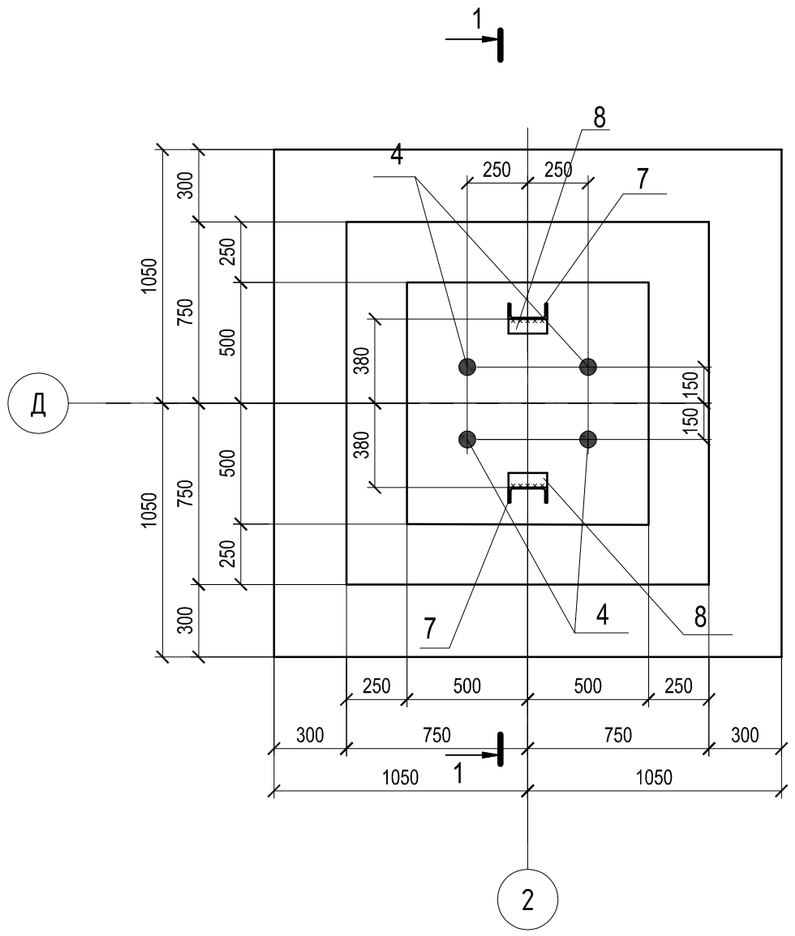

Фундамент Ф1

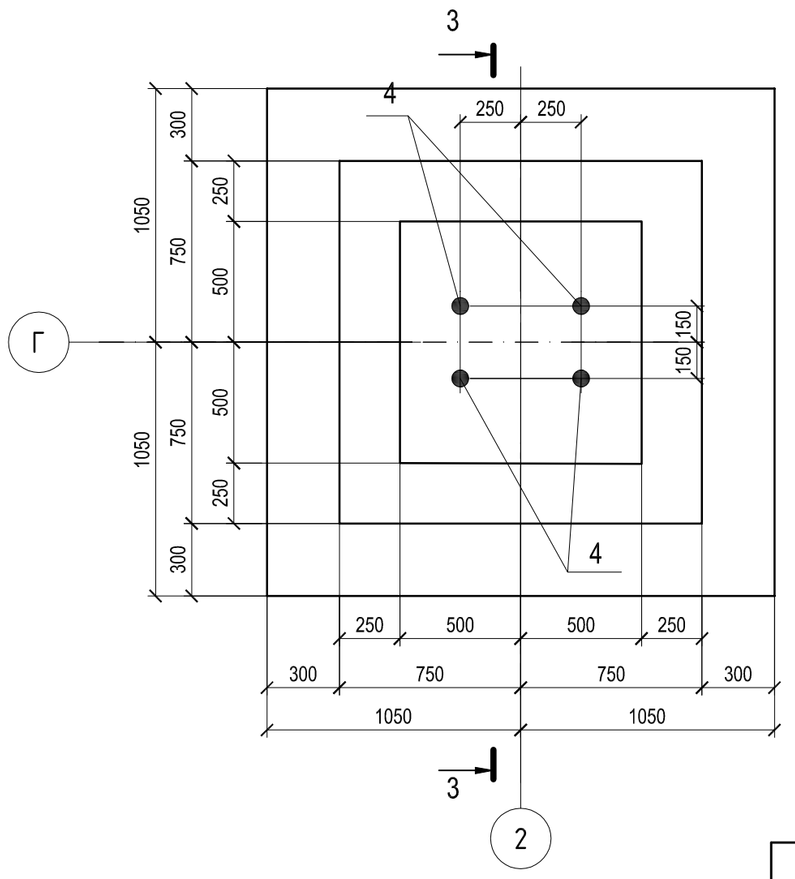

1 - 1

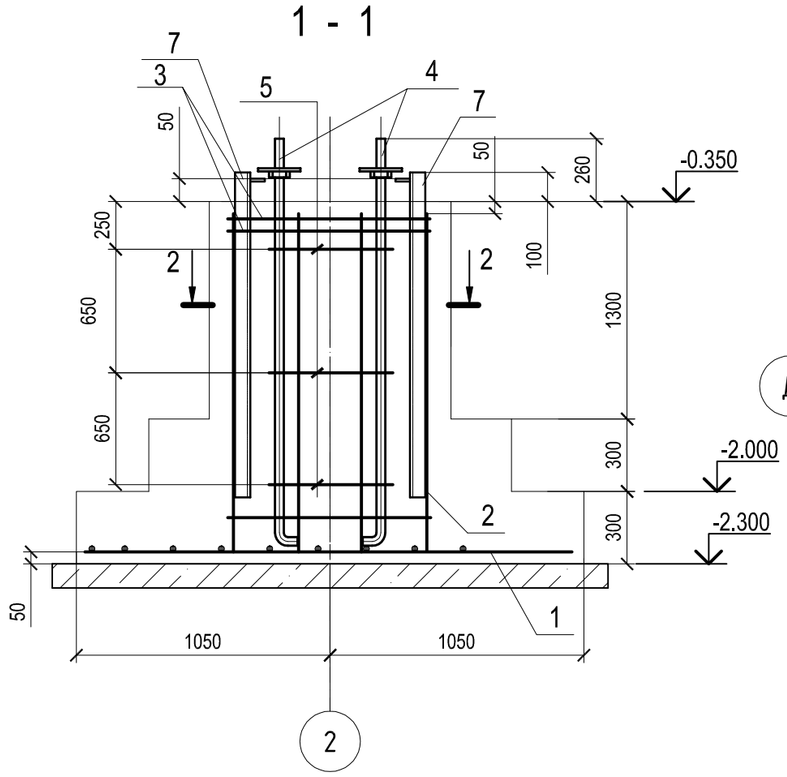

2 - 2

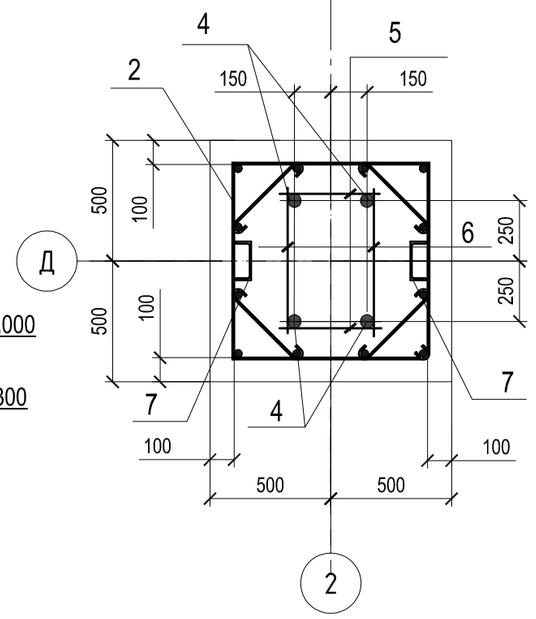

3 - 3

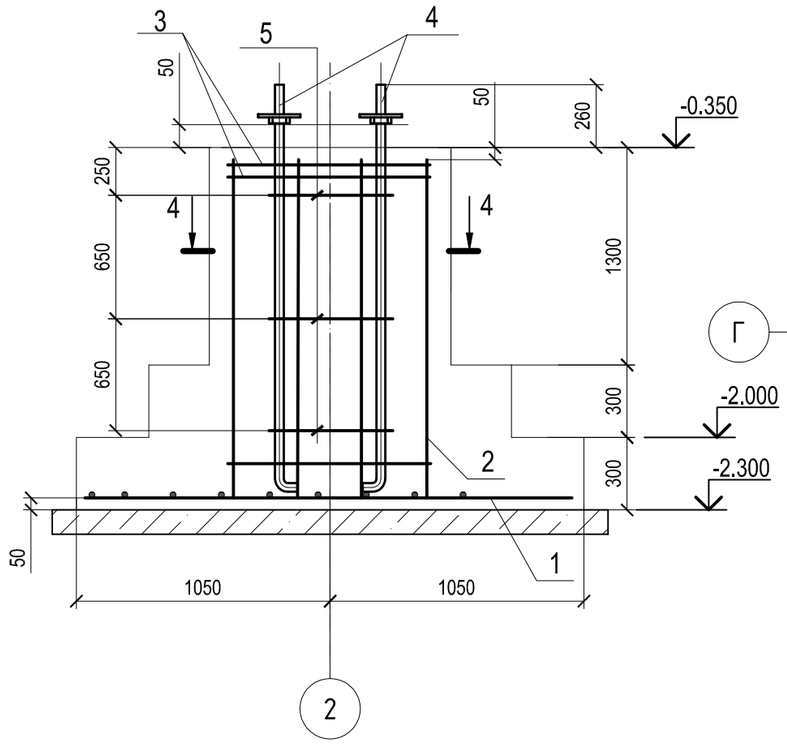

4 - 4

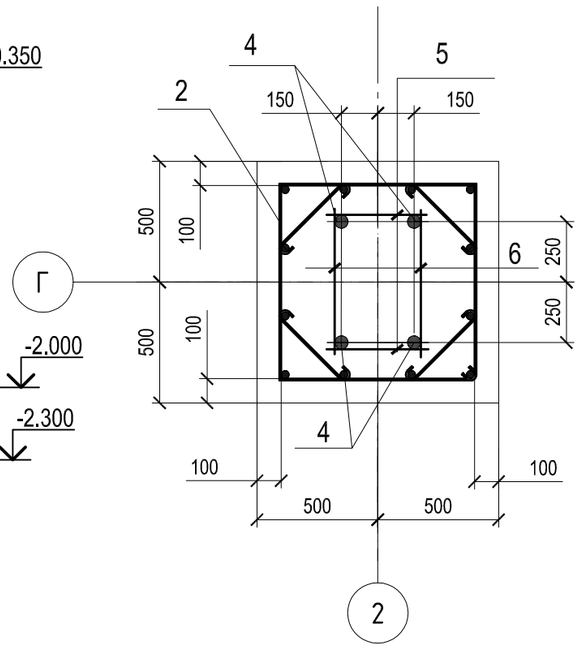

Спецификация на фундаменты Ф1с, Ф1

Поз.	Обозначение.	Наименование.	Кол.	Масса ед. кг.	Примечание
		Фундамент Ф1с			
		Сборочные единицы и детали			
1	V-16-1119ч - КЖИ.С	Сетка С3	1	71.28	71.28кг
2	V-15-1011/1ч - КЖИ. КП1	Каркас КП1	1	53.74	53.74кг
3	V-15-1011/1ч - КЖИ.С	Сетка С2	2	6.12	12.24кг
		Детали			
4	V-15-1011/1ч - КЖИ.А1	Анкер А1	4	17.61	70.44кг
5	б/ч	Ø10AIII (A400) l=350мм ГОСТ 5781-82*	6	0.2	1.2кг
6	б/ч	Ø10AIII (A400) l=550мм ГОСТ 5781-82*	6	0.3	1.8кг
7	б/ч	[16 l=1600мм ГОСТ 8240-97	2	22.72	45.44кг
8	б/ч	-12x80x160	2	1.2	2.4кг
9	б/ч	Ø10AIII (A400) l=850мм ГОСТ 5781-82*	2	0.520	4.200
		Материалы			
		Бетон кл. В25	3.3		м3
		Фундамент Ф1			
		Сборочные единицы и детали			
1	V-15-1011/1ч - КЖИ.С	Сетка С3	1	71.28	71.28кг
2	V-15-1011/1ч - КЖИ. КП1	Каркас КП1	1	53.74	53.74кг
3	V-15-1011/1ч - КЖИ.С	Сетка С2	2	6.12	12.24кг
		Детали			
4	V-15-1011/1ч - КЖИ.А1	Анкер А1	4	17.61	70.44кг
5	б/ч	Ø10AIII (A400) l=350мм ГОСТ 5781-82*	6	0.2	1.2кг
6	б/ч	Ø10AIII (A400) l=550мм ГОСТ 5781-82*	6	0.3	1.8кг
9	б/ч	Ø10AIII (A400) l=850мм ГОСТ 5781-82*	2	0.520	4.200
		Материалы			
		Бетон кл. В25	3.3		м3

1. Анкерные болты при установке соединить в пакет отдельными стержнями поз.5, 6 и зафиксировать к каркасу стержнями поз.9
2.Фундаменты выполнять из бетона на сульфатостойком цементе или шлакопортландцементе марки W4 по водонепроницаемости, марки F50 по морозостойкости. Укладку бетона производить с вибрированием.

Ведомость расхода стали на элемент

Марка элемента	Изделия арматурные								Изделия закладные								Общий расход
	Арматура класса							Всего	Прокат марки							Всего	
	AI (A240)			AIII (A400)					C245								
	ГОСТ 5781-82*								ГОСТ 2590-88		ГОСТ 8240-97		ГОСТ 19903-90				
	Ø6	Ø8	Итого:	Ø10	Ø14	Ø16	Итого		Ø36	Итого:	[16	Итого:	t12	t10	Итого:		
Ф1с	12.24	19.08	31.320	7.2	34.72	71.28	113.20	144.52	70.44	70.44	45,440	45,440	2,400	3,200	5.600	121.48	266.00
Ф1	12.24	19.08	31.320	7.2	34.72	71.28	113.20	144.52	70.44	70.44				3,200	3.200	73.64	218.16

						2017
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата	
Директор						
ГИП	Денисенко					
Рук. группы						
Проверил	Денисенко					
Выполнил	Карпов					
Н.контр.	Жинжиков					

V-16-1119ч-АС

Шутенко А.В.

Здание магазина по адресу:ул.Ворошилова65,в гКаменск-Шахтинский,Ростовской обл.

Стад.	Лист	Листов
РД	16	

Фундамент Ф-1.Ф1с.

ООО "Каменск-Шахтинская АПМ РОСТОБЛЖИЛПРОЕКТ"

A2