


| | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Тип | ШУН /В(поз. А1.19) | ШУН/В (поз. А1.20) | ШУН/В (поз. А1.21) | ШУН/В (поз. А1.22) | ЩДУ (А1.1..А1.3) | ЩДУ (А1.4..А1.8) | ЩДУ (А1.9..А1.13) | ЩДУ (А1.14..А1.18) |
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | =24 | =24 | =24 | =24 |
| Мощность, Вт (ВА) | 7,5 (кВт) | 4,0 (кВт) | 5,5 (кВт) | 2,2 (кВт) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Место установки | Электрощитовая (Кровля здания). | | | | Электрощитовая (отм. +0.000). | | | |

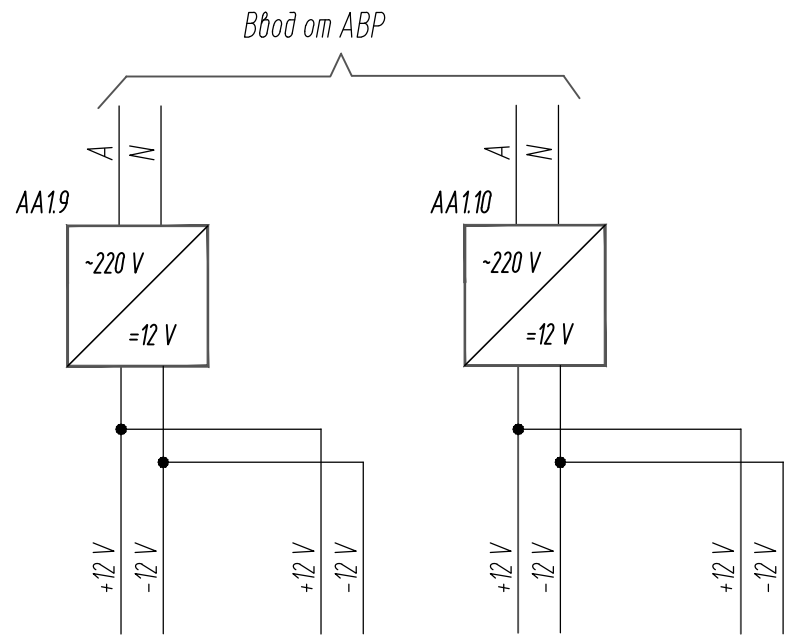

| | | | | |
|-------------------|------------------|-----|-----|-----|
| Тип | ПУ1 | ПУ2 | ПИ1 | ПИ2 |
| Напряжение, В | =12 | =12 | =24 | =24 |
| Мощность, Вт (ВА) | 20 | 20 | 15 | 15 |
| Место установки | Помещение охраны | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------|------|--------|---------|--------|--|------------------------------|------|--------|
| | | | | | | 217.01.01–ПСчО, АОВ | | | |
| | | | | | | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по ул. Астраханской дом 71а в г-к Анапа (Корректировка). | | | |
| Изм. | Колуч. | Лист | И док. | Подпись | Дата | | | | |
| | | | | | | Автоматическая система пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, автоматизация противопожарной защиты. | Стадия | Лист | Листов |
| Гл.спец | Сушинский | | | | 08.17 | | Р | 5 | |
| ГАП | Гаврилов | | | | 08.17 | | | | |
| | | | | | | Схема электрическая принципиальная питания. Блок секция 1.1. | ООО ПТП “ОЛВИАЛ” г.Краснодар | | |
| ГИП | Афоник | | | | 08.17 | | | | |
| Н.контр. | Сушинский | | | | 08.17. | | | | |

| | |
|----------------|--------------|
| Инв. подл. | Взам. инв. Н |
| Подпись и дата | |