


Экспликация помещений

№	Наименование помещения	S, м ²	Примечание
1	2	3	4
78	Реанимация	61,4	
79	Коридор	52	
80	Бельевая	4,2	
80.2	Тамбур	6,3	
80.3	Моечная	2,1	
80.4	Санузел	1,7	
81	Коридор	31	
82	Моечная	5,7	
83	Малая операционная	23,9	
84	Операционная	38,6	
85	Моечная	13,9	
86	Операционная	39	
87	Операционная	23,5	
88	Кабинет	9,2	
89	Склад наркотич. веществ	4,5	
90	Коридор	37,6	
91	Операционная	23,8	
92	Операционная	39,3	
93	Моечная	13,9	
94	Операционная	38,4	
95	Малая операционная	23,9	
96	Моечная	5,7	
98	Реанимация	62,5	
98.2	Ординаторская	16,6	

Примечание:
 1. Воздуховоды приточных и вытяжных систем, расположенные на чердаке здания, покрыть теплоизоляцией толщиной 40 мм, воздуховоды приточных систем, расположенные на 2 этаже покрыть теплоизоляцией толщиной 10 мм.
 2. Привязки и высотные отметки воздуховодов и оборудования систем вентиляции уточнить по месту.
 3. Транзитные воздуховоды покрыть противопожарной изоляцией EI120.
 4. Прокладку воздуховодов предусмотреть за подшивным потолком.

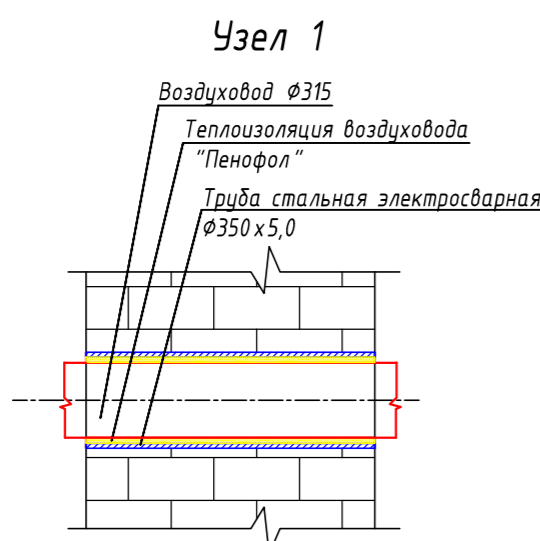

Условные обозначения

- Вытяжная решетка
- Приточная решетка
- Вытяжной диффузор
- Приточный диффузор
- Клапан огнезадерживающий нормальнооткрытый КЛОП-1 (60)
- Дроссель-клапан КВК / АВК
- Шумоглушитель
- Фильтр жарозащитный

69/08/16-0В				
Санкт-Петербург, Пискаревский пр.д.47				
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подп.
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России			Стадия	Лист
			Р	6
Вентиляция. Корпус №13. Фрагмент плана 2 этажа			ООО "КЛИМАТКОМ ПРОЕКТ"	