


План 2 этажа

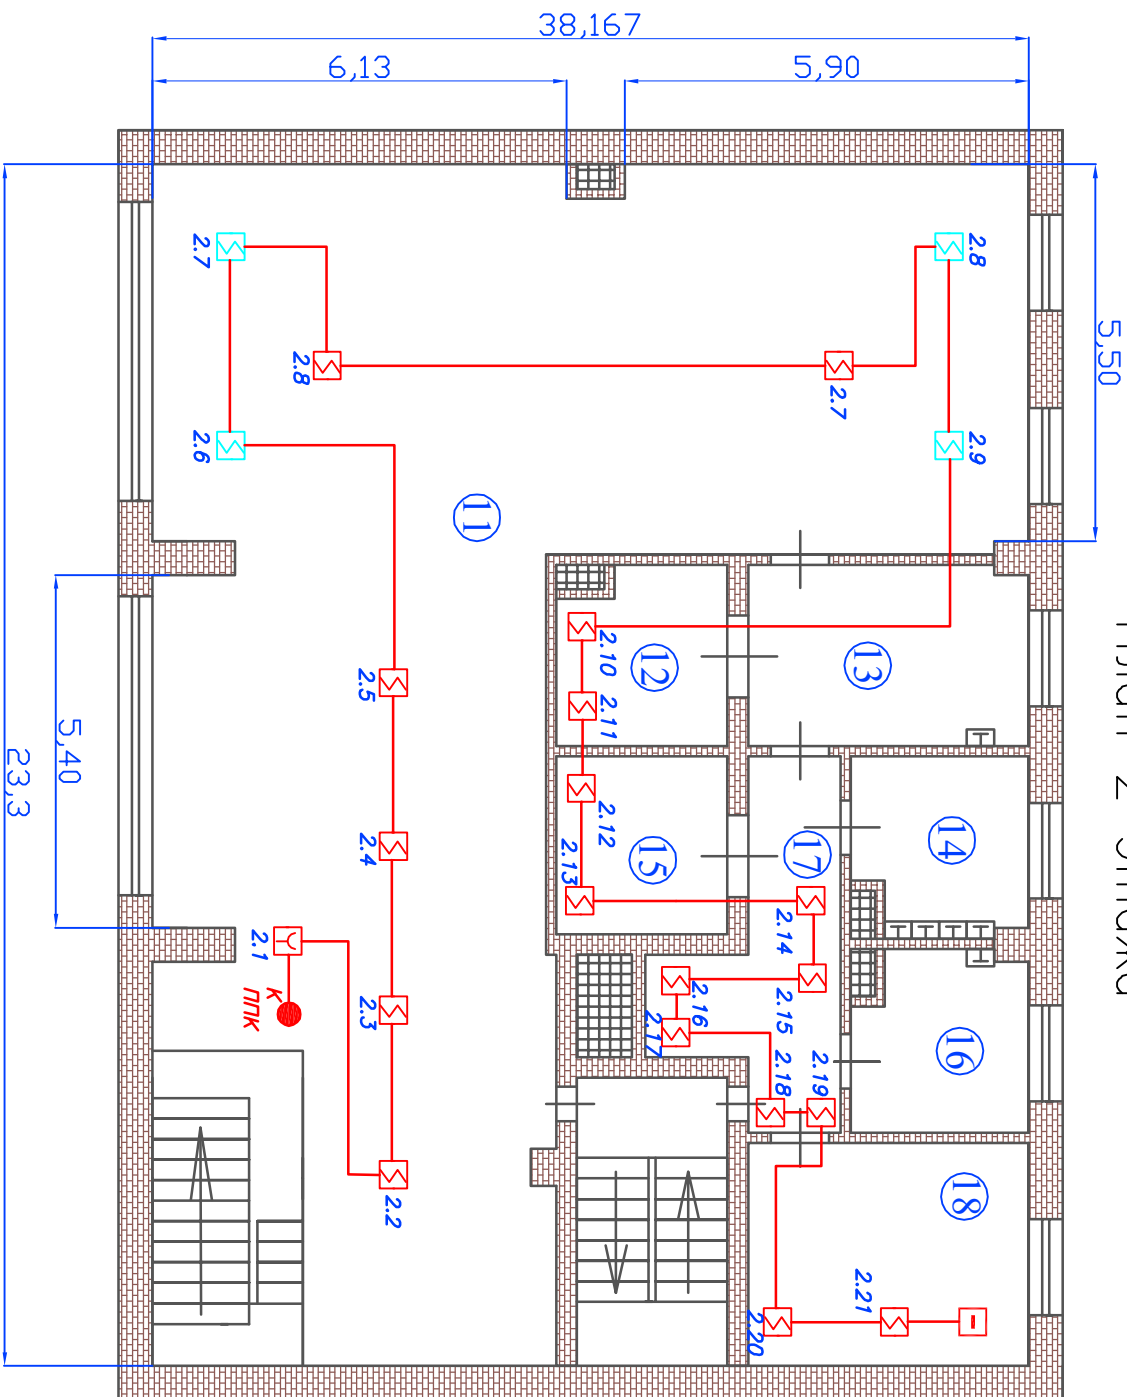

№	Экспликация помещения Назначение помещения
11	Зал
12	Кладовая
13	Помещение с мокрым процессом
14	Помещение с мокрым процессом
15	Кладовая
16	Помещение с мокрым процессом
17	КОРИДОР
18	КАБИНЕТ

Согласовано			

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взаим. инв.№

0511-М/05-АПС			
г. Москва, Щелковское шоссе, д.57, стр.3-А			
Система пожарной сигнализации		Страницы	Листов
		Р	4 / 7
План расположения оборудования.			
Им.	Кол.уч.	Лист	№ гок.
ГИП	Сизов		
Проб.	Устинов		
Разроб.	Коваленко		
		Подп.	Дата