



Расстояние между опорами
полипропиленовых трубопроводов

Условный диаметр трубопровода, мм	Расстояние между опорами, м
ø20	0,9
ø25	1,0
ø32	1,2
ø40	1,4
ø50	1,6
ø63	1,8
ø75	1,9

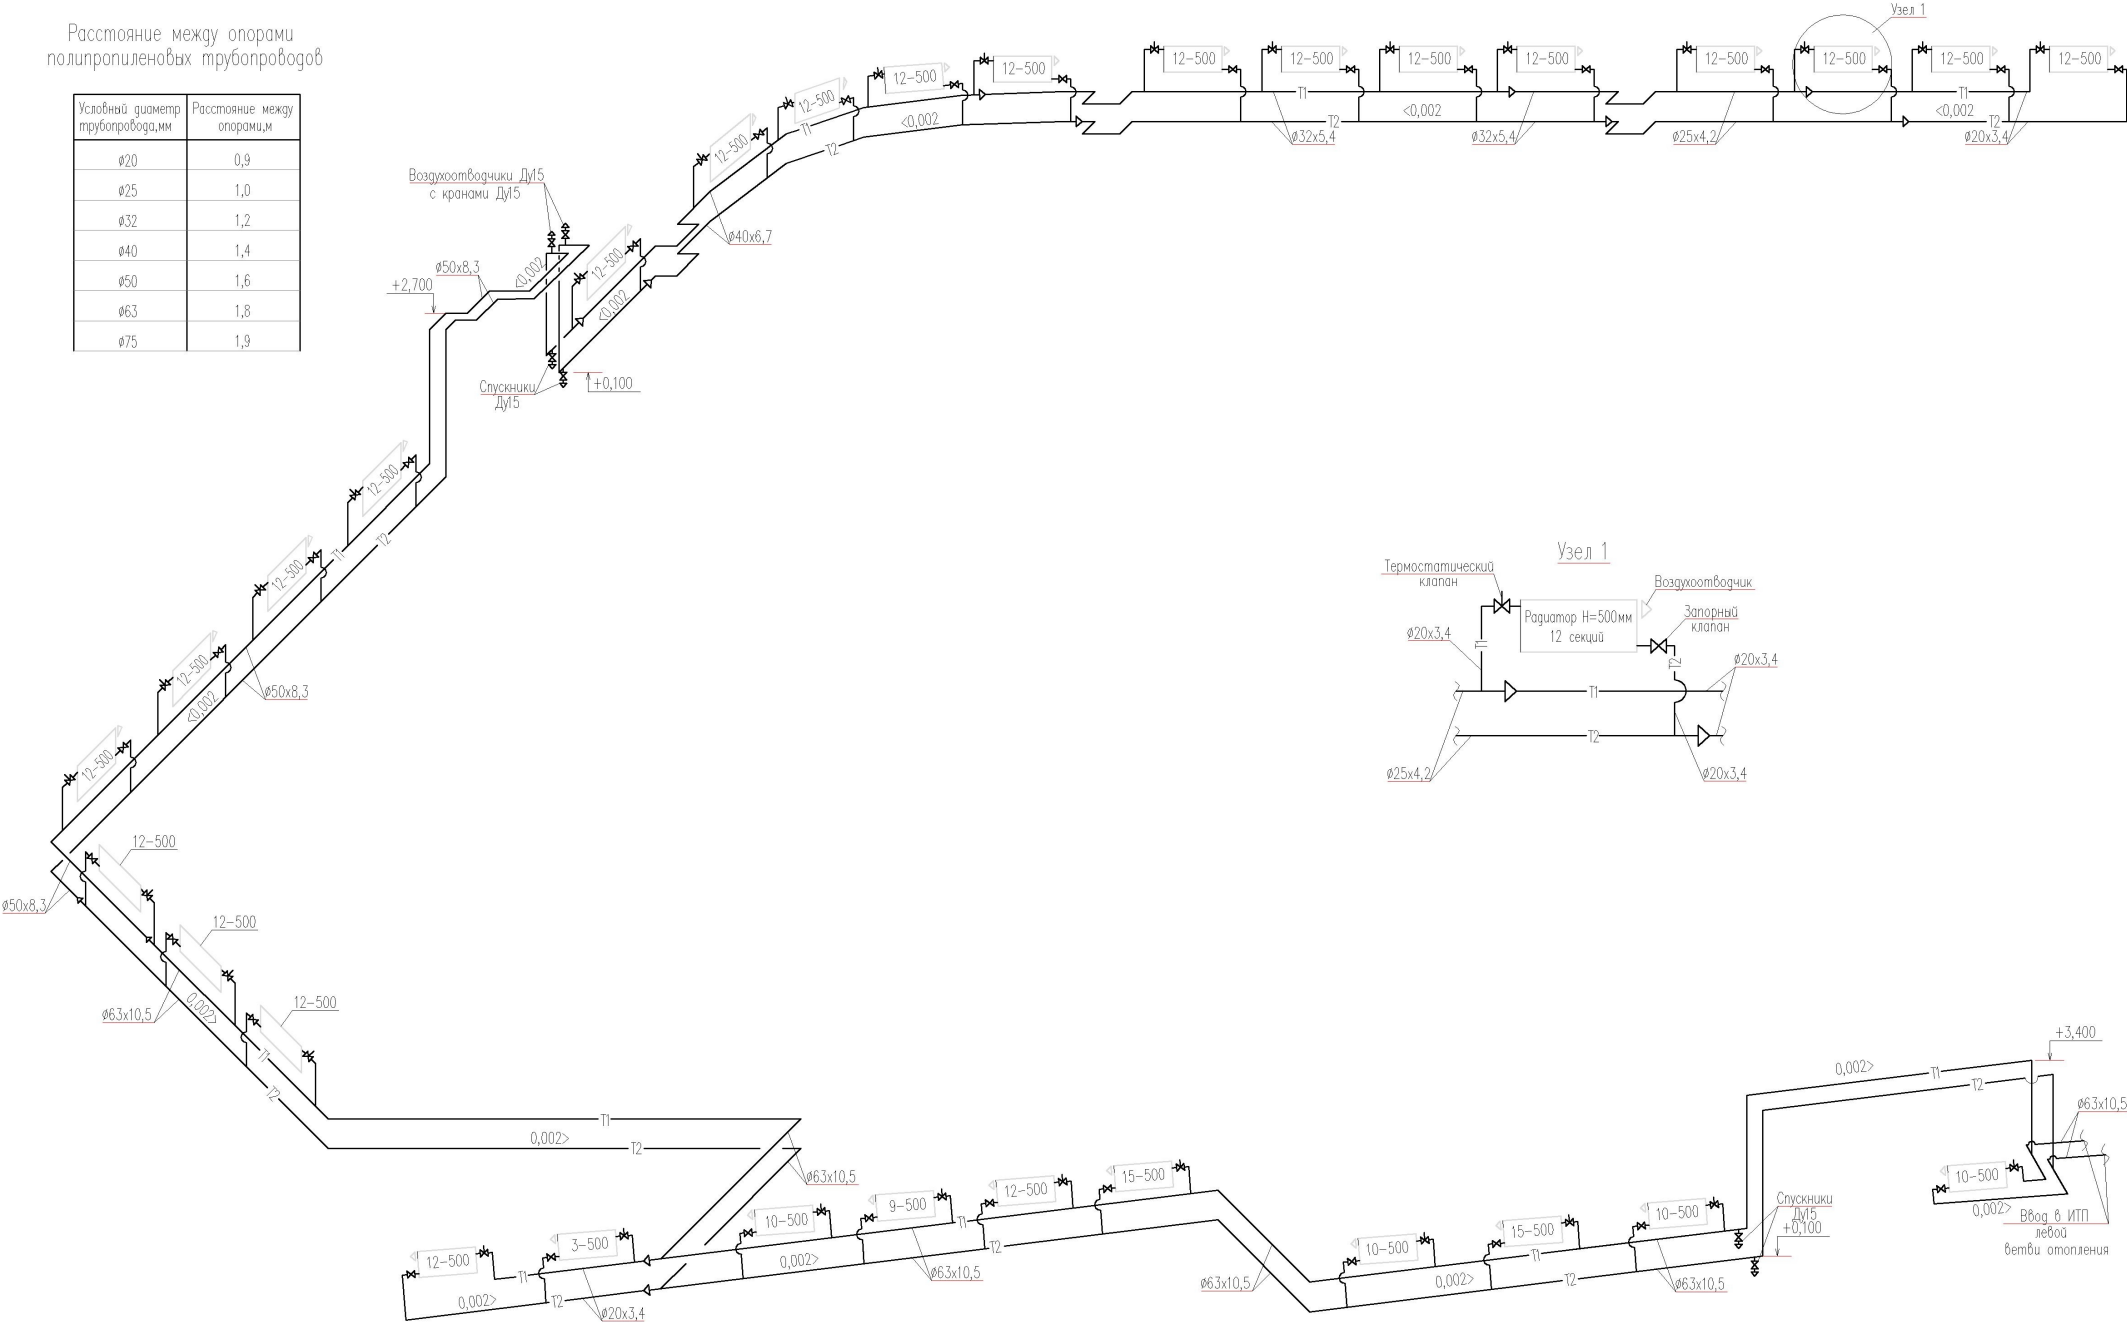


Инв. № подл.	Листов 2 и дата	Взак. инв. №
--------------	-----------------	--------------

Схема теплоснабжения системы П1

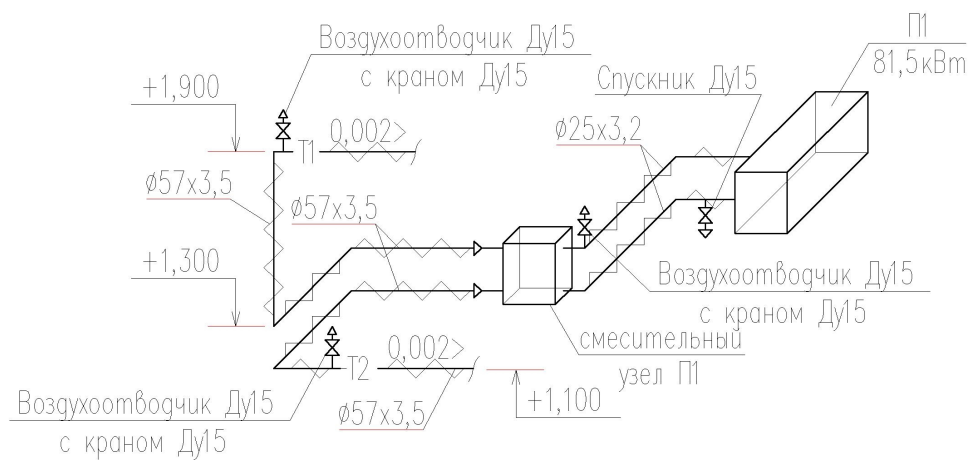

Принципиальная схема смесительного узла П1

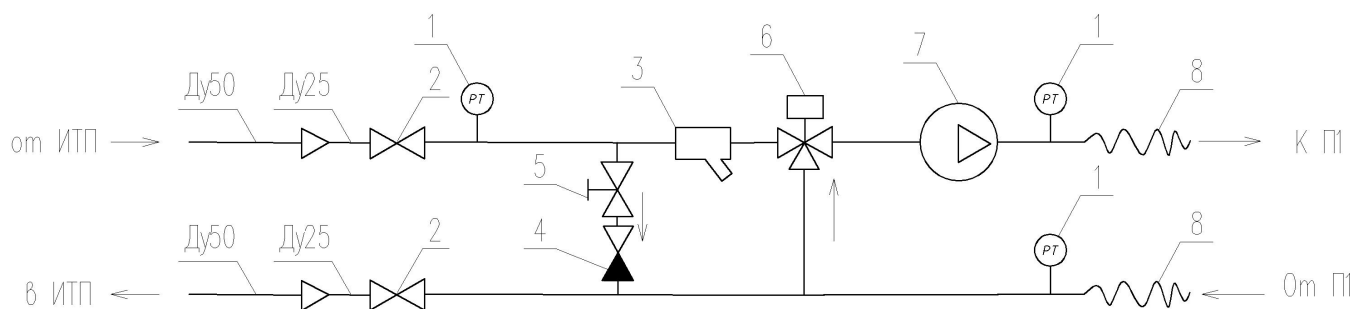

1—узел термоманометра;

2—шаровый кран;

3—фильтр;

4—обратный клапан;

5—балансировочный клапан;

6—трехходовой клапан с электроприводом;

7—насос;

8—гибкая подводка;

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взам. инв.№