
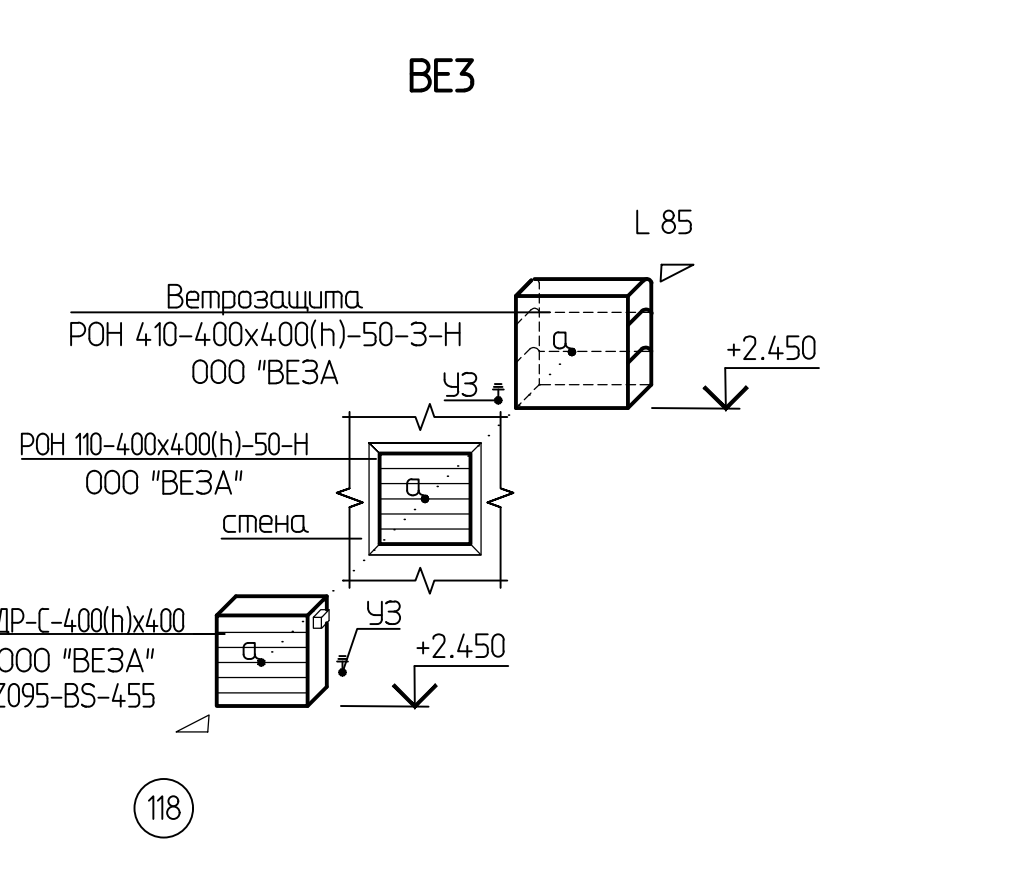
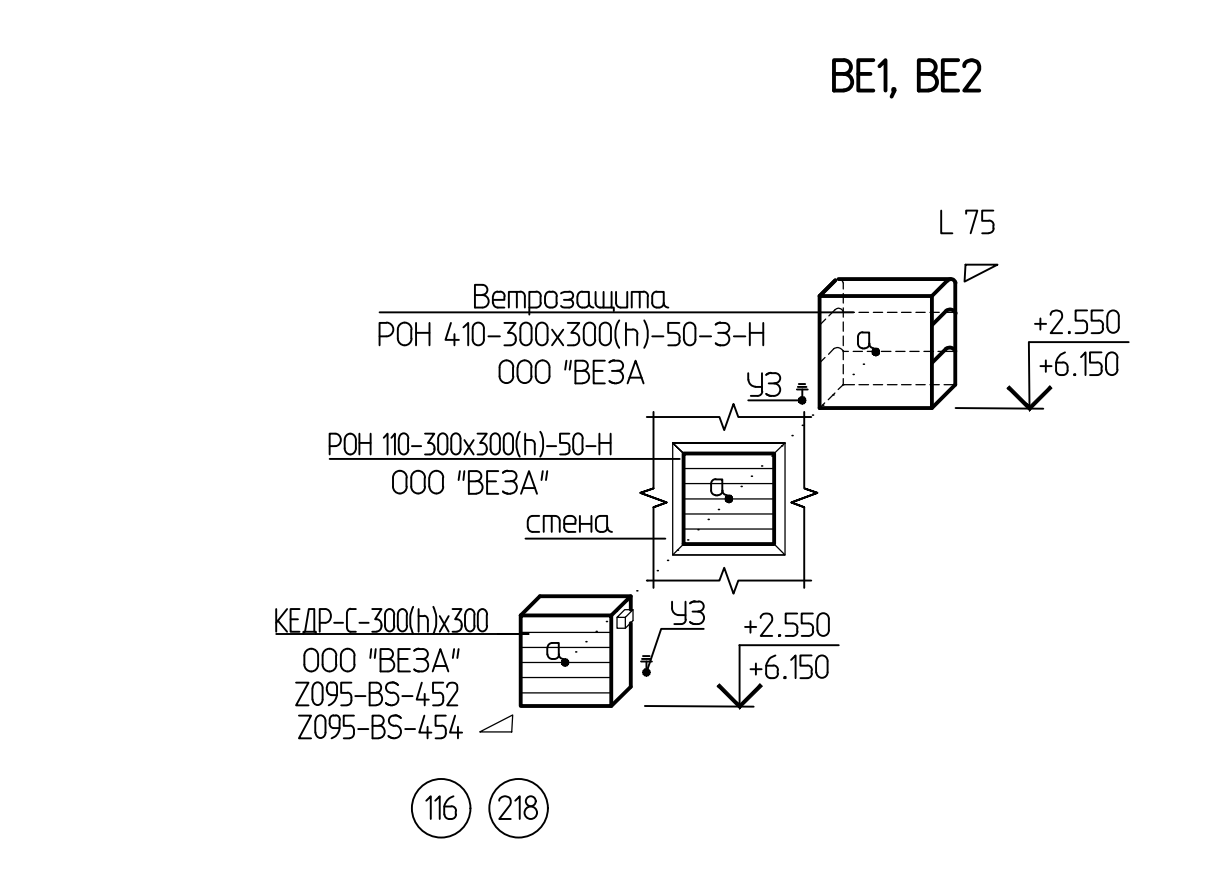
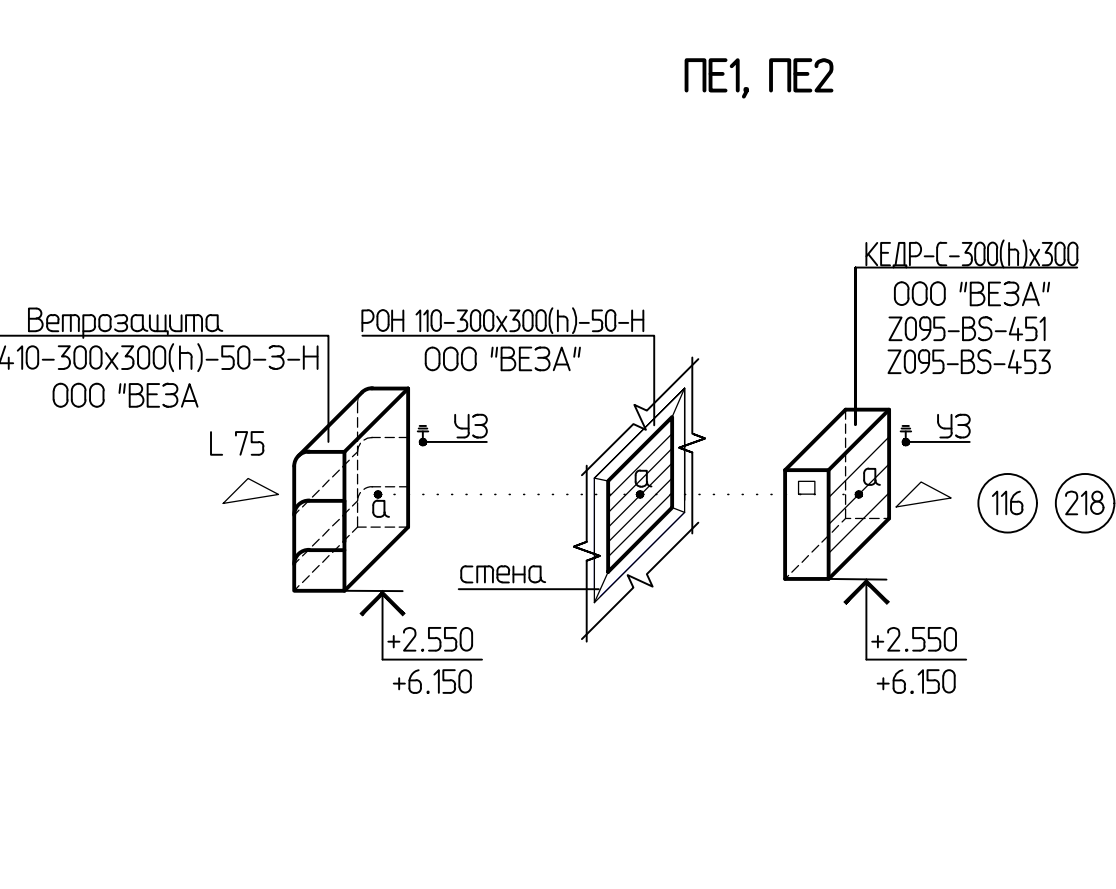
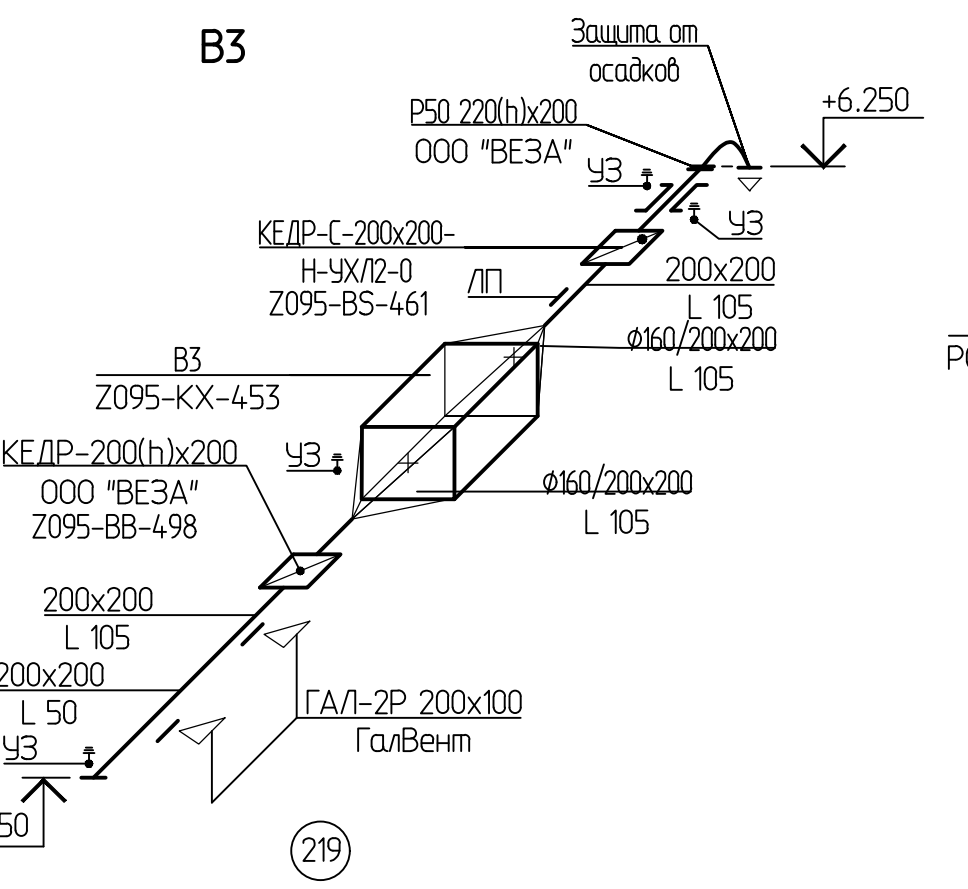
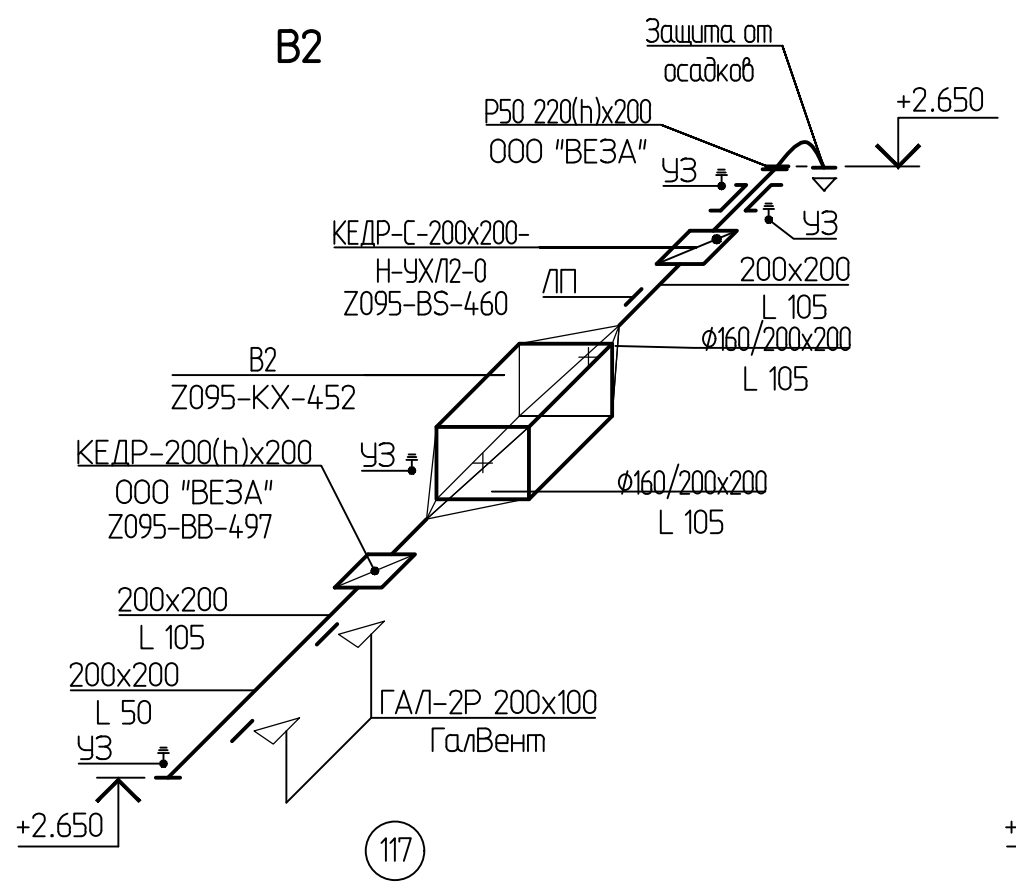


Примечание
 1 Сборный короб системы вентиляции В6-В17 на чердаке покрывается огнезащитным покрытием и тепловой изоляцией, на схеме систем вентиляции огнезащитное покрытие и тепловая изоляция условно не показаны

- Условные обозначения
- Транзитный воздуховод с нормирован предел огнестойкости
 - Пятиугольный вентилятор
 - Нормированный предел огнестойкости воздуховода
 - Номер облицовочного помещения по эскизу
 - Клапан противопожарный универсальный
 - Клапан воздушный универсальный
 - Узел заземления

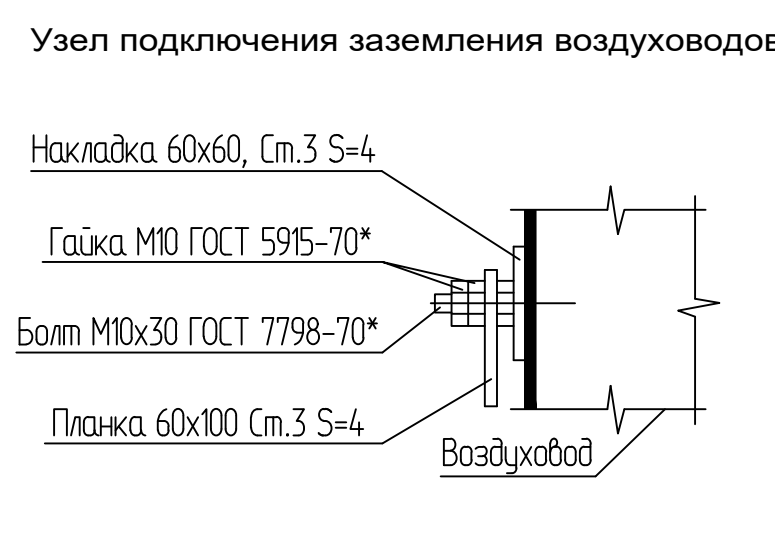

Изм.	Колонт.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
И. комп.					
Гл. спец.					
Объемные					
Схемы систем вентиляции					
В2, В3, В6 - В11, В14 - В17, ПЕ1, ПЕ2, ВЕ1 - ВЕ3					
Страница				Лист	Листов
р				11	