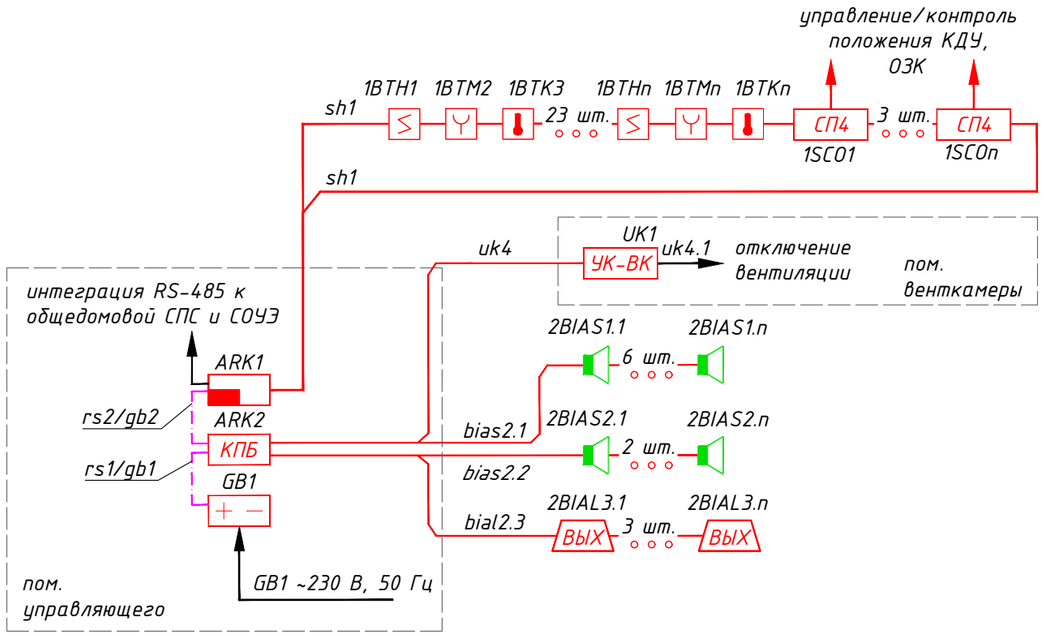

Обозначения условные графические оборудования

Графическое	Буквенное	Наименование
	ARK	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М
	ARK	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ
+ −	GB	Резервированный источник питания РИП24
КПБ	ARK	Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ
УКВК	UK	Устройство коммутационное УК-ВК исп.14
	BTH	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03
	BTM	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.1
И		Изолятор КЗ "Бриз"
	BIAS	Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-3М
ВЫХ	BIAL	Оповещатель охранно-пожарный световой «Выход» Молния-24
СП4	SCO	Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4-24
	BTK	Извещатель пожарный тепловой С2000-ИП-02-02

Обозначения условные графические кабелей

Графические	Наименование	Тип кабеля
	Шлейфы	нг(А)-FRHF 1х2х0,5
	Линия интерфейса RS-485/ электропитания 24В	нг(А)-FRHF 2х2х0,5

Нумерация извещателей/оповещателей:

XXXA.B.C

- *порядковый номер устройства в шлейфе / линии;*
- *номер шлейфа/ линии управления / оповещения;*
- *текстовое обозначение устройства;*
- *номер приемно-контрольного прибора/блока управления;*

Примечания:

1. *Нумерация кабелей выполнена в соответствии с кабельным журналом.*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.