

Содержание

1. Принципиальные расчетные положения
 2. Нагрузки и воздействия
 3. Правила чтения результатов расчета
 4. Выводы
 5. Список литературы
- Приложения
- №1. Расчет оснований и фундаментов
- №2. Результаты статического и сейсмического расчета каркаса сооружения
- №3. Результаты подбора конструктивных элементов сооружения

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Согласовано				
						188/9104-14-12	Лист
Изм.	Кол.у	Лист	№до	Подп.	Дата		РР

1. Принципиальные расчетные положения

Цель расчета: определить перемещения узлов конструкции, напряжения и усилия в элементах конструкции, требуемое армирование железобетонных элементов их несущую способность, оценить устойчивость сооружения.

1.1. Описание расчетной схемы.

Пространственные статические расчеты выполнены методом конечных элементов (КЭ), с помощью сертифицированного программного комплекса «Ли́ра 2020 R3» Расчеты выполнялись по схеме совместного деформирования конструкции и основания с использованием пространственной расчетной модели. Под действием нагрузок все подземные конструкции деформируются, причем на тех участках, где перемещения происходят в сторону грунта, обладающего упругими свойствами, возникают реактивные усилия упругий отпор. Моделирование упругого отпора осуществлялось по гипотезе местных деформаций Фусса-Винклера (или гипотезе коэффициента постели). Для учета сил упругого отпора по этой гипотезе действие сплошной упругой среды имитировалось системой упругих связей по модели линейно-деформируемого полупространства.

1.2. Расчетная схема железобетонного сооружения.

В расчетных схемах железобетонное сооружение моделировалось конечным элементом «оболочка».

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
										РР
Изм.	Кол.у	Лист	№до	Подп.	Дата	188/9104-14-12				

2. Нагрузки и воздействия

Классификация нагрузок принята в соответствии с СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия". Коэффициенты надежности по нагрузке для веса строительных конструкций приняты по таблице 7.1, для железобетонных конструкций $K = 1,1$.

Планировочные отметки приняты на основании обмерочных чертежей.

Геологические характеристики грунта приняты по данным технического отчета с шифром 10102022_ОСК-ТО-14.

Сбор нагрузок на фундамент

1. Глубина заложения фундамента принимается по данным обследования 4,3 м.

Вид сооружения - железобетонная монолитная камера.

Расчет снеговой нагрузки.

Вес от снегового покрова второго снегового района по СП 2013330.2016 - 100кгс/м²)

10.1 Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию следует определять по формуле

$$S_0 = c_e c_t \mu S_g = 1 * 1 * 1 * 100 = 100 * 1,4 = \underline{140 \text{ кгс/м}^2}$$

где c_e — коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под действием ветра или иных факторов, принимаемый в соответствии с 10.5—10.9; Принимаем $c_e = 1$

c_t — термический коэффициент, принимаемый в соответствии с 10.10; Принимаем $c_t = 1$

μ — коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, принимаемый в соответствии с 10.4; Принимаем $\mu = 1$

S_g — нормативное значение веса снегового покрова на 1 м² горизонтальной поверхности земли, принимаемое в соответствии с 10.2. Принимаем $S_g = 100$

коэффициент надежности $\gamma_f = 1,4$, обеспечивающий компенсацию теряющейся со временем прочности материалов конструкций. (п.10.12 СП 20.13330.2016)

Расчет нагрузки от гидростатического давления.

1.1 Боковые стенки.

Гидростатическое давление на боковую стенку $P_{ст} = \rho * g * h_{ст}$

где ρ — плотность воды, $\rho = 1000 \text{ кг/м}^3$; g — ускорение свободного падения, $g = 9,81 \text{ м/с}^2$;

$h_{ст}$ — заглубление стенки под уровень воды, м.

$$h_{ст} = a - z_1,$$

$$h_{ст} = 4,45 - 0,5 = 3,95 \text{ м}$$

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					188/9104-14-12		Лист
			Изм.	Кол.у	Лист	№до	Подп.	Дата	РР

$$p_{\text{ст}} = 1000 * 9,81 * 3,95 = 38,75 * 10^3 \text{ Па} = 38,75 \text{ кПа.}$$

Сила гидростатического давления на боковую стенку,

$$P_{\text{ст}} = p * g * h_c * S_{\text{ст}} = 1000 * 9,81 * 1,97 * 48,58 = 938,842 * 10^3 \text{ Н} = 938,842 \text{ кН.}$$

где h_c – заглубление центра тяжести боковой стенки под уровень воды, м;

$$h_c = h_{\text{ст}} / 2 = 3,95 / 2 = 1,97 \text{ м}$$

$S_{\text{ст}}$ – площадь боковой стенки, находящейся под уровнем воды, м²;

$$S_{\text{ст}} = l_c * h_{\text{ст}} = 12,3 * 3,95 = 48,58 \text{ м}^2.$$

Точка приложения этой силы находится в середине секции и на глубине

$$h_d = h_{\text{ст}} * 2/3 = 3,95 * 2/3 = 2,63.$$

1.2 Дно.

Гидростатическое давление на горизонтальное дно рабочей камеры

$$p_{\text{дн}} = p_{\text{ст}} = 38,75 \text{ кПа.}$$

Сила гидростатического давления на горизонтальное дно рабочей камеры

$$P_{\text{дн}} = p_{\text{ст}} * S_{\text{дн}} = 38,75 * 78,72 = 3050,4 \text{ кН.}$$

где $S_{\text{дн}}$ - площадь днища рабочей секции, м².

$$S_{\text{дн}} = T * l_c = 6,4 * 12,3 = 78,72 \text{ м}^2.$$

Расчет нагрузки от давления грунта.

Коэффициента запаса для насыпного грунта, принятого по СП к СНиП «Проектирование подпорных стен и стен подвалов. Издание 1989г.» для расчета давления на стену $K_3 = 1,2$;

Давление от грунта на плиту со стороны напора грунта, определяем по формуле:

$$H * p * \text{tg}^2(45 - \phi/2) = 4,3 * 1800 * 0,63 = 4,876 \text{ т} * 1,2 = 5,851 \text{ т.}$$

где $H = 4,3 \text{ м}$ - мощность насыпного грунта по высоте стены от верха планировочной отметки земли,

угол трения $\phi = 13^\circ$.

Давление грунта от полезной нагрузки:

Давление грунта от полезной равномерно распределенной нагрузки от людей на стенку плиты $= 200 \times 1,2 = 240 \text{ кг/м}^2$, определяем по формуле: $p * \text{tg}^2(45 - \phi/2) = 240 * 0,63 = 0,15 \text{ т/м}^2$.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
										РР
Изм.	Кол.у	Лист	№до	Подп.	Дата	188/9104-14-12				

Таблица нагрузок

Таблица 1. Постоянные нагрузки на конструкции

Наименование нагрузки	Расчет	Нормативное значение, кг/м2	Коэффициент надежности	Расчетное значение, кг/м2
Гидростатическое давление				
Гидростатическое давление на стенку		3875	Расчет	3875
Гидростатическое давление на стенку сосредоточенных сил		93884	Расчет	93884
Гидростатическое давление на дно		3875	Расчет	3875
Гидростатическое давление на дно сосредоточенных сил		305040	Расчет	305040
Расчетная нагрузка от давления грунта		5851	Расчет	5851
Расчетная нагрузка от людей на грунт		150	Расчет	150
<i>Всего постоянной нагрузки:</i>		412685		412685

Таблица 2. Временные и кратковременные нагрузки

Наименование нагрузки	Расчет	Нормативное значение, кг/м2	Коэффициент надежности	Расчетное значение, кг/м2
Снеговая нагрузка		100	1,4	140
Ветровая нагрузка		38	Расчет	45
<i>Всего кратковременной нагрузки:</i>		138		185

Обоснование принятой зоны сейсмического воздействия:

Расчетное значение сейсмической нагрузки S_{i0ik} принято по СП 14 13330.2018 с количеством учитываемых форм колебаний 10 и сейсмичностью площадки по карте ОСР-2015 для $C = 9$ баллов (вероятность события 1%).

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	188/9104-14-12 Лист РР					
			Изм.	Кол.у	Лист	№до	Подп.	Дата

Изм.	Кол.у	Лист	№до	Подп.	Дата

Лист
РР

Расчетные сочетания нагрузок

СП 20.13330.2011

☐ Не учитывать сейсмику для II-го ПС

☒ Не учитывать особое нагруж. для II-го ПС

N загруз.	Наименование	Вид	Знак оперем.	Взаимоскл.	Кэф. наежн.	Доля длительн.	1	2
1	Нагрузка от собственного веса K = 1,1	Постоянное (P)	+		1,0	1,0	1,0	1,0
2	Снеговая нагрузка 140 кг/м ²	Кратк. доминир. I (Р1)	+		1,2	,35	1,0	1,0
3	Гидростатическая нагрузка на стенки ост = 3875 кг/м ²	Длит. доминир. I (Р1)	+		1,2	1,0	1,0	1,0
4	Гидростатическая нагрузка на дно Рдн = 3875	Длит. доминир. I (Р1)	+		1,2	1,0	1,0	1,0
5	Гидростатическая нагрузка на стенки Рст = 93884 кг	Длит. доминир. I (Р1)	+		1,2	1,0	1,0	1,0
6	Гидростатическая нагрузка на дно Рст = 305040 кг	Длит. доминир. I (Р1)	+		1,2	1,0	1,0	1,0
7	Нагрузка на стенки от давления грунта 5851 кг/м ²	Длит. прочие (Р1)	+		1,2	1,0	,95	,95
8	Нагрузка от людей на грунт 150кг/м ²	Длит. прочие (Р1)	+		1,2	1,0	,95	,95
9	Сейсмическая нагрузка 9 баллов	Сейсмическое (Рсе)	+		1,0	,0	,0	,0

Кэф. формизнты

Основное сочетание (I ПС)

Особое сочетание (II ПС)

Основное сочетание (II ПС)

Особое сочетание (III ПС)

$$R^k + \psi_{11} \cdot R_1^k + \sum_{i=2}^n \psi_{1i} \cdot R_i^k + \psi_{11} \cdot R_1^k + \psi_{12} \cdot R_2^k + \sum_{j=3}^n \psi_{1j} \cdot R_j^k$$

Добавить

Расчет нагрузки от давления ветра.

Согласно карте приложения в СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия" здание расположено в III районе по давлению ветра. Нормативное значение ветрового давления 38 кгс/м² (по СП 20.13330.2016).

Расчетные значения ветрового давления приняты по расчету:

Тип местности	В		Размеры здания	
Коэф-т надежности по нагрузке, γ_f	1.4		b=	5.68 м
Коэф-т надежности по назначению, γ_n	1		a=	4.25 м
Нормативное значение ветрового давления на 1м2, w_0	0.038	т	h=	2.8 м

Ce	k(z _{ce}) стат.	Статич. Давление, w _m	Коэффициент пульсации давления ветра ζ(z _{ce})	ρ	χ	ν	Динамич. Давление w _p	Суммарное давление w=w _m +w _p
Ветер вдоль основной рамы								
Наветренная сторона:								
0.80	0.50	0.021	1.22	4.25	2.8	0.90	0.023	0.045
Подветренная сторона:								
-0.50	0.50	-0.013	1.22	4.25	2.8	0.90	-0.015	-0.028
Боковые поверхности								
для зоны А шириной 1.12 м								
-1.00	0.50	-0.027	1.22	2.272	2.8	0.92	-0.030	-0.057
для зоны В шириной 4.48 м								
-0.80	0.50	-0.021	1.22	2.272	2.8	0.92	-0.024	-0.045
для зоны С шириной -1.35 м								
-0.50	0.50	-0.013	1.22	2.272	2.8	0.92	-0.015	-0.028
Ветер поперек основной рамы								
Наветренная сторона:								
0.80	0.50	0.021	1.22	5.68	2.8	0.88	0.023	0.044
Подветренная сторона:								
-0.50	0.50	-0.013	1.22	5.68	2.8	0.88	-0.014	-0.028
Боковые поверхности								
для зоны А шириной 0.85 м								
-1.00	0.50	-0.027	1.22	1.7	2.8	0.93	-0.030	-0.057
для зоны В шириной 3.4 м								
-0.80	0.50	-0.021	1.22	1.7	2.8	0.93	-0.024	-0.045
для зоны С шириной 1.43 м								
-0.50	0.50	-0.013	1.22	1.7	2.8	0.93	-0.015	-0.028

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.у	Лист	№до	Подп.	Дата

188/9104-14-12

Лист
РР

Обоснование принятой характеристики грунта:

Инженерно-геологические условия слоя ИГЭ1 и ИГЭ2 однородны. Модуль деформации для ИГЭ1 = 27,3 МПа, для ИГЭ2 = 32,9 МПа.

По описаниям глубины геологических слоев в техотчете, принимаем для расчета среднюю мощность слоя, служащим грунтом основания, от поверхности земли на уровне 35см ИГЭ1 = 8,25м и слоем грунта под ним ИГЭ2 = 8,1м.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
										РР
Изм.	Кол.у	Лист	№до	Подп.	Дата	188/9104-14-12				

Расчет выполнен на следующие загрузки:

- 1.Постоянное
- 2.Длительное
- 3.Сейсмическое
- 4.Кратковременное

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.у	Лист	№до	Подп.	Дата

188/9104-14-12

3. Правила чтения результатов расчета.

В приведенном в отчете результатах расчетов (приложение №2) приняты следующие правила.

Линейные перемещения считаются положительными, если они направлены вдоль осей координат. Положительные угловые перемещения соответствуют вращению против часовой стрелки, если смотреть с конца соответствующей оси.

Перемещения имеют следующую индексацию:

X - линейное по оси X;

Y - линейное по оси Y;

Z - линейное по оси Z.

Универсальный пространственный стержневой КЭ элемент воспринимает следующие виды усилий:

N - осевое усилие; положительный знак соответствует растяжению.

M изгибающий момент относительно оси Y1; Y положительный знак соответствует действию момента против часовой стрелки, если смотреть с конца оси Y1, на сечение, принадлежащее концу стержня.

M изгибающий момент относительно оси Z1; Z положительный знак соответствует действию момента против часовой стрелки, если смотреть с конца оси Z1, на сечение, принадлежащее концу стержня.

Прямоугольный пространственный КЭ оболочки воспринимает следующие виды усилий, напряжений и реакций:

N нормальное напряжение вдоль оси X1; X положительный знак соответствует растяжению.

N нормальное напряжение вдоль оси Y1; Y положительный знак соответствует растяжению.

M момент, действующий на сечение, ортогональное оси X1; X положительный знак соответствует растяжению нижнего волокна (относительно оси Z1).

M момент, действующий на сечение, ортогональное оси Y1; Y положительный знак соответствует растяжению нижнего волокна (относительно оси Z1).

R реактивный отпор грунта (при расчете оболочек на упругом Z основании); положительное усилие действует по направлению оси Z1 (грунт растянут).

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
										РР
Изм.	Кол.у	Лист	№до	Подп.	Дата	188/9104-14-12				

4. Выводы

1. Величины усилий по элементам каркаса здания не превышают предельных значений.
2. Фактическое армирование железобетонных конструкций не достаточно для восприятия расчетных нагрузок.
3. Расчетные осадки изменяются в пределах от 1 мм до 9 мм.
Относительная разность осадок менее 0,001.
В соответствии с СП 22.13330.2016 предельные деформации основания:
осадка – 120мм, относительная разность осадок - 0,002.
4. В принятых конструктивных решениях пространственная жесткость и устойчивость конструкции фундамента обеспечены.

5. Список литературы

1. СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия"
2. СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений.
3. СП 63.13330.2018. Бетонные и железобетонные конструкции.
4. СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного натяжения арматуры. М., 2004 г

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							188/9104-14-12	Лист
										РР
			Изм.	Кол.у	Лист	№до	Подп.	Дата		

Приложение 1
Расчет оснований и фундаментов


Каждый составляющий ИГЭ (инженерно-геологический элемент) описывается следующими характеристиками грунта:

- Модуль деформации E ;
- Коэффициент Пуассона μ ;
- Удельный вес грунта g ;
- Влажность W ;
- Показатель текучести IL ;
- Водонасыщенность (да, нет);
- Коэффициент пористости e ;
- Удельное сцепление c ;
- Угол внутреннего трения в градусах

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							188/9104-14-12	Лист
										РР
			Изм.	Кол.у	Лист	№до	Подп.	Дата		

31 январь 2023

Конструктивное решение

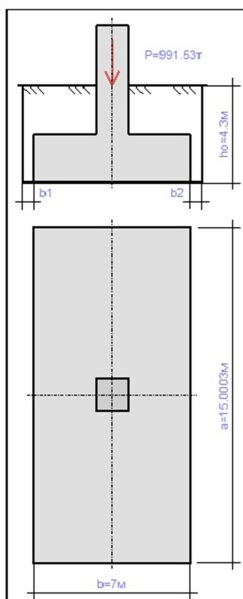


Наименование	Значение
Вертикальная нагрузка (P)	991.530 т
Эксцентриситет (e)	0.000 м
Глубина заложения (h ₀)	4.300 м
Форма фундамента	Прямоугольный
Меньшая сторона фундамента (b)	7.000 м
Соотношение сторон фундамента	2.143
Расстояние до стенок котлована (b ₁ +b ₂)	0.000 м
Удельный вес грунта выше подошвы фундамента (g ₀)	1.960 т/м ³
Соотношение напряжений для ограничения глубины сжимаемой толщи	0.500
Схема расчета	Схема линейно-упругого полупространства (СП 22.13330.2011)

Изм.	Кол.у	Лист	№до	Подп.	Дата	188/9104-14-12	Лист
							РР

31 январь 2023


Геология

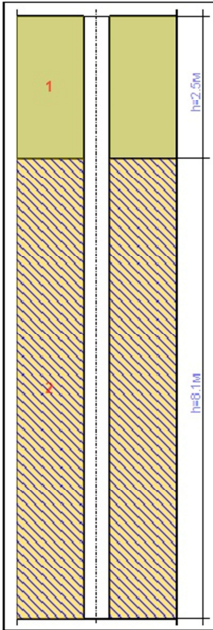

Наименование	Значение
Номер текущего слоя	1
Модуль деформации слоя	2730.000 т/м**2
Кэффициент к модулю деформации по ветви вторичного нагружения	1.000
Кэффициент Пуассона	0.350
Толщина слоя	2.500 м
Удельный вес грунта	1.960 т/м**3
Признак грунта	пылевато-глинистый
Кэффициент жесткости для формулы О.А.Савинова	1000.000 т/м**3
Номер текущего слоя	2
Модуль деформации слоя	3290.000 т/м**2
Кэффициент к модулю деформации по ветви вторичного нагружения	1.000
Кэффициент Пуассона	0.350
Толщина слоя	8.100 м
Удельный вес грунта	1.980 т/м**3
Признак грунта	пылевато-глинистый
Слой является	водонасыщенным
Кэффициент жесткости для формулы О.А.Савинова	1000.000 т/м**3

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							188/9104-14-12	Лист PP
Изм.	Кол.у	Лист	№до	Подп.	Дата					

Результат

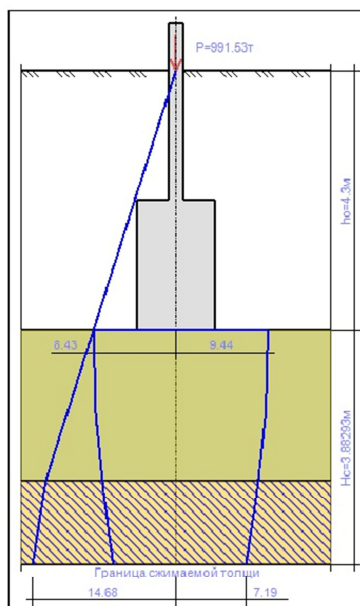

Наименование	Значение
Осадка (S)	0.009 м
Глубина сжимаемой толщи (Hс)	3.883 м
Среднее значение модуля деформации (Eгр)	2888.717 т/м**2
Среднее значение коэффицента Пуассона (mгр)	0.350
Усредненное значение модуля деформации (Eгр3)	7224.342 т/м**2
Крен фундамента (i)	0.000
Соотношение напряжений для ограничения глубины сжимаемой толщи	0.490
Выбранный метод	-1

Инв. № подл.

Изм.	Кол.у	Лист	№до	Подп.	Дата
------	-------	------	-----	-------	------

188/9104-14-12


Лист

PP

Приложение №2.

Результаты статического
расчета расчетной конструкции

10102022_оск-то-14.3d

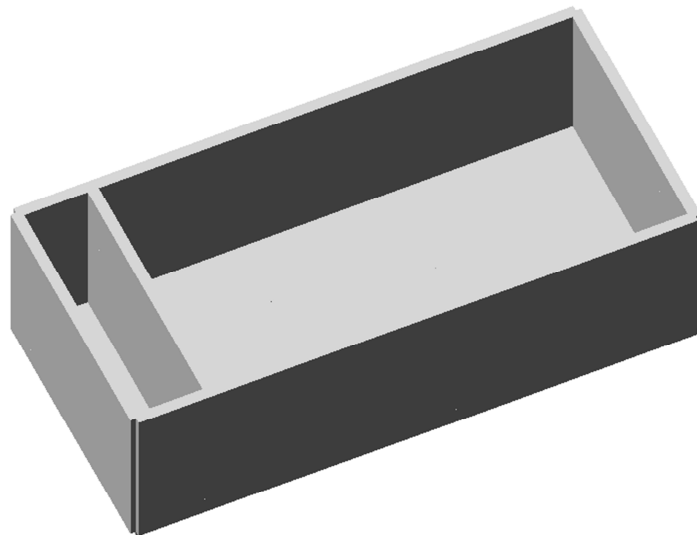


3D модель сооружения

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
Изм.	Кол.у	Лист
№до	Подп.	Дата

Изм.	Кол.у	Лист	№до	Подп.	Дата

188/9104-14-12

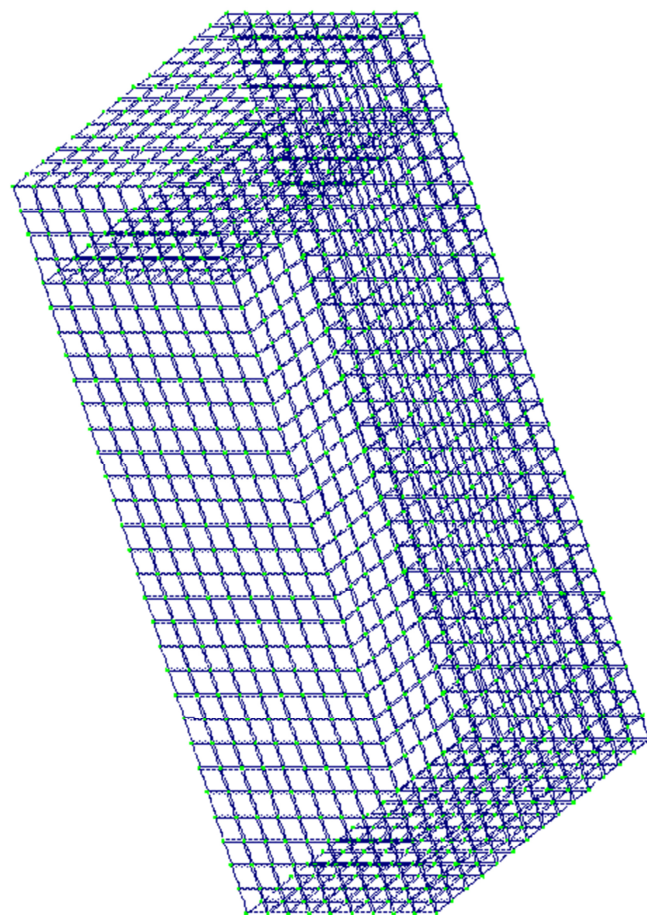

Сниговая нагрузка 140 кг/м²

Расчетная схема сооружения




Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
Изм.	Кол.у	Лист
№до	Подп.	Дата

188/9104-14-12

Лист
PP

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.у	Лист	№до	Подп.	Дата

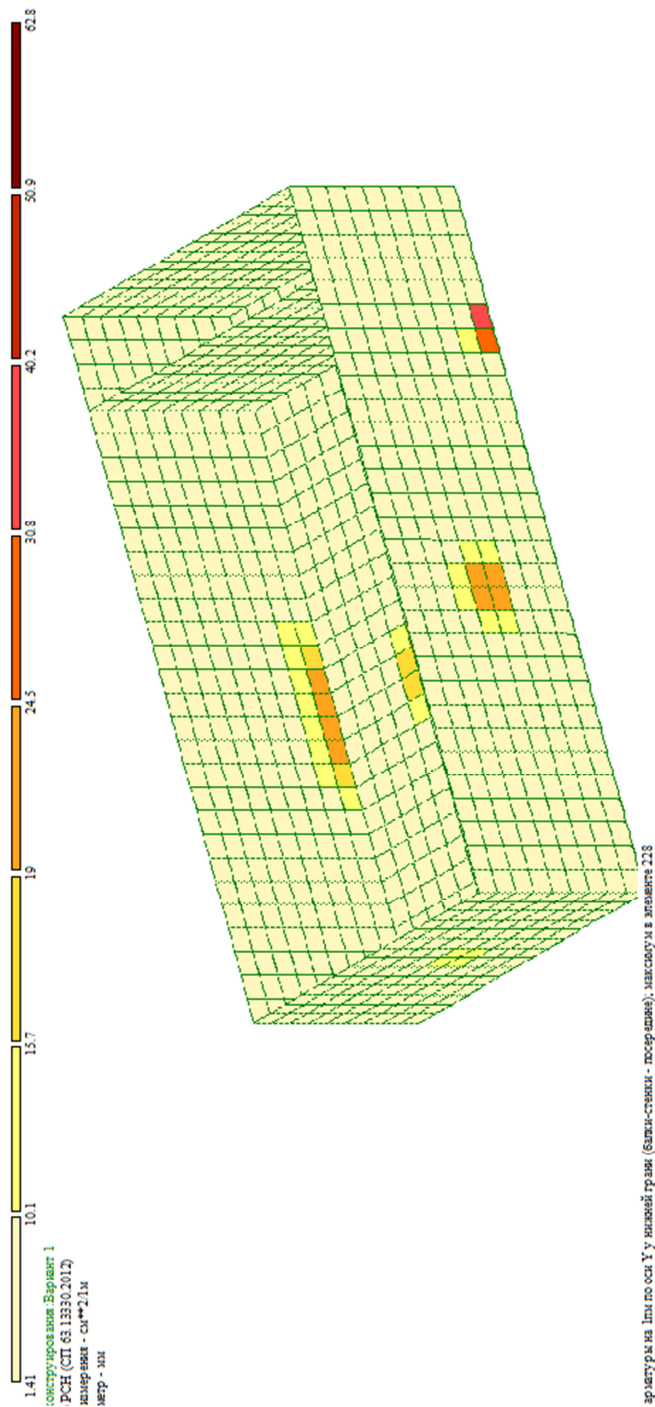


Результаты нижнего армирования по Y

188/9104-14-12

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.у	Лист	№до	Подп.	Дата

Результаты нижнего армирования по X

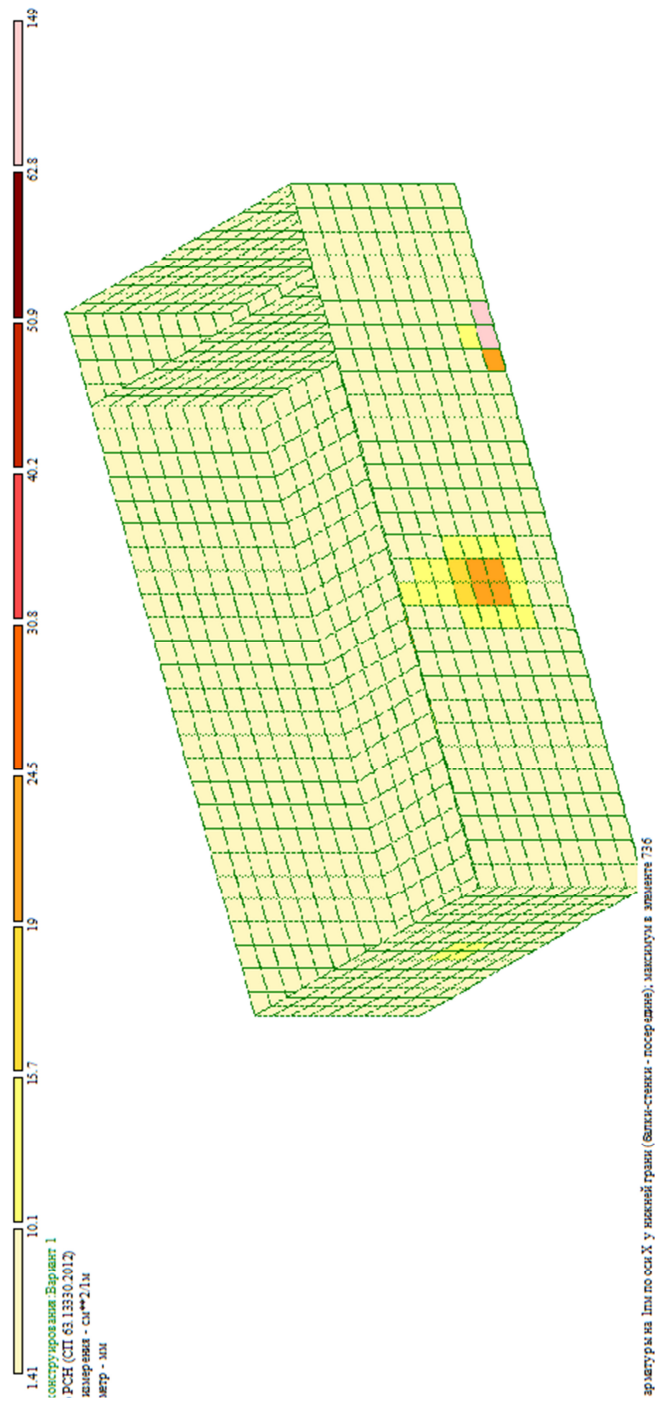


188/9104-14-12

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.у	Лист	№до	Подп.	Дата

Результаты верхнего армирования по Y


188/9104-14-12

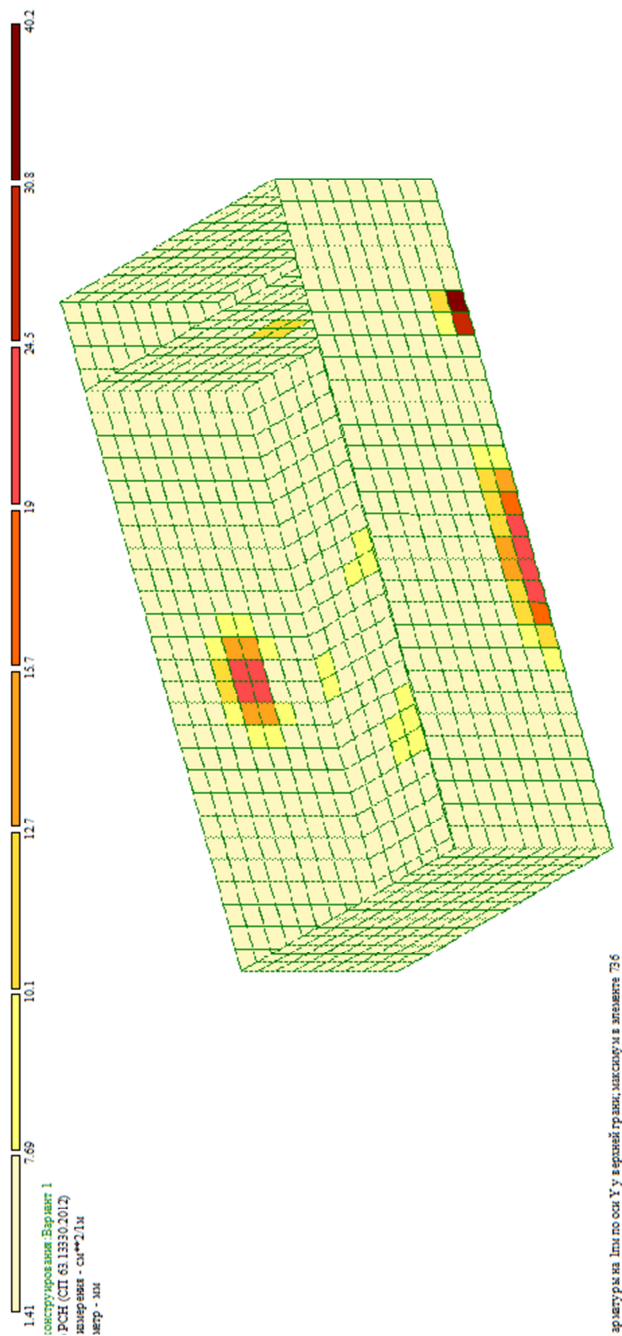

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.у	Лист	№до	Подп.	Дата
------	-------	------	-----	-------	------

Результаты верхнего армирования по X

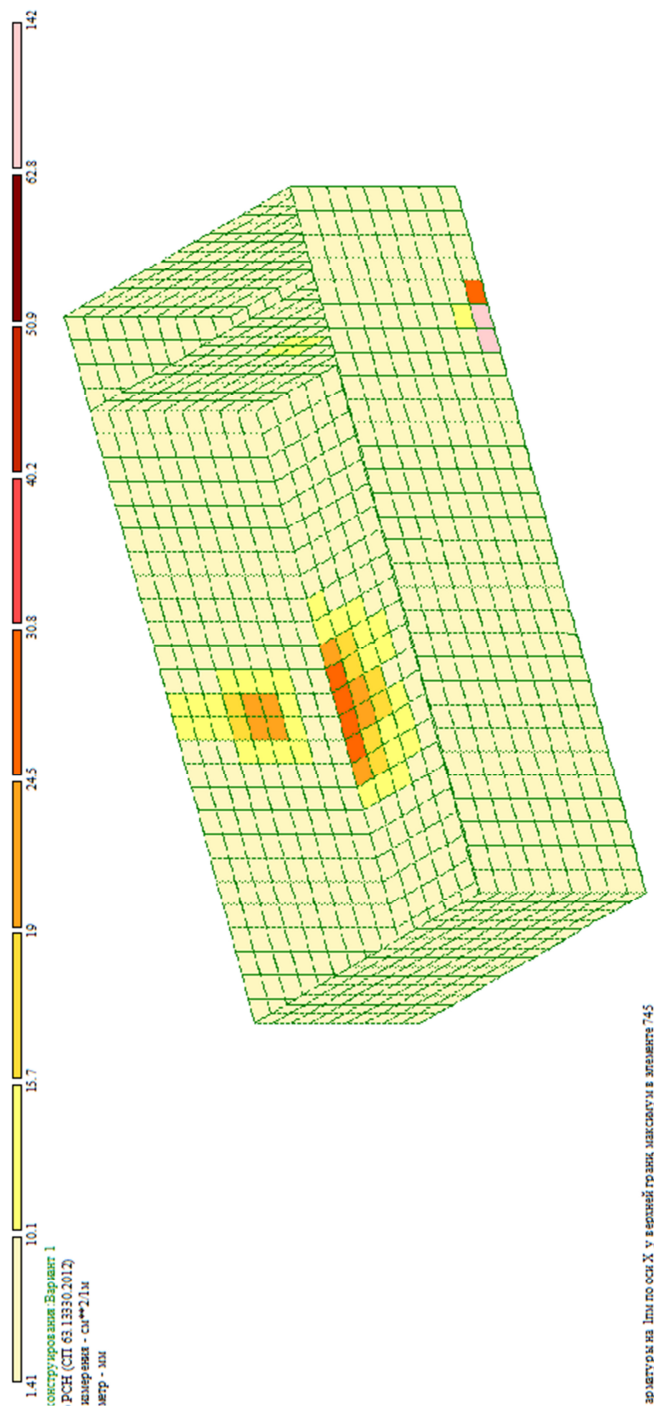


188/9104-14-12

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.у	Лист	№до	Подп.	Дата

Результаты поперечного армирования

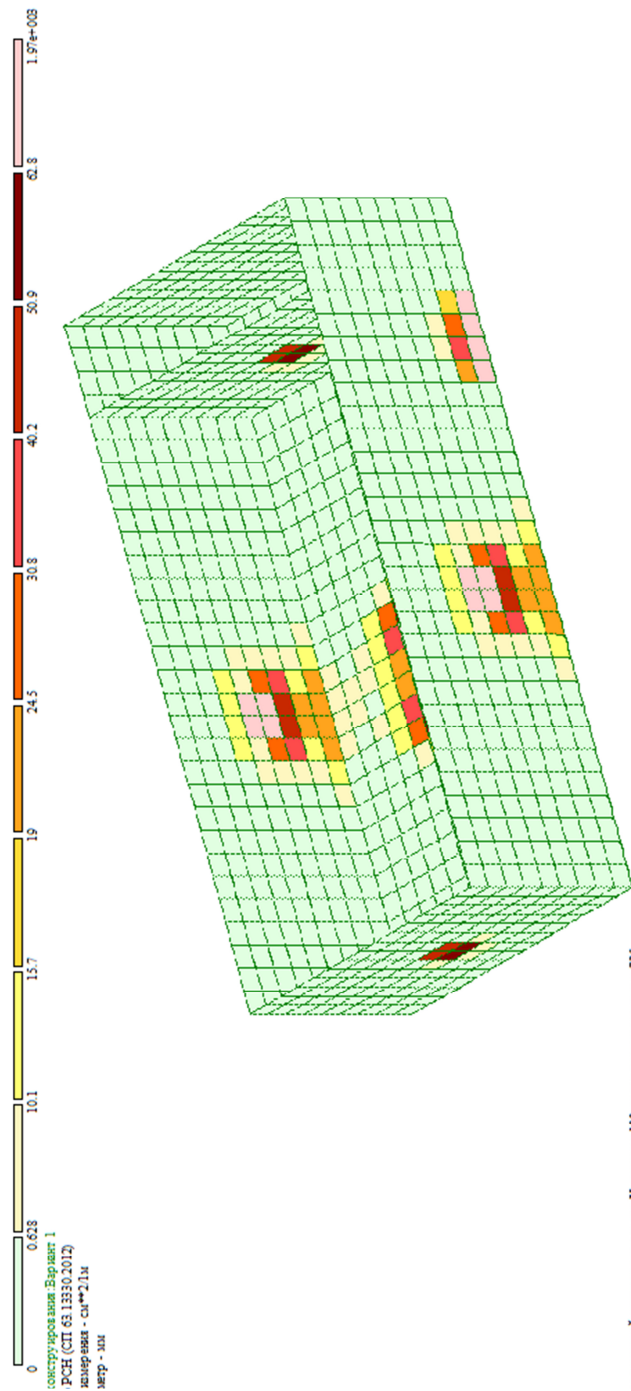


188/9104-14-12

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.у	Лист	№до	Подп.	Дата

Изополя перемещения по Z

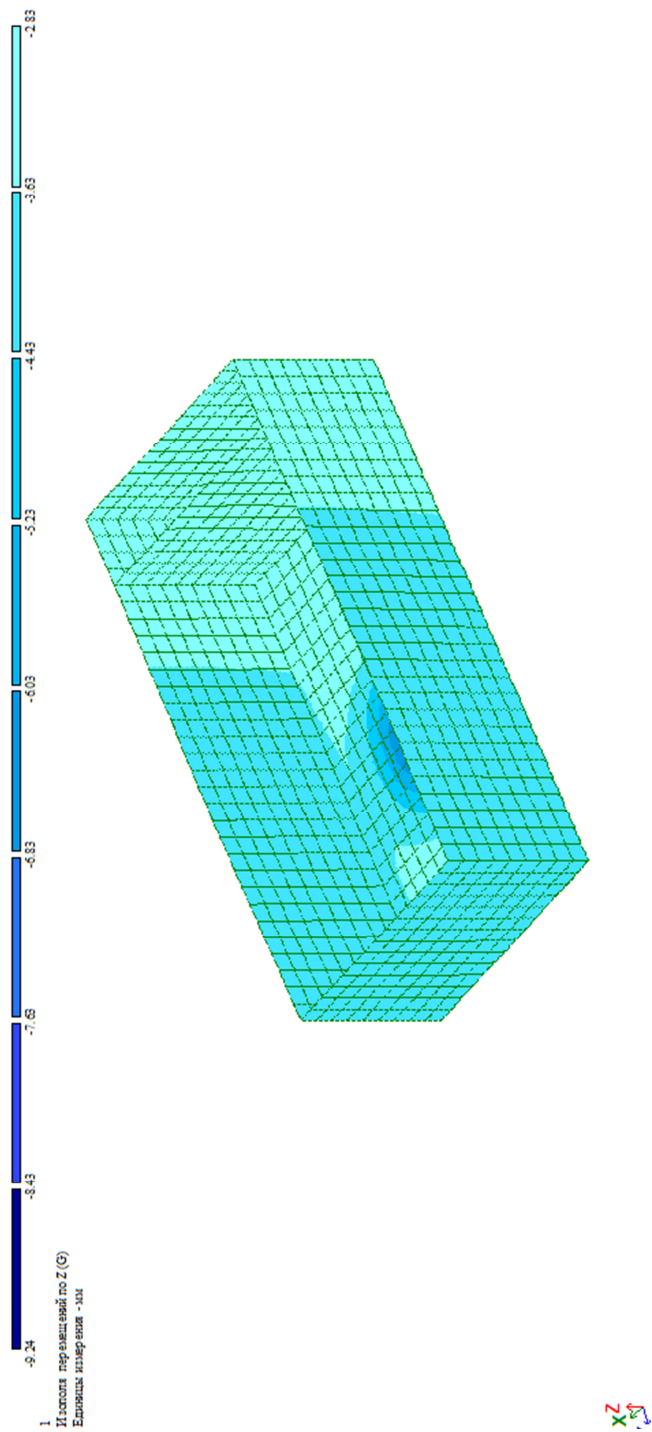


188/9104-14-12

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.у	Лист	№до	Подп.	Дата

188/9104-14-12


Лист
РР

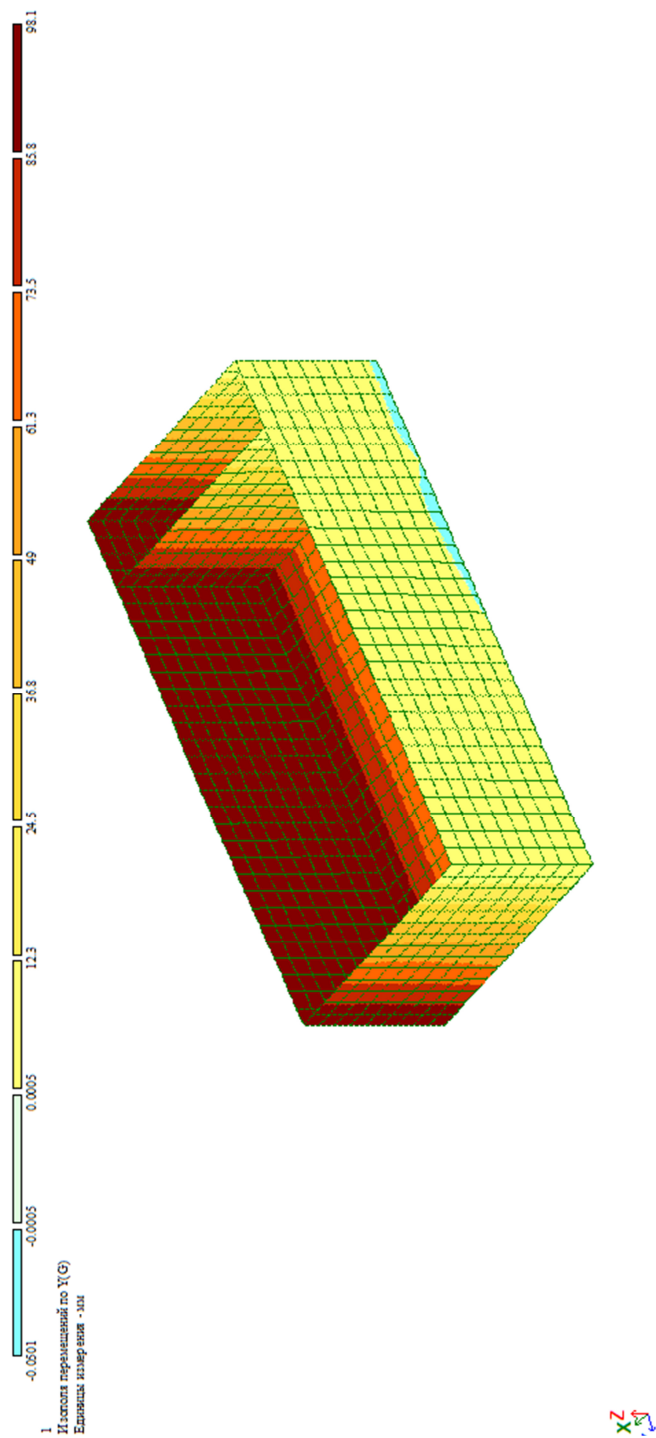

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.у	Лист	№до	Подп.	Дата

Изополя перемещения по X

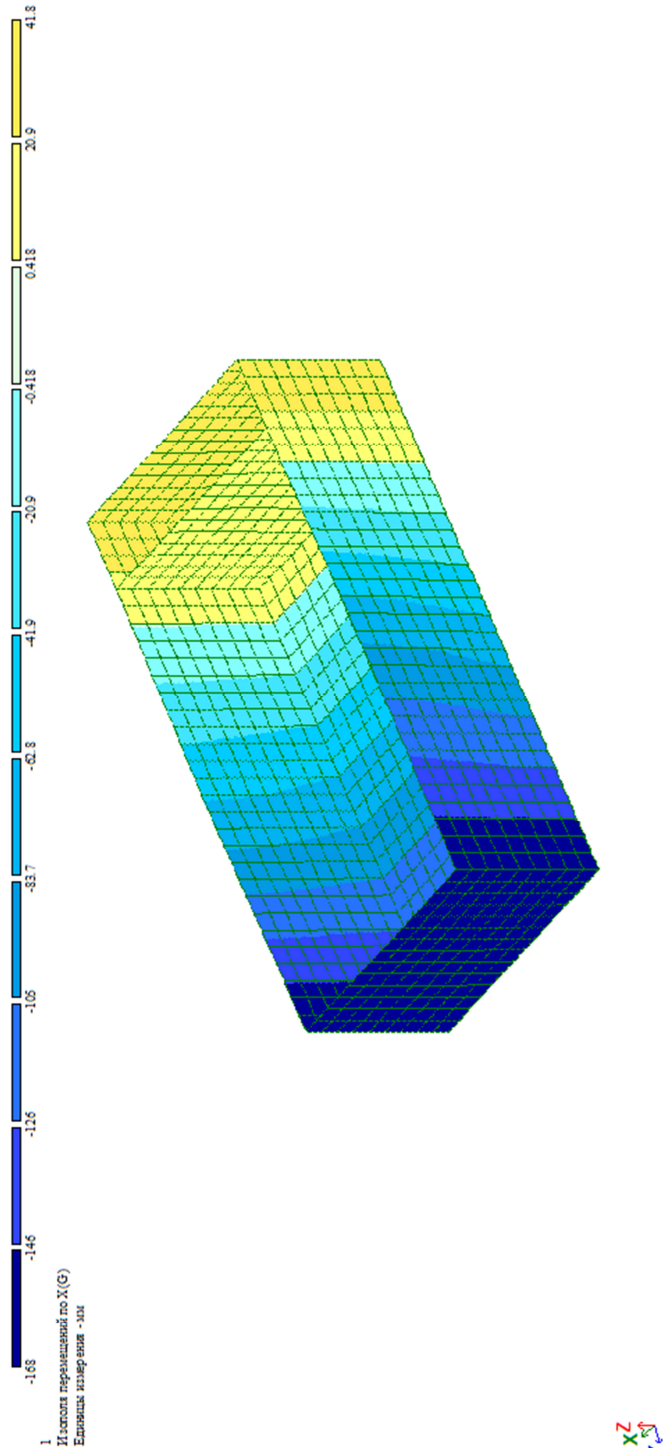


188/9104-14-12

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.у	Лист	№до	Подп.	Дата


188/9104-14-12

Лист
РР

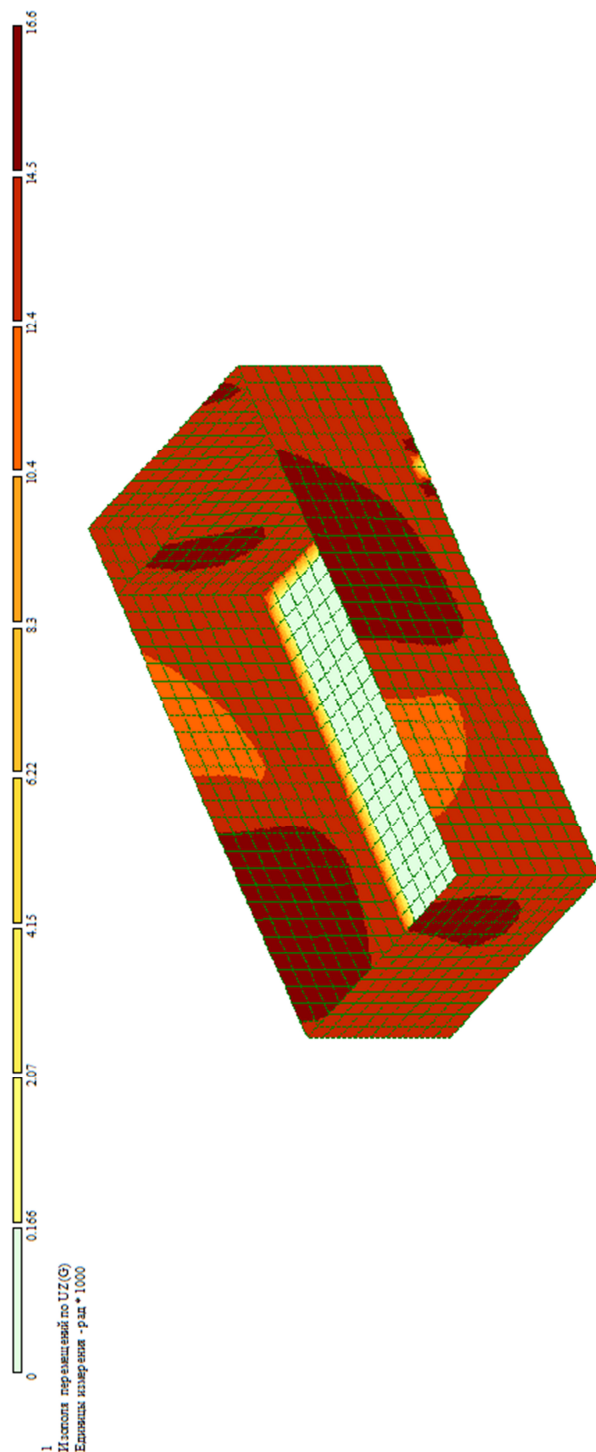

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.у	Лист	№до	Подп.	Дата

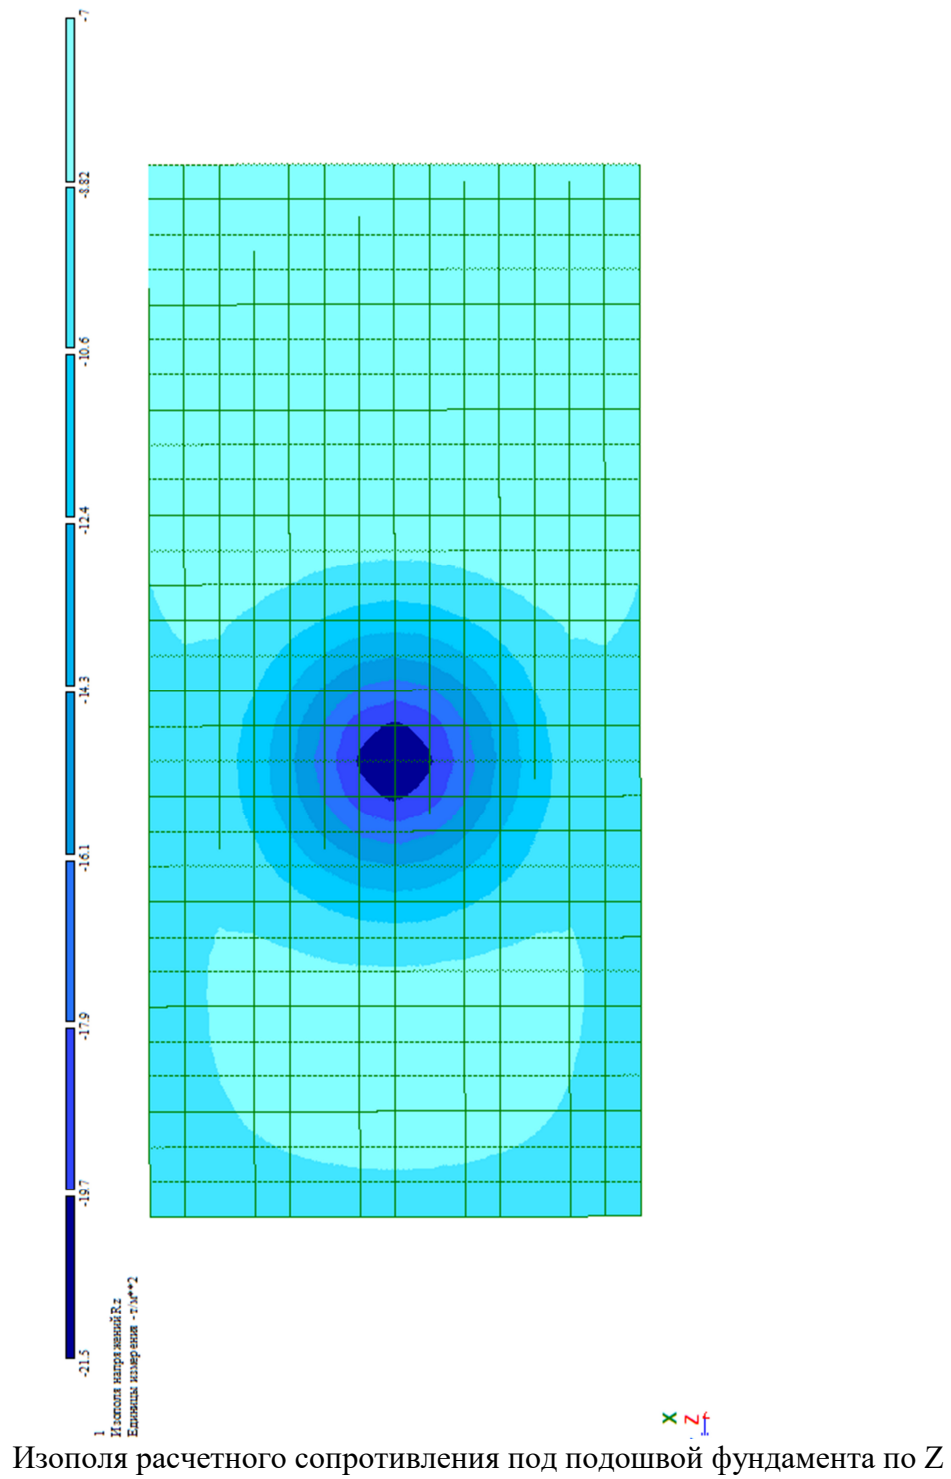


188/9104-14-12

ЛАРМ-САПР 2020 - локальный режим армирования

Проект ЛИРА-САПР: Результаты расчета плиты
СП 63.13330.2018

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ	
Напряжения - $M_{ра}$	
СНиП 52-01-2003	
БЕТОН	
Класс бетона - В20	
Расчетное сопротивление бетона на сжатие - 11.5	
Модуль упругости бетона - 27500	
АРМАТУРА	
Класс продольной арматуры X - A400	
Расчетное сопротивление продольной арматуры на растяжение - 355	
Модуль упругости продольной арматуры - 200000	
Класс продольной арматуры Y - A400	
Расчетное сопротивление продольной арматуры на растяжение - 355	
Модуль упругости продольной арматуры - 200000	
Класс поперечной арматуры - A240	
Расчетное сопротивление поперечной арматуры на растяжение - 215	
Модуль упругости поперечной арматуры - 200000	
ОБЩЕЕ	
Выполнен подбор арматуры по II предельному состоянию	
Шаг арматурных стержней 200 мм	
Т.кр - ширина непродолжительного раскрытия трещин [мм]: 0.40	
Т.дл - ширина продолжительного раскрытия трещин [мм]: 0.30	

Коэффициенты условий работы бетона и арматуры	
Коэффициенты работы бетона	
Коэфф. γ_{b1} для БК и ЖБК при действии всех нагрузок (группа В) , вводится к R_b и R_{bt} : 1.0	
Коэфф. γ_{b1} для БК и ЖБК при действии постоянных и длительнодействующих нагрузок (группа А) , к R_b и R_{bt} : 0.9	
Коэфф. γ_{b2} для БК, вводится к R_b : 0.90	
Коэфф. γ_{b3} для БК и ЖБК бетонируемых в вертикальном положении , вводится к R_b : 0.85	
Коэфф. γ_{b5} для БК и ЖБК учитывающий попеременное замораж. и оттаивание бетона, вводится к R_b и R_{bt} : 1.00	
Коэффициенты работы арматуры	
Учет сейсмики (т.7 СНиП II-7-2010) Коэфф. учета сейсмического воздействия (таб.7): 1.00	
Учет сейсмики (т.7 СНиП II-7-2010) Коэфф. при расчете на-клонных сечений (таб.7): 1.00	

Элемент 1	
Элемент N= 1	
Элемент в ЛИРА-САПР N= 227	
Модуль армирования: Оболочка	
	
Толщина плиты - 30.0 (см)	
Расстояние к центру тяжести арматуры: снизу = 3 сверху = 3 (см)	

Инв. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	

Изм.	Кол.у	Лист	№до	Подп.	Дата
------	-------	------	-----	-------	------

УСИЛИЯ, СОЧЕТАНИЯ										
No	RSU	Seis	Nx	Ny	Txy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy
Nx,Ny,Txy - т/м**2; Mx,My,Mxy - (т*м)/м; Qx,Qy - т/м.										
Элемент: 1 Усилия или РСН										
1	A		46.574	-0.375	-0.482	34.864	34.229	10.165	-109.728	109.277

УСИЛИЯ, СОЧЕТАНИЯ						Нормативные значения						
No	RSU	Seis	Nx	Ny	Txy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy		
Nx,Ny,Txy - т/м**2; Mx,My,Mxy - (т*м)/м; Qx,Qy - т/м.												
Элемент: 1 Усилия или РСН												
1	A		38.685	-1.061	-0.406	28.895	28.476	8.471	-91.422	91.065		
АРМАТУРА Режим: Подбор арматуры												
AS1		AS2		AS3		AS4		Asw1		Asw2	Тр.кр	Тр.дл
53.01		11.36		51.38		12.31		446.43		444.13	0.20	0.20
53.01		11.36		51.38		12.31						

В таблице результатов армирования:
AS1 - площадь нижней арматуры по направлению X [см**2/м];
AS2 - площадь верхней арматуры по направлению X [см**2/м];
AS3 - площадь нижней арматуры по направлению Y [см**2/м];
AS4 - площадь верхней арматуры по направлению Y [см**2/м];
ASW1 - арматура поперечная по направлению Y [см**2/м];
ASW2 - арматура поперечная по направлению Y [см**2/м];
Т.кр - ширина не продолжительного раскрытия трещин [мм];
Т.дл - ширина продолжительного раскрытия трещин [мм];
СТРОКА 1 - полная арматура, подобранная по I и II группам предельных состояний, от кручения
СТРОКА 2 - арматура, подобранная по I группе предельных состояний

Инд. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Изм.

Кол.у

Лист

№до

Подп.


Дата

Проект ЛИРА-САПР: Результаты армирования стенки
СП 63.13330.2018

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ	
Напряжения - Мра	
СНиП 52-01-2003	
БЕТОН	
Класс бетона - В20	
Расчетное сопротивление бетона на сжатие - 11.5	
Модуль упругости бетона - 27500	
АРМАТУРА	
Класс продольной арматуры X - A400	
Расчетное сопротивление продольной арматуры на растяжение - 355	
Модуль упругости продольной арматуры - 200000	
Класс продольной арматуры Y - A400	
Расчетное сопротивление продольной арматуры на растяжение - 355	
Модуль упругости продольной арматуры - 200000	
Класс поперечной арматуры - A240	
Расчетное сопротивление поперечной арматуры на растяжение - 215	
Модуль упругости поперечной арматуры - 200000	
ОБЩЕЕ	
Выполнен подбор арматуры по II предельному состоянию	
Шаг арматурных стержней 200 мм	
Т.кр - ширина не продолжительного раскрытия трещин [мм]: 0.40	
Т.дл - ширина продолжительного раскрытия трещин [мм]: 0.30	


Коэффициенты условий работы бетона и арматуры	
Коэффициенты работы бетона	
Коэфф. Yb1 для БК и ЖБК при действии всех нагрузок (группа В) ,	вводится к Rb и Rbt : 1.0
Коэфф. Yb1 для БК и ЖБК при действии постоянных и длительнодействующих нагрузок (группа А) ,	к Rb и Rbt : 0.9
Коэфф. Yb2 для БК,	вводится к Rb: 0.90
Коэфф. Yb3 для БК и ЖБК бетонизируемых в вертикальном положении ,	вводится к Rb: 0.85
Коэфф. Yb5 для БК и ЖБК учитывающий попеременное замораж. и оттаивание бетона,	вводится к Rb и Rbt: 1.00
Коэффициенты работы арматуры	
Учет сейсмики (т.7 СНиП II-7-2010)	Коэфф. учета сейсмического воздействия (таб.7): 1.00
Учет сейсмики (т.7 СНиП II-7-2010)	Коэфф. при расчете наклонных сечений (таб.7): 1.00

Элемент 1
Элемент N= 1
Элемент в ЛИРА-САПР N= 736
Модуль армирования: Оболочка



Толщина плиты - 30.0 (см)
Расстояние к центру тяжести арматуры: снизу = 3 (см) сверху = 3 (см)

Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.							1	
Изм.	Кол. у	Лист	№ до	Подп.	Дата	188/9104-14-12				Лист
										РР



Толщина пластины - 30.0 (см)
Расстояние к центру тяжести арматуры: снизу = 3 сверху = 3 (см)

УСИЛИЯ, СОЧЕТАНИЯ										
No	RSU	Seis	Nx	Ny	Txy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy
Nx,Ny,Txy - т/м**2; Mx,My,Mxy - (т*м)/м; Qx,Qy - т/м.										
Элемент: 1 Усилия или РСН										
1	A		25.320	-25.505	-36.889	102.361	21.960	27.184	591.378	-467.919

УСИЛИЯ, СОЧЕТАНИЯ Нормативные значения										
No	RSU	Seis	Nx	Ny	Txy	Mx	My	Mxy	Qx	Qy
Nx,Ny,Txy - т/м**2; Mx,My,Mxy - (т*м)/м; Qx,Qy - т/м.										
Элемент: 1 Усилия или РСН										
1	A		19.929	-22.217	-30.364	85.307	18.374	22.582	492.919	-390.071
АРМАТУРА Режим: Подбор арматуры										
AS1		AS2	AS3	AS4	Asw1	Asw2	Тр.кр	Тр.дл		
146.73		110.61	32.58	32.15	2516.85	1970.83	0.17	0.17		
146.73		110.61	32.58	32.15						

В таблице результатов армирования:
AS1 - площадь нижней арматуры по направлению X [см**2/м];
AS2 - площадь верхней арматуры по направлению X [см**2/м];
AS3 - площадь нижней арматуры по направлению Y [см**2/м];
AS4 - площадь верхней арматуры по направлению Y [см**2/м];
ASW1 - арматура поперечная по направлению Y [см**2/м];
ASW2 - арматура поперечная по направлению Y [см**2/м];
Т.кр - ширина непродолжительного раскрытия трещин [мм];
Т.дл - ширина продолжительного раскрытия трещин [мм];
СТРОКА 1 - полная арматура, подобранная по I и II группам предельных состояний, от кручения
СТРОКА 2 - арматура, подобранная по I группе предельных состояний

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							
			Изм.	Кол.у	Лист	№до	Подп.	Дата	

Заключение

Результаты расчета показали следующие:

1. Максимальное суммарное перемещение в вертикальной плоскости 9,5 мм, что соответствует нормам СП 16.13330.2016 Нагрузки и воздействия $15000/250 = 60\text{мм}$.
2. Максимальное суммарное перемещение в горизонтальной плоскости 168 мм, что не соответствует нормам СП 381.1325800.2018 $= 4450/100 = 44,5\text{мм}$.
3. Осадка основания под фундаментом составила 9 мм , что меньше предельно допустимой согласно требованиям СП 22. 13330.2016 «Основания зданий и сооружений» 120мм.
4. Подобранная расчетом площадь арматуры в железобетонных конструкциях в преобладающем большинстве зон на плоскостях расчетной модели превышает арматуру, зафиксированную в техотчете обследования. То есть, сооружение не соответствует требованиям нормативных документов, согласно результатам расчета.
5. Расчетное сопротивление под подошвой фундамента $R_z = 21,5 \text{ т}$
6. Нормативные нагрузки и коэффициенты запаса по нагрузкам приняты по актуализированным сводам правил и строительным нормам.

Инв. № подл.						Взам. инв. №						
	Изм.	Кол.у	Лист	№до	Подп.	Дата	188/9104-14-12					Лист
												РР

RUSSIAN FEDERATION

№ 0080688

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.11206

Срок действия с 26.07.2021 по 25.07.2023

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18, Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ», Россия, 107150, город Москва, улица Ивантеевская, дом 9, цокольный этаж, помещение III, комната 21, ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665

ПРОДУКЦИЯ Программное обеспечение (ПО): Программный комплекс ЛИРА-САПР, для расчета и проектирования конструкций различного назначения. Серийный выпуск.

код ОК
62.01.29

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 28195-89, ГОСТ 28806-90, ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93, ГОСТ Р ИСО 9127-94, ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000, СП 14.13330.2018 (СНиП II-7-81*), СП 15.13330.2012 (СНиП II-22-81*), СП 16.13330.2017 (СНиП II-23-81*), СП 20.13330.2016 (СНиП 2.01.07-85*), СП 22.13330.2016 (СНиП 2.02.01-83*), СП 24.13330.2011 (СНиП 2.02.03-85*), СП 35.13330.2011 (СНиП 2.05.03-84*), СП 63.13330.2018 (СНиП 52-01-2003), СП 266.1325800.2016, СП 268.1325800.2016, СП 294.1325800.2017, СП 295.1325800.2017, СП 328.1325800.2020, СП 331.1325800.2017, СП 333.1325800.2020, СП 335.1325800.2017, СП 260.1325800.2016, СП 296.1325800.2017, СП 385.1325800.2018, СТО 36554501-006-2006, СП 50-101-2004, СП 50-102-2003, СП 52-101-2003, СП 52-103-2007, СП 53-102-2004, СП 31-114-2004, ГОСТ 27751-2014, ТСН 102-00*, НП 031-01

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Лира сервис», Адрес: Россия, 117114, г. Москва, проезд Одоевского, д. 3, корп. 7, 1 эт., пом. II, оф. 63, ИНН: 7728548282, ОГРН: 1057747047885, телефон: (495) 106-16-06, электронная почта: support@rflira.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Лира сервис», Адрес: Россия, 117114, г. Москва, проезд Одоевского, д. 3, корп. 7, 1 эт., пом. II, оф. 63, ИНН: 7728548282, ОГРН: 1057747047885, телефон: (495) 106-16-06, электронная почта: support@rflira.ru

НА ОСНОВании Протокол испытаний №10077-ВНИ/21 от 23.07.2021
Испытательная лаборатория ООО «ВНИИЦИ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ30 от 2021-03-29

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия

Руководитель органа

Зве
подпись

Н.П. Звягин
инициалы, фамилия

Эксперт

А.Г. Тимофеева
подпись

А.Г. Тимофеева
инициалы, фамилия



Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

АО «ВНИИЦИ» Москва, 2021 г. № 13 от 14

Изм.	Кол.	Лист	№до	Подп.	Дата
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №			

Изм.	Кол.	Лист	№до	Подп.	Дата
------	------	------	-----	-------	------

188/9104-14-12

Лист
PP