


Спецификация

Марка поз	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед, кг	Примечание
1	"Ридан"	Теплообменник пластинч. ННН14А 0-16, 26 пластин f=3,6м2	2		2 раб.
2	Каталог GRUNDFOS	Насос корректирующий UPSD 32-80 N=0,2кВт, G=1,9м/ч H=5м в.ст.	1		2 раб.
3	Каталог GRUNDFOS	Насос повысительный циркуляционный TPED 80-210, N=2,4кВт, G=37,9м/ч, H=10м в.ст.	1		
4	Каталог GRUNDFOS	Насос смешивательный UPSD 32-120 N=0,38кВт, G=4,7м/ч H=5м в.ст.	1		2 раб.

Условные обозначения:

- FQI — измерение расхода
- E — датчик
- I — прибор показывающий
- C — регулирование
- P — давление
- F — расход
- S — блокировка
- T — температура

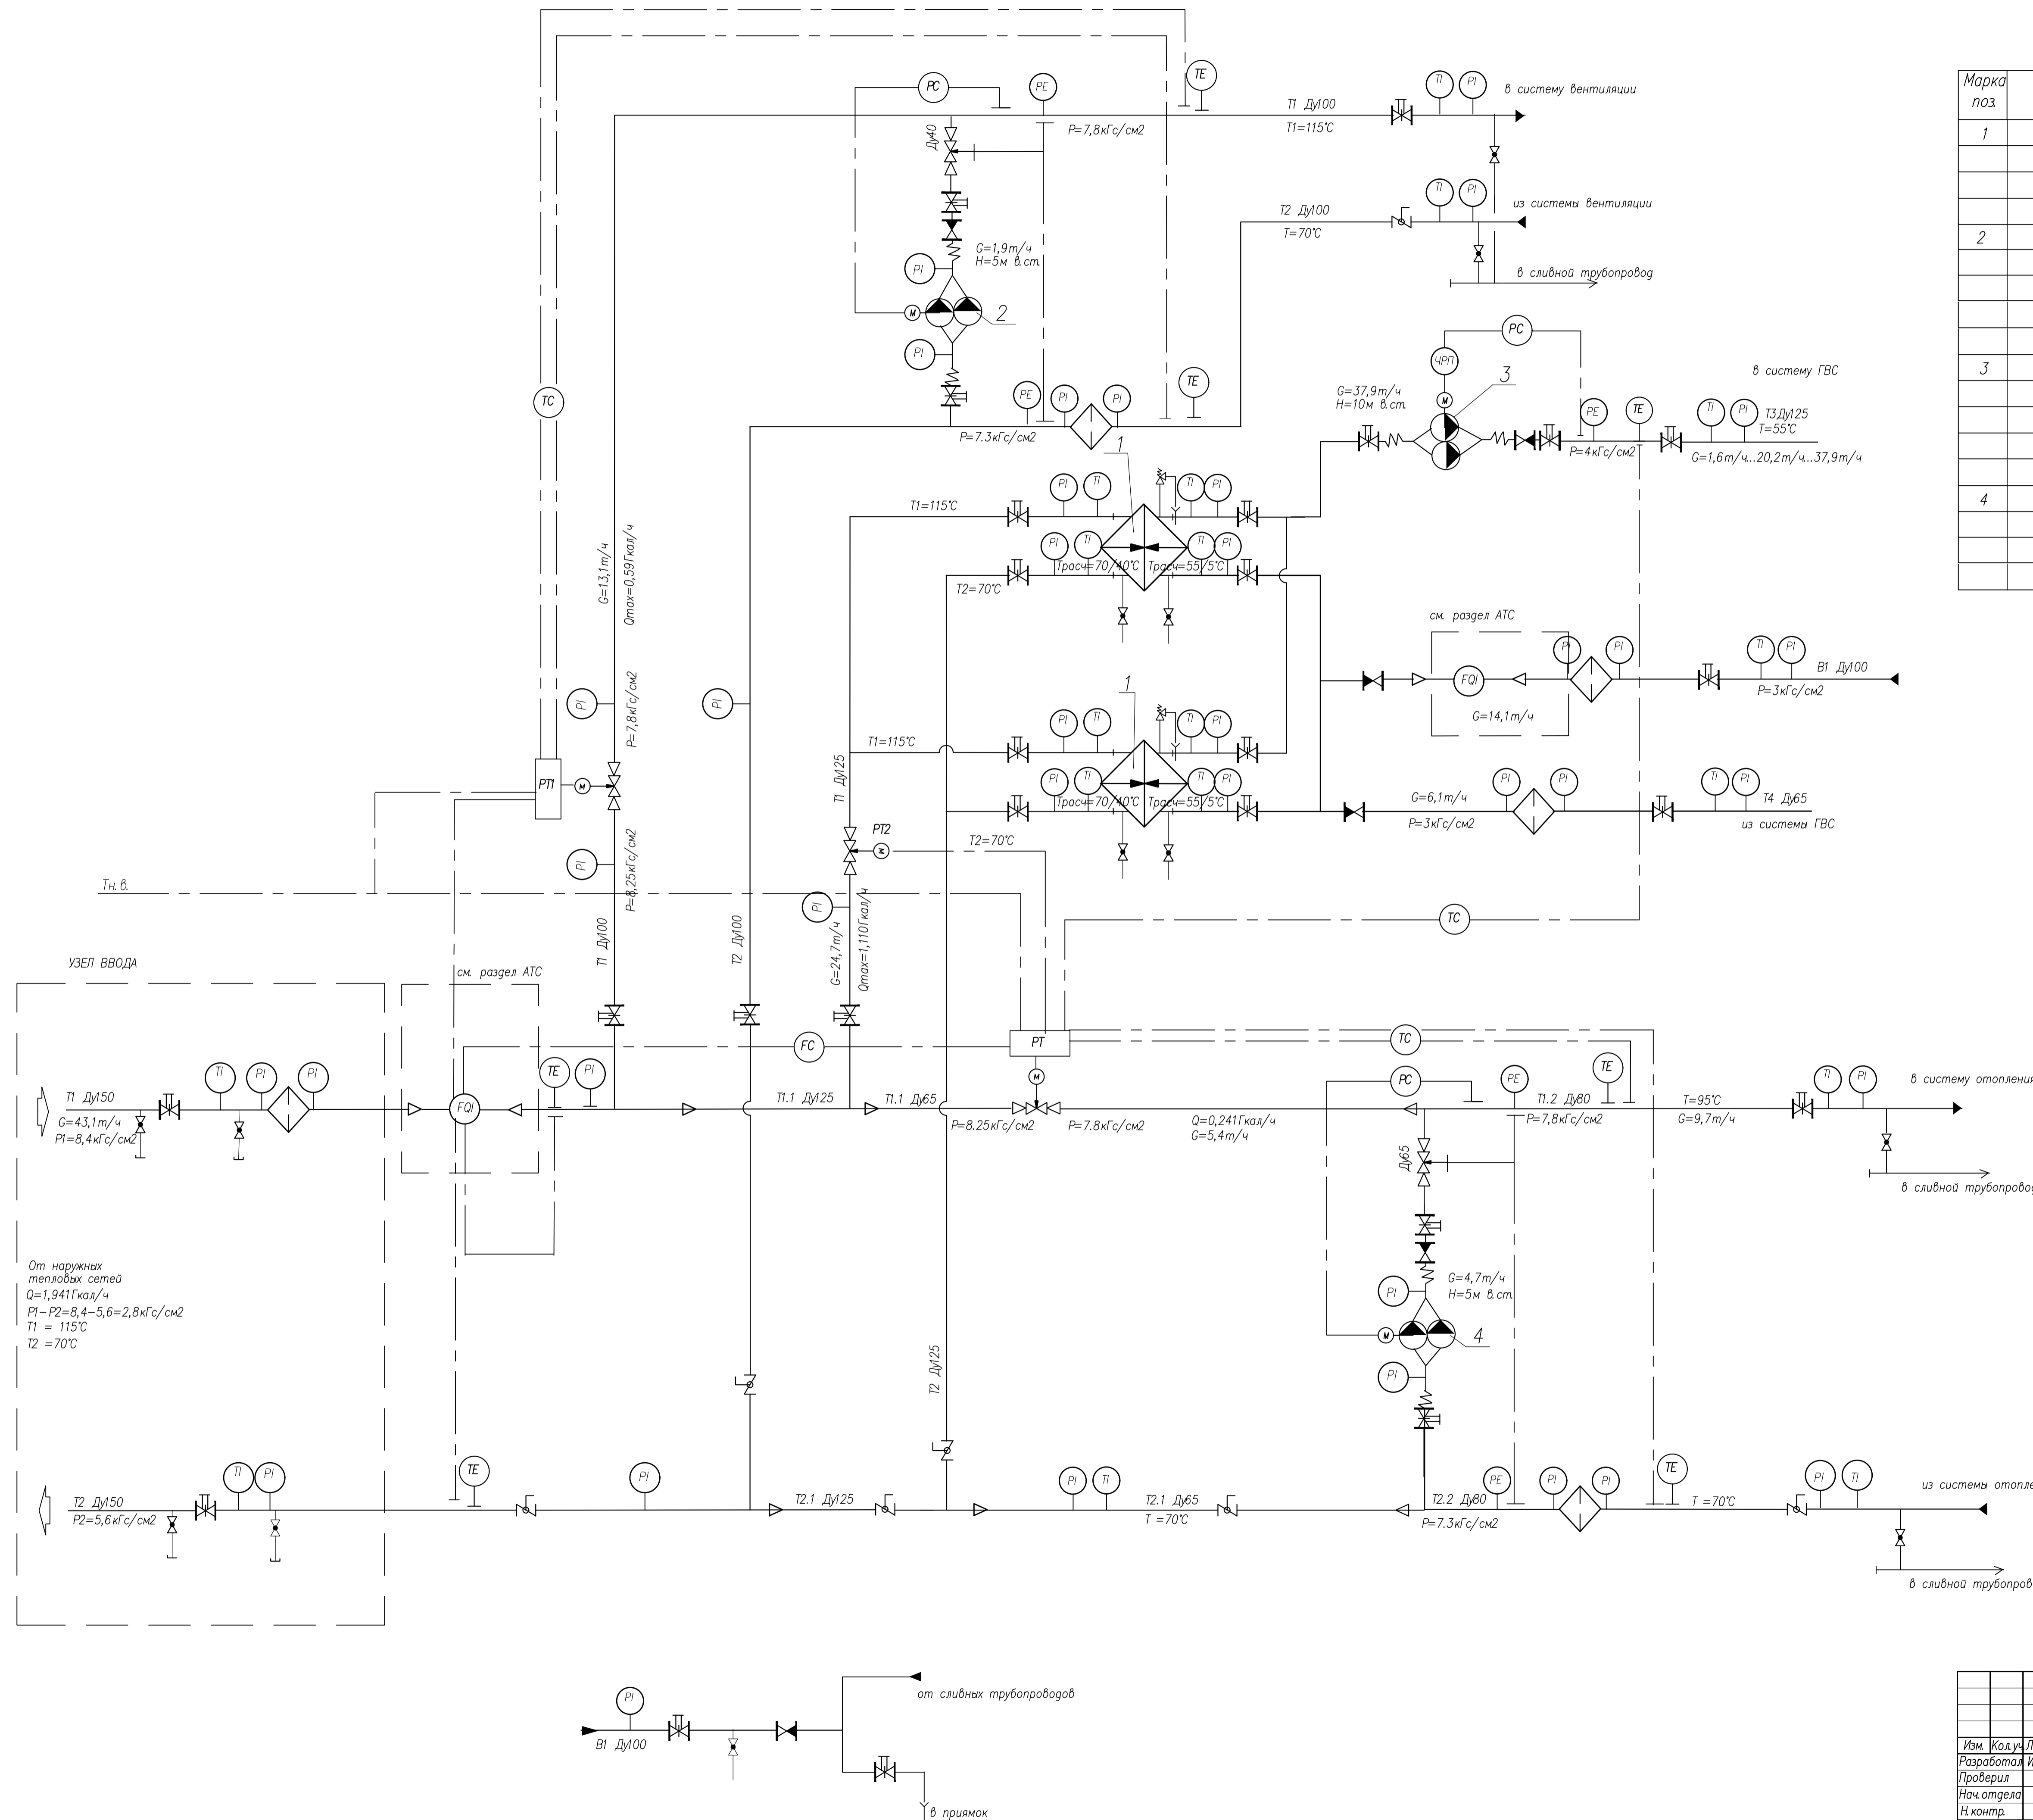

029-03-10-00-00-01-ИОС.ТС				
Строительство Корбалынского полиметаллического рудника (Алтайский край)				
Изм.	Кодыч	Лист	№ док	Подпись Дата
Разработал	Исакова			
Проверил				
Нач. отдела				
Н.контр.				
Теплоснабжение			Стация	Лист
АБК пешеходной галереей ИТП			П	6
Схема тепловая принципиальная				