


Текстовая часть:


1. Прокладка кабелей 24В и 220/380В производится совместно. Обязательно применение экрана для устранения наводок в цепях контроля и управления средствами автоматизации. Схема заземления TN-C-S с совмещением нулевого и рабочего проводника в ЩУ ИТП;
2. Монтаж должен производить персонал с допуском к работе в электрооборудовании до 1000В;
3. В схеме указаны кабели питания средств автоматизации и комплектно-поставляемого оборудования.

[illegible]

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №

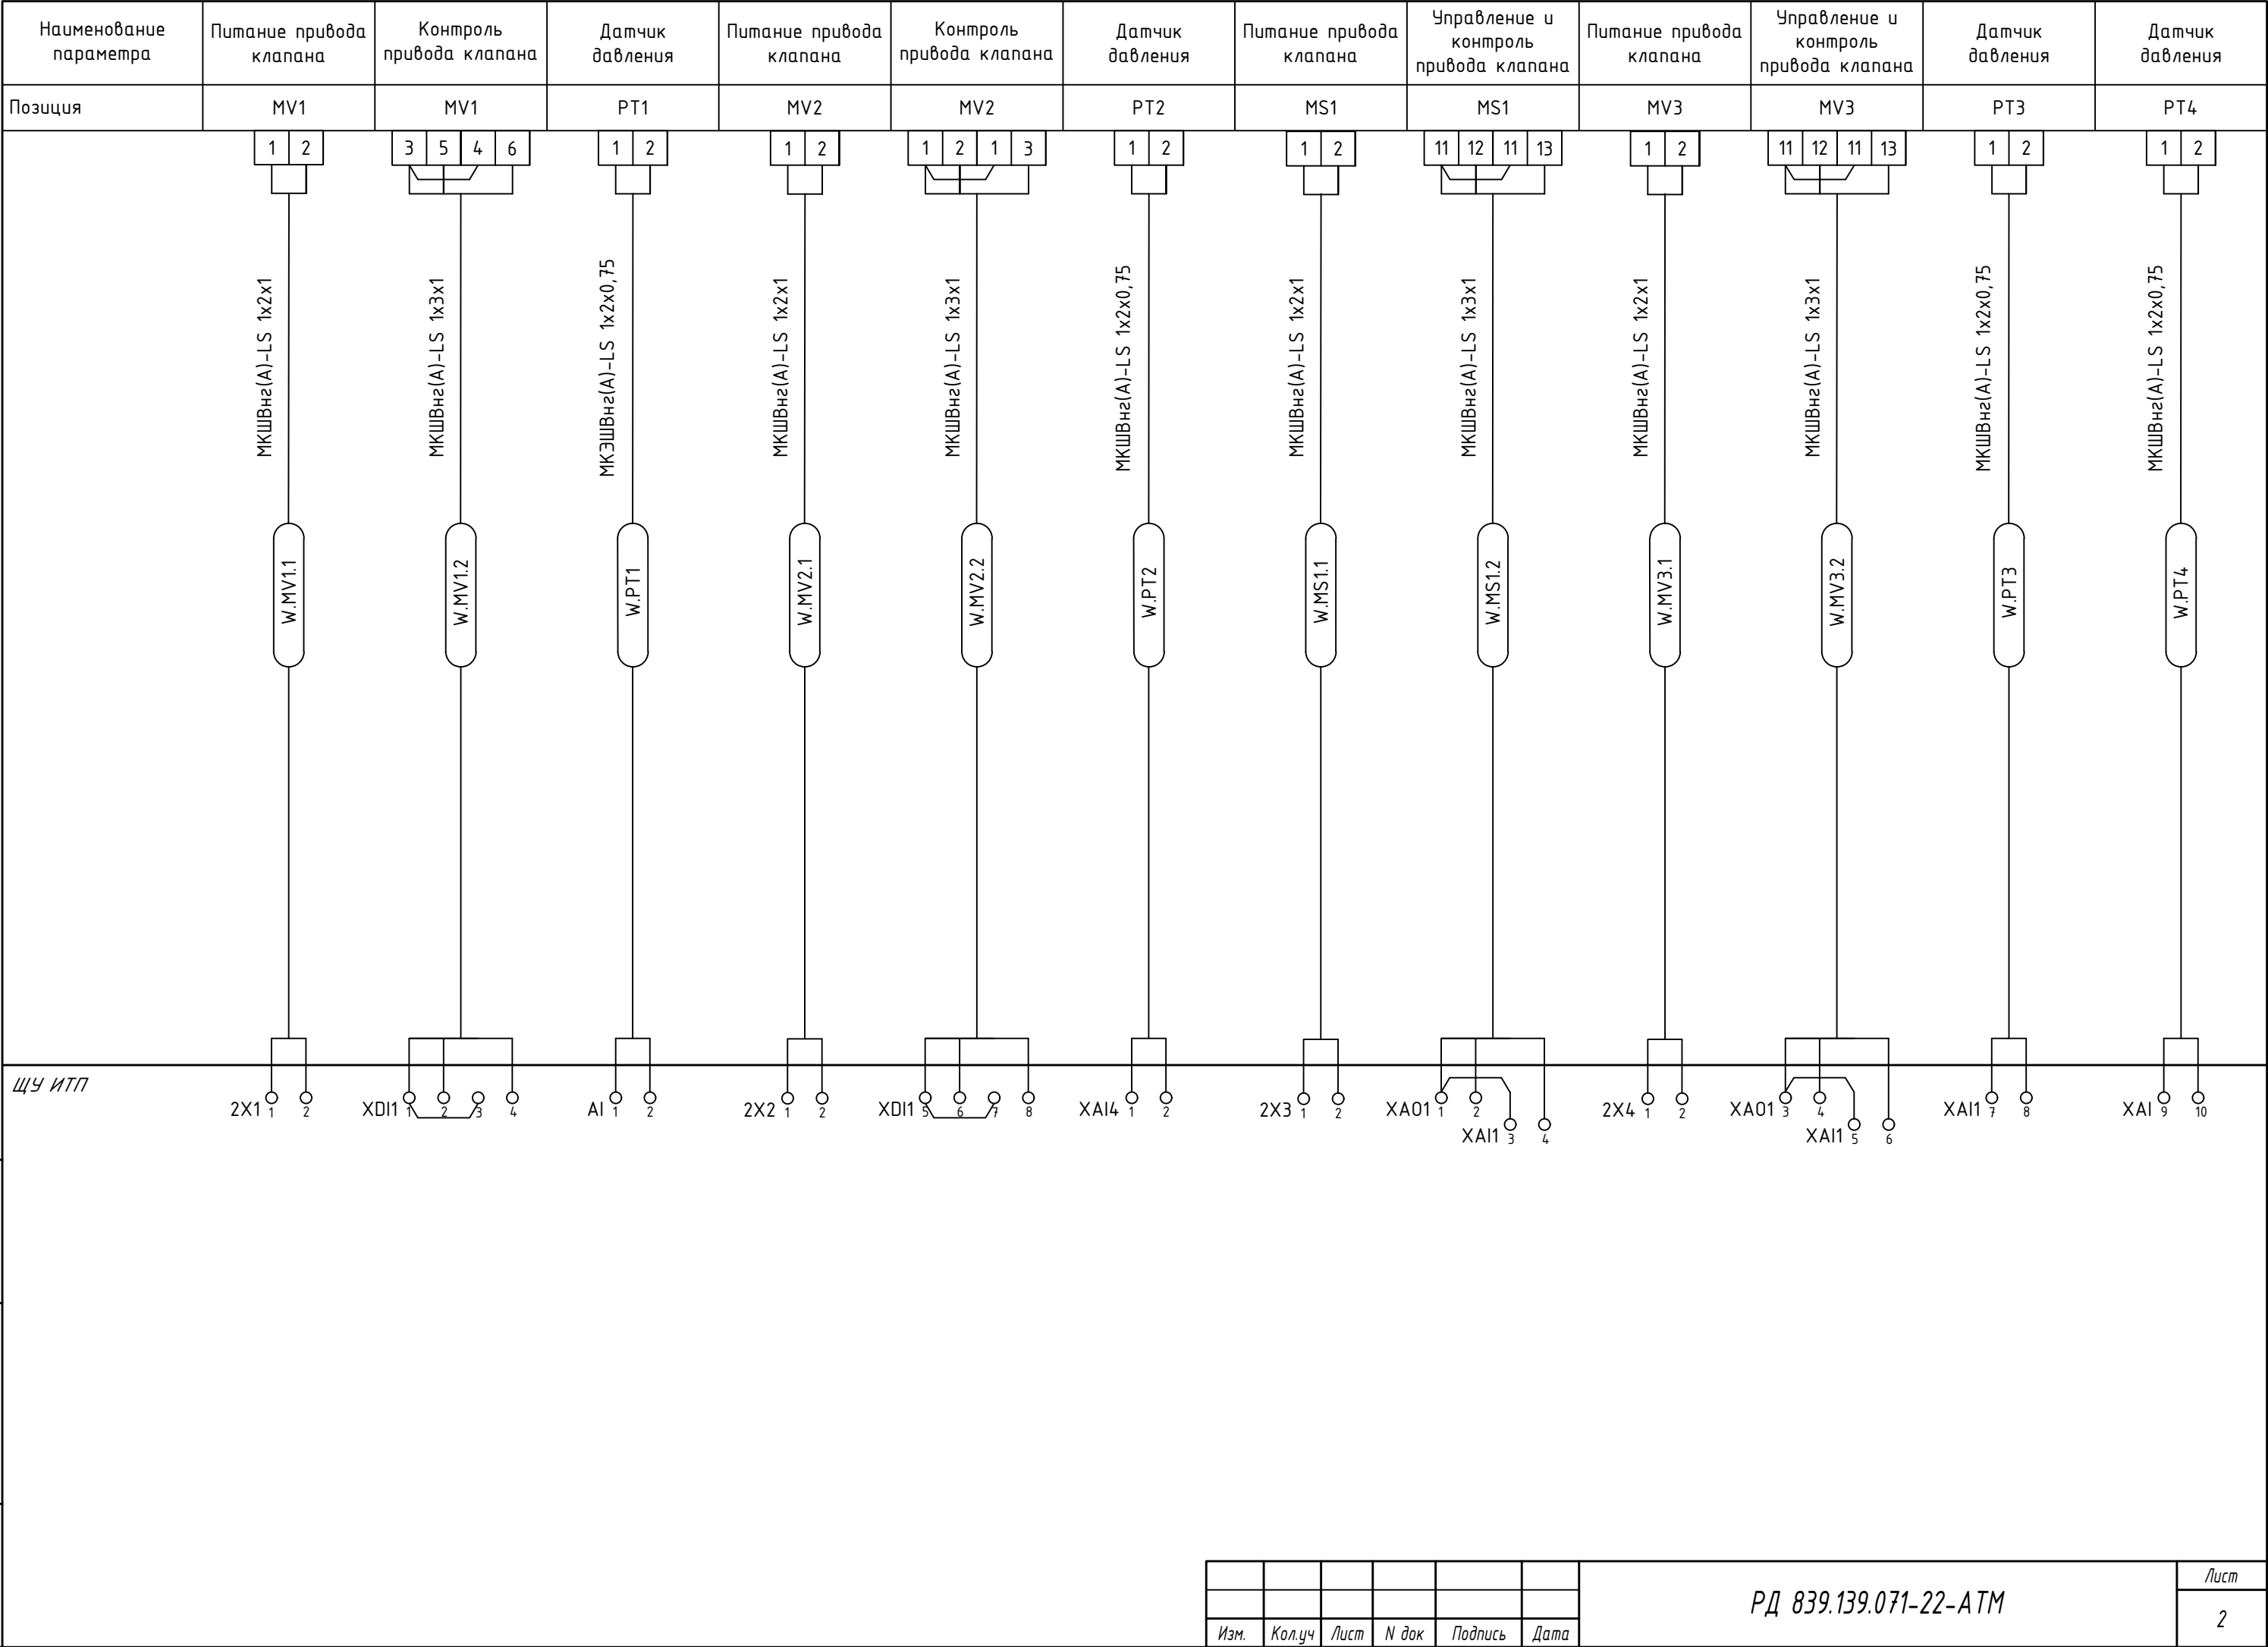


Инд. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №

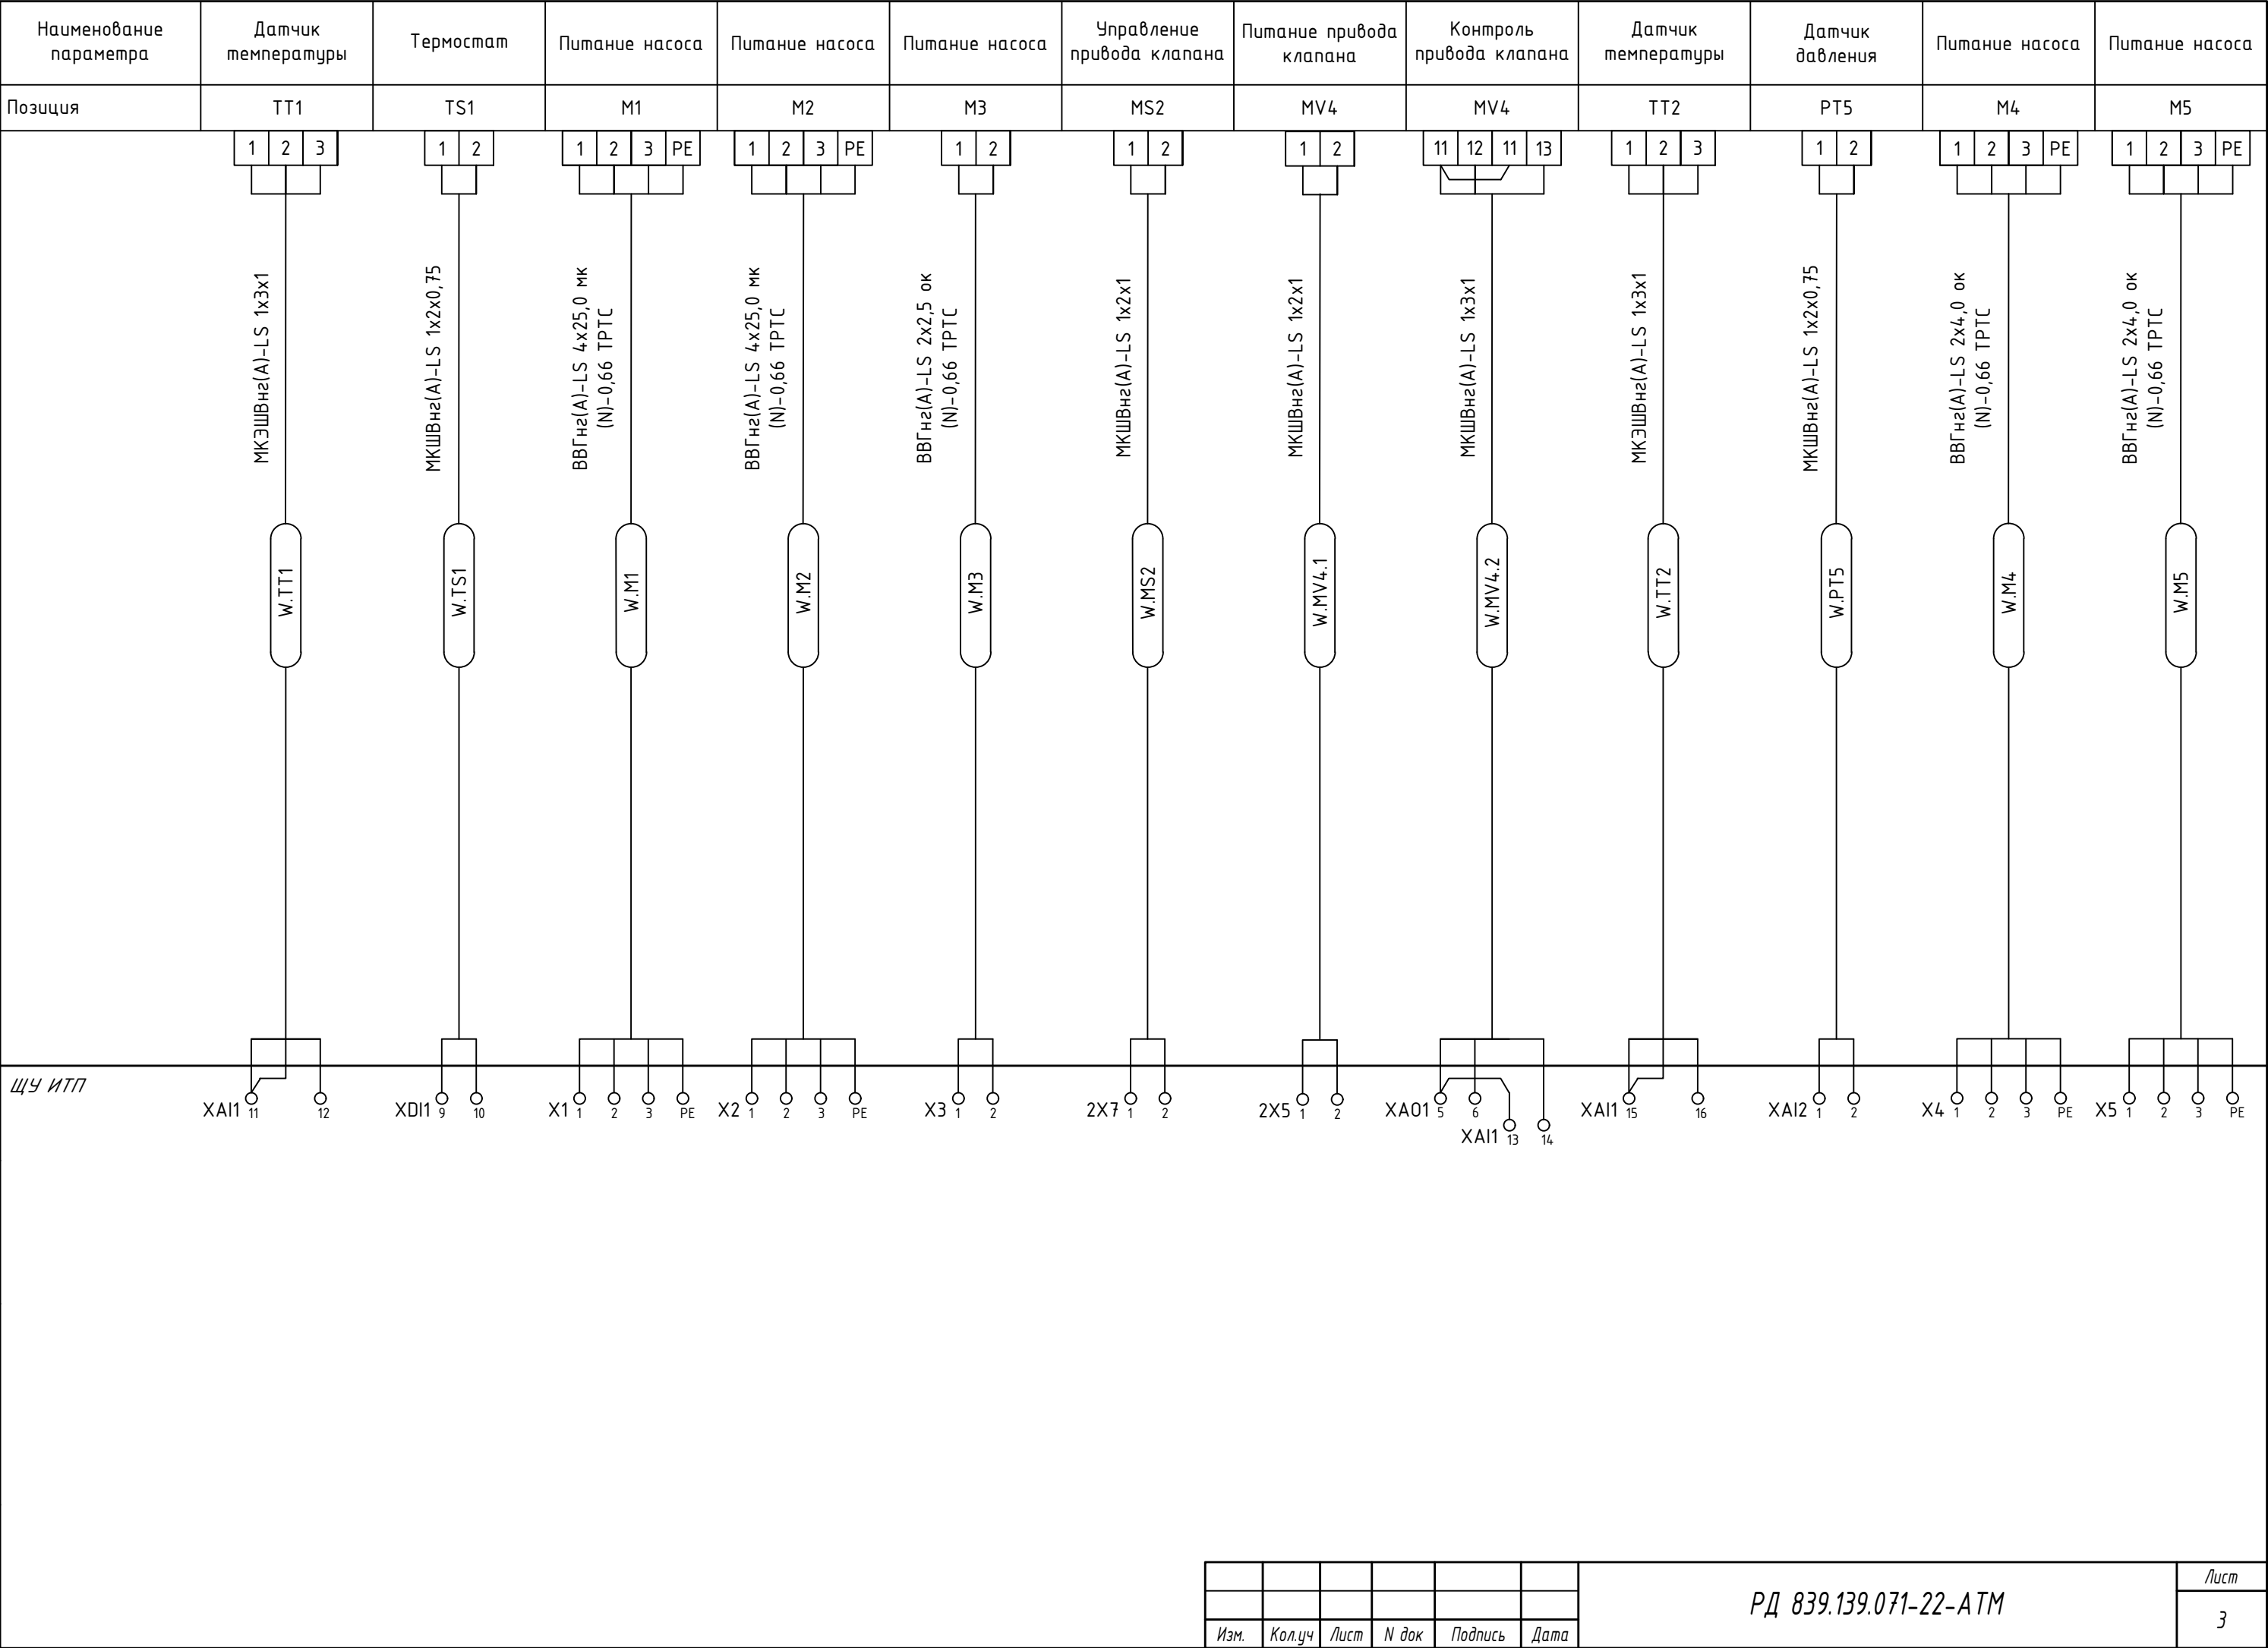



Инд. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №


Наименование параметра	Управление привода клапана	Контроль привода клапана	Питание установки	Кабель связи								
Позиция	MV5	MV5	ШАУПД	ШАУПД								

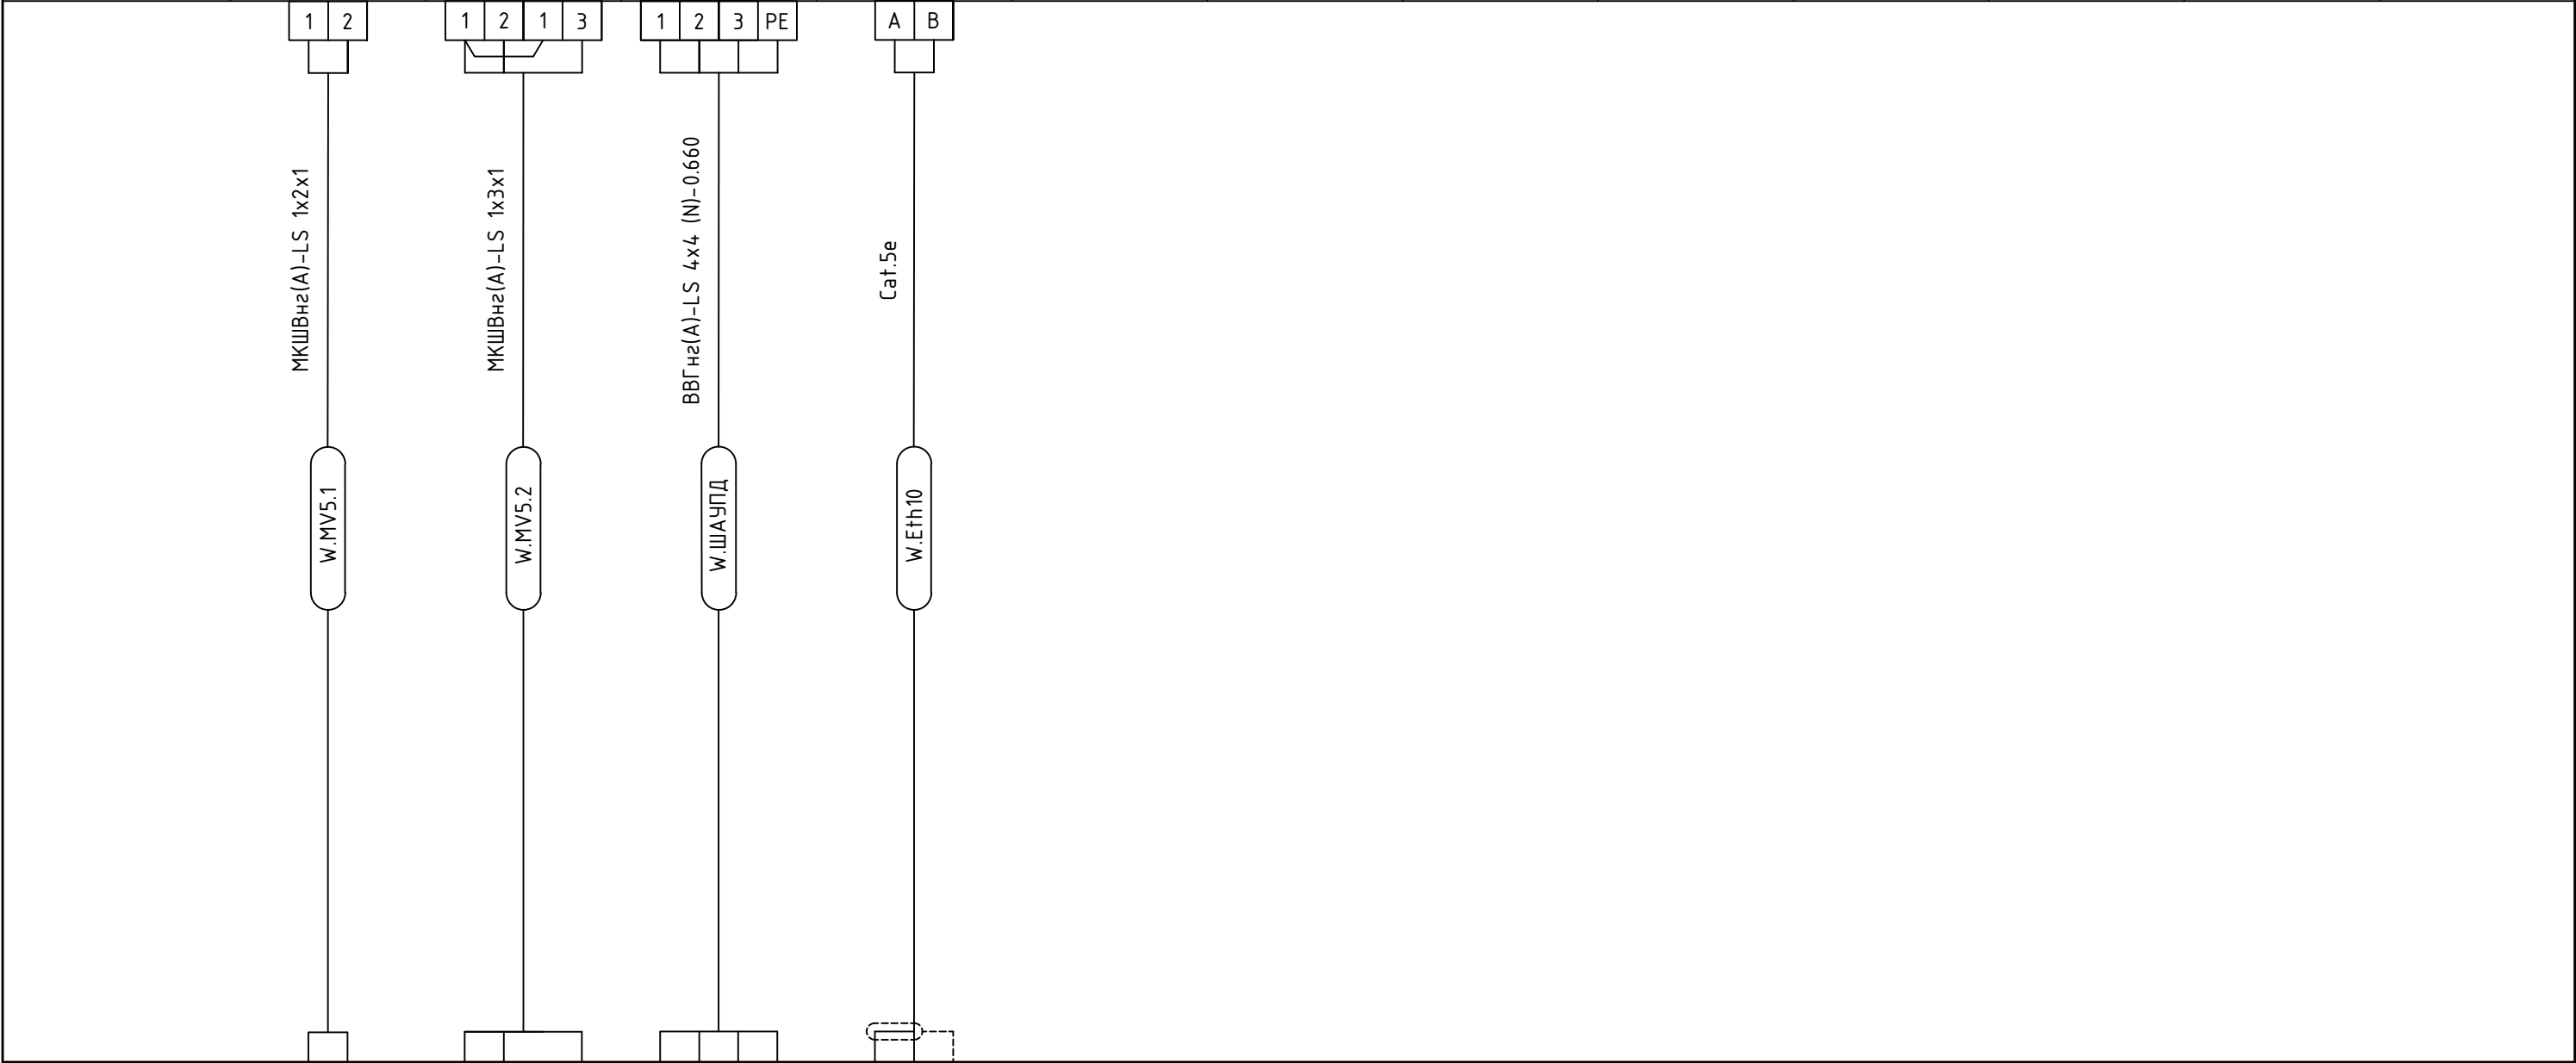

ЩУ ИТП	2X8 1 2	XDI1 1 6 7 8	3X1 1 2 3 PE	Eth10 1 2 PE
--------	---------	--------------	--------------	--------------

Изм.	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата	РД 839.139.071-22-АТМ	Лист
							5

Инв. №	подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №

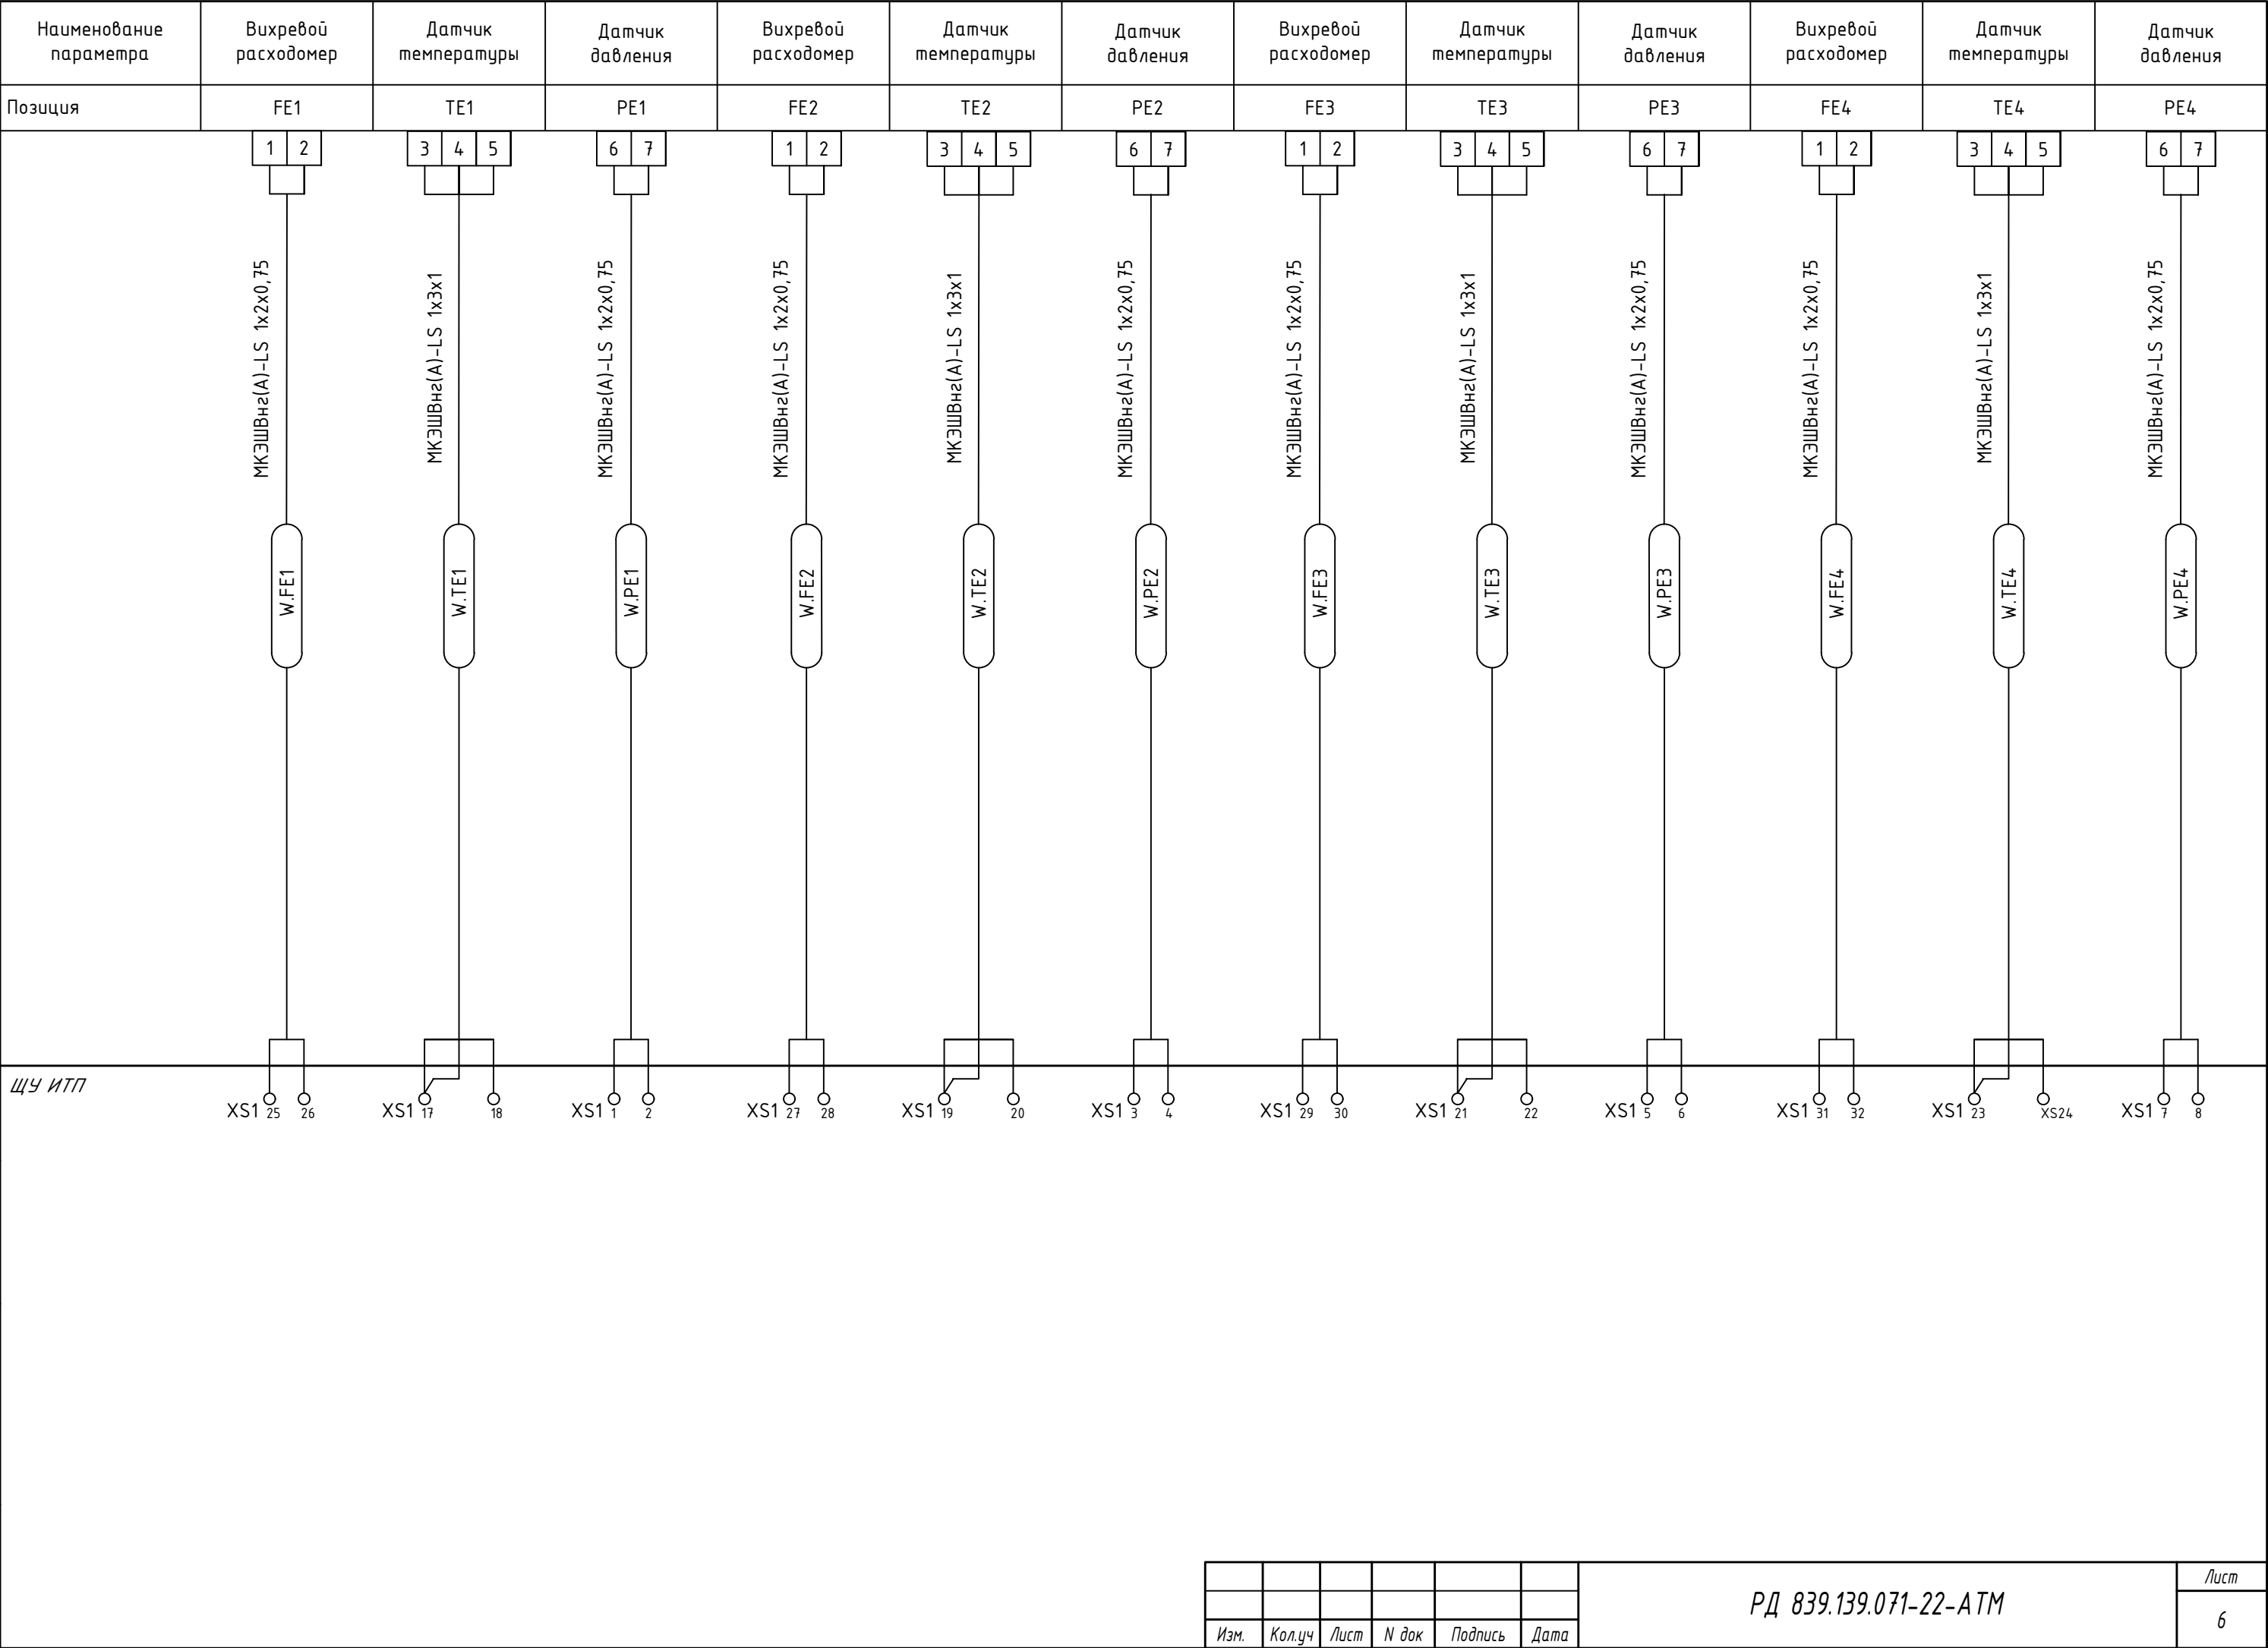

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №

