


Источники питания	Распределительный пункт с трансформатором, см. листы 1-4.
Распределительный пункт с трансформатором, см. листы 1-4.	Распределительный пункт с трансформатором, см. листы 1-4.
Источники питания	Источники питания

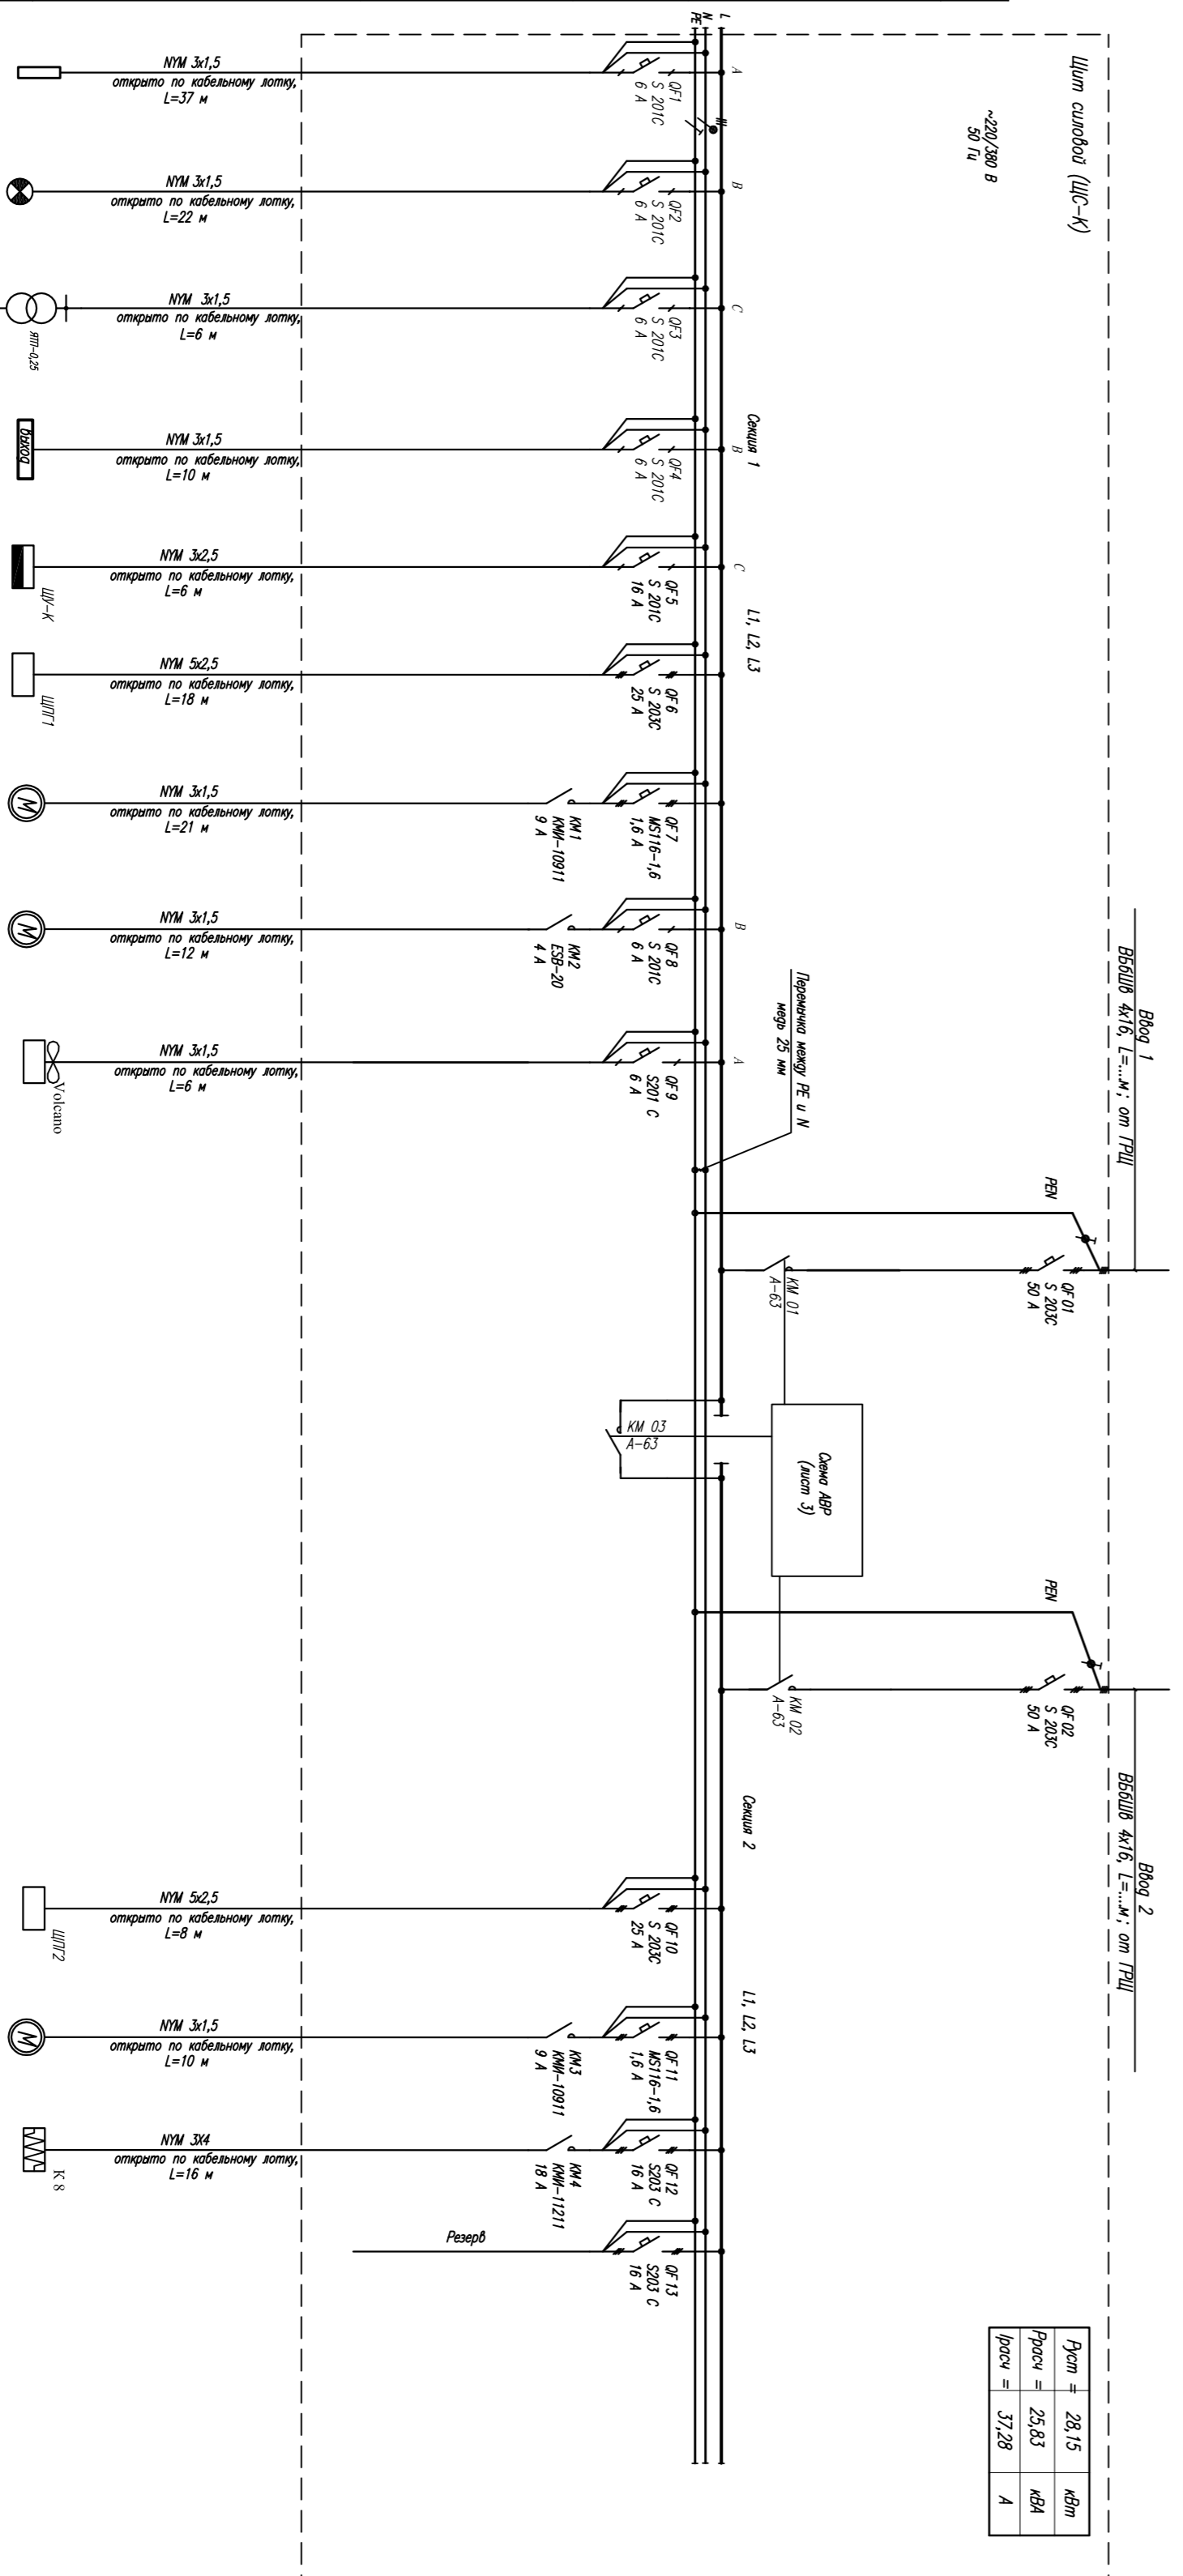

План	28.15	едм
Проц	25.83	едм
Работ	37.28	А

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор
С-1	С-2	С-3	С-4	С-5	С-6	С-7	С-8	С-9	С-10	С-11	С-12
0.50	0.3	0.25	0.08	2.5	6.5	0.272	0.17	0.61	6.5	0.272	10
0.50	0.3	0.25	0.08	2.5	4.36	0.14	0.19	0.61	4.36	0.14	5.0
2.27	1.36	1.75	0.39	11.36	17.11	1.2	2.4	2.8	17.11	1.2	1.5
2.27	1.36	1.75	0.39	11.36	17.11	1.2	2.4	2.8	17.11	1.2	1.5

Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор	Индикатор
С-1	С-2	С-3	С-4	С-5	С-6	С-7	С-8	С-9	С-10	С-11	С-12
0.50	0.3	0.25	0.08	2.5	6.5	0.272	0.17	0.61	6.5	0.272	10
0.50	0.3	0.25	0.08	2.5	4.36	0.14	0.19	0.61	4.36	0.14	5.0
2.27	1.36	1.75	0.39	11.36	17.11	1.2	2.4	2.8	17.11	1.2	1.5
2.27	1.36	1.75	0.39	11.36	17.11	1.2	2.4	2.8	17.11	1.2	1.5

Рисунг 1. План распределения электроэнергии по вводу №1.

Рисунг 2. План распределения электроэнергии по вводу №2.

№ п/п	Наименование потребителей	Установленная мощность, кВт	Корр. коэффициент	Сред. нагрузка, кВт	П. факт., кВт	Q факт., кВА	S факт., кВА	Мас. ток, А	Мас. ток, А
1	Наименование потребителей	2.50	1.00	0.65	1.17	2.5	2.92		
2	Наименование потребителей	0.50	1.00	0.00	0.5	0			
3	Наименование потребителей	0.25	1.00	0.95	0.32	0.25	0.08		
4	Наименование потребителей	0.3	1.00	1	0	0.3	0		
5	Наименование потребителей	0.08	1.00	1	0	0.08	0		
6	Наименование потребителей	6.5	0.67	0.85	0.62	4.36	2.7		
7	Наименование потребителей	0.272	0.5	0.74	0.88	0.14	0.12		
8	Наименование потребителей	0.61	0.5	0.75	0.88	0.19	0.16		
9	Наименование потребителей	0.61	1	0.75	0.88	0.61	0.54		
Итого по вводу №1		11.38			8.93	6.52	11.06	15.96	

№ п/п	Наименование потребителей	Установленная мощность, кВт	Корр. коэффициент	Сред. нагрузка, кВт	П. факт., кВт	Q факт., кВА	S факт., кВА	Мас. ток, А	Мас. ток, А
1	Наименование потребителей	6.5	0.67	0.85	0.62	4.36	2.7		
2	Наименование потребителей	0.272	0.5	0.75	0.88	0.14	0.12		
3	Наименование потребителей	10	1	1	0	10	0		
Итого по вводу №2		16.77			14.5	2.82	14.77	21.12	
Итого по ИЭС		28.15			23.43	9.34	25.83	37.28	

№ п/п	Наименование потребителей	Установленная мощность, кВт	Корр. коэффициент	Сред. нагрузка, кВт	П. факт., кВт	Q факт., кВА	S факт., кВА	Мас. ток, А	Мас. ток, А
1	Наименование потребителей	6.5	0.67	0.85	0.62	4.36	2.7		
2	Наименование потребителей	0.272	0.5	0.75	0.88	0.14	0.12		
3	Наименование потребителей	10	1	1	0	10	0		
Итого по вводу №2		16.77			14.5	2.82	14.77	21.12	
Итого по ИЭС		28.15			23.43	9.34	25.83	37.28	