
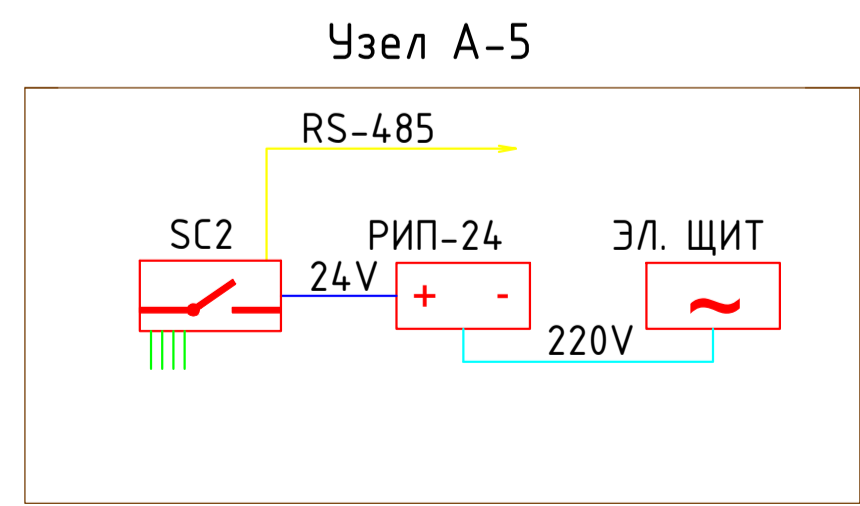


- Оповещатель световой КОП-25 с надписью "Выход"
- Оповещатель световой КОП-25 "Движение вправо"
- Оповещатель световой КОП-25 "Движение влево"
- Оповещатель световой КОП-25 с надписью "Автоматика отключена"
- Оповещатель звуковой ПКИ-1 "Иволга"
- Блок контрольно-пусковой "С2000-КПБ"

Примечания:
 1. Размещение световых и звуковых оповещателей уточнить при монтаже, с учетом нормативных требований СП 3.13130.2009
 2. Трассировку линий оповещения уточнить при монтаже.
 3. Проектом предусмотрена совместная прокладка линий СОУЭ и шлейфов АПС в одном кабель-канале.

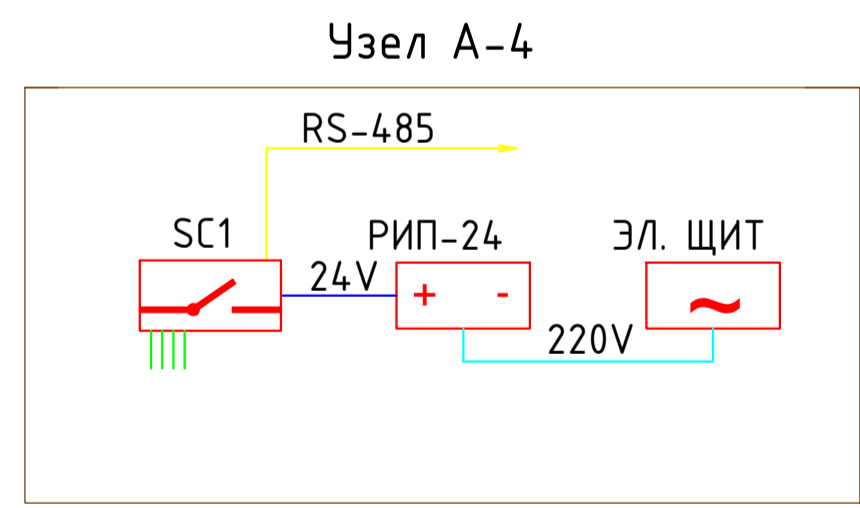

№	А	А
1	5,8	
2	4,0	
3	90,3	
4	14,7	
5	14,8	
6	14,8	
7	14,8	
8	15,0	
9	14,8	
10	16,6	
11	13,8	
12	16,6	
13	13,8	
14	14,2	
15	13,3	
16	11,2	
17	15,9	
18	12,9	
19	5,4	
20	14,8	
21	25,7	
22	16,8	
23	19,5	
24	14,9	
25	14,8	
26	13,2	
27	15,9	
28	14,7	
29	15,3	
30	15,1	
31	15,4	
32	14,9	
33	14,9	
34	15,1	
35	15,1	
36	15,3	
37	15,4	
38	10,4	
39	11,8	
40	7,7	
41	3,9	
42	1,7	
43	0,9	
44	15,1	
45	11,4	
46	7,6	
47	8,1	
48	3,1	
49	13,8	
50	4,9	

№	А	А
51	24,9	
52	3,7	
53	4,9	
54	29,0	
55	28,6	
56	3,5	
57	2,1	
58	15,0	
59	8,0	
60	4,3	
61	3,4	
62	27,0	
63	28,4	
64	29,5	
65	29,3	
66	88,6	
67	28,6	
68	28,9	
69	30,3	
70	19,9	
71	27,6	
72	29,2	
73	29,0	
74	19,9	
75	25,8	
76	25,8	
77	25,8	
78	25,8	
79	25,8	
80	8,9	
81	3,2	
82	15,8	
83	3,4	
84	27,0	
85	28,6	
86	13,3	
87	7,4	
88	2,7	
89	10,2	
90	3,1	
91	3,5	
92	1,7	
93	3,2	
94	3,4	
95	3,3	
96	4,0	
97	3,9	
98	24,5	
99	17,8	
100	19,1	

№	А	А
101	3,5	
102	2,2	
103	6,8	
104	30,0	
105	19,1	
106	65,5	
107	10,1	
108	18,5	
109	7,1	
110	5,0	
111	63,3	
112	6,4	
113	9,3	
114	4,5	
115	5,6	
116	4,1	
117	27,1	
118	8,3	
119	6,8	
120	27,5	
121	5,9	
122	4,3	
123	6,8	
124	16,7	
125	2,6	
126	8,8	
127	15,8	
128	22,8	
129	31,9	
130	9,9	
131	9,3	
132	1,0	
133	1,2	
134	7,6	
135	8,8	
136	7,9	
137	2,7	
138	11,3	
139	16,3	
140	1,1	
141	1,1	
142	1,1	
143	1,1	
144	5,3	
145	2,5	
146	5,8	
147	5,9	
148	2,6	
149	2,9	
150	6,6	

Согласовано
Инв. № подл. Подп. и дата Взаим. инв. №

				01-12-10/ПС.РЧ					
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре	Страница	Лист	Листов
							РП	5	
Г.ИП	Заморкина				12.10		Расстановка оборудования СОУЭ в подвале		
Н.контр.	Котеленец				12.10				