


| | | | | |
|---|---------|------|--------|-------|
| РЦЦ/85578/15-ИОС1.5-ЭС1 | | | | |
| Мурманская обл., МО г.п. Кильдинстрой Кольского района, н.п. Эверсовхоз, уч. с.х.н. "Основной" | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. |
| Разработал | | | | Дата |
| Проверил | | | | 04.16 |
| Н.контроль | | | | |
| ГИП | | | | |
| Склад продовольственных и непродовольственных товаров | | | | |
| ЦТЗ. Схема электрическая принципиальная. | | | | |
| См.дья | | Лист | Листов | |
| П | | 19 | | |
| 000 "СОЮЗ-ПРОЕКТ" | | | | |

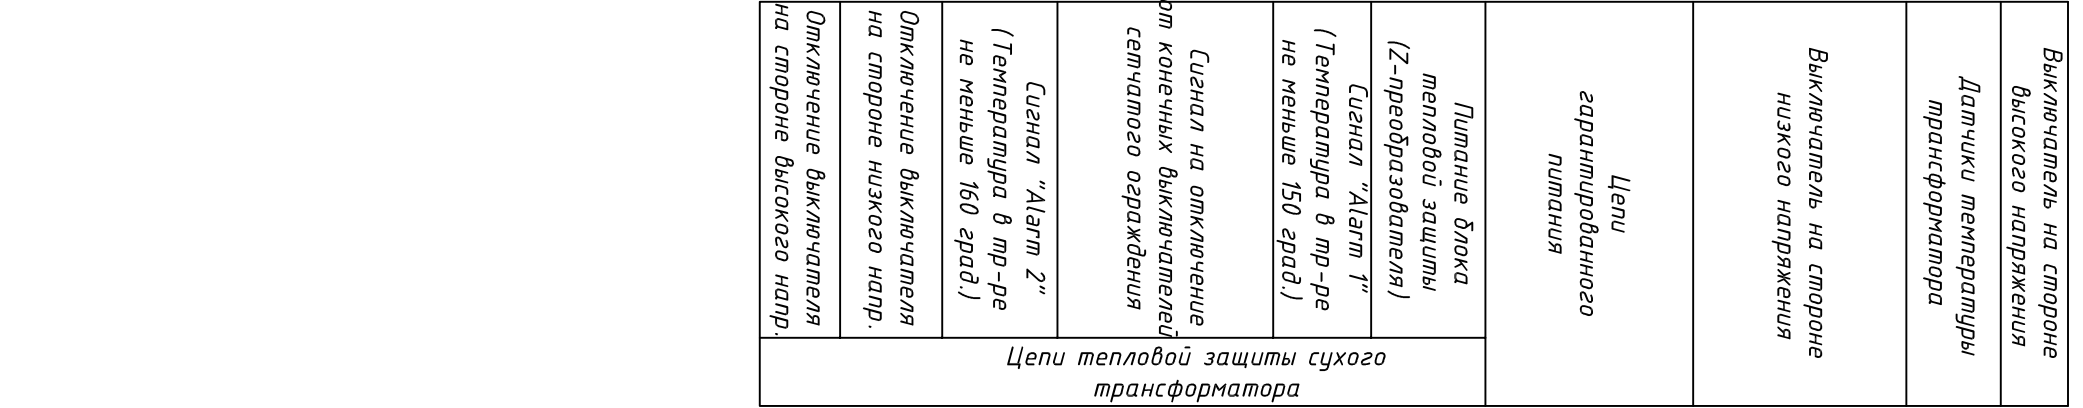

| Марка ноз. | Обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
|--|-------------|---|-----|------------------------|
| Аппаратура, устанавливаемая в щитке ШТЗ: | | | | |
| 1 | KL01 | Реле промежуточное РПЛ-122, 220В, 50 Гц | 1шт | |
| 2 | КТ1, КТ2 | Реле времени РВ0-П2-У-АС220-1п+1п мк-1/2-01-УХЛ4 | 2шт | |
| 3 | SF3, SF4 | Автоматический выключатель ВА 103-1, 10 А | 2шт | |
| 4 | SO1, SO2 | Накладка контактная, релеиная НКР-3 УЗ | 2шт | |
| 5 | X | Блок зажимов на 10 клемм БЗ24-4П25-В/ВУ3-10 | 2шт | |
| 6 | Z1, Z2 | Терморезисторный блок защитыМСF 220V (VU) | 2шт | |
| Аппаратура, устанавливаемая вне щитка: | | | | |
| 1 | Q1 | Выключатель элегазовый РМб ячейка D | | |
| 2 | QF1 | Автоматический выключатель ВА50-45 Про | | |
| 3 | T1 | Силовой трансформатор | | |
| 4 | QS1-QS12 | Конечный выключатель ВП24-17-20-40УХЭЛ | | На сетчатое ограждение |

Примечание :
На вводе шине 0,4 кВ и на ячейке "Д" РМ-6 разместить предупредительную надпись :
ВНИМАНИЕ ! ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ УБЕДИТЬСЯ ЧТО СЕТЬ ТОДЕ ОПРАЖДЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРА ЗАКРЫТО !