


Considerations			

Погнись и дата	Взам. инв. N

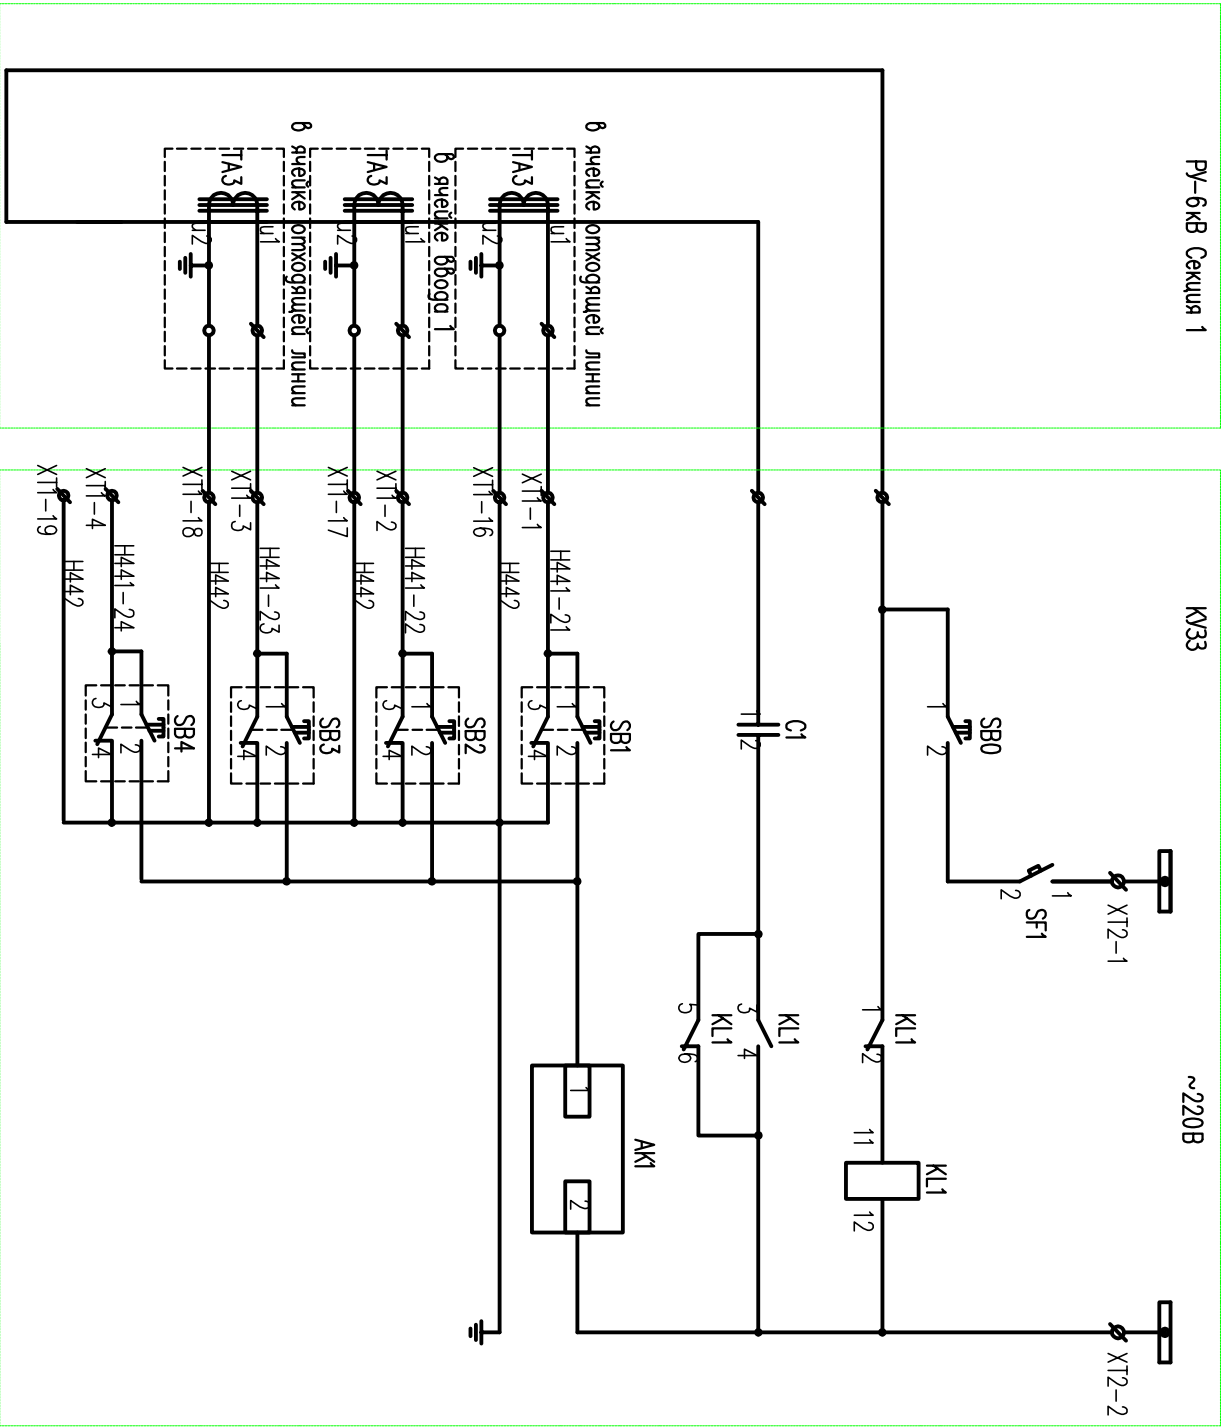

Позиционное обозначение	Наименование	Тип и техническая характеристика	Кол-во	Примечание
АК1	Устройство сигнализации	УСЗ – 3М УХЛ4	1	
	огнефозных замыкатий на			
	землю			
SBO-SB4	Кнопка управления	KV 111101	5	1 н.от 1 н.з
SF1	Выключатель	LPN 6C/1 1 А хар-ка C	1	
	автоматический			
KL1	Реле промежуточное	PL-25 УХЛ4 220В 50Гц ПП	1	
C1	Конденсатор	МБГП-1-Б30, 10 мкФ	1	

[illegible]