



Линия 1 от ТСН 1 кВ

~ 220 В

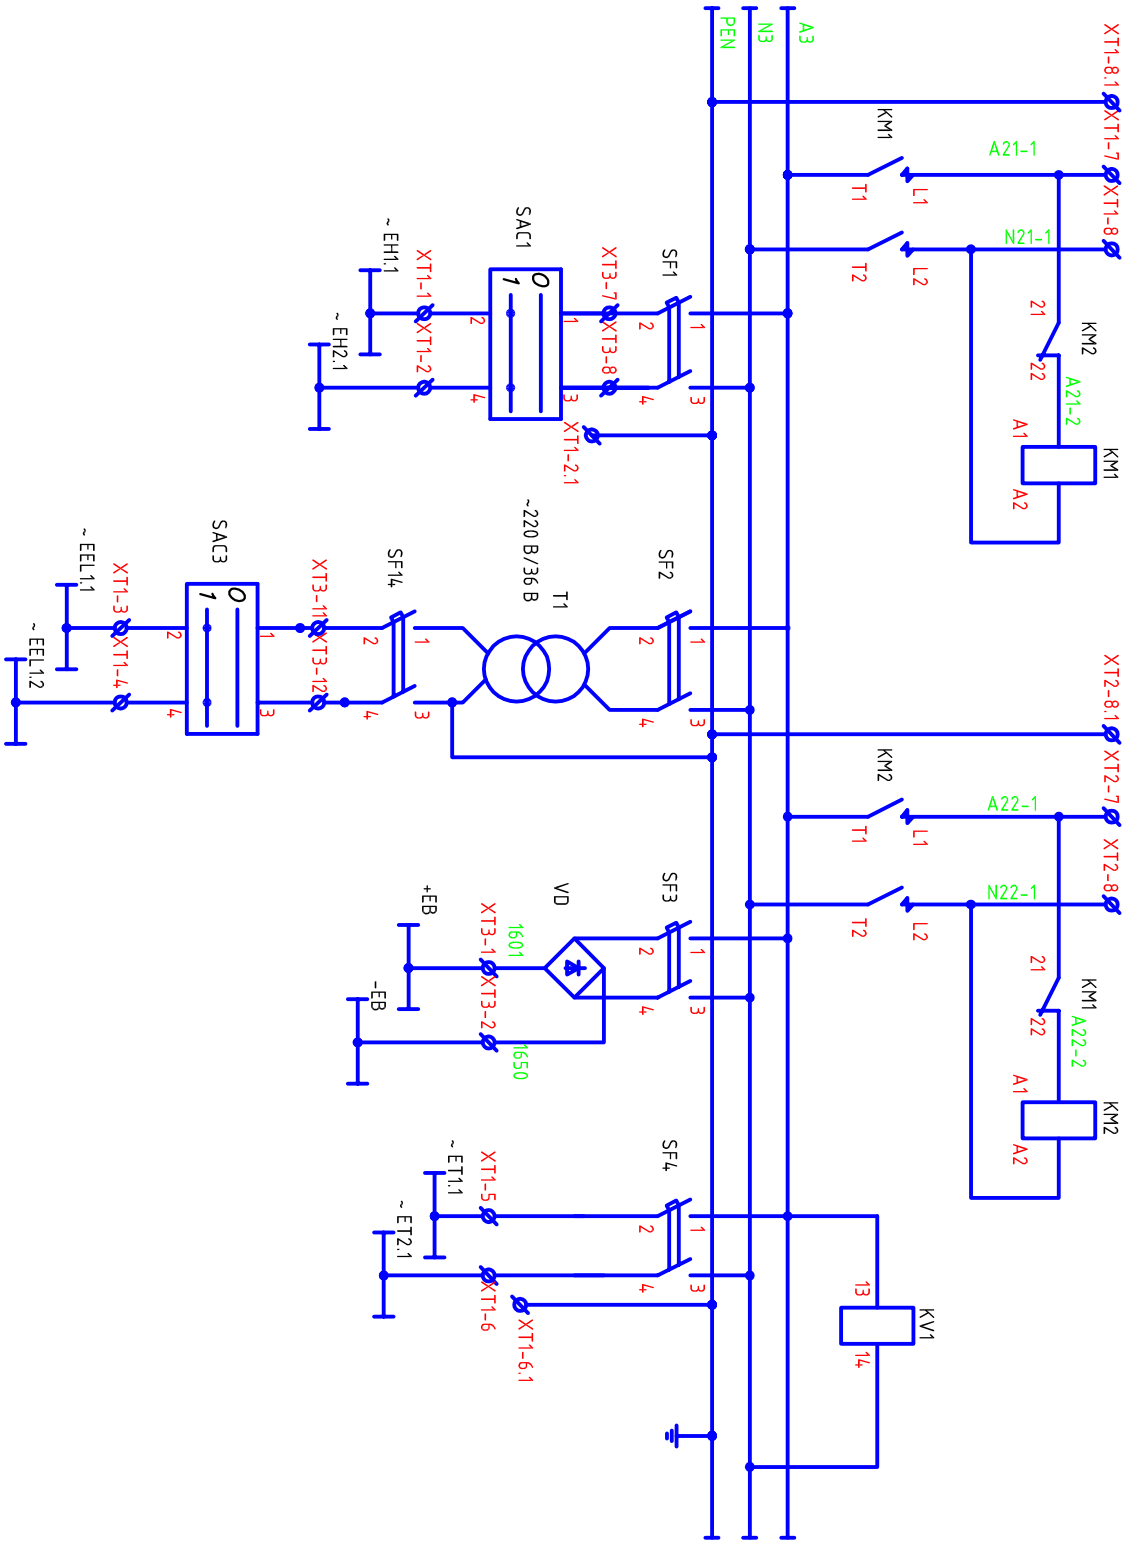

Линия 2 от ТСН 2 кВ

~ 220 В



Контроль наличия напряжения
собственных нужд

Общий

Организация шинок сигнализации 1(2) С.Ш.	Организация шинок освещения 1(2) С.Ш.	Организация шинок электро- магнитной блокировки	Организация шинок обогрева релейных отсеков 1(2) С.Ш.
--	---	--	---

Схема приведена для одного щита. Для второго щита схема выполняется аналогично

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

SAC1-SAC4		
4G10-91-U-R014		
соединение контактов	положение рычков	1
1 - 2	-	-
3 - 4	-	-

						РЦЦ/85578/15-ИОС1.5-ЭС2		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Мурманская обл., МО г.п. Кильдинстрой Кольского района, н.п. Зверосовхоз, уч. с.х.н. "Основной"		
Разработал					04.16			
Проберил								
Н.контроль						Склад продовольственных и непродовольственных товаров		
ГИП								
ЩСН (КСО) 1(2)						000 "СОЮЗ-ПРОЕКТ"		