



Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

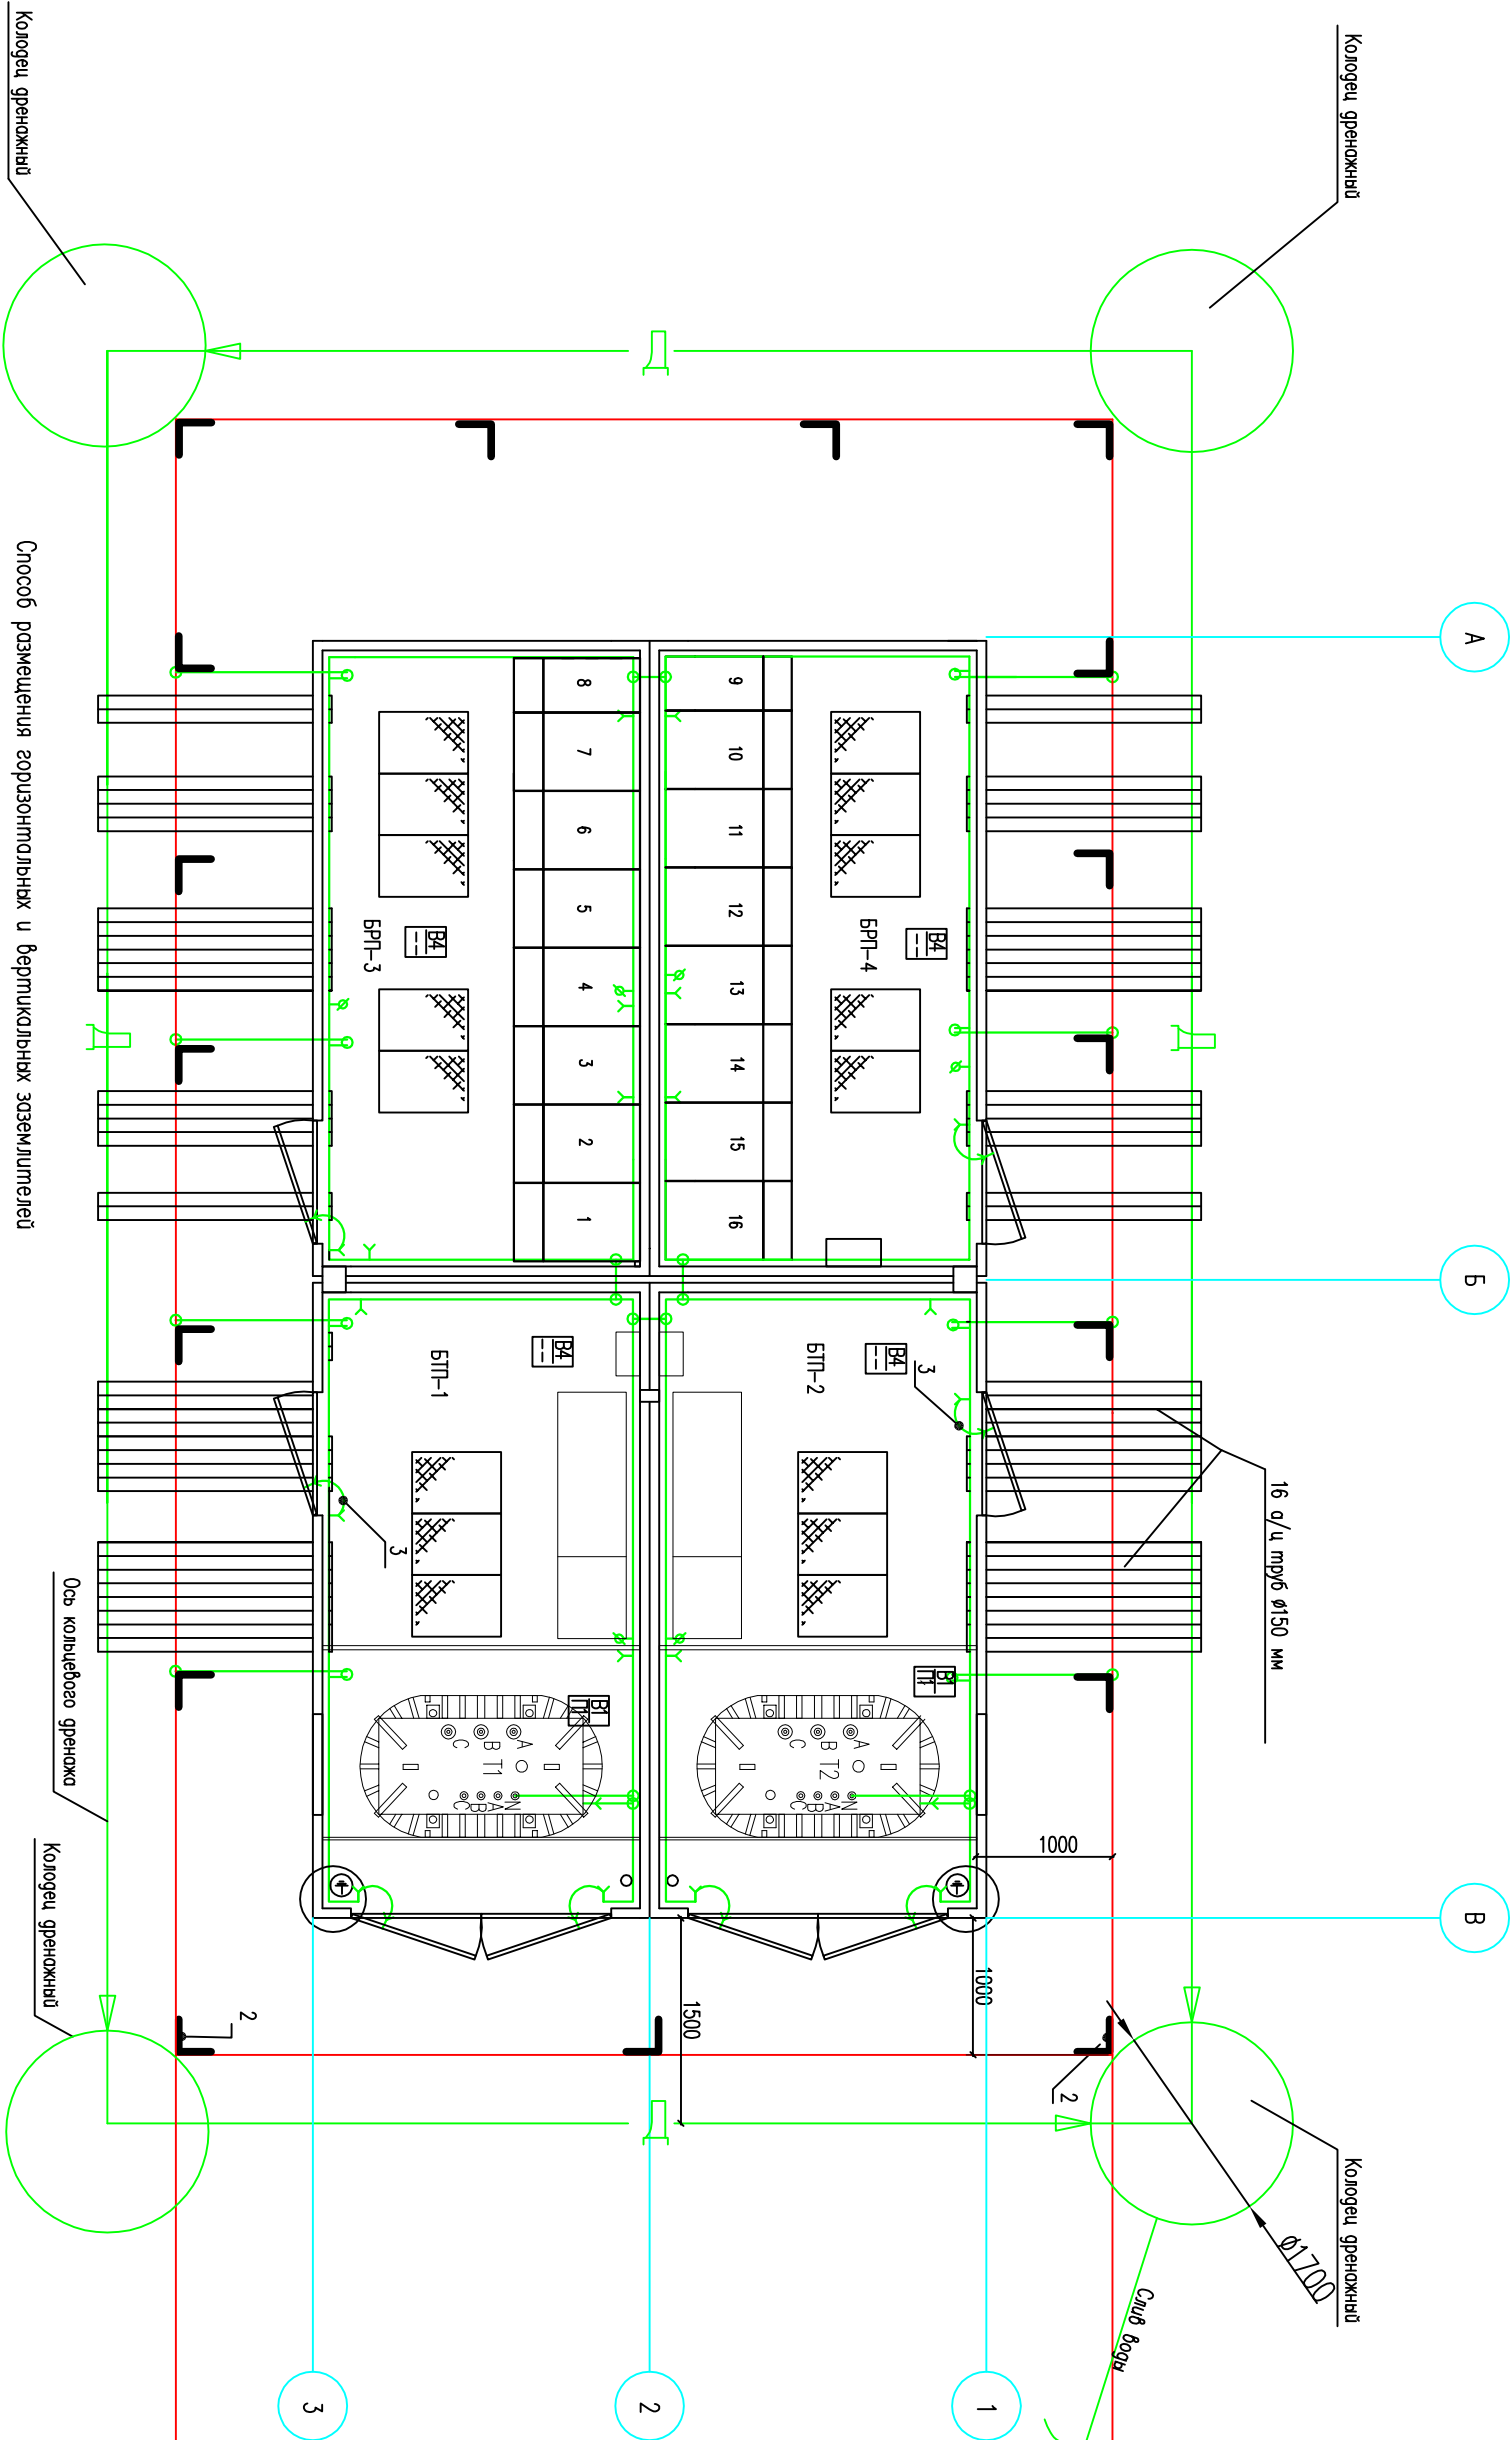

- Примечания:
- Заземление выполнить в соответствии со СНиП 3.05.06–85.
 - В соответствии с ПУЭ п.1.7.109 для заземления электроустановок в первую очередь должны быть использованы естественные заземлители.
 - Все соединения заземляющего контура выполнить электропроводкой внахлестку.
 - Внутренний контур заземления присутствовать на сбору к арматуре РТП (к закладным в стенах и потолке).
- Места соединения контура заземления выполнить в нахлест 4–5 см, с продроблением по периметру.
 - Накладки для переносного заземления
 - Клемма заземления
 - Клемма заземления с гайкой–барашек
 - Вертикальный электрод
 - Горизонтальный заземлитель (полоса 40х5)

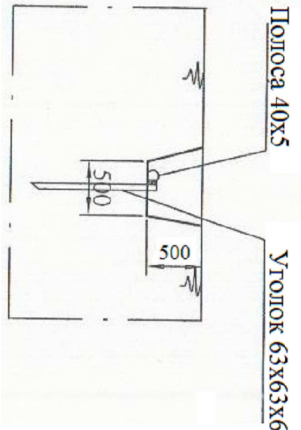

							РЦЦ/85578/15-ИОС1.5-ЭС2		
							Мурманская обл., МО г.п. Кильдинстрой Кольского района, н.п. Зверосовхоз, уч. с.х.н. "Основной"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Склад проводольственных и непроводольственных кабелей			
Разработал					04.16				
Проверил									
Н.контроль									
ГИП						Защитное заземление.			
						000			
						"СОЮЗ-ПРОЕКТ"			