






Номер помещ.	Наименование	Площадь м ²	Кат. пом.
101	Помещение механика	7.08	
102	Кладовая	3.79	В3
103	Комната уборочного инвентаря	4.00	
104	Мужской санузел	4.11	
105	Женский санузел	4.21	
106	Помещение контролеров	12.18	
107	Тамбур	2.67	
108	Помещение охраны	12.94	
109	Тамбур	7.34	
110	Вестибюль	42.38	
111	Офис	16.46	
112	Коридор	16.25	
113	Лестница	13.86	
114	Офис	17.36	
115	Офис	24.35	
116	Оператор ТЭП	11.60	
117	Тамбур	3.05	
118	Пункт осмотра автотранспорта с заправочными островками с ТРК	467.53	В
119	Площадка АЦ с топливными резервуарами	252.0	

-  - сэндвич панель "ТЕРМОПАНЕЛЬ-МОНОЛИТ ПСБ" ОАО ТЕРМОСТЕЛС-МТЛ
-  - перегородки поэлементной сборки типа С111 из гипсокартонных листов на металлическом каркасе с заполнением теплоизоляционными материалами "URSA" П-30
-  - перегородки поэлементной сборки типа С113 из гипсокартонных листов на металлическом каркасе с заполнением теплоизоляционными материалами "URSA" П-30
-  - перегородки поэлементной сборки по аналогии с типом перегородки С115.1 с двойным металлическим каркасом с заполнением теплоизоляционными материалами "URSA" П-30 толщиной 100мм и обшивкой двумя слоями гипсокартонных листов с обеих сторон



1. Электросушители, установленные в санузлах, заказаны в спецификации 01/12-10-3 АР.С.
2. Зашивку коммуникаций в коридорах и системы инсталляции в санузлах выполнить до подвесного потолка с помощью гипсокартонных листов ГКЛВ-А-ПК 2900x1200x12.5 (ГОСТ 6266-97) в помещении 104, в остальных помещениях из гипсокартонных листов ГКЛ-А-ПК 2900x1200x12.5 (ГОСТ 6266-97) с помощью профилей ПС 75.
3. Зашивку системы инсталляции выполнять на высоту 1400мм от уровня чистого пола из гипсокартонных листов ГКЛВ-А-ПК 1400x1200x12.5 (ГОСТ 6266-97) с помощью профилей ПС 75.
4. Зашивку системы инсталляции выполнять на высоту 1000мм от уровня чистого пола из гипсокартонных листов ГКЛВ-А-ПК 1000x1200x12.5 (ГОСТ 6266-97) с помощью профилей ПС 75.
5. Зашивку наружных стен из панелей с внутренней стороны выполнить типа облицовки С625 (серии 1.073.9-2.00 вып.1) из гипсокартонных листов ГКЛВ-А-ПК-3650x1200x12.5 (ГОСТ 6266-97) по металлическому каркасу (профили ПС50, ПН50) в помещениях с влажным режимом работы, в остальных помещениях из гипсокартонных листов ГКЛ-А-ПК-3650x1200x12.5 (ГОСТ 6266-97).
6. В помещениях с влажным режимом (103, 105, 202, 203) перегородки выполнить из влагостойких гипсокартонных листов ГКЛВ-А-ПК-3650x1200x12.5 (ГОСТ 6266-97). В остальных помещениях ГКЛ-А-ПК-3650x1200x12.5 (ГОСТ 6266-97).
7. Сечения и узлы по гипсокартонным перегородкам, установка коробов под электропитание, крепление навесного оборудования (сан.тех. приборы и т.д.), сопряжение перегородок с коммуникационными трассами выполнять по серии 1.031.9-2.00 вып.1.
8. Расход по гипсокартонным перегородкам дан в спецификации изделий и материалов на листе 13.
9. Решетки для чистки обуви заказаны в спецификации изделий и материалов на листе 6.
10. Колонны каркаса, балки перекрытия и покрытия, окрасить огнезащитным покрытием ЗУП-2 по ТУ 2316-002-48357289-2001 с обеспечением огнезащитной эффективности 45 мин.
11. Низ окна выполнить на отм.+1.100 от пола.

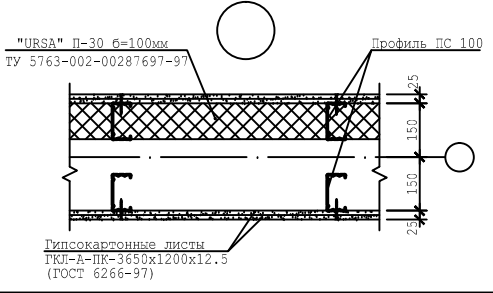01/12-10-АР				
Завод "Пелси Вогтлинг Групп"				
Изм.	Исполн.	Лист	Друк.	Подп.
Изм. № 01	Рыськова	Лист 15	Друк.	Подп.
Изм. № 02	Сидорова	Лист 14	Друк.	Подп.
Изм. № 03	Бухарина	Лист 13	Друк.	Подп.
Изм. № 04	Буряков	Лист 12	Друк.	Подп.
Изм. № 05	Шкина	Лист 11	Друк.	Подп.
Изм. № 06	Шкина	Лист 10	Друк.	Подп.
Изм. № 07	Шкина	Лист 9	Друк.	Подп.
Изм. № 08	Шкина	Лист 8	Друк.	Подп.
Изм. № 09	Шкина	Лист 7	Друк.	Подп.
Изм. № 10	Шкина	Лист 6	Друк.	Подп.
Изм. № 11	Шкина	Лист 5	Друк.	Подп.
Изм. № 12	Шкина	Лист 4	Друк.	Подп.
Изм. № 13	Шкина	Лист 3	Друк.	Подп.
Изм. № 14	Шкина	Лист 2	Друк.	Подп.
Изм. № 15	Шкина	Лист 1	Друк.	Подп.