


Согласовано




Инв. ? подл. Подпись и дат

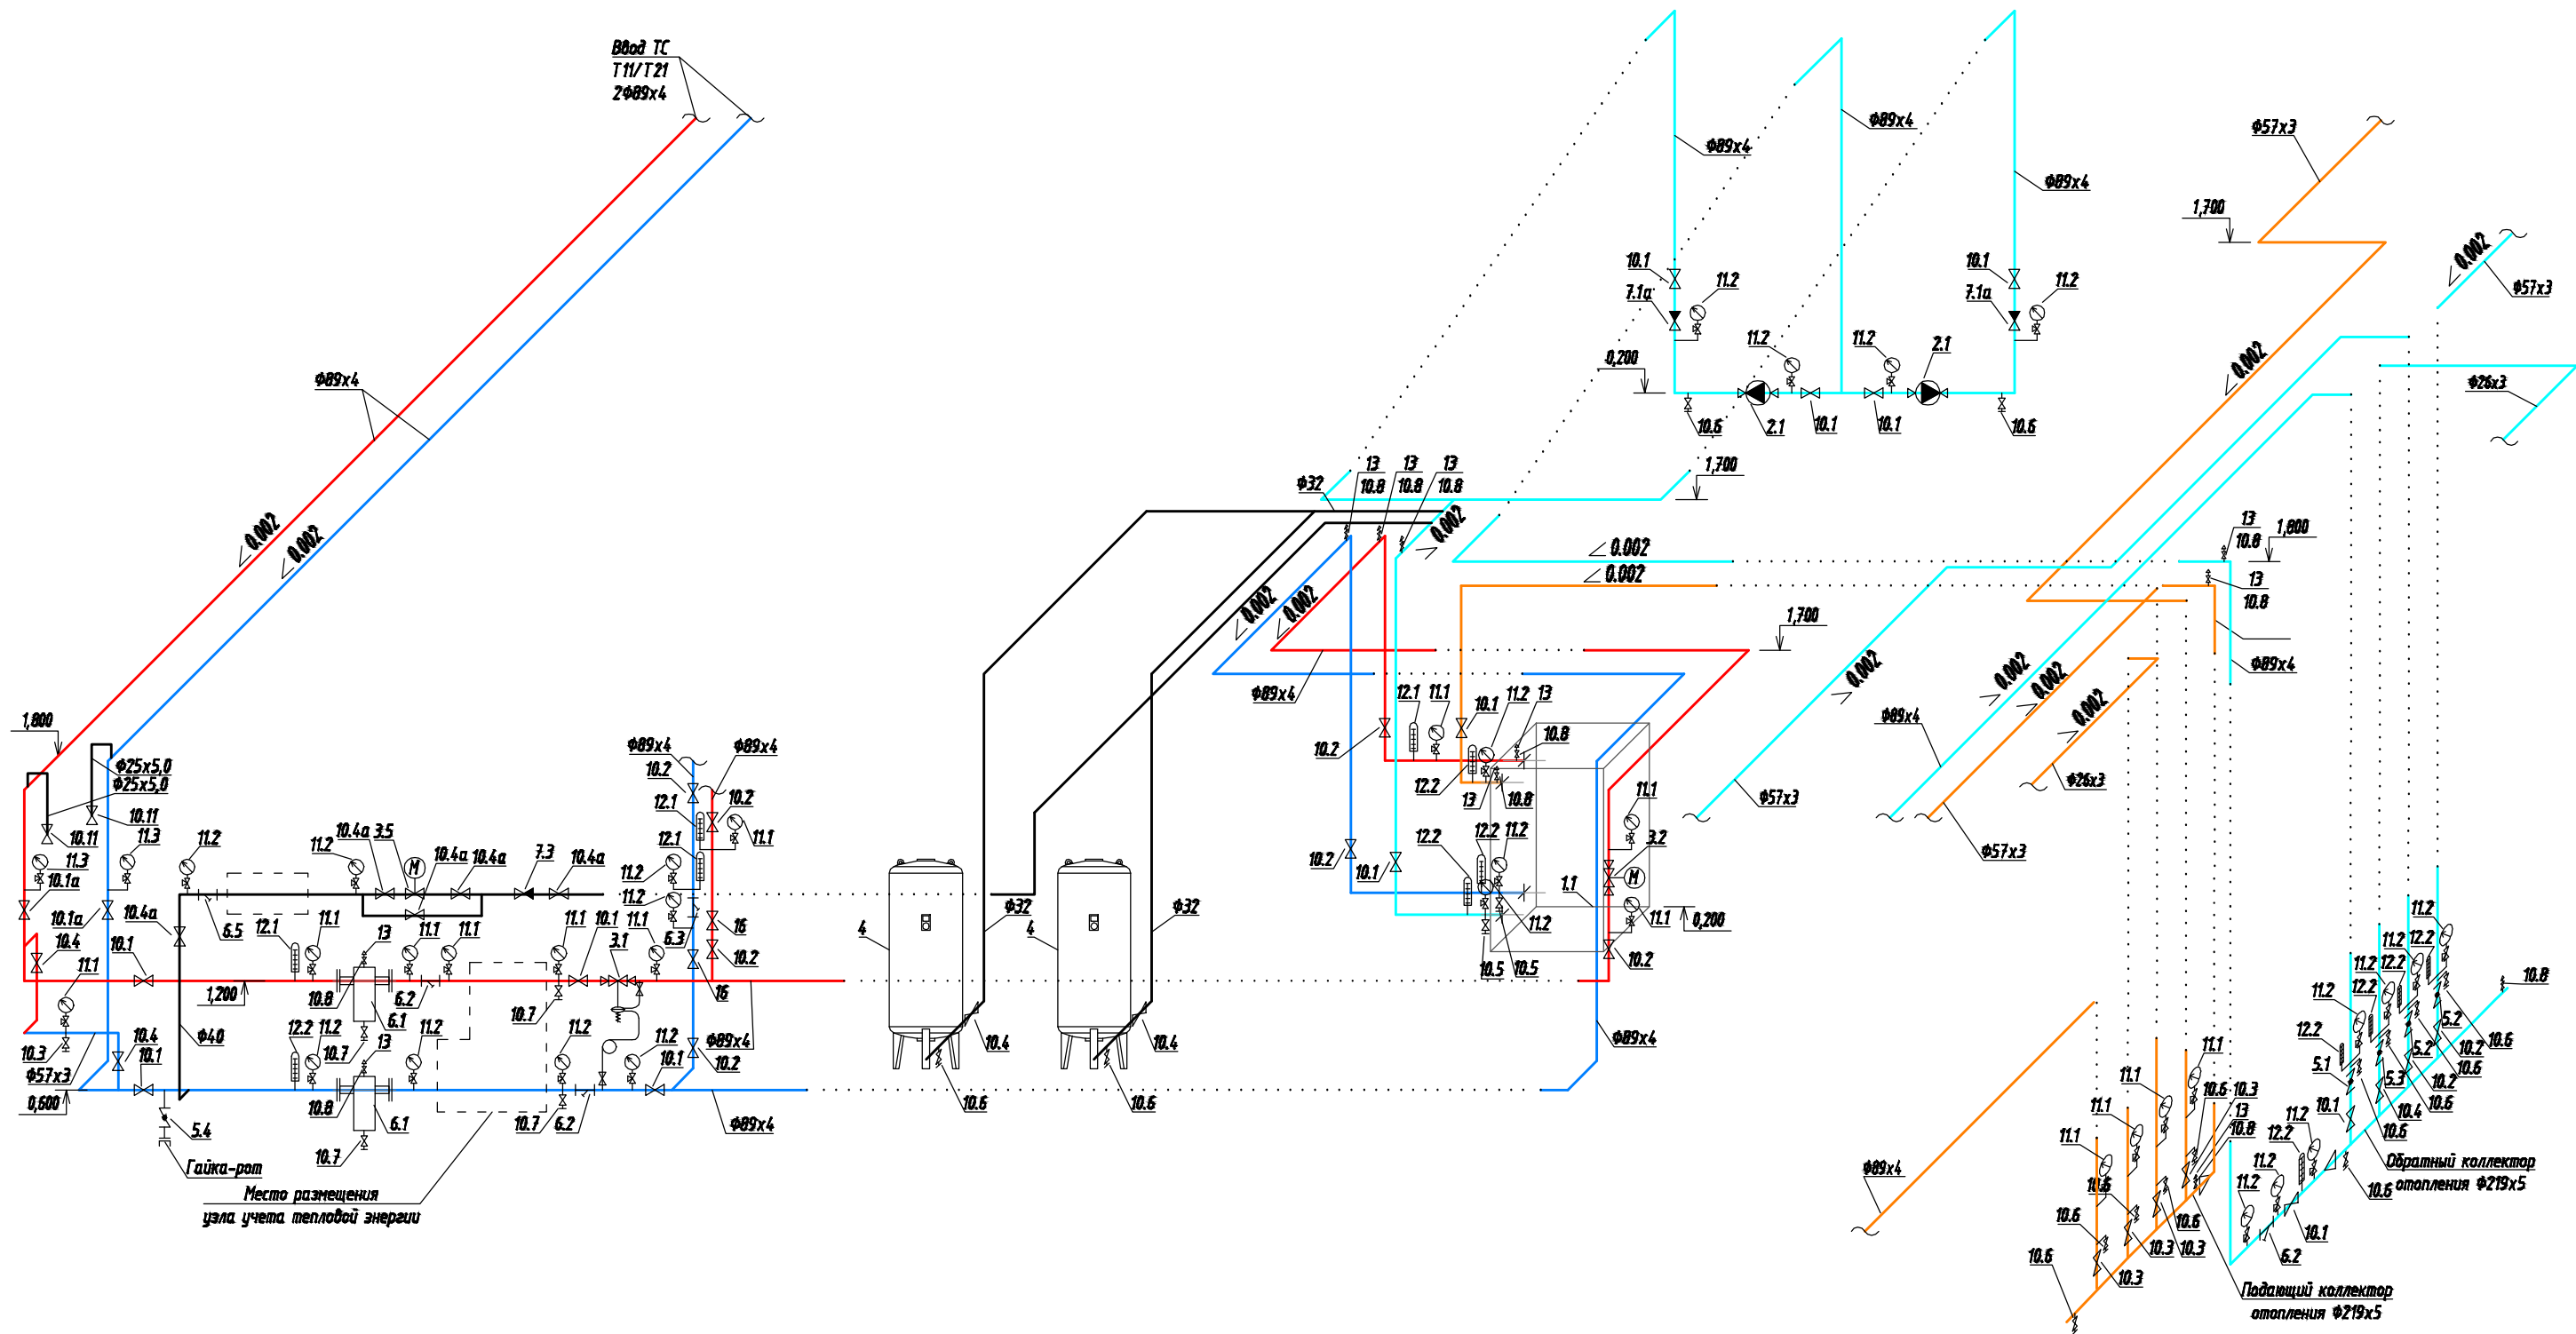

Обозначения трубопроводов

- T11 — - подающий трубопровод теплоснабжения $t=130^{\circ}\text{C}$
- T21 — - обратный трубопровод теплоснабжения $t=70^{\circ}\text{C}$
- T12 — - подающий трубопровод отопления $t=95^{\circ}\text{C}$
- T22 — - обратный трубопровод отопления $t=70^{\circ}\text{C}$

Примечание:
1. Отметка чистого пола принята -3,100-0,000

						05.07/2018—ТМ			
						Фонд "Институт экономической политики имени Е.Т.Гайдара" Адрес объекта: Москва, Газетный переулок, д. 3-5, стр.2			
Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата	Реконструкция ЦТП №0116/023	Стадия	Лист	Листов
							Р	6	
ГИП		Рихтер				Аксонетрическая схема ИТП	ООО "Погода в доме 2000"		
Разраб.		Васильев							
Проверил		Хорчин							
Н. контрол.		Романова							

Изм.	Кол.уч.	Лист	док	Подпись	Дата
ГИП		Рихтер			
Разраб.		Васильев			
Проверил		Хорчин			
Н. контро		Юманова			