



План размещения основного технологического и грузоподъемного оборудования на ом. 0,000

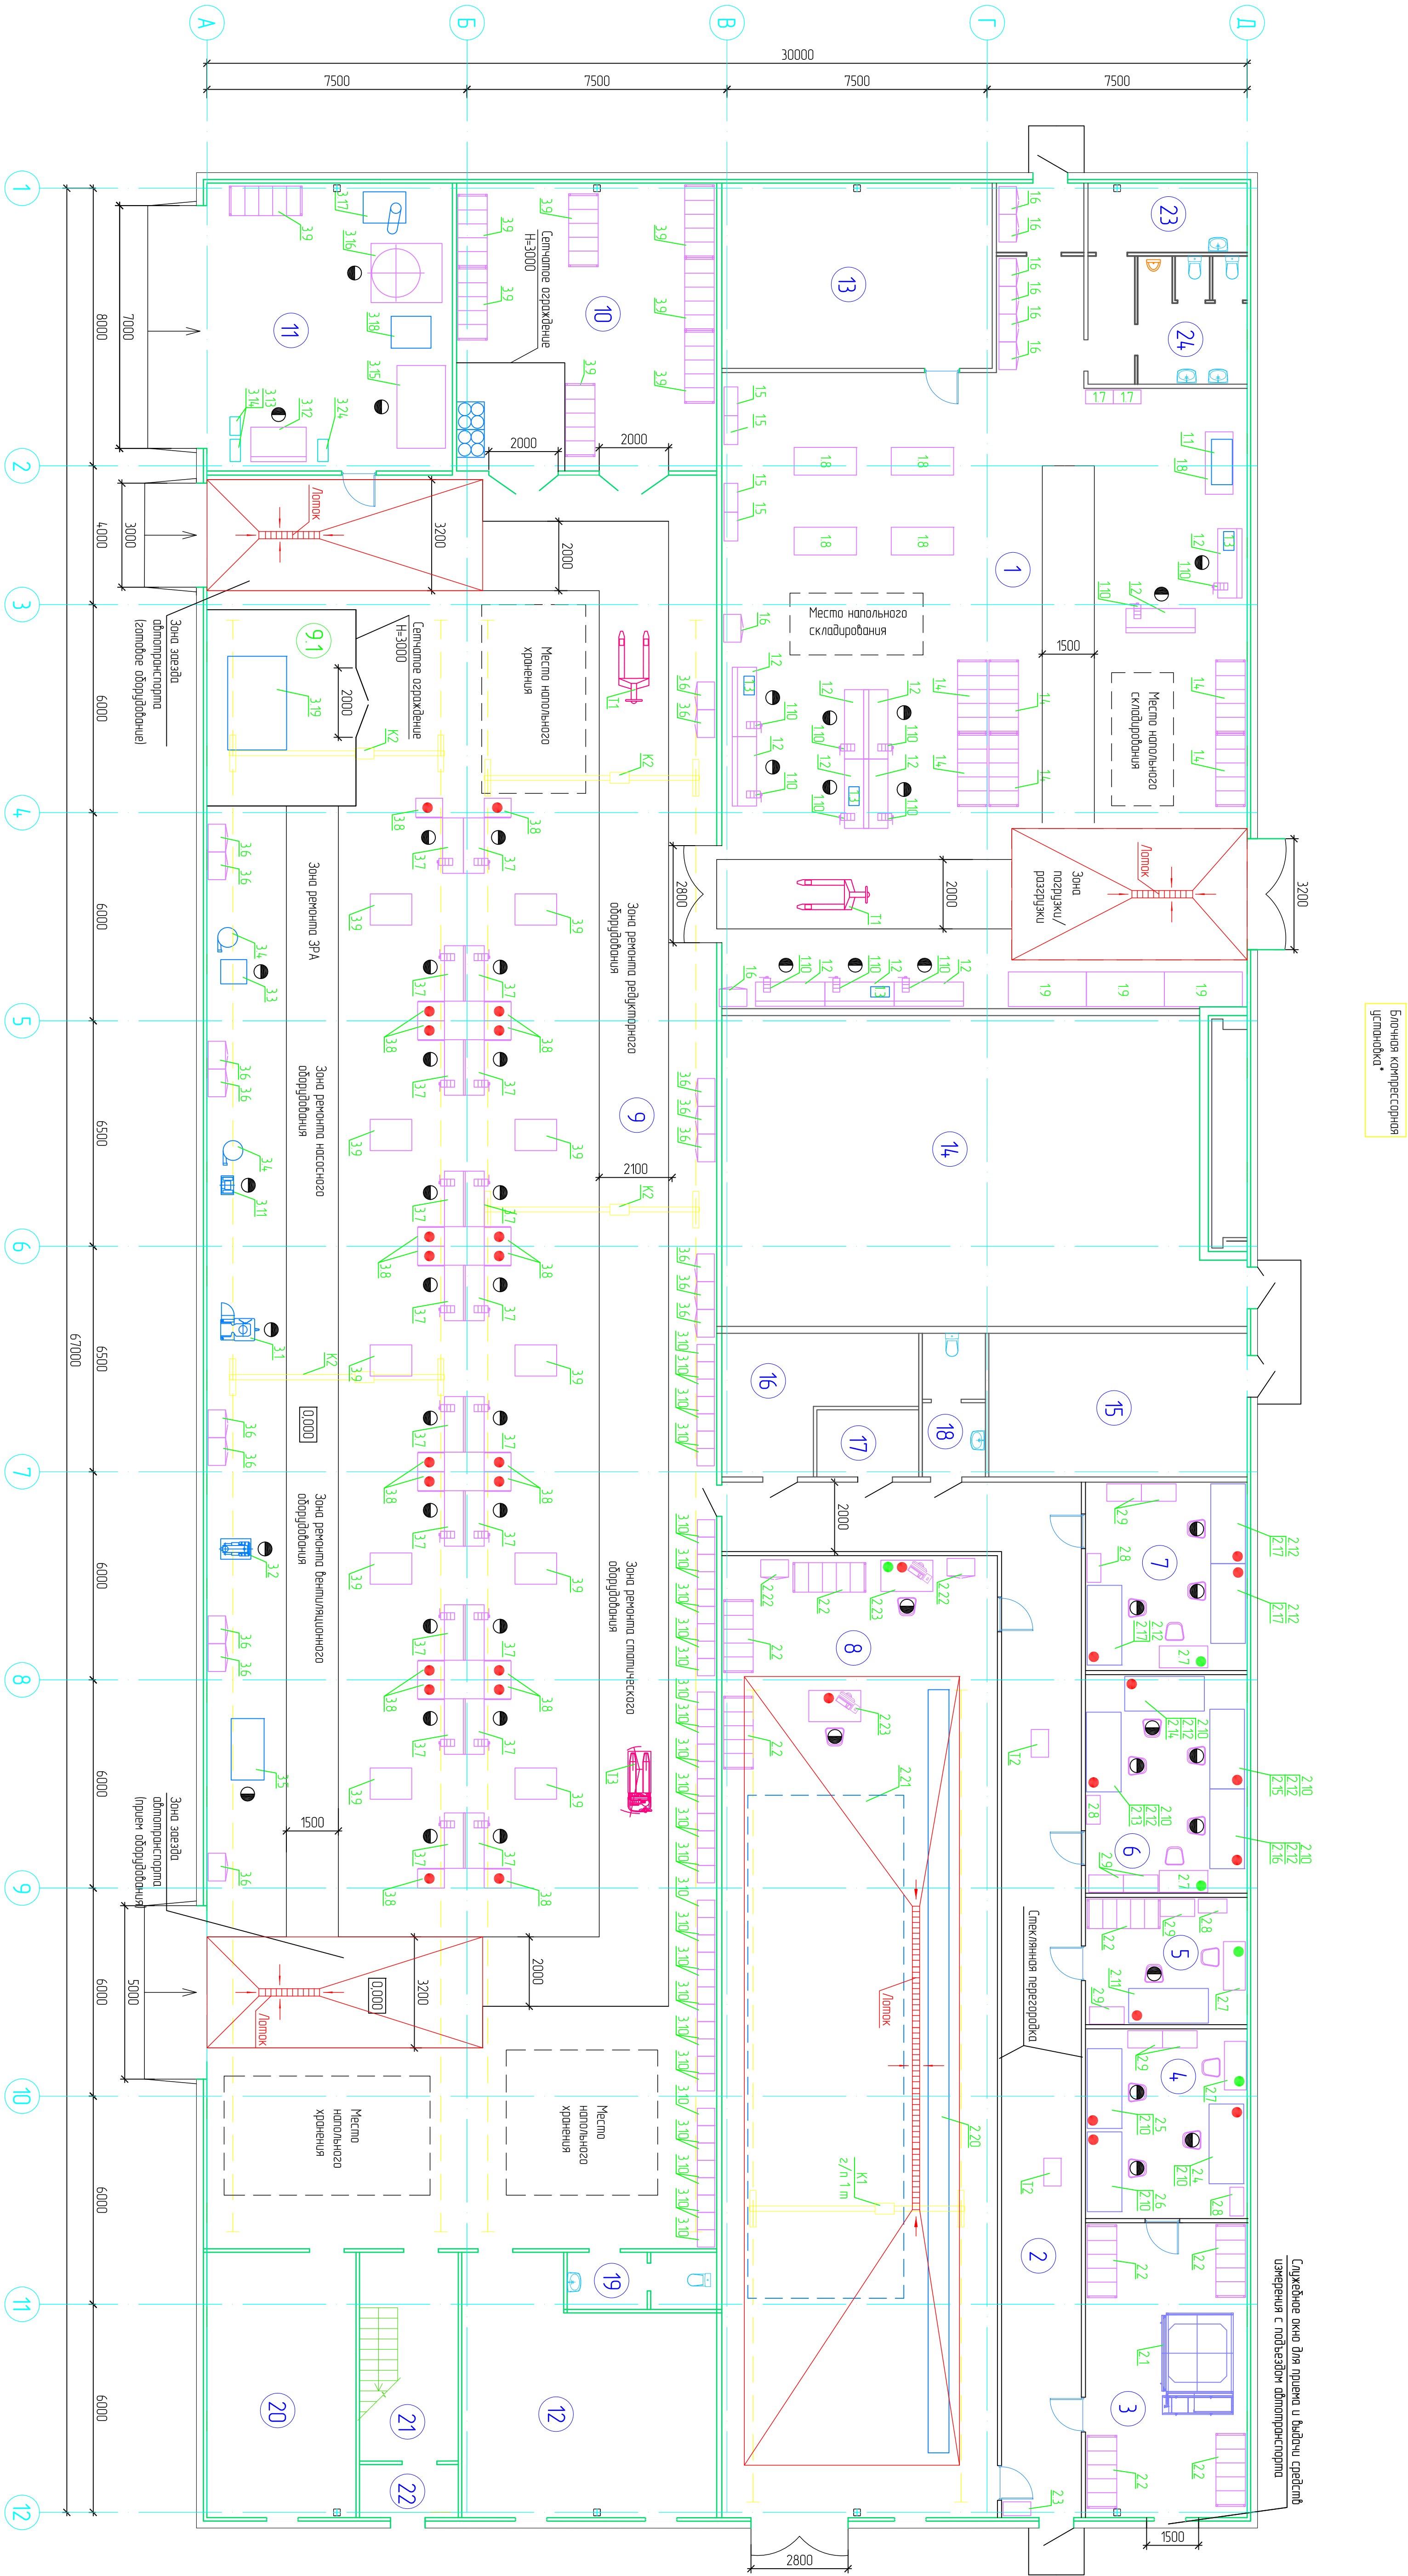

Экспликация помещений первого этажа (начало)			Экспликация помещений первого этажа (окончание)		
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Номер помещения	Наименование	Площадь, м²
1	Помещение ремонтно-электромонтажных работ	289	12	Комната мастеров	47,3
2	Коридор		13	Помещение для проведения работ по электробезопасности	4,1
3	Помещение приема, мойки и складирования приборов		14	Вентилятор	13,4
4	Помещение ремонтно-механических работ		15	Узел ввода	30
5	Помещение ремонтно-механических работ		16	Электрощитовая	17,63
6	Помещение ремонтно-механических работ		17	Шумовая защита	5,2
7	Помещение для хранения приборов		18	Санузел	7,5
8	Металлообрабатывающий цех		19	Санузел	7
9	Помещение ремонтно-механических работ	750	20	Кухня	32,9
9.1	Блок коммутации		21	ЖК	20
10	Блок коммутации	62,25	22	Танк	3,9
11	Оборудование	57,7	23	Кухня	9,1
			24	Оборудование	16,9

Условные обозначения									
●	рабочее место								
●	подключение к телефонной сети								
●	подключение к сети интернет								
Примечание:									
• - Блочная компрессорная установка показана условно									
Приложение 4									
План размещения основного технологического оборудования									
на вент. щитов									
Изм. Кол. Диск. Метка Подпись Дата									
Разработчик									
Продуман									
Исполн.									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									
Итого									

Фрагмент плана в осях А-В/10-12 на отметке +3,300

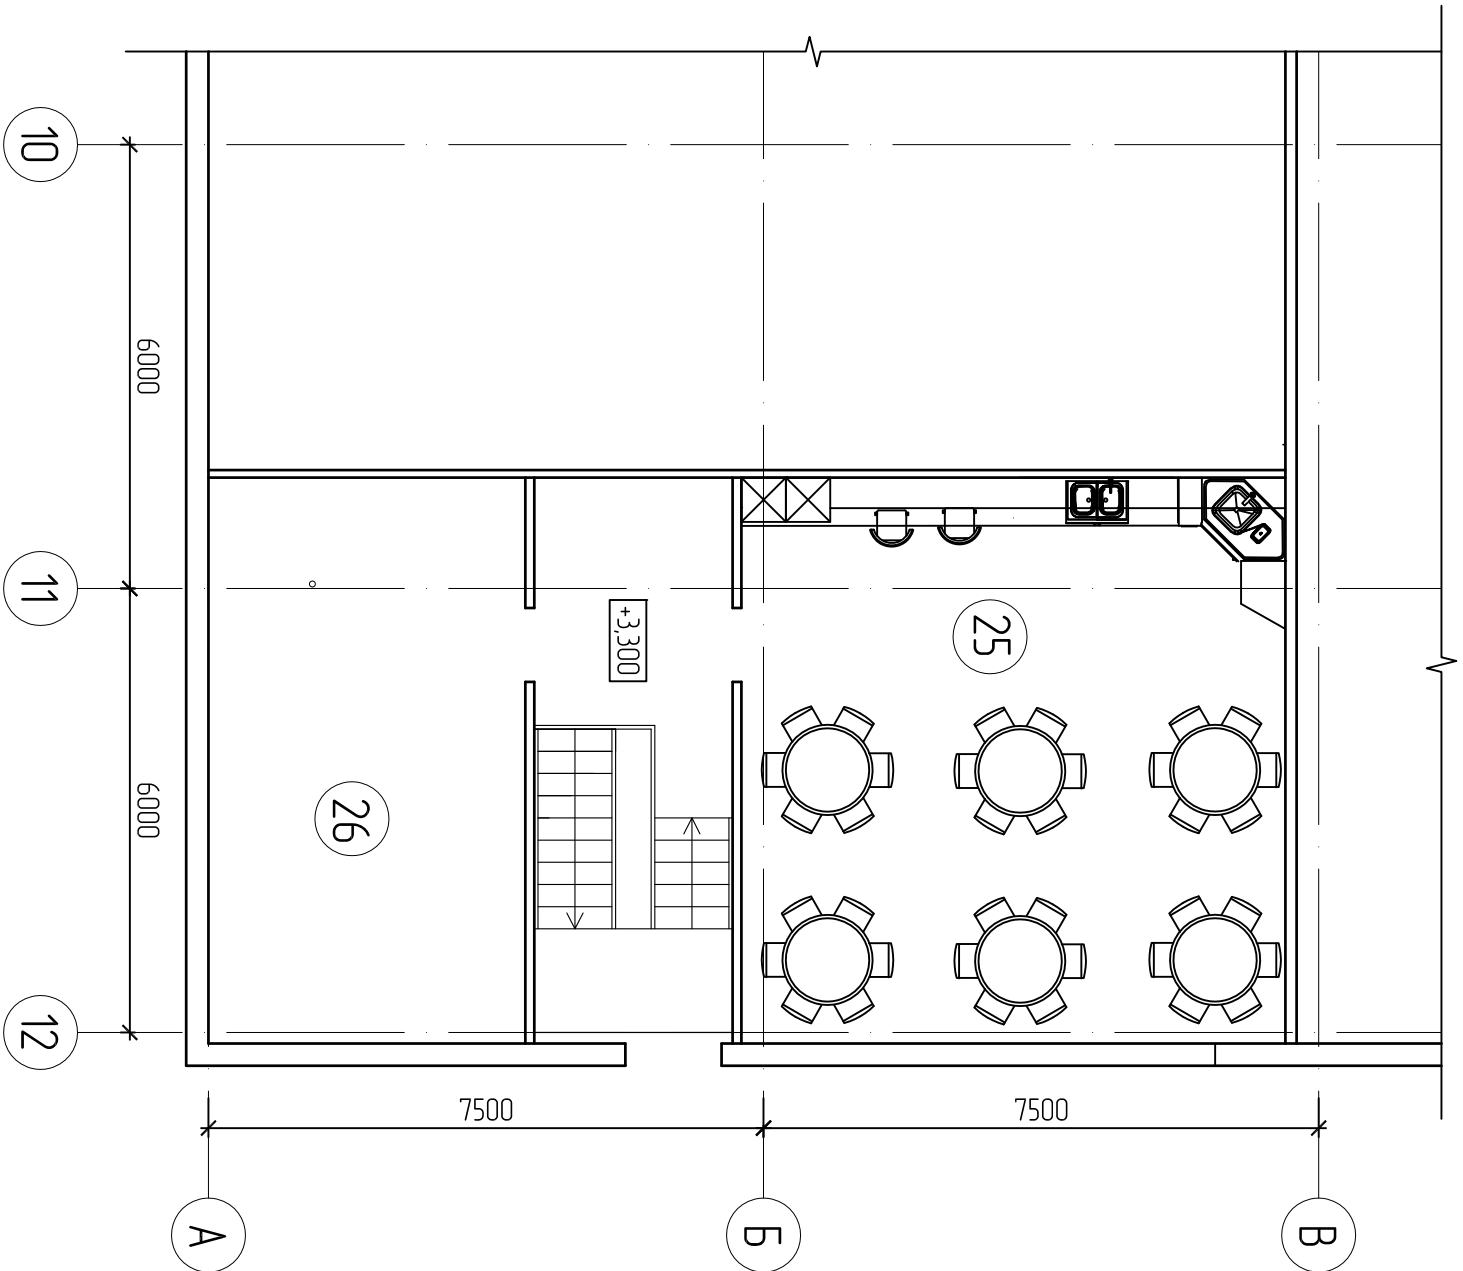

Экспликация помещений второго этажа

Номер поме- щения	Наименование	Площадь, м²	Категория помещения
25	Комната приема пищи	56	
26	Помещение для хранения теплой верхней одежды	9,19	

Приложение 4									
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработчик									
Проверил									
Н.компр.						Фрагмент плана в осях А-В/10-12 на отметке +3,300			
Гип									
							Смодия	Лист	Листов
							П		1

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №