



ЗАО «БЛЭНК АРХИТЕКТС»

ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ

г. Москва, Нагатинская пойма, участок №2
(кадастровый номер: 77:05:0002008:1075)

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»

Этап №2 / Подэтап №4

Рабочая документация

Тематическая зона 5

004-BA-CE-EHE-5-1C-MEP-001

Москва
2019



ЗАО «БЛЭНК АРХИТЕКТС»

ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ

г. Москва, Нагатинская пойма, участок №2
(кадастровый номер: 77:05:0002008:1075)

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»

Этап №2 / Подэтап №4
Рабочая документация

Тематическая зона 5

004-BA-CE-EXE-5-1C-MEP-001

ПУ	
ЗА	
О	

Генеральный проектировщик
Главный инженер проекта
Главный архитектор проекта

ЗАО «Блэнк Архитекс»
П. Фонфара
Ш. Матковский



CLANCY
ENGINEERING

ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ

г. Москва, Нагатинская пойма, участок №2
(кадастровый номер: 77:05:0002008:1075)

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»

Этап №2 / Подэтап №4

Рабочая документация

Тематическая зона 5

004-BA-CE-EHE-5-1C-MEP-001

Генеральный проектировщик:

ЗАО «БЛЭНК АРХИТЕКТС»

Проектировщик:

ООО «Кланси Инжиниринг»

Генеральный директор:


Кланси Д.М.

		бозначение						Наименование						Примечание																																									
								Содержание						Лист 2-3																																									
		004-BA-EHE-5-1C-HVAC-001						Общеобменная вентиляция. План этажа на отм. +0.000.						Лист 4																																									
		004-BA-EHE-5-1C-HVAC-001						Общеобменная вентиляция. План этажа на отм. +6.000.						Лист 5																																									
		004-BA-EHE-5-1C-HVAC-001						Общеобменная вентиляция. План этажа на отм. +12.750.						Лист 6																																									
		004-BA-EHE-5-1C-HVAC-001						Кондиционирование. План этажа на отм. +0.000.						Лист 7																																									
		004-BA-EHE-5-1C-HVAC-001						Кондиционирование. План на отм. +6.000.						Лист 8																																									
		004-BA-EHE-5-1C-PH-001						Водоснабжение. План на отм. +0.000 между осями 1-7 и Г-Л.						Лист 9																																									
		004-BA-EHE-5-1C-PH-001						Водоснабжение. План на отм. +6.000 между осями 1-7 и Г-Л.						Лист 10																																									
		004-BA-EHE-5-1C-PH-001						Канализация. План на отм. +0.000 между осями 1-7 и Г-Л.						Лист 11																																									
		004-BA-EHE-5-1C-PH-001						Канализация. План на отм. +6.000 между осями 1-7 и Г-Л.						Лист 12																																									
		004-BA-EHE-5-1C-FF-001						Система АУПТ. План на отм. +0.000. Верхний уровень (корректировка).						Лист 13																																									
		004-BA-EHE-5-1C-FF-001						Система АУПТ. План на отм. +0.000. Подвесной потолок.						Лист 14																																									
		004-BA-EHE-5-1C-FF-001						Система АУПТ. План на отм. +6.000. Верхний уровень (корректировка).						Лист 15																																									
		004-BA-EHE-5-1C-FF-001						Система АУПТ. План на отм. +6.000. Подвесной потолок.						Лист 16																																									
		004-BA-EHE-5-1C-FF-001						План на отм. +0.000. Система ВПВ.						Лист 17																																									
		004-BA-EHE-5-1C-FF-001						План на отм. +6.000. Система ВПВ.						Лист 18																																									
		004-BA-EHE-5-1C-FF-001						План на отм. +12.750. Система ВПВ.						Лист 19																																									
								004-BA-CE-EHE-5-1C-MEP-001																																															
		Изм						Коп.уч						Лист						№ док						Подп.						Дата																							
		Разраб.						Чариков												15.03.19						Содержание																													
		Проверил						Филипенко												15.03.19																																			
		Н. контр.						Малыгин												15.03.19																																			
		ГИП						Малыгин												15.03.19																																			

Изм.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

O04-BA-EXE-5-1C-ELE-001	План распределительной сети на отм. +0.000.	Лист 20
O04-BA-EXE-5-1C-ELE-001	План распределительной сети на отм. +6.000.	Лист 21
O04-BA-EXE-5-1C-ELE-001	План распределительной сети на отм. +12.750.	Лист 22
O04-BA-EXE-5-1C-ELV-001	План расположения лотков слаботочных систем в осях 2/2.2-7/Г-Л, 2/2.2-4/Б/2.2-Г на отм. +0.000.	Лист 23
O04-BA-EXE-5-1C-ELV-001	План расположения лотков слаботочных систем в осях 1-7/Г-Л, 1-2/В/2.2-Г на отм. +6.000.	Лист 24

						Содержание	Лист
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		3

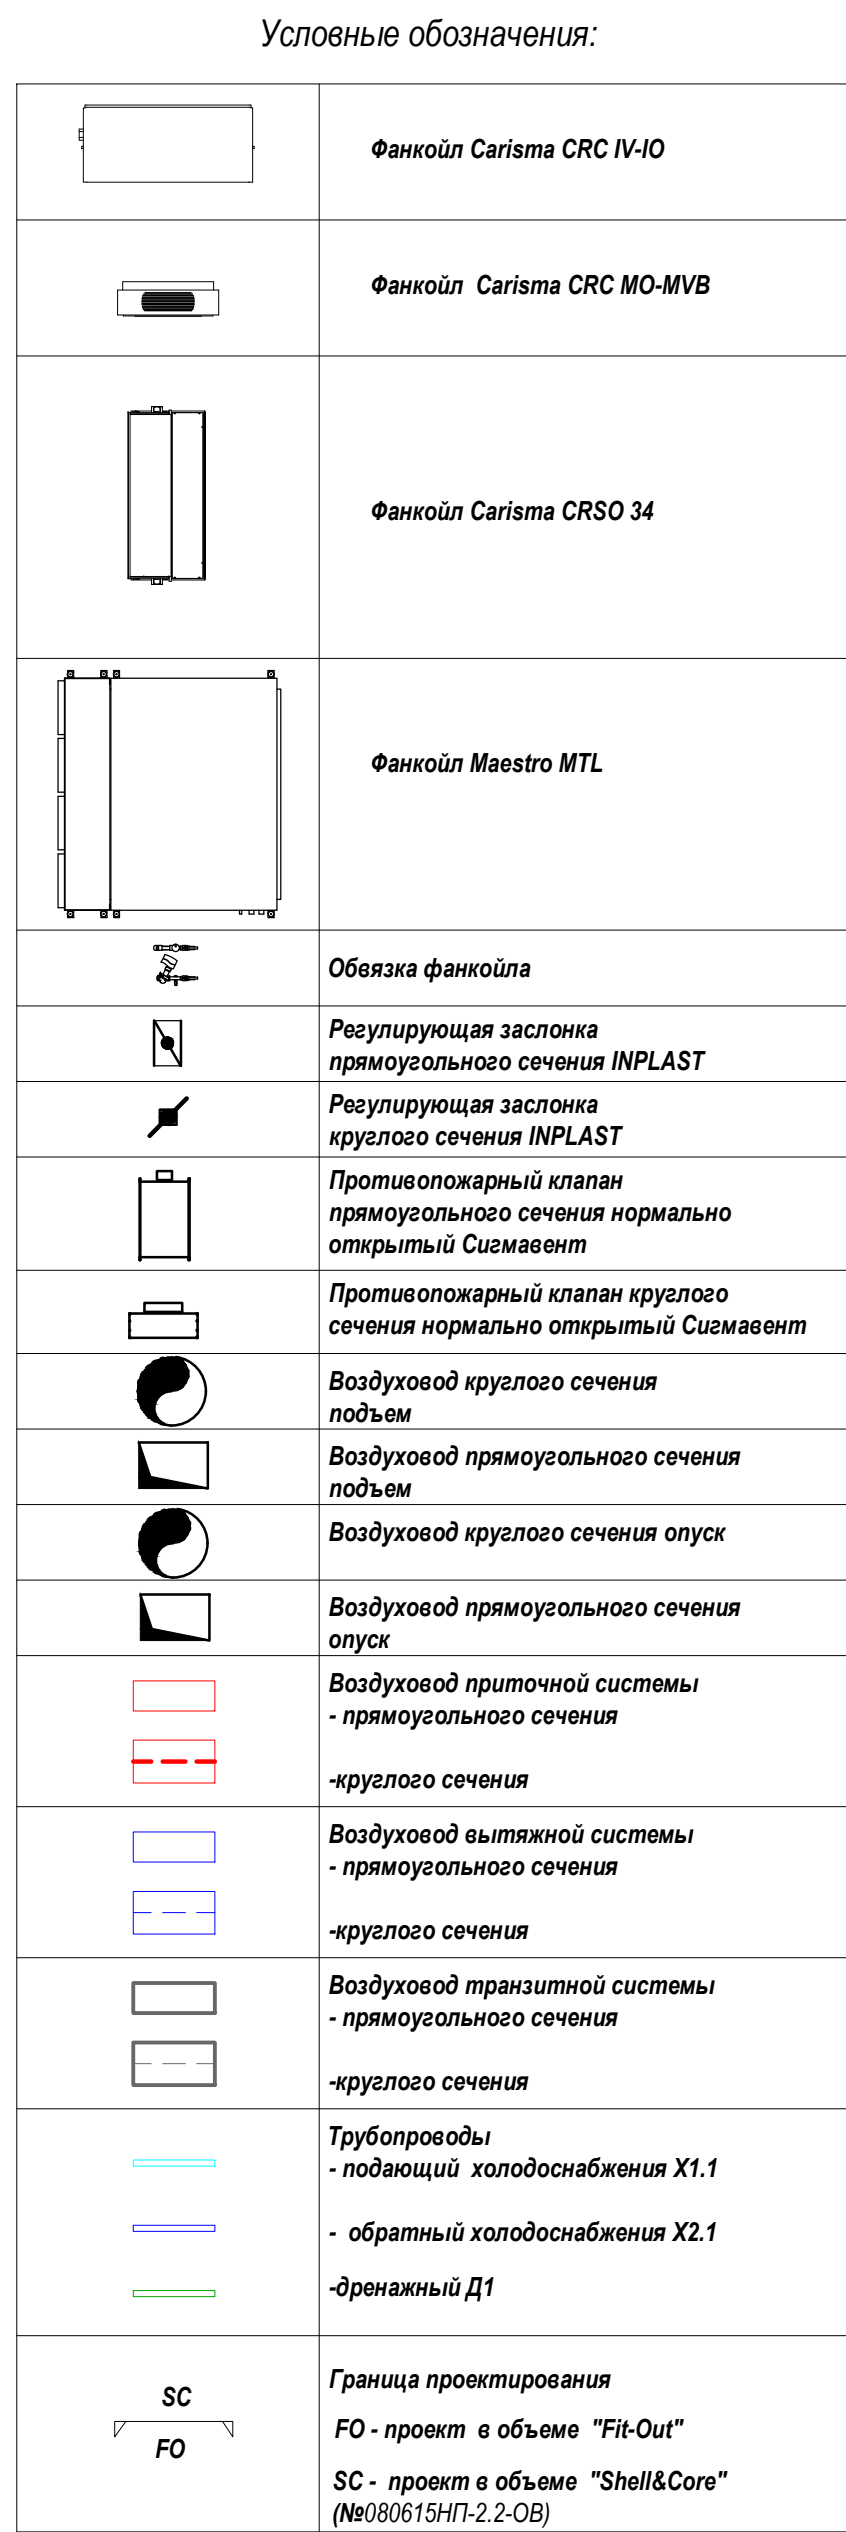

Экспликация помещений			
№мер помещений и их наименований	Площадь, м ²	АР. Категория помещений	
ТС.101 Подсобное помещение	5,73 м ²	B4	
ТС.102 Подсобное помещение	14,38 м ²	B2	
ТС.103 Сан. Помещение	178,20 м ²	Д	
ТС.104 Лыжный зал (зона безопасности МГН)	27,02 м ²	Д	
ТС.105 Коридор	40,57 м ²	Д	
ТС.106 Кафе, магазин Hello Kitty	464,89 м ²	Д	
ТС.107 Столовая с кондитерскими выпечками	12,92 м ²	Д	
ТС.108 Коридор	27,63 м ²	Д	
ТС.109 Музыкальное учебная	7,36 м ²	Д	
ТС.110 Столб магазин	15,74 м ²	B2	
ТС.111 Санит. Помещение	144,92 м ²	Д	
ТС.112 Коридор	57,77 м ²	Д	
ТС.113 МГН	77,13 м ²	Д	
ТС.114 ПУП производственных помещений	3,06 м ²	Д	
ТС.115 Кух. служебного запаса	12,91 м ²	B3	
ТС.116 Коридор	50,15 м ²	Д	
ТС.117 Коридор	5,19 м ²	B4	
ТС.118 Санитар. Помещение	39,33 м ²	Д	
ТС.118.1 Санитар. МГН	5,61 м ²	Д	
ТС.119 Подсобное помещение	8,22 м ²	B3	
ТС.120 Санитар. Помещение	35,38 м ²	Д	
ТС.120.1 Санитар. МГН	5,61 м ²	Д	
ТС.121 Подсобное помещение	7,37 м ²	B3	
ТС.122 Резервное помещение для хранения гарка	23,31 м ²	Д	
ТС.123 Резервное помещение для хранения утилитарных	41,76 м ²	Д	
ТС.124 Кладовая одноклассовой посуды	9,23 м ²	B4	
ТС.125 Разделочная (риф)	1,40 м ²	B4	
ТС.126 Санитар. Помещение персонала	2,20 м ²	Д	
ТС.127 Гардероб персонала	5,02 м ²	Д	
ТС.128 Санитар. Помещение персонала	3,96 м ²	Д	
ТС.129 Наркозона	12,83 м ²	Д	
ТС.130 Коридор	22,00 м ²	Д	
ТС.130.1 Эпидемиозона	12,79 м ²	Д	
ТС.130.2 Диспетчерская пожарной охраны	18,70 м ²	Д	
ТС.130.3 Помещение системы управления зданием и вертикальным транспортом	20,96 м ²	Д	
ТС.131 Помещение воды и хранения посуды	6,81 м ²	Д	
ТС.132 Кладовая посуды	4,51 м ²	Д	
ТС.132.1 Коридор	4,68 м ²	Д	
ТС.132.2 Санитар. Помещение	3,16 м ²	Д	
ТС.132.3 Кухня посуды	4,70 м ²	Д	
ТС.132.4 Подсобное помещение	2,52 м ²	Д	
ТС.133 Подсобное помещение	16,51 м ²	B2	
ТС.134 Кладовая посуды, кафе, магазин	4,02 м ²	Д	
ТС.135 Кладовая использованной одноклассовой посуды	9,73 м ²	B4	
ТС.136 Лестница	19,68 м ²	Д	
ТС.137 Лестница	26,17 м ²	Д	
ТС.138 Лестница	19,69 м ²	Д	
ТС.139 Санитар. Помещение	15,87 м ²	Д	
ТС.140 Коридор	175,95 м ²	Д	

Примечание:
Прецедентное кондиционирование помещений серверных по заданию разработчика систем мультимедиа

ДАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ ЯВЛЯЮТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ.
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ КАКОЙ-ЛИБО ЧАСТИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА ЗАПРЕЩАЕТСЯ.



ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЛЮБОЙ ЧАСТИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ РАЗРАБОТЧИКА ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗАКОНОВ


R0	15.03.2019	Этап 2. Подэтап3. Первый выпуск		
рев.	дата	Описание	Отв.	Подп.

название проекта	Тематическая зона объекта «Парк развлекений» по адресу: г. Москва, Нагатинская пойма, участок №1, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 77:05.0002006.1075.	Масштаб	
		Файл 004-68-CE-EYE-6-1C-ARC-001\001-RC.dwg	
		формат	единица мм

номер документа									
Шифр Провода	выпуск.орг.	проект.орг.	этап	зона	Технический объект	Дисциплина	НОМЕР РАЗД.	номер листа	РЕВИЗ
004	BA	CE	EXE	5	1C	HVAC	001	001	R0
Проектировщик:									Зональник

ЗАО "Блэкс Аригасто"	ООО "Остров Мечты"
127473 Москва, Россия	101000 Москва, Россия
ул. Краснопресненская д.16, стр.2, под.8	Милославский пер. д.12
тел./факс: +7-499-973-57-37	тел./факс: +7-495-739-64-24
	004-BA-CE-EXE-5-1C-HVAC-001-001-R0

					Тематическая зона объекта «Парк развлечений» по адресу: г. Москва, Навастинская полиа, участок №1, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 77-05-0020208-1075		
Изм.	Коп.уч	Лист	Индок.	Подпись	Дата		
Разраб.			Федотова		15.02.19		Стандарт
Проверил			Семко		15.02.19	Система вентиляции	Лист
							Листов

						P	007	
H. контроль	Филищенко	<i>[подпись]</i>	15.03.19	План этажа на опм. +0.000			CLANCY ENGINEERING	
ГИП	Мальцев	<i>[подпись]</i>	15.03.19					



рецензионное кондиционирование помещений серверных по заданию разработчика систем мультимедиа


рев.	дата	Описание	Масштаб
исполнение проекта			

Шифр документа	PL (LAW) EFF	PROBES EFF	TYPE	NAME	Технический объект	Бухгалтерия	КОМКО ДАТ	NAME
----------------	--------------	------------	------	------	--------------------	-------------	-----------	------

ул. Краснопролетарская д.16, стр.2, под.8						Мин.
тел./факс: +7-499-973-57-37						тел./факс: +7-

Изм.	Кол.уч.	Лист	Надок.	Подпись	Дата
Решоб		Решоб		Решоб	16.03.10

Н. контроль	Филипенко		15.03.19	План этажа на отм. +6.000	

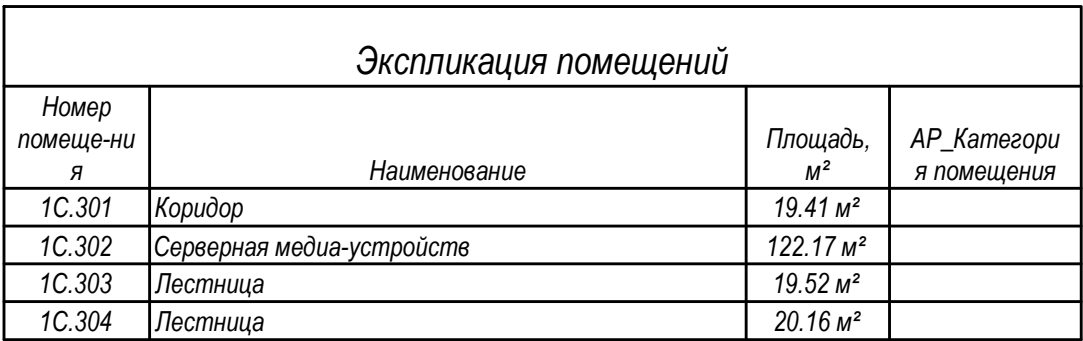

Примечание:
Прецензионное кондиционирование помещений серверных по заданию разработчика систем мультимедиа

ДАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ ЯВЛЯЮТСЯ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ.
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЛЮБОЙ ЧАСТИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ РАЗРАБОТЧИКА ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗАКОНОВ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано			



Номер помещений и	Экспликация помещений		АР. Категория помещений
	Наименование	Площадь, м ²	
ТС-101	Полобовое помещение	3,73 м ²	В4
ТС-102	Полобовое помещение	14,38 м ²	В2
ТС-103	Салон Pilatus	170,20 м ²	Д
ТС-104	Лифтовой холл (зона безопасности МГН)	27,02 м ²	В4
ТС-105	Коридор	40,57 м ²	В4
ТС-106	Кабин. мазала H&O Kitty	464,89 м ²	В4
ТС-107	Столовая с кондитерскими выпечками	12,92 м ²	Д
ТС-108	Салон Pilatus	27,65 м ²	Д
ТС-109	Мойка кухонного инвентаря	7,36 м ²	Д
ТС-110	Салон мазала	15,74 м ²	В2
ТС-111	Салон Pilatus	144,92 м ²	В4
ТС-112	Коридор	5,77 м ²	В4
ТС-113	Коридор	17,13 м ²	В4
ТС-114	ПМТ производственного помещения	3,06 м ²	В4
ТС-115	Кл. отопительного запаса	12,91 м ²	В3
ТС-116	Коридор	50,15 м ²	В4
ТС-117	Салон МГН	5,19 м ²	В4
ТС-118	Салончик женский	36,33 м ²	В4
ТС-118.1	Салончик МГН	5,61 м ²	В4
ТС-119	Полобовое помещение	8,22 м ²	В3
ТС-120	Салон мужской	38,38 м ²	В4
ТС-120.1	Салончик МГН	5,61 м ²	В4
ТС-121	Полобовое помещение	7,37 м ²	В3
ТС-122	Разделное помещение для развития парка	23,31 м ²	В4
ТС-123	Разделное помещение для систем управления зданиями	41,76 м ²	В4
ТС-124	Классовая образовательной группы	9,23 м ²	В4
ТС-125	Разделочная (овар)	1,40 м ²	В4
ТС-126	Салончик персонала	2,20 м ²	В4
ТС-127	Парикор персонал	5,02 м ²	В4
ТС-128	Салончик	3,96 м ²	В4
ТС-129	Насосная	12,83 м ²	В4
ТС-130	Коридор	22,00 м ²	В4
ТС-130.1	Электростанция	12,79 м ²	В4
ТС-130.2	Диспетчерская пожарной охраны	18,70 м ²	В4
ТС-130.3	Помещение системы управления зданием и вертикальным транспортом	20,86 м ²	В4
ТС-131	Помещение хранения и хранения посуды	6,81 м ²	Д
ТС-132	Кованая кухня	4,51 м ²	В4
ТС-132.1	Кухня	4,68 м ²	В4
ТС-132.2	Салон кухни	3,16 м ²	В4
ТС-132.3	Кухня кухни	4,70 м ²	В4
ТС-132.4	Полобовое помещение	2,92 м ²	В4
ТС-133	Полобовое помещение	16,51 м ²	В2
ТС-134	Помещение для хранения мазала	4,02 м ²	В4
ТС-135	Классовая образовательной образовательной группы	9,73 м ²	В4
ТС-136	Лестница	19,68 м ²	В4
ТС-137	Лестница	26,17 м ²	В4
ТС-138	Коридор	19,60 м ²	В4
ТС-139	Салончик	15,87 м ²	В4
ТС-140	Коридор	17,95 м ²	В4

Презентационное кондиционирование помещений серверных по заданию разработчика систем мультимедиа

ДАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ ЯВЛЯЮТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПОКОЙ ЧАСТИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ РАЗРАБОТЧИКА ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗАКОНОВ

R0	15.03.2019	Этап 2. Подэтап3. Первый выпуск	
R0P	2020	Описание	ОГ

рев.	дата	Описание	Стр.
название проекта			Масштаб
Тематическая зона объекта «Парк развлекений» по адресу:			Адрес

г. Москва, Нагатинская пойма, участок №1, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 77:05:0030308:1075.


Шифр проекта	выпуск.орг.	проект.орг.	этап	знак	Тематический объект	Дисциплина	КСМР РАЗД	номер листа
001	РА	05	БХ5	5	10	УПД	001	001

004	BA	CE	EXE	5	1C	HVAC	001	004
Проектировщик ЗАО "Блэнк Архитектс" 127473 Москва, Россия								000 "0" 101000 M

ул. Краснопроектная д.16, стр.2, под.8										Милотин
тел./факс: +7-499-973-57-37										тел./факс: +7-495-7
									004-B4-CE-EXE-5-1C-HVAC-001-004-R0	

						Тематическая зона объекта «Парк развлечений» по адресу: г. Москва, Навалинская пойма, участок №1, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 77:05:0002008:1075
Изм.	Коп.ч	Лист	Итого	Подпись	Дата	

Разраб.	Федотов	<i>Федотов</i>	15.02.19	Кондиционирование	Стадия	Лист
Проверил	Семке	<i>Семке</i>	15.02.19		P	004

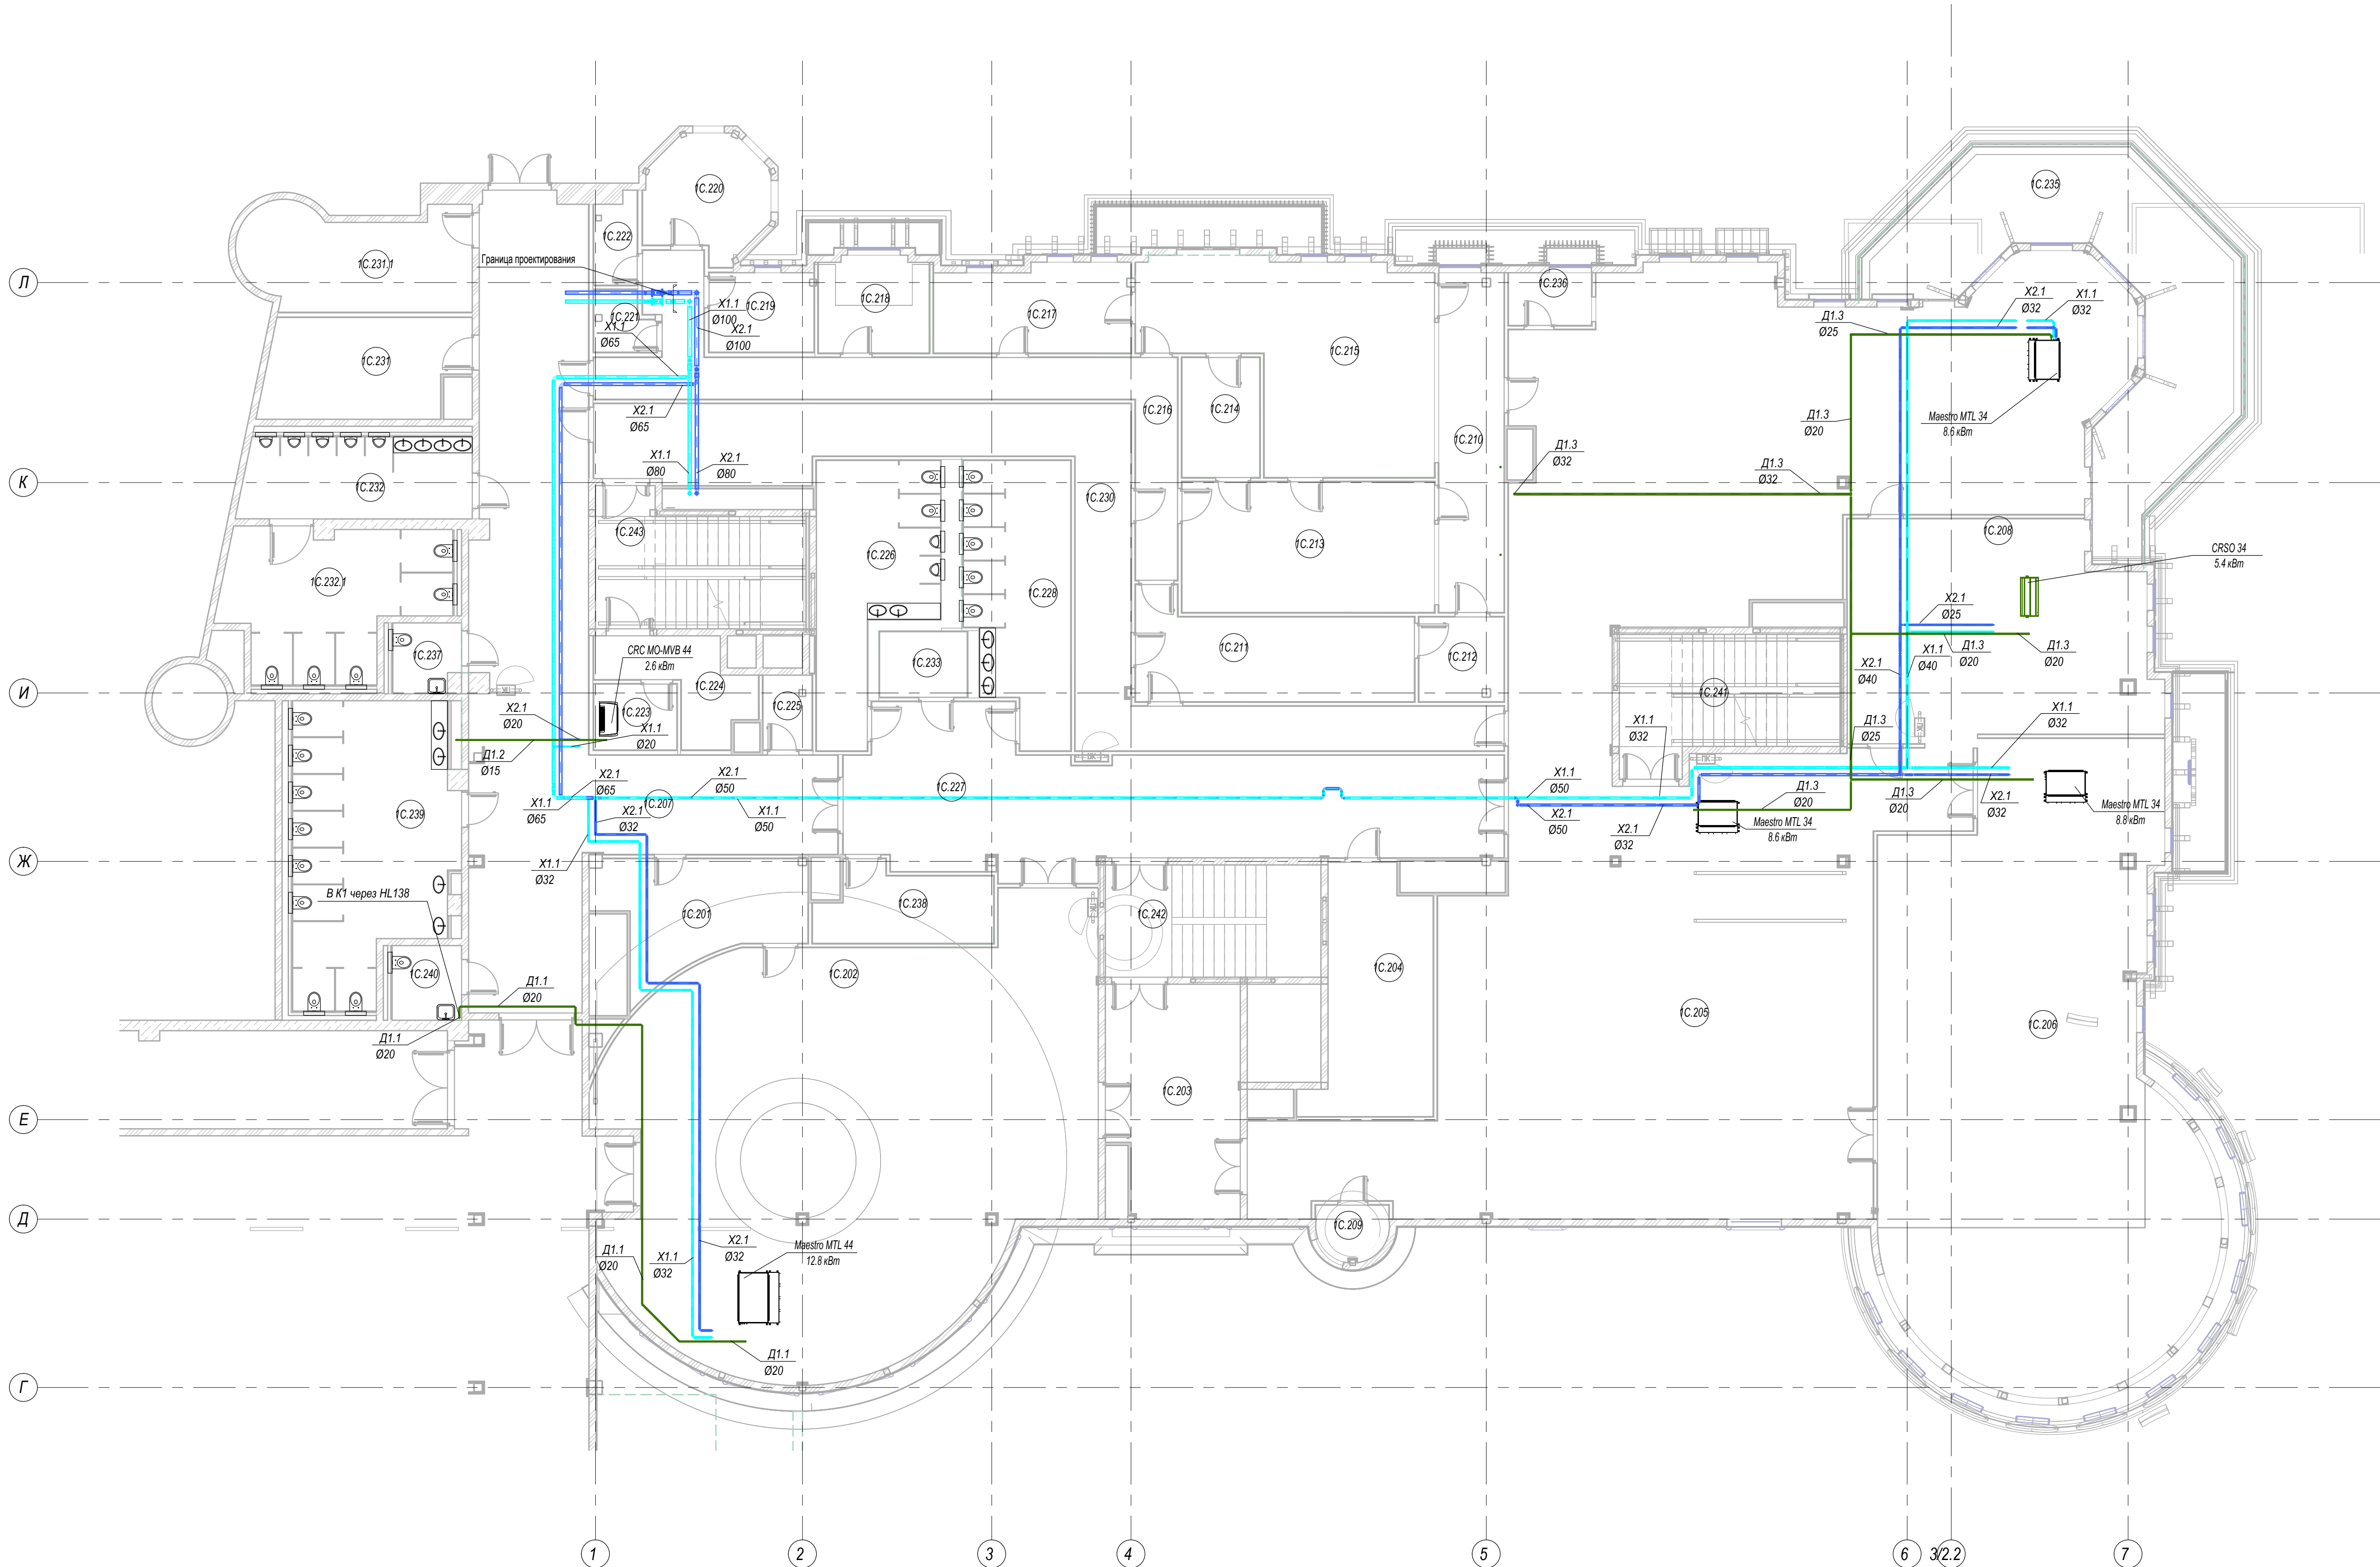


Условные обозначения:	
	Фанкойл Carisma CRC IV-IO
	Фанкойл Carisma CRC MO-MVB
	Фанкойл Carisma CRSO 34
	Фанкойл Maestro MTL
	Обвязка фанкойла
	Регулирующая заслонка прямоугольного сечения INPLAST
	Регулирующая заслонка круглого сечения INPLAST
	Противопожарный клапан прямоугольного сечения нормально открытый Сигмавент
	Противопожарный клапан круглого сечения нормально открытый Сигмавент
	Воздуховод круглого сечения подъем
	Воздуховод прямоугольного сечения подъем
	Воздуховод круглого сечения опуск
	Воздуховод прямоугольного сечения опуск
	Воздуховод приточной системы - прямоугольного сечения
	Воздуховод вытяжной системы - прямоугольного сечения
	Воздуховод транзитной системы - круглого сечения
	Воздуховод транзитной системы - прямоугольного сечения
	Трубопроводы - подающий холодооборудования X1.1
	- обратный холодооборудования X2.1
	- дренажный D1
	Граница проектирования
	FO - проект в объеме "Fit-Out"
	SC - проект в объеме "Shell&Core" (№1/0015471-2.2-08)

Экспликация помещений			
Номер помеще-ни-я	Наименование	Площадь, м²	АР. Категори-я помещения
1C.201	Подсобное помещение	16.43 м²	B2
1C.202	Вестибюль	150.37 м²	
1C.203	Лифтовой холл (зона безопасности МГН)	24.14 м²	
1C.204	Серверная (медиа)	21.45 м²	
1C.205	Помещение для проведения праздников	324.19 м²	
1C.206	Помещение для проведения праздников (менее 50 человек)	143.16 м²	
1C.207	Коридор	92.84 м²	
1C.208	Помещение для проведения праздников (менее 50 человек)	49.32 м²	
1C.209	Помещение оператора	2.95 м²	
1C.210	Коридор	18.01 м²	
1C.211	Моечная столовой посуды	20.36 м²	
1C.212	Серверная	5.88 м²	Д
1C.213	Договожная	26.82 м²	Д
1C.214	Моечная кухонной посуды	7.59 м²	Д
1C.215	Договожная	39.57 м²	Д
1C.216	Коридор	30.66 м²	Д
1C.217	Договожный цех	13.73 м²	Д
1C.218	Кладовая	8.56 м²	B4
1C.219	Гардероб официантов	6.77 м²	
1C.220	Гардероб персонала	10.77 м²	
1C.221	ПУИ производственных помещений	2.73 м²	B4
1C.222	Санузел персонала	3.03 м²	
1C.223	Помещение для офисной техники	4.46 м²	B4
1C.224	Застрахованная (плательные отходы)	8.40 м²	B4
1C.225	Застрахованная (платье)	2.99 м²	B4
1C.226	Санузел мужской	21.47 м²	
1C.227	Коридор	63.95 м²	
1C.228	Санузел женский	22.19 м²	
1C.230	Коридор	54.68 м²	
1C.231	Реквизиторская	15.86 м²	B2
1C.231.1	Электрощитовая	17.99 м²	
1C.232	Санузел мужской	15.26 м²	
1C.232.1	Санузел женский	23.42 м²	
1C.233	Санузел МГН	4.68 м²	
1C.234	Терраса	105.38 м²	
1C.234.1	Лестница	31.86 м²	
1C.235	Терраса с посадочными местами	52.99 м²	
1C.236	Касса	3.56 м²	
1C.237	Санузел МГН	3.72 м²	B3
1C.238	ПУИ обеденных залов	9.85 м²	
1C.239	Санузел женский	35.77 м²	
1C.240	Санузел МГН	4.21 м²	
1C.241	Лестница	21.84 м²	
1C.242	Лестница	19.68 м²	
1C.243	Лестница	21.02 м²	
1C.244	Коридор	144.63 м²	

Примечание:
Проектирование кондиционирования помещений серверных по заданию разработчика систем мультимедиа

ДАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ ЯВЛЯЮТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ.
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЛЮБОЙ ЧАСТИ БЕЗ ПРЕЖДАВЛЕННОГО ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ РАЗРАБОТЧИКА ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗАКОНОВ

Р0	15.03.2019	Этап 2. Подэтап3. Первый выпуск			
рев.	дата	Описание	Отв.	Подп.	
название проекта			Масштаб		
Тематическая зона объекта «Парк развлечений» по адресу: г. Москва, Нагатинская пойма, участок №1, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 77/05/002008/1075.			Файл	004-BA-CE-EKE-S-IC-HVAC-001-005-R0.dwg	
			формат	единица	мм
номер документа					
Шифр проекта	выпуск	проект	этап	зона	Тематический объект
004	BA	CE	EKE	5	1C
Дисциплина		001	005	R0	
Проектировщик: (ООО "Бюро Архитектс") 127473 Москва, Россия ул. Краснопресненская д.16, стр.2, под.8 тел./факс: +7-495-973-57-37					
004-BA-CE-EKE-S-IC-HVAC-001-005-R0					
Тематическая зона объекта «Парк развлечений» по адресу: г. Москва, Нагатинская пойма, участок №1, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 77/05/002008/1075					
Изм.	Кол. изм.	Лист	Индок.	Подпись	Дата
Разработ.	Федотов	15.03.19			
Проверит.	Семке	15.03.19			
Кондиционирование					Стадия
					Р
					005
Н. контроль					Филиппенко
ГИП					Мальвин
План этажа на опм. +0.000					
					CLANCY ENGINEERING

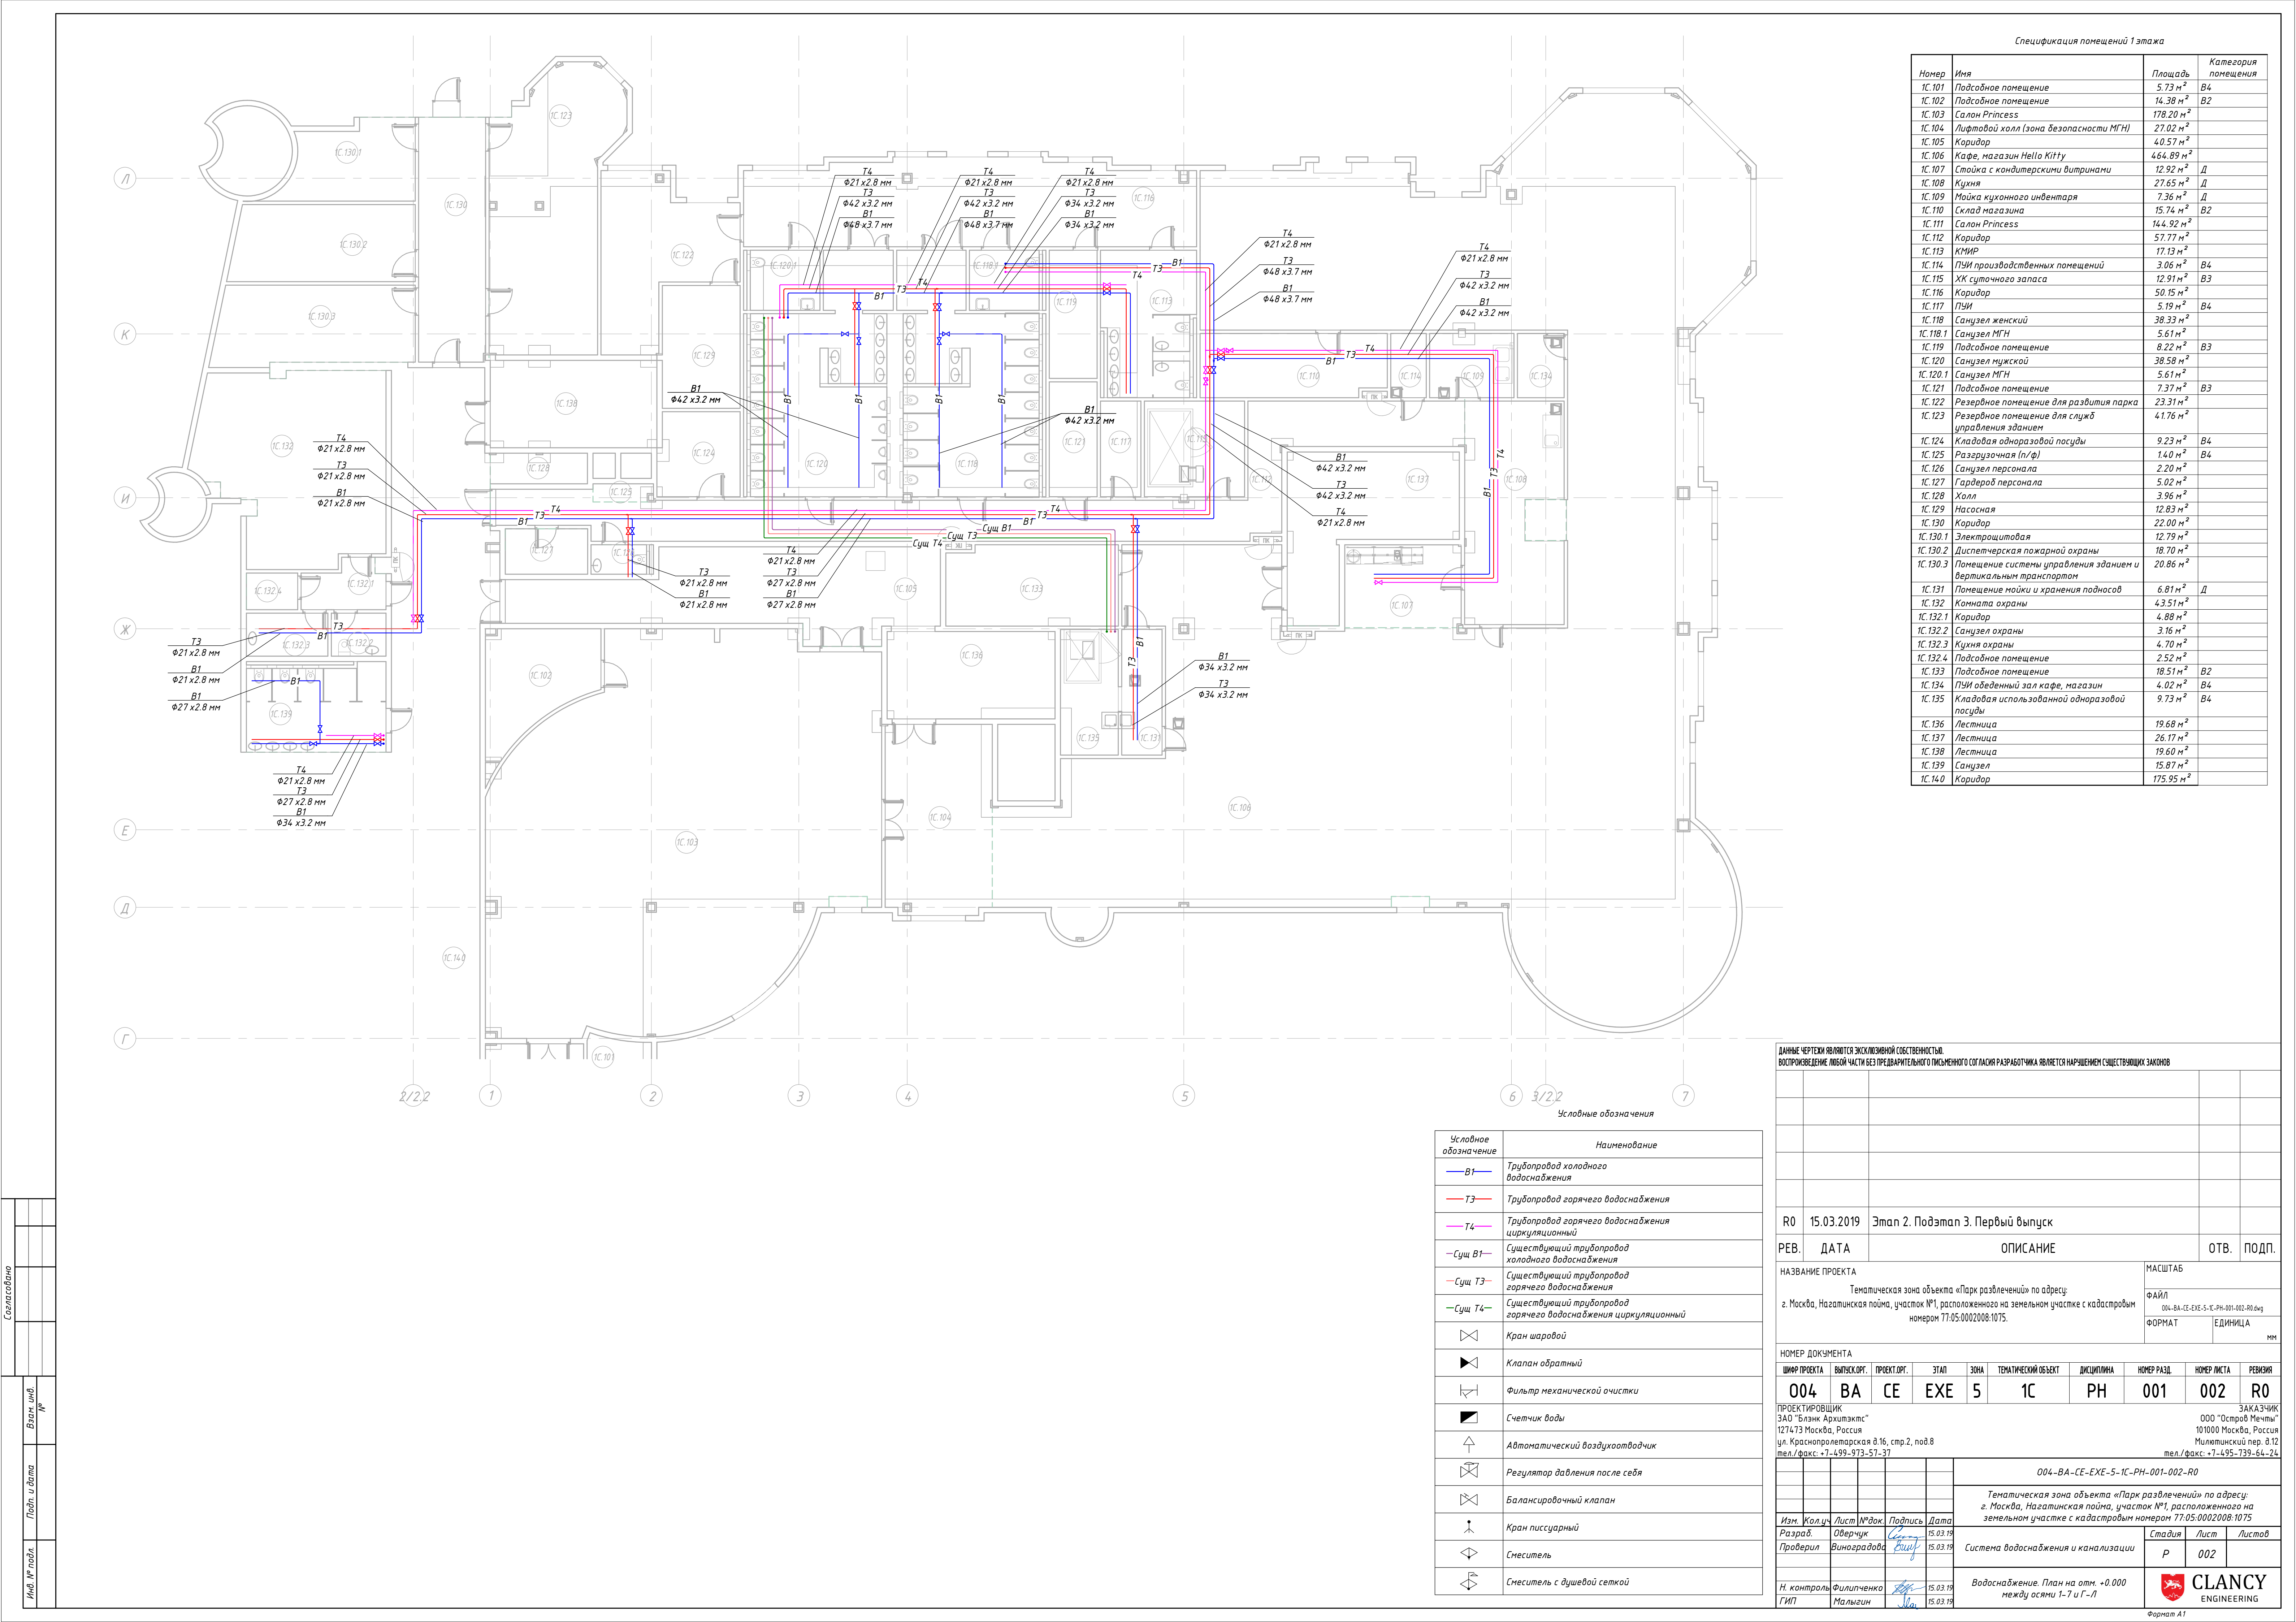

Спецификация помещений 1 этажа			
Номер	Имя	Площадь	Категория помещения
1С.101	Подсобное помещение	5.73 м ²	B4
1С.102	Подсобное помещение	14.38 м ²	B2
1С.103	Салон Princess	178.20 м ²	
1С.104	Лифтовой холл (зона безопасности МГН)	27.02 м ²	
1С.105	Коридор	40.57 м ²	
1С.106	Кафе, магазин Hello Kitty	464.89 м ²	
1С.107	Стойка с кондитерскими витринами	12.92 м ²	Д
1С.108	Кухня	27.65 м ²	Д
1С.109	Мойка кухонного инвентаря	7.36 м ²	Д
1С.110	Склад магазина	15.74 м ²	B2
1С.111	Салон Princess	14.92 м ²	
1С.112	Коридор	57.77 м ²	
1С.113	КМИР	17.13 м ²	
1С.114	ПУИ производственных помещений	3.06 м ²	B4
1С.115	ХК суточного запаса	12.91 м ²	B3
1С.116	Коридор	50.15 м ²	
1С.117	ПУИ	5.19 м ²	B4
1С.118	Санузел женский	38.33 м ²	
1С.118.1	Санузел МГН	5.61 м ²	
1С.119	Подсобное помещение	8.22 м ²	B3
1С.120	Санузел мужской	38.58 м ²	
1С.120.1	Санузел МГН	5.61 м ²	
1С.121	Подсобное помещение	7.37 м ²	B3
1С.122	Резервное помещение для развития парка	23.31 м ²	
1С.123	Резервное помещение для служб управления зданием	41.76 м ²	
1С.124	Кладовая одноразовой посуды	9.23 м ²	B4
1С.125	Разгрузочная (п/ф)	14.0 м ²	B4
1С.126	Санузел персонала	2.20 м ²	
1С.127	Гардероб персонала	5.02 м ²	
1С.128	Холл	3.96 м ²	
1С.129	Насосная	12.83 м ²	
1С.130	Коридор	22.00 м ²	
1С.130.1	Электрощитовая	12.79 м ²	
1С.130.2	Диспетчерская пожарной охраны	18.70 м ²	
1С.130.3	Помещение системы управления зданием и вертикальным транспортом	20.86 м ²	
1С.131	Помещение мойки и хранения подносов	6.81 м ²	Д
1С.132	Комната охраны	43.51 м ²	
1С.132.1	Коридор	4.88 м ²	
1С.132.2	Санузел охраны	3.16 м ²	
1С.132.3	Кухня охраны	4.70 м ²	
1С.132.4	Подсобное помещение	2.52 м ²	
1С.133	Подсобное помещение	18.51 м ²	B2
1С.134	ПУИ обеденный зал кафе, магазин	4.02 м ²	B4
1С.135	Кладовая использованной одноразовой посуды	9.73 м ²	B4
1С.136	Лестница	19.68 м ²	
1С.137	Лестница	26.17 м ²	
1С.138	Лестница	19.60 м ²	
1С.139	Санузел	15.87 м ²	
1С.140	Коридор	175.95 м ²	

Условное обозначение	Наименование
—B1—	Трубопровод холодного водоснабжения
—T3—	Трубопровод горячего водоснабжения
—T4—	Трубопровод горячего водоснабжения циркуляционный
-Сущ B1-	Существующий трубопровод холодного водоснабжения
-Сущ T3-	Существующий трубопровод горячего водоснабжения
-Сущ T4-	Существующий трубопровод горячего водоснабжения циркуляционный
	Кран шаровой
	Клапан обратный
	Фильтр механической очистки
	Счетчик воды
	Автоматический воздухоотводчик
	Регулятор давления после себя
	Балансировочный клапан
	Кран писсуарный
	Смеситель
	Смеситель с душевой сеткой

ДАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ ЯВЛЯЮТСЯ ЭКСПЛИЗИВНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ.
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЛЮБОЙ ЧАСТИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ РАЗРАБОТЧИКА ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗАКОНОВ

R0

15.03.2019

Этап 2. Подэтап 3. Первый выпуск

РЕВ.

ДАТА

ОПИСАНИЕ

ОТВ.

ПОДП.

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Тематическая зона объекта «Парк развлечений» по адресу:
г. Москва, Нагатинская пойма, участок №1, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 77:05:0002008:1075.

МАСШТАБ

ФАЙЛ
004-BA-CE-EHE-5-IC-PH-001-002-R0.dwg

ФОРМАТ

ЕДИНИЦА

мм

НОМЕР ДОКУМЕНТА

ЦИФР ПРОЕКТА	ВЫПУСК ОРГ.	ПРОЕКТ ОРГ.	ЭТАП	ЗОНА	ТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ	ДИСЦИПЛИНА	НОМЕР РАЗД.	НОМЕР ЛИСТА	РЕВИЗИЯ
004	BA	CE	EHE	5	1С	PH	001	002	R0

ПРОЕКТИРОВАЩИЙ
ЗАО "Блэнк Архитектс"
127473 Москва, Россия
ул. Краснопроектная 8/16, стр.2, под 8
тел./факс: +7-499-973-57-37

ЗАКАЗЧИК
ООО "Остров Мечты"
101000 Москва, Россия
Милютинский пер. д.12
тел./факс: +7-499-739-64-24

Изм.

Кол.ч.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

Разраб.

Оверчук

15.03.19

Проверил

Виноградова

15.03.19

Система водоснабжения и канализации

Стадия

Лист

Листов

Н. контроль

Филиппенко

15.03.19

Водоснабжение. План на отм. +0.000 между осями 1-7 и Г-Л


Малигин

15.03.19

CLANCY

ENGINEERING

Формат А1

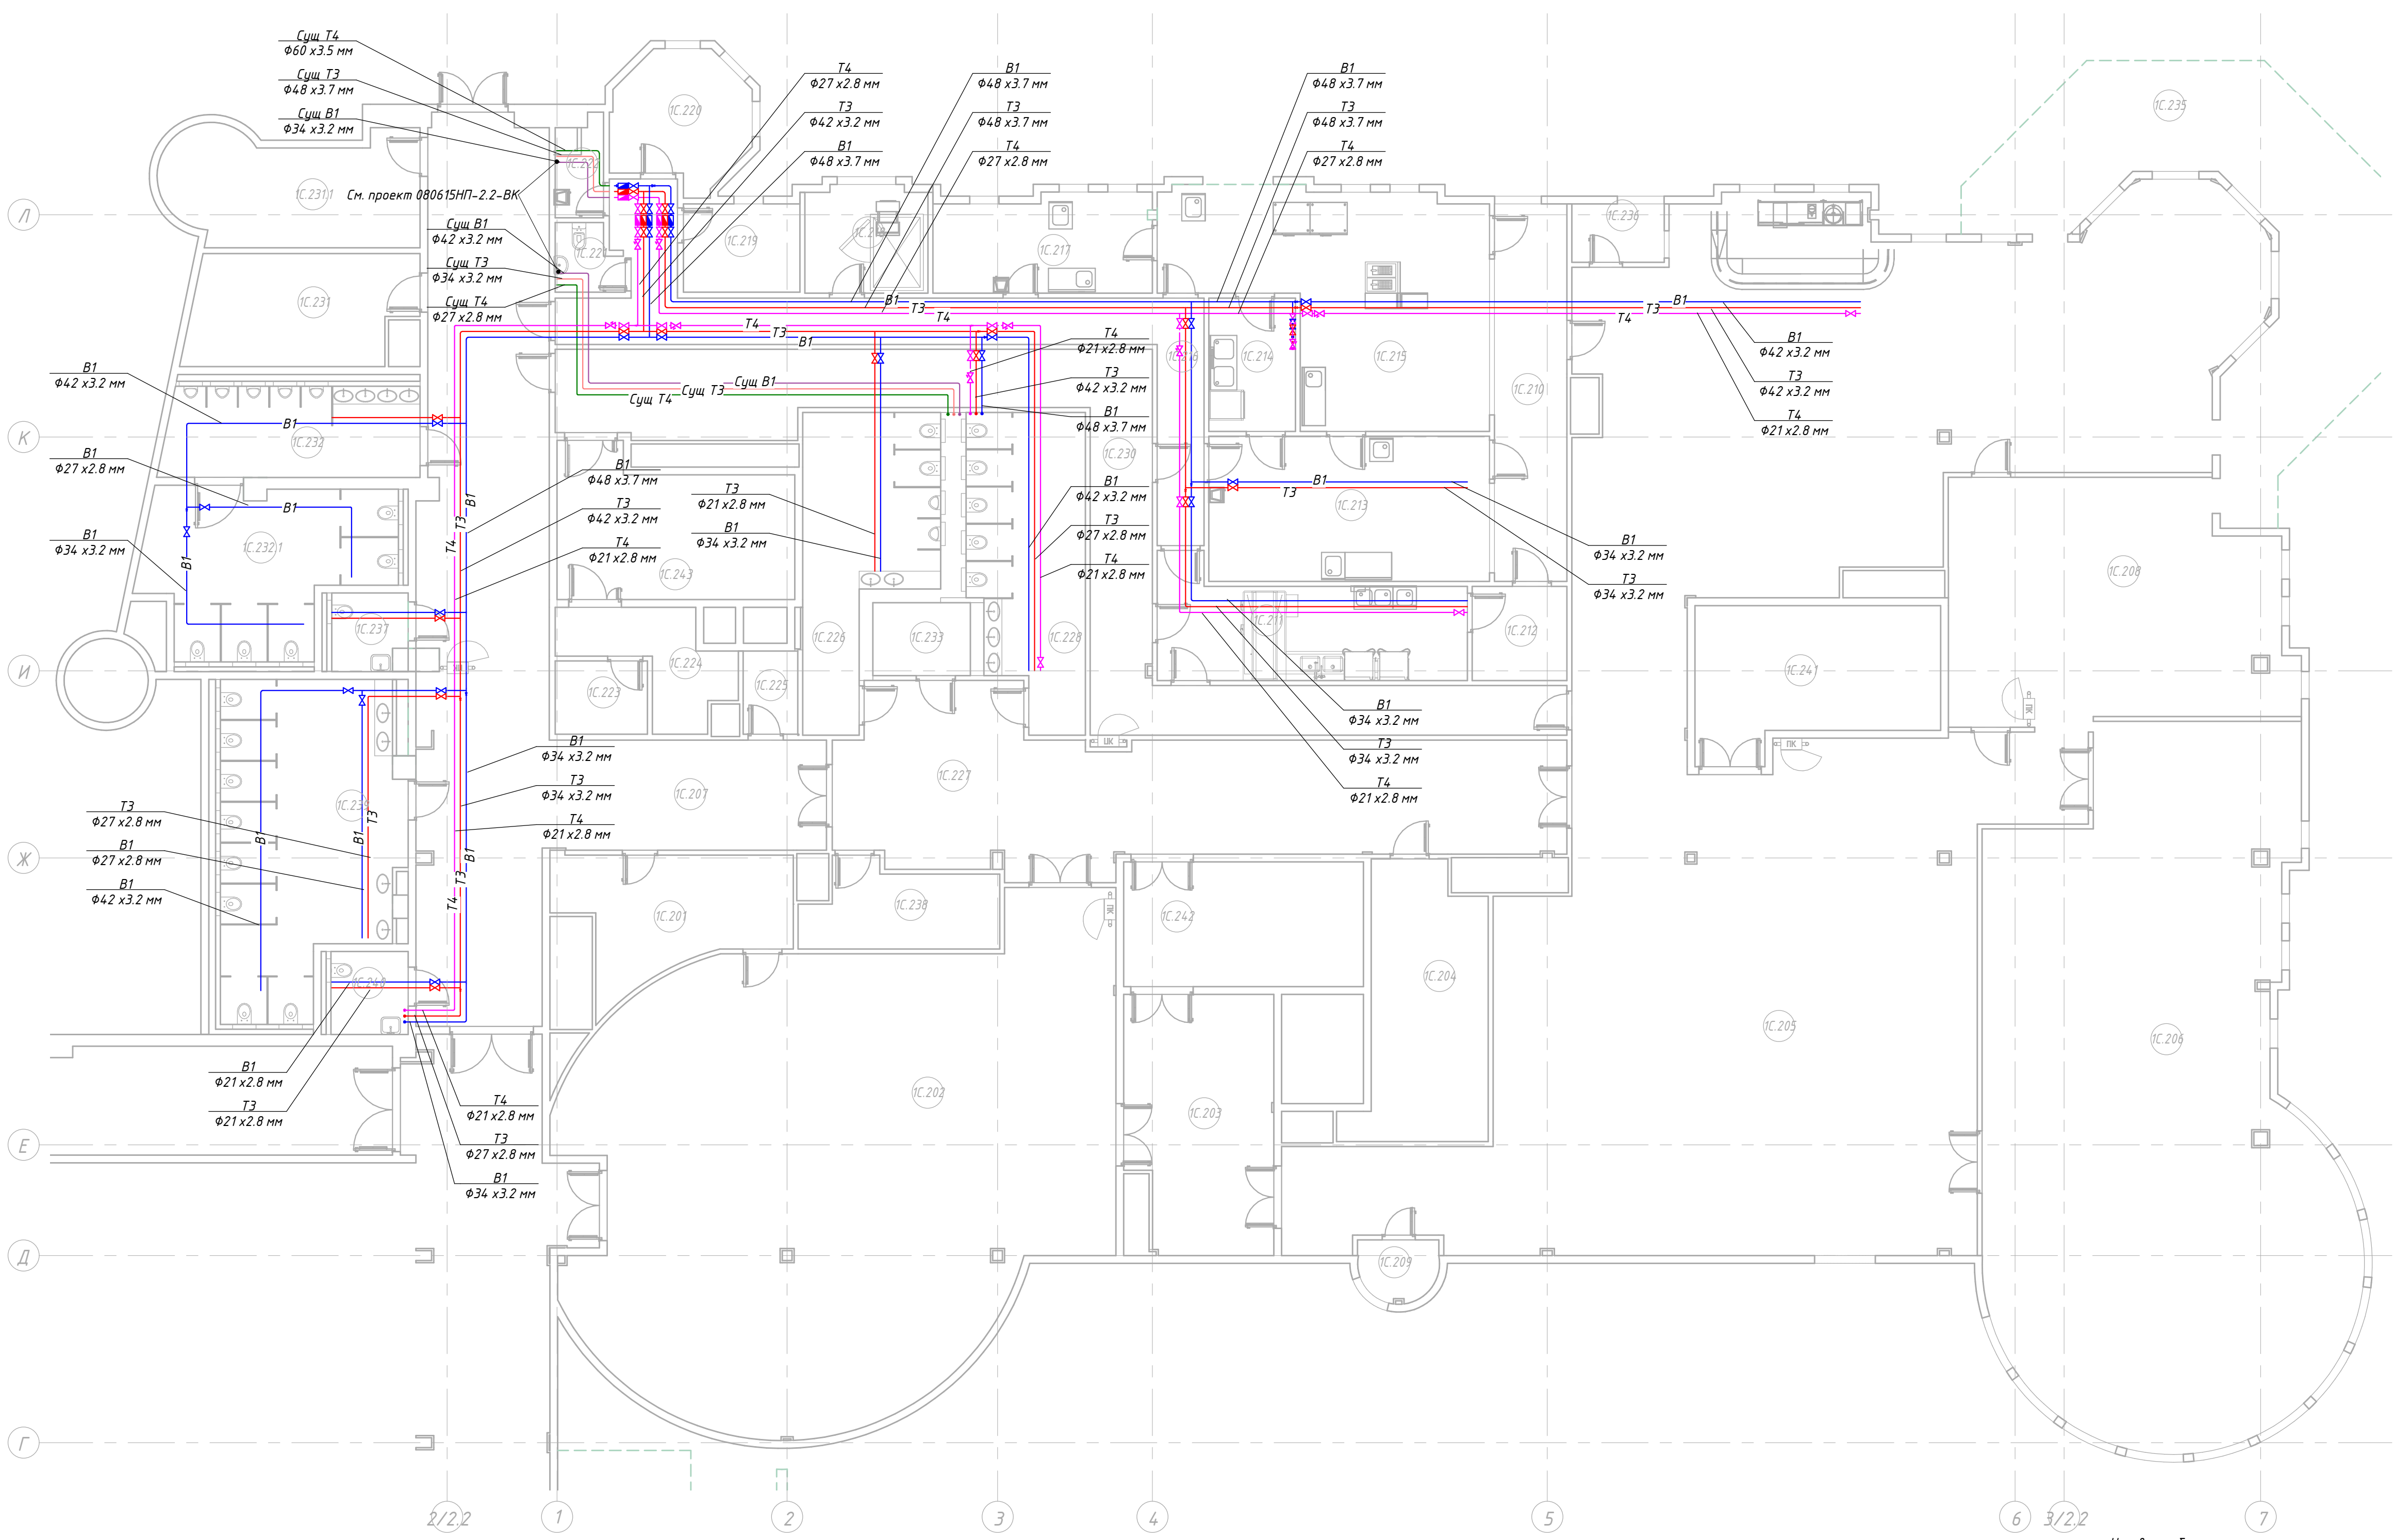

Спецификация помещений 2 этажа


Номер	Имя	Площадь	Категория помещений
1C.201	Подсобное помещение	16.43 м ²	B2
1C.202	Вестибюль	150.37 м ²	
1C.203	Лифтовой холл (зона безопасности МГН)	24.14 м ²	
1C.204	Серверная (медиа)	214.5 м ²	
1C.205	Помещение для проведения праздников	324.19 м ²	
1C.206	Помещение для проведения праздников (менее 50 человек)	143.16 м ²	
1C.207	Коридор	92.84 м ²	
1C.208	Помещение для проведения праздников (менее 50 человек)	49.32 м ²	
1C.209	Помещение оператора	2.95 м ²	
1C.210	Коридор	18.01 м ²	
1C.211	Моечная столовой посуды	20.36 м ²	Д
1C.212	Сервизная	5.88 м ²	Д
1C.213	Догодочная	26.62 м ²	Д
1C.214	Моечная кухонной посуды	7.59 м ²	Д
1C.215	Догодочная	39.57 м ²	Д
1C.216	Коридор	30.66 м ²	
1C.217	Догодочный цех	13.73 м ²	Д
1C.218	Кладовая	8.56 м ²	B4
1C.219	Гардероб официантов	6.77 м ²	
1C.220	Гардероб персонала	10.77 м ²	
1C.221	ПУИ производственных помещений	2.73 м ²	B4
1C.222	Санузел персонала	3.03 м ²	
1C.223	Помещение для офисной техники	4.46 м ²	B4
1C.224	Загрузочная (пищевые отходы)	8.40 м ²	B4
1C.225	Загрузочная (п/ф)	2.99 м ²	B4
1C.226	Санузел мужской	21.47 м ²	
1C.227	Коридор	63.95 м ²	
1C.228	Санузел женский	22.19 м ²	
1C.230	Коридор	54.68 м ²	
1C.231	Реквизиторская	15.86 м ²	B2
1C.231.1	Электрощитовая	17.99 м ²	
1C.232	Санузел мужской	15.26 м ²	
1C.232.1	Санузел женский	23.42 м ²	
1C.233	Санузел МГН	4.68 м ²	
1C.234	Терраса	105.38 м ²	
1C.234.1	Лестница	31.86 м ²	
1C.235	Терраса с посадочными местами	52.99 м ²	
1C.236	Касса	3.56 м ²	
1C.237	Санузел МГН	3.72 м ²	
1C.238	ПУИ обеденных залов	9.85 м ²	B3
1C.239	Санузел женский	35.77 м ²	
1C.240	Санузел МГН	4.21 м ²	
1C.241	Лестница	21.84 м ²	
1C.242	Лестница	19.68 м ²	
1C.243	Лестница	21.02 м ²	
1C.244	Коридор	144.63 м ²	











Условные обозначения



Условное обозначение	Наименование
	Трубопровод холодного водоснабжения
	Трубопровод горячего водоснабжения
	Трубопровод горячего водоснабжения циркуляционный
	Существующий трубопровод холодного водоснабжения
	Существующий трубопровод горячего водоснабжения
	Существующий трубопровод горячего водоснабжения циркуляционный
	Кран шаровой
	Клапан обратный
	Фильтр механической очистки
	Счетчик воды
	Автоматический воздухоотводчик
	Регулятор давления после себя
	Балансировочный клапан
	Кран писсуарный
	Смеситель
	Смеситель с душевой сеткой

ДАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ ЯВЛЯЮТСЯ ЭКСПЛИЗИВНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ.
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЛЮБОЙ ЧАСТИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ РАЗРАБОТЧИКА ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗАКОНОВ

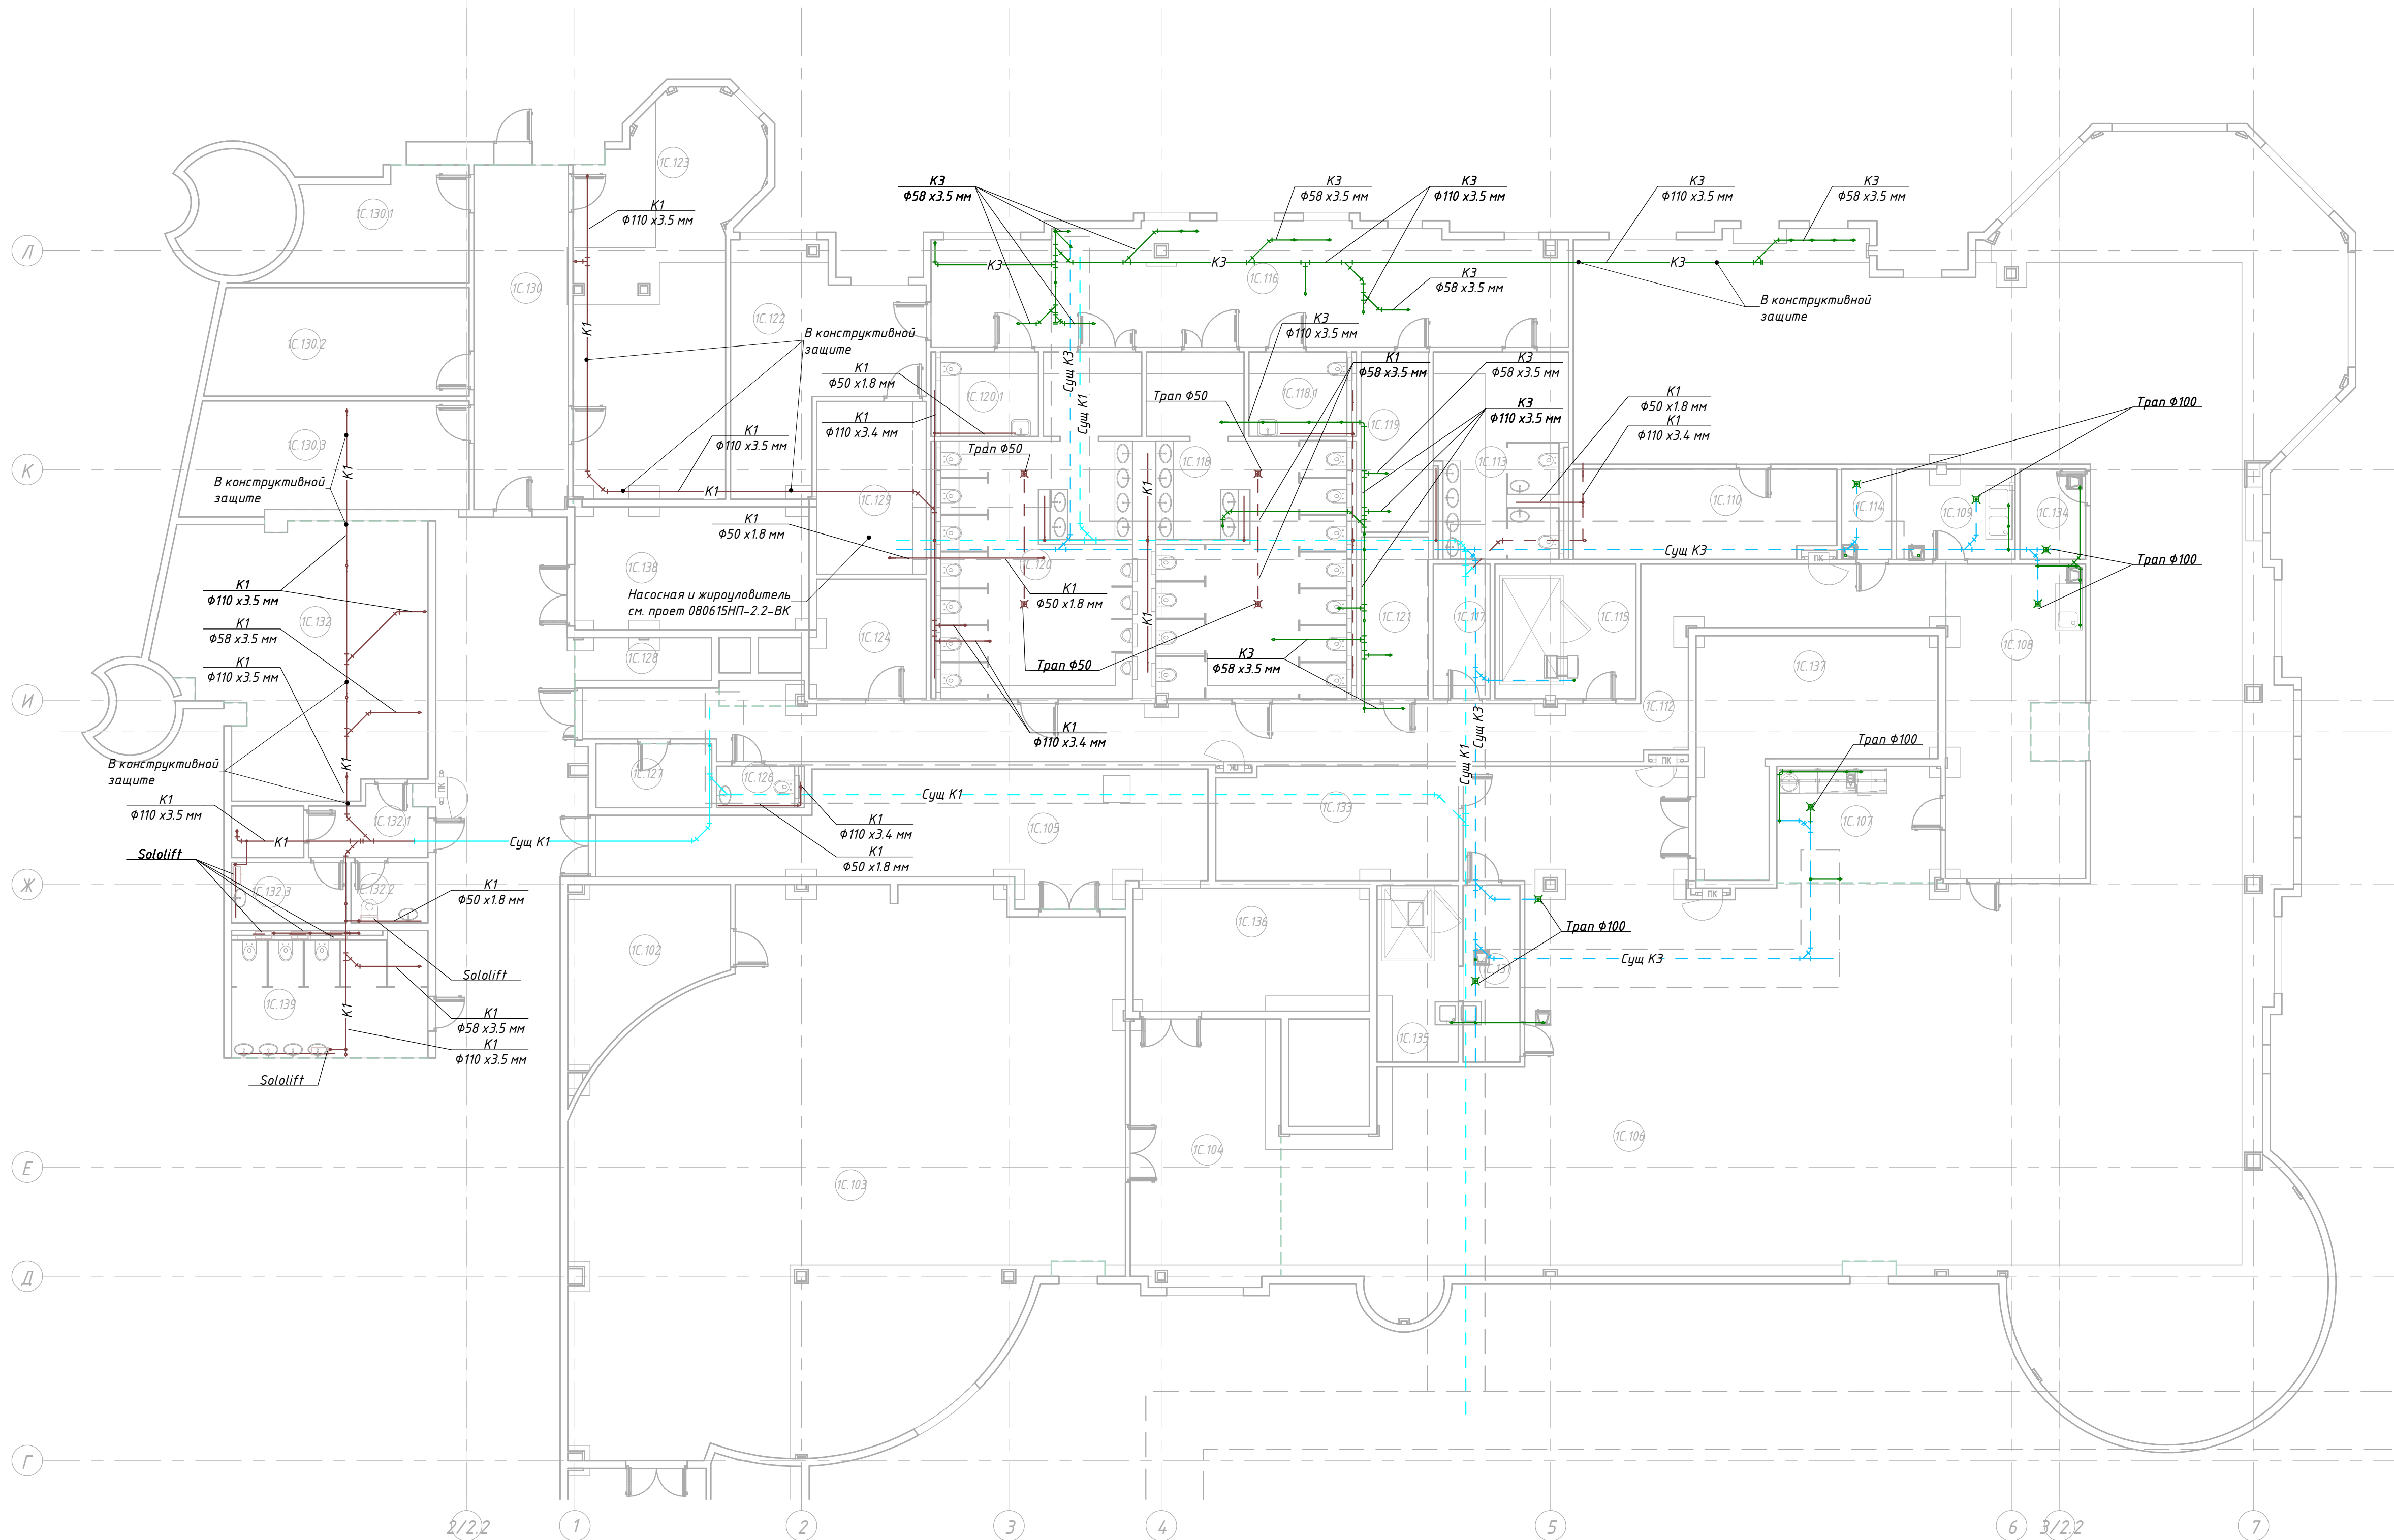









RO	15.03.2019	Этап 2. Подэтап 3. Первый выпуск			
РЕВ.	ДАТА	ОПИСАНИЕ	ОТВ.	ПОДП.	
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА			МАСШТАБ		
Тематическая зона объекта «Парк развлечений» по адресу: г. Москва, Нагатинская пойма, участок №1, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 77:05:0002008:1075.			ФАЙЛ 004-BA-CE-EXE-5-1C-PH-001-003-00.dwg ФОРМАТ ЕДИНИЦА мм		
НОМЕР ДОКУМЕНТА					
ЦИФР ПРОЕКТА	ВЫПУСК	ПРОЕКТ.ОРГ.	ЭТАП	ЗОНА	ТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ
004	BA	CE	EHE	5	1C
ДИСЦИПЛИНА		НОМЕР РАЗД.	НОМЕР ЛИСТА	РЕВИЗИЯ	
PH		001	003	R0	
ПРОЕКТИРОВЩИК ЗАО "Блэнк Архитектс" 127473 Москва, Россия ул. Краснопротарская д.16, стр.2, под.8 тел./факс: +7-499-973-57-37					
ЗАКАЗЧИК ООО "Остров Мечты" 101000 Москва, Россия Милутинский пер. д.12 тел./факс: +7-495-739-64-24					
004-BA-CE-EXE-5-1C-PH-001-003-R0					
Тематическая зона объекта «Парк развлечений» по адресу: г. Москва, Нагатинская пойма, участок №1, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 77:05:0002008:1075					
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Оверчук	15.03.19			
Проверил	Виноградова	15.03.19			
Система водоснабжения и канализации			Стадия	Лист	Листов
			P	003	
Н. контроль			Филиппенко	15.03.19	
ГИП			Малигин	15.03.19	
Водоснабжение. План на отм. +6.000 между осями 1-7 и Г-Л					





Условные обозначения	
Условное обозначение	Наименование
	Трубопровод хоз.-бытовой канализации
	Трубопровод производственной канализации
	Существующий трубопровод хоз.-бытовой канализации
	Существующий трубопровод производственной канализации
	Мойка
	Умывальник
	Поддон душевой
	Унитаз
	Писсуар настенный
	Трап

ИЗМЕНЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ПРОЕКТА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СОБСТВЕННОСТИ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛИБОЙ ЧАСТИ БЕЗ ПРЕВАРИТЕЛЬНОГО ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ РАЗРАБОТЧИКА ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗАКОНОВ									
R0	15.03.2019	Этап 2. Подэтап 3. Первый выпуск							
REV.	DATA	ОПИСАНИЕ						OTB.	ПОДП.
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА							МАСШТАБ		
г. Москва, Нагатинская пойма, участок №1, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 77:05:0002008:1075. Тематическая зона объекта «Парк развleчений»							ФАЙЛ 004-BA-CE-EXE-5-1C-PH-001-R0.dwg		
							ФОРМАТ		ЕДИНИЦА мм
НОМЕР ДОКУМЕНТА									
ШИФР ПРОЕКТА	ВЫПУСК.ОРГ.	ПРОЕКТ.ОРГ.	ЭТАП	ЗОНА	ТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ	ДИСЦИПЛИНА	НОМЕР РАЗД.	НОМЕР ЛИСТА	РЕВИЗИЯ
004	BA	CE	EHE	5	1C	PH	001	004	R0
ПРОЕКТИРОВЩИК ЗАО "Блэнк Архитектс" 1271473 Москва, Россия ул. Краснопротарская д.16, стр.2, под8 тел./факс: +7-499-973-57-37									
ЗАКАЗЧИК ООО "Остров Мечты" 101000 Москва, Россия Милитский пр. 8.12 тел./факс: +7-495-739-64-24									
					004-BA-CE-EHE-5-1C-PH-001-004-R0				
Тематическая зона объекта «Парк развleчений»: г. Москва, Нагатинская пойма, участок №1, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 77:05:0002008:1075									
Изм.	Кол.ул	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стандия		Лист	Листов
Проверил	Виноградова				15.03.19	P		004	
						Система водоснабжения и канализации			
Н. контроль						Канализация. План на отм. +0.000 между осями 1-7 и Г - Л			
Филиппченко									
Малыгин						CLANCY ENGINEERING			
ГИП									




Условное обозначение	Наименование
	Трубопровод хоз.-бытовой канализации
	Трубопровод производственной канализации
	Существующий трубопровод хоз.-бытовой канализации
	Существующий трубопровод производственной канализации
	Мойка
	Умывальник
	Поддон душевой
	Унитаз
	Писсуар настенный
	Трап

ИЗМЕНЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЭКСПЛИЦИТНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ. ВОСПРОИЗВЕДИТЕЛЬ ЛЮБОЙ ЧАСТИ БЕЗ ПРЕВАРИТЕЛЬНОГО ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ РАЗРАБОТЧИКА ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ СОВЕСТНЫХ ЗАКОНОВ													
R0	15.03.2019	Этап 2. Подэтап 3. Первый выпуск											
REV.	DATA	ОПИСАНИЕ									OTB.	ПОДП.	
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА										МАСШТАБ			
г. Москва, Нагатинская пойма, участок №1, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 77:05:0002008:1075. Тематическая зона объекта «Парк развлечений»										ФАЙЛ 004-BA-CE-EXE-5-1C-PH-001-R0.dwg			
										ФОРМАТ		ЕДИНИЦА MM	
НОМЕР ДОКУМЕНТА													
ШИФР ПРОЕКТА	ВЫПУСК	ПРОЕКТ.ОРГ.	ЭТАП	ЗОНА	ТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ	ДИСЦИПЛИНА	НОМЕР РАЗД.	НОМЕР ЛИСТА	РЕВИЗИЯ				
004	BA	CE	EHE	5	1C	PH	001	005	R0				
ПРОЕКТИРОВЩИК ЗАО "Блэнк Архитектс" 127473 Москва, Россия ул. Краснопресненская д.16, стр.2, под 8 тел./факс: +7-499-973-57-37						ЗАКАЗЧИК ООО "Остров Мечты" 101000 Москва, Россия Милютинский пер. 8/12 тел./факс: +7-495-739-64-24							
					004-BA-CE-EHE-5-1C-PH-001-005-R0								
					Тематическая зона объекта «Парк развлечений»: г. Москва, Нагатинская пойма, участок №1, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 77:05:0002008:1075								
Изм.	Копия	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стандия			Лист	Листов			
Проверил	Выноградова			<i>Евгений</i>	15.03.19	P			005				
Н. контролер ГИП					Филиппченко Малыгин	15.03.19 15.03.19	Канализация. План на отм. +5.000 между осями 1-7 и Г - Л			 CLANCY ENGINEERING			

[illegible]


ДАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ ЯВЛЯЮТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ.
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЛЮБОЙ ЧАСТИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ РАЗРАБОТЧИКА ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗАКОНОВ

[illegible]







УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	
Графические обозначения	Наименование
	Оптический термостойкий кабель RA33M, к-80, 1/2", 57°C, кабель смен. разъемной вилки
	Оптический термостойкий кабель RA44M, к-80, 1/2", 57°C, кабель смен. выгорающего разъемной вилки
	Подъем опверх
	Опуск вниз
	Трубопровод ГОСТ 3262-75 433,5х2,8
	Трубопровод ГОСТ 3262-75 442,3х2,8
	Трубопровод ГОСТ 3262-75 448,0х3,0
	Трубопровод ГОСТ 3262-75 460,0х3,5
	Трубопровод ГОСТ 10704-91 476,0х3,5
	Трубопровод ГОСТ 10704-91 498,0х3,5
	Трубопровод ГОСТ 10704-91 513,0х4,0
	Существующий трубопровод (сн. 0806/157-2-1171)

1. Приспособить установкой разовой или постоянной Расстояние от центра торцевой части стержня теплового зажима арматура до плоскости подкладки подкладка должно быть от 0,08 до 0,3 м
2. При наличии теплового оборудования, площадки или выходящих из оборудования с шириной более 0,75 м, расположенных под подкладкой подкладки на высоте не менее 0,7 м от пола, следует дополнительно установить арматура подкладки
3. Трубопровод арматура держатели непосредственно в конструкции здания
4. Зона крепления труб с номинальным диаметром не более D150 устанавливается с шагом не более 6 м, а для труб с номинальным диаметром более D150 - с шагом не более 6 м
5. Расстояние от держателя до последнего арматура на разрывном трубопроводе диаметр D150 превышает более 0,9 м, а для трубопровода диаметр более D150 - не более 12 м
6. При наличии арматура в трубопроводе на листе 001-BA-CE-ESE-S-FF-001-012 Типичная конструкция трубопровода трубопровода с уклоном в сторону уклон уклонения или ступенчатой уклонения
7. Место подключения трубопровода через сварочные конструкции типичные, чтобы избежать опасности из-за листа 001-BA-CE-ESE-S-FF-001-012 Зазор между уклонения и трубопровод уклонения неограничен, но неограничен после прокладки труб Зазоры в проходах через стены должны не закрываться, если эти стены не являются проходами трубопровода
8. Оценку трубопровода прокладки согласно ГОСТ 14202-69
9. Ответы и прокладки уклонения были автоматически уклонения чистого пола
10. Ответы и прокладки уклонения по месту с учетом уклонения чистого пола
11. Ответы А, Уклон В, Уклон С, Уклон D и Уклон E ответ на лист 001-BA-CE-ESE-S-FF-001-012

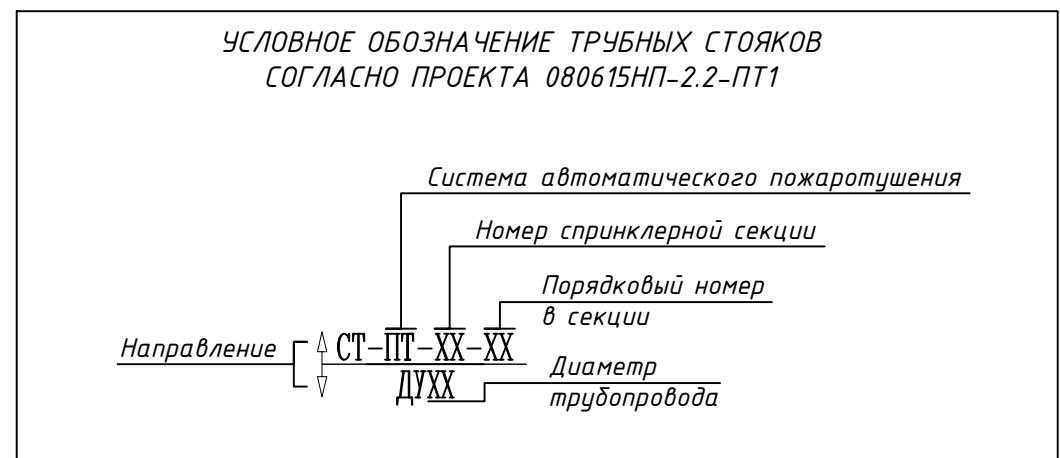

മുറയ്ക്കുക

[illegible][illegible]



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	
Графические обозначения	Наименования
	Прямой, неэкранированный, кабель RA33N, к-80, 127, 57С, кабеля зон, розеткой зон
	Прямой, экранированный, кабель RA44N, к-80, 127, 57С, кабеля зон, выходящих/входящих, розеткой зон
	Подъем вверх
	Опуск вниз
	Трубопровод ГОСТ 3262-75 633,5х2,8
	Трубопровод ГОСТ 3262-75 642,3х2,8
	Трубопровод ГОСТ 3262-75 648,0х3,0
	Трубопровод ГОСТ 3262-75 660,0х3,5
	Трубопровод ГОСТ 10704-91 676,0х2,5
	Трубопровод ГОСТ 10704-91 698,0х2,5
	Трубопровод ГОСТ 10704-91 693,0х4,0
	Существующий трубопровод ст. 08045-176-2.2-П71

Органически усиленные разрезной балкой. Расстояние от центра торцевой, усиливающейся стороны теплового щита армистема до плоскости подвески подвески должно быть от 0,08 до 0,3 м.

2. При наличии технологической обработки, плавления или вытеснивающей обработки с шириной более 0,75 м, расположенных под подвеской подвески не менее 0,7 м от балки, следует дополнительно установить армистему подвески.

3. Трубопроводы, держатели, держатели непосредственно к конструкции здания.

Узел крепления трубы с номинальным диаметром не более 1/2" установить с зазором не более 4 мм, а для трубы с номинальным диаметром более 1/2" - с зазором не более 6 мм.

5. Расстояние от держателя до последнего армистема на распределительный трубопровод диаметр 1/2" присутствует не более 0,9 м, а для трубопровода диаметр более 1/2" - не более 1,2 м.

Типовые узлы крепления к стенам на листе 004-BA-EKE-S-CF-KF-001-012.

Планирование и распределение трубопроводов прокладки в стенах в сторону узла управления или ступени управления.


6. Неиспользуемые каналы для прокладки системных электрических кабелей, через которые всасывают воздух на листе 004-BA-EKE-S-CF-KF-001-012. Зазор между трубой и трубой является негерметичным, поэтому после прокладки трубы Зазор в проходе через стену должен не заделывать, если эти стены не являются прокладкой трубопроводов.

7. Ограждение трубопроводов прокладки системы (ГОСТ 14202-89).


8. Ответки и прокладки трубопроводов более ответственных узлов частного пола.

9. Ответки и прокладки трубопроводов по месту у входа инженерных систем.



004-A, Узел В, Узел С, Узел D, узел AVI к стенам на листе 004-BA-EKE-S-CF-KF-001-012.

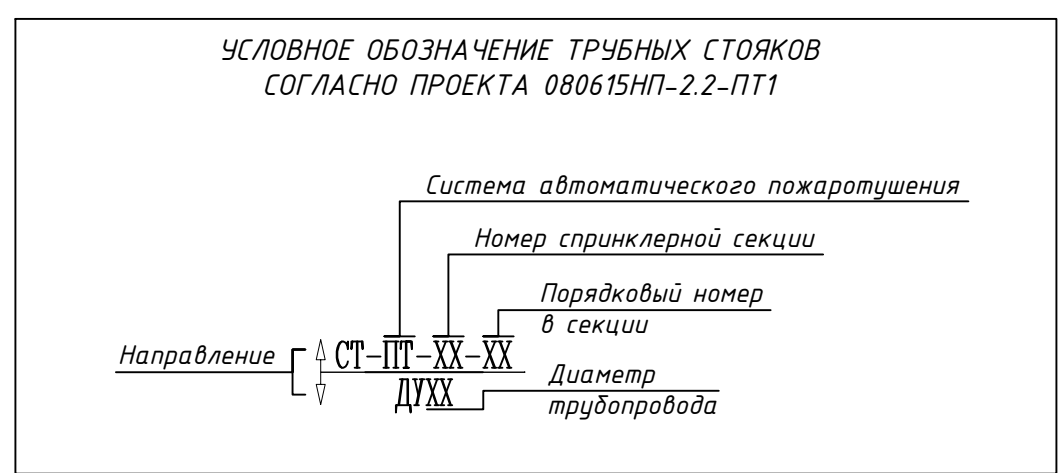



ഫോറമാൻ .




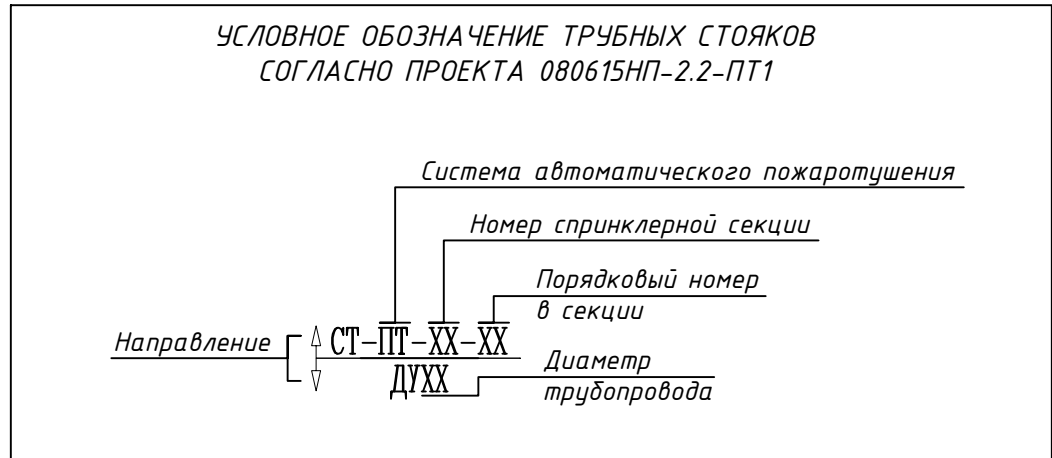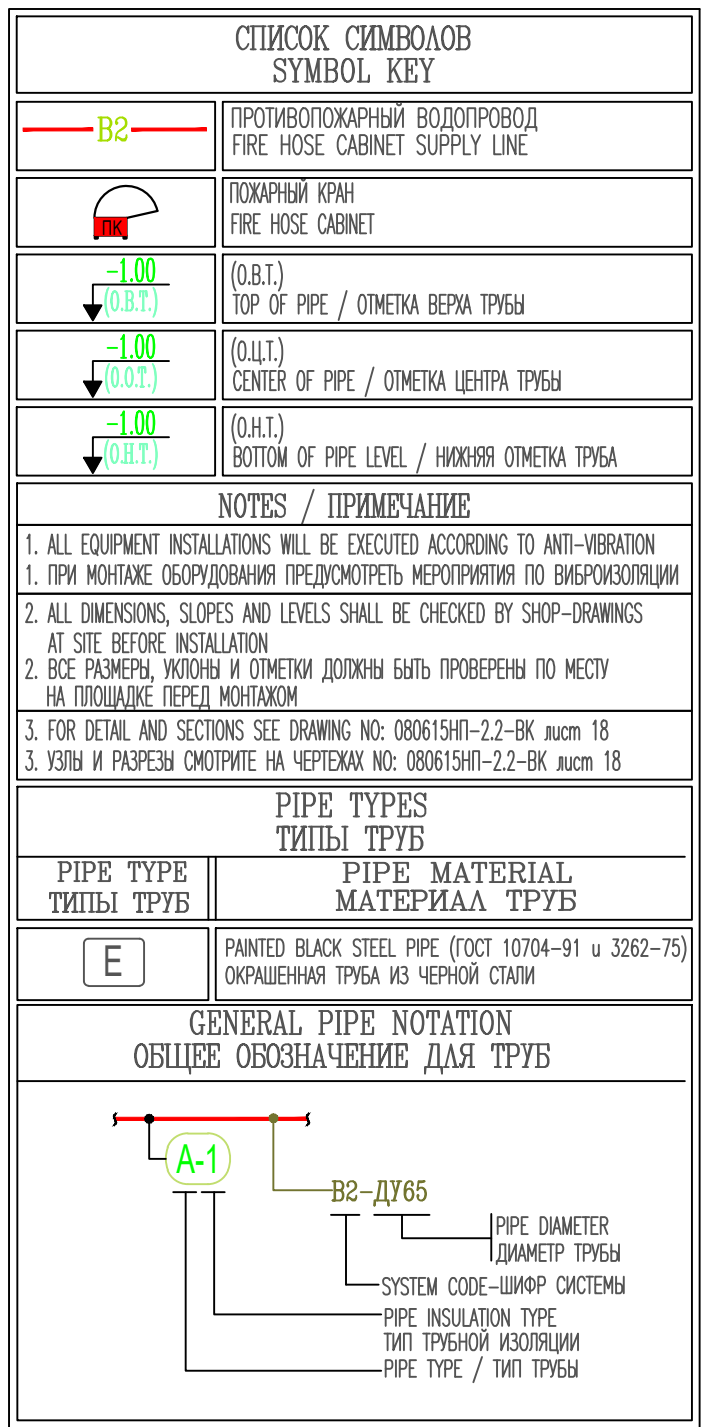

Экспликация помещений				
Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²	Кат. помещения	
К.101	Подсобное помещение	5,73	В4	
К.102	Подсобное помещение	14,38	В2	
К.103	Салон Princess	178,20		
К.104	Автомобильный холл (зона безопасности МГН)	27,02		
К.105	Коридор	40,57		
К.106	Кафе, магазин Hello Kitty	464,89		
К.107	Столовая с кондитерскими выпечками	12,92	Д	
К.108	Кухня	27,68	Д	
К.109	Найка кухонного инвентаря	7,36	Д	
К.110	Склад магазина	15,74	В2	
К.111	Салон Princess	144,92		
К.112	Коридор	57,73		
К.113	КМР	17,17		
К.114	ПНИ производственных помещений	3,06	В4	
К.115	ХЗ суглинистого запаса	12,91	В3	
К.116	Коридор	50,25		
К.117	ПНИ	5,19	В4	
К.118	Санузел женский	38,33		
К.119.1	Санузел МГН	5,61		
К.119	Подсобное помещение	8,22	В3	
К.120	Санузел мужской	36,58		
К.120.1	Санузел МГН	5,61		
К.121	Подсобное помещение	7,37	В3	
К.122	Резервное помещение для развития парка	23,31		
К.123	Резервное помещение для служб управления эшелоном	4,16		
К.124	Кладовая обзорной посуды	9,23	В4	
К.125	Разгрузочная (п/о)	14,0	В4	
К.126	Санузел персонала	2,20		
К.127	Гардероб персонала	5,02		
К.128	Холл	3,96		
К.129	Насосная	12,83		
К.130	Коридор	22,00		
К.130.1	Электрощитовая	12,29		
К.130.2	Диспетчерская пожарной охраны	28,76		
К.130.3	Помещение системы управления эшелоном и вертикальным транспортом	10,80		
К.131	Помещение мошки и хранения подсобов	6,81	Д	
К.132	Контора охраны	43,51		
К.132.1	Коридор	4,88		
К.132.2	Санузел охраны	3,16		
К.132.3	Кухня охраны	4,70		
К.132.4	Подсобное помещение	2,52		
К.133	Подсобное помещение	18,51	В2	
К.134	ПНИ обеденный зал кафе, магазин	40,92	В4	
К.135	Кладовая использованной обзорной посуды	9,73	В4	
К.136	Лестница	19,68		
К.137	Лестница	26,17		
К.138	Лестница	19,60		
К.139	Санузел	15,87		
К.140	Коридор	175,95		

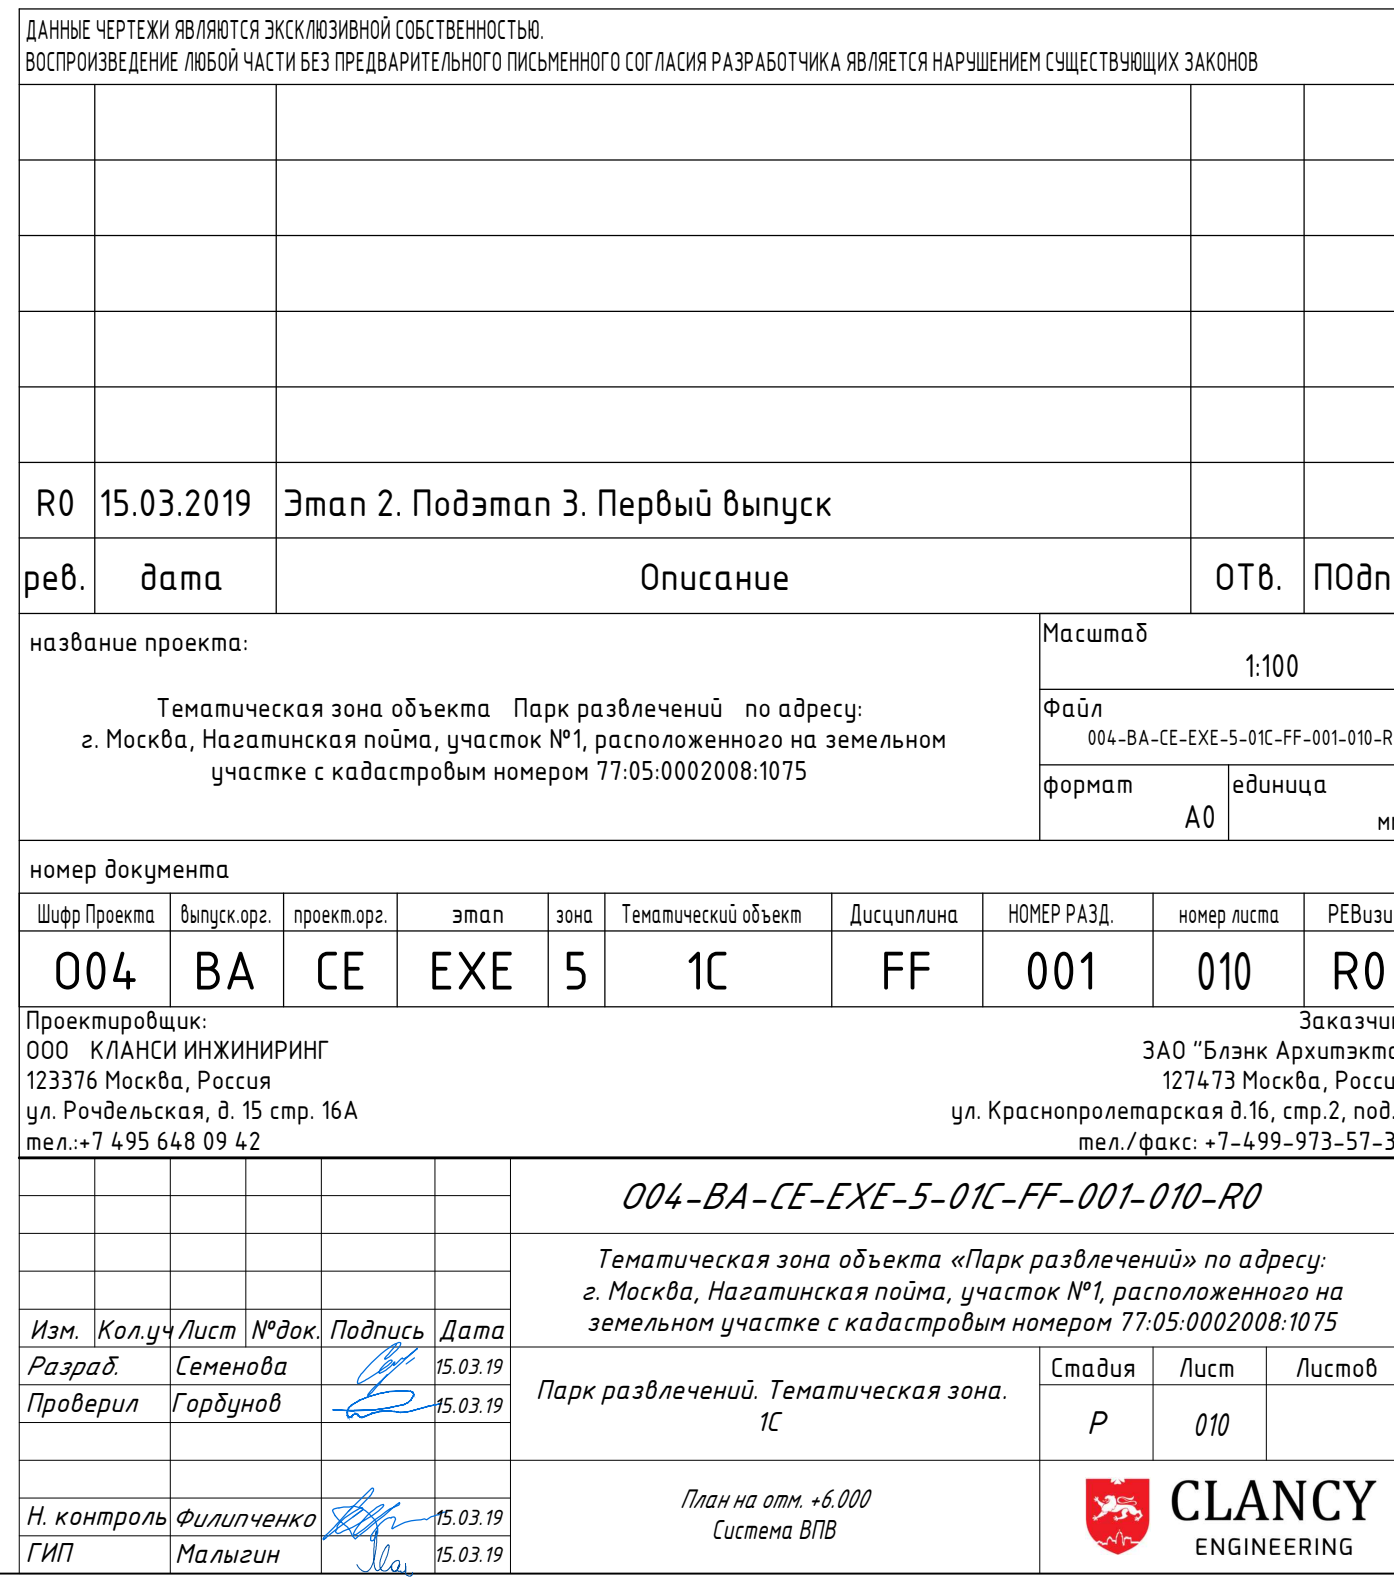


данная черта является экспозиционной собственностью вспорождения, лодки части без предварительного письменного согласия разработчика не может быть использована для целей									

[illegible]




Н.контр.	Филиппченко		15.03.19	Фрагмент плана расположения лотков слаботочных систем в осях 2/2.2-7/Г-Л, 2/2.2-4/Б/2.2-Г на отм. 0.000	 CLANCY ENGINEERING
ГИП	Малыгин		15.03.19		

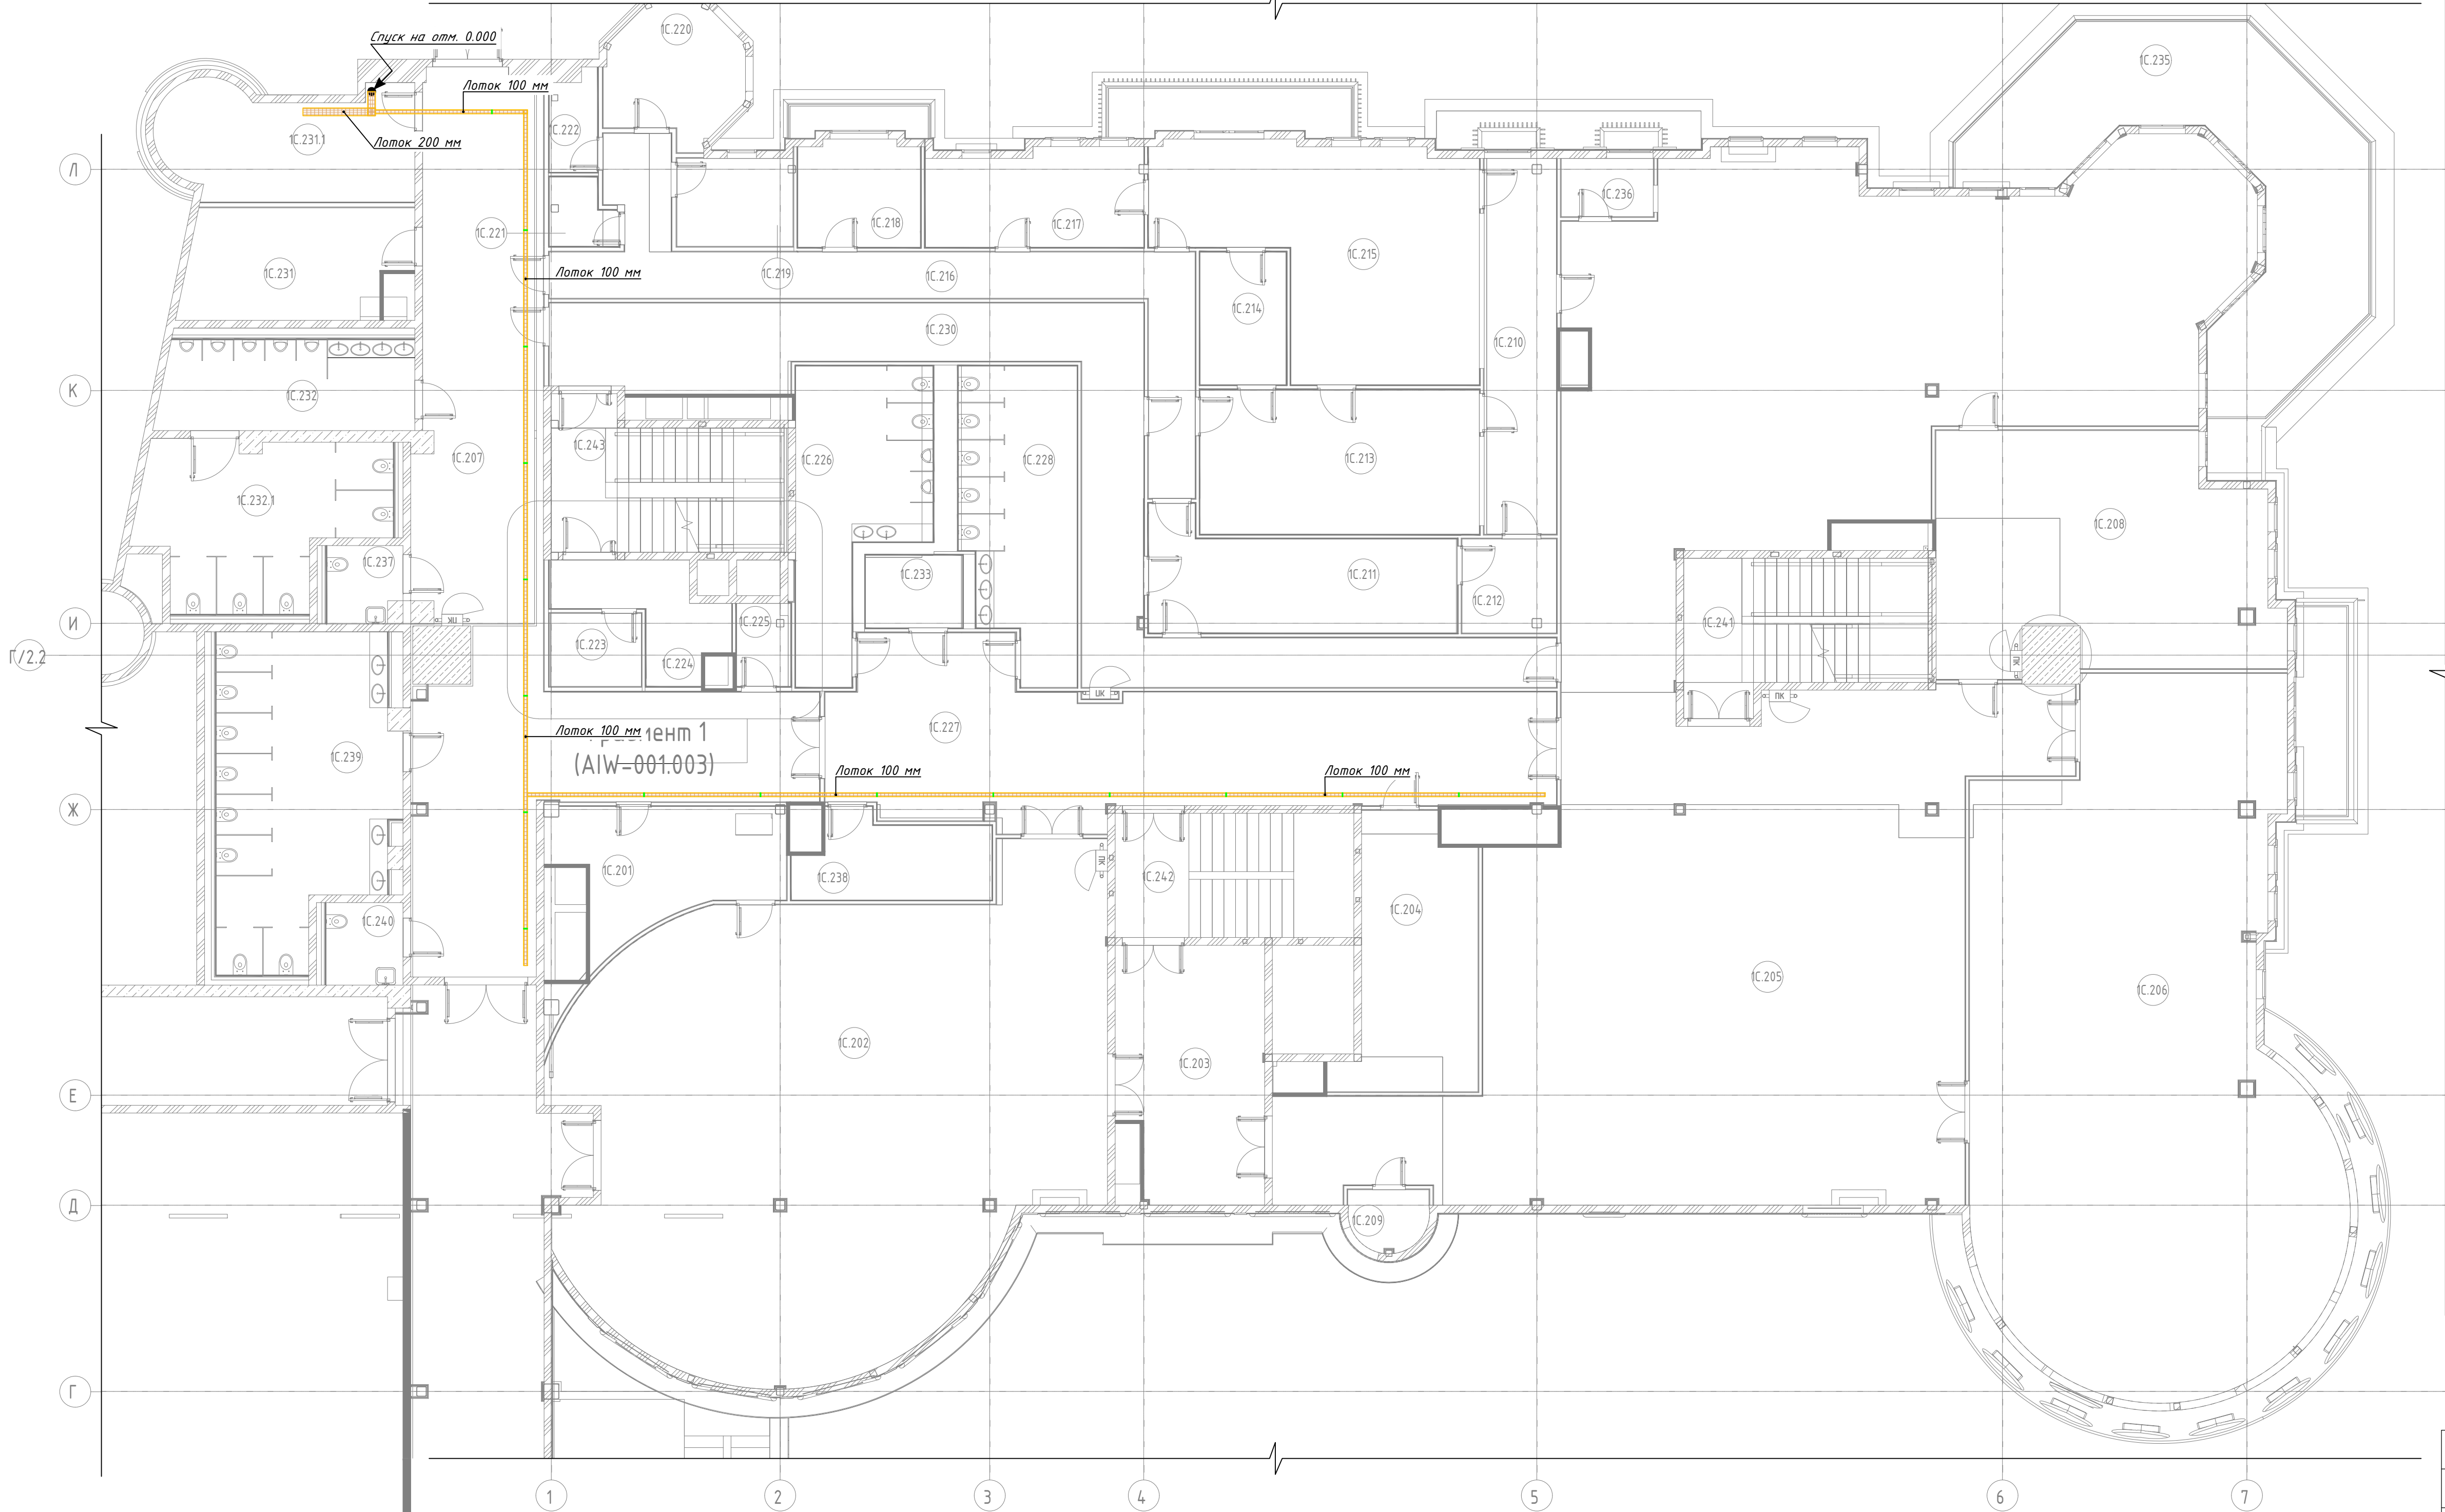

Экспликация помещений

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния	Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния	Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
1С.201	Подсобное помещение	16,43	В2	1С.218	Кладовая	8,56	В4	1С.234	Терраса	105,38	
1С.202	Вестибюль	150,37		1С.219	Гардероб официантов	6,77		1С.234.1	Лестница	31,86	
1С.203	Лифтовой холл (зона безопасности МГН)	24,14		1С.220	Гардероб персонала	10,77		1С.235	Терраса с посадочными местами	52,99	
1С.204	Серверная (медиа)	214,5		1С.221	ПУИ производственных помещений	2,73	В4	1С.236	Касса	3,56	
1С.205	Помещение для проведения праздников	324,19		1С.222	Санузел персонала	3,03		1С.237	Санузел МГН	3,72	
1С.206	Помещение для проведения праздников (менее 50 человек)	143,16		1С.223	Помещение для офисной техники	4,46	В4	1С.238	ПУИ обеденных залов	9,85	В3
1С.207	Коридор	92,84		1С.224	Загрузочная (пищевые отходы)	8,40	В4	1С.239	Санузел женский	35,77	
1С.208	Помещение для проведения праздников (менее 50 человек)	49,32		1С.225	Загрузочная (п/ф)	2,99	В4	1С.240	Санузел МГН	4,21	
1С.209	Помещение оператора	2,95		1С.226	Санузел мужской	21,47		1С.241	Лестница	21,84	
1С.210	Коридор	18,01		1С.227	Коридор	63,95		1С.242	Лестница	19,68	
1С.211	Моечная столовой посуды	20,36	Д	1С.228	Санузел женский	22,19		1С.243	Лестница	21,02	
1С.212	Сервизная	5,88	Д	1С.230	Коридор	54,68		1С.244	Коридор	144,63	
1С.213	Догоготовочная	26,82	Д	1С.231	Реквизиторская	15,86	В2				
1С.214	Моечная кухонной посуды	7,59	Д	1С.231.1	Электрощитовая	17,99					
1С.215	Догоготовочная	39,57	Д	1С.232	Санузел мужской	15,26					
1С.216	Коридор	30,66		1С.232.1	Санузел женский	23,42					
1С.217	Догоготовочный цех	13,73	Д	1С.233	Санузел МГН	4,68					


- Условные обозначения
- Лоток слаботочных систем 200 мм
 - Лоток слаботочных систем 100 мм



ДАННЫЕ ЧЕРТЕЖИ ЯВЛЯЮТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ.
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЛИБОЙ ЧАСТИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ РАЗРАБОТЧИКА ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗАКОНОВ

RO 15.03.2019 Этап 2. Подэтап 3. Первый выпуск

Рев.	Дата	Описание	Отв.	Подп.
		название проекта:	Масштаб	
		Тематическая зона объекта «Парк развлечений» по адресу: г. Москва, Нагатинская пойма, участок №1, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 77:05:0002008:1075	Файл	
			формат	единица мм

номер документа											
Шифр проекта	Выпуск	Проект	этап	Зона	Тематический объект	Дисциплина	Номер разв.	Номер листа	Ревизия		
004	BA	CE	EXE	5	1C	ELV	001	002	R0		
Проектировщик: ООО «КЛАНСИ ИНЖИНИРИНГ» 123376 Москва, Россия ул. Рочевская, д. 16, стр. 16А тел.: +7 495 648 09 42								Заказчик: ЗАО «Блэик Архитектс» 127473 Москва, Россия ул. Краснопроектная в. 16, стр. 2, п. 028 тел./факс: +7-499-973-57-37			
004-BA-CE-EXE-5-1C-ELV - 001-002-R0											
Тематическая зона объекта «Парк развлечений» по адресу: г. Москва, Нагатинская пойма, участок №1, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 77:05:0002008:1075											
Изм.	Кол.ч	Лист	Инд.	Подп.	Дата						
Разраб.		Рыпалов			15.03.19				Стадия	Лист	Листов
Проверил		Рыпалов			15.03.19	Слаботочные системы			P	002	
Фрагмент плана расположения лотков слаботочных систем в осях 1-7/Г-Л, 1-2/В/2.2-Г на отм. +6.000									 CLANCY ENGINEERING		