



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано			

Принципиальная схема отопления

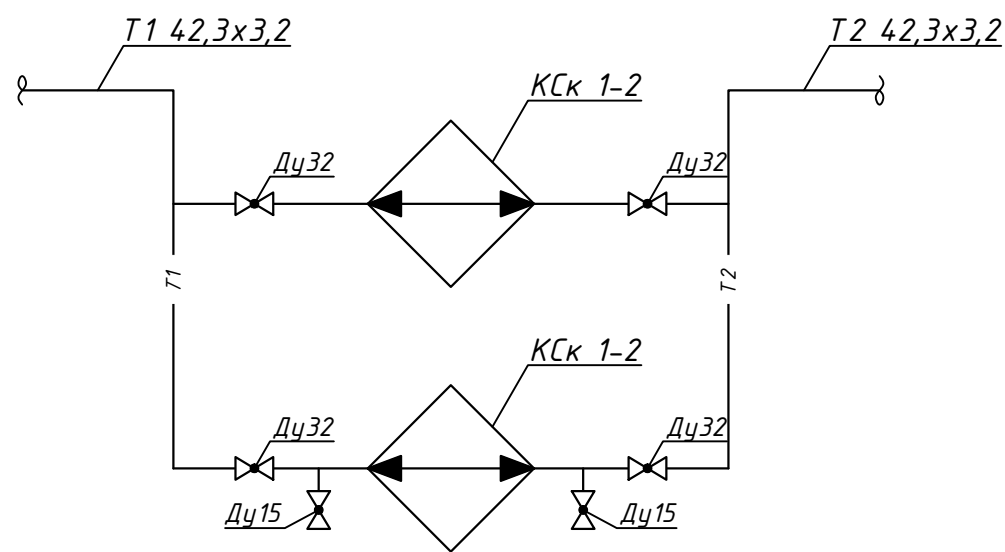

Условные обозначения	
Обозначение	Наименование
T1	Трубопровод прямой сетевой воды
T2	Трубопровод обратной сетевой воды
T3	Трубопровод подачи ГВС
T4	Трубопровод возврата ГВС
T94	Трубопровод подпиточной воды
T95	Трубопровод дренажный напорный
T96	Трубопровод дренажный безнапорный
B1	Трубопровод исходной воды
	Клапан электромагнитный
	Клапан трехходовой
	Затвор поворотный
	Кран шаровой
	Клапан обратный
	Фильтр
	Счетчик фланцевый
	Предохранительный клапан
	Переход
	Граница проектирования

План расположения оборудования



Примечание:

1. За условную отм. 0,000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.
2. Дефлекторы вывести на 1,5м выше кровли.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.