


# Принципиальная схема системы вентиляции

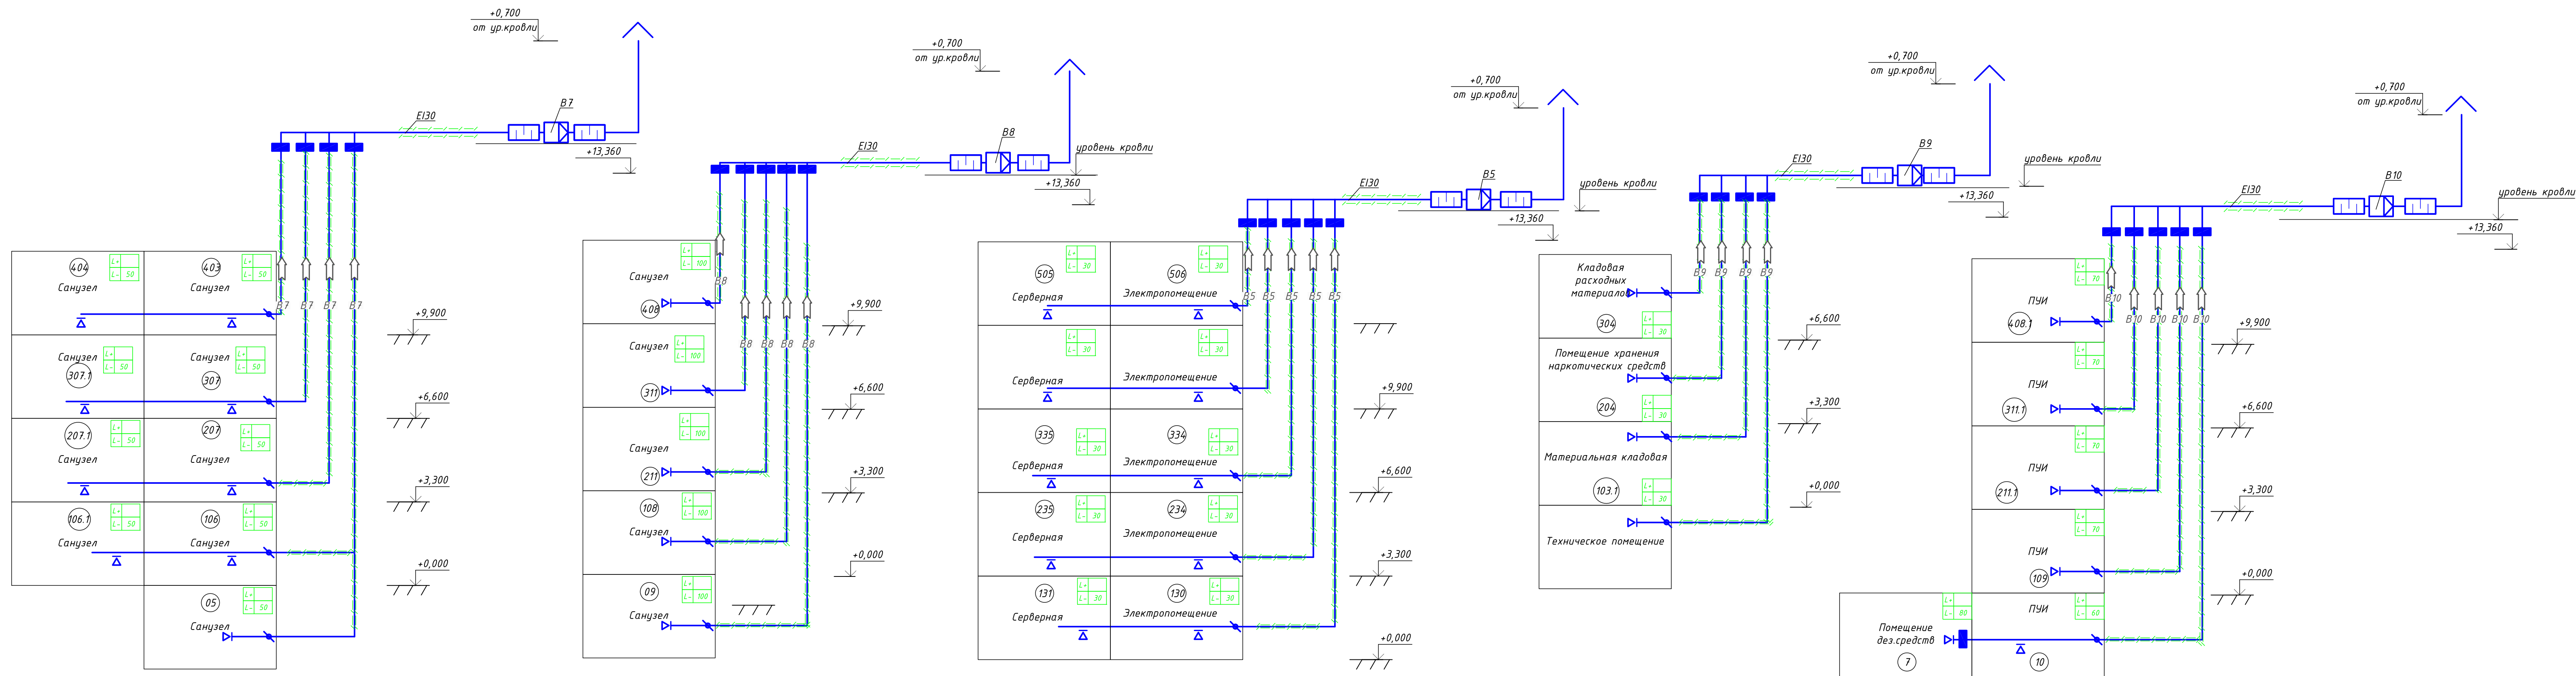

## Условные обозначения

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | противопожарный нормально открытый клапан с пределом огнестойкости EI60 |  | парувлажнитель                                    |
|  | воздуховод с нормируемым пределом огнестойкости EI30                    |  | направление движения воздуха                      |
|  | электрический нагреватель воздуха                                       |  | воздухораспределитель со встроенным HEPA-фильтром |
|  | приточная установка   |  | вытяжное устройство                               |
|  | фильтр приточной установки соответствующего класса чистоты              |  | вытяжная установка                                |
|  | приточный воздухораспределитель   |  | обратный клапан                                   |

1. Места проходов воздуховодов через межэтажные перекрытия уплотнить негорючим материалом, восстановить предел огнестойкости.

Г  
Ф  
И