


Вентиляция производственной части
фрагмент плана в осях И/1-Т...1-7 на отм.+12,000
М 1:100

Экспликация помещений существующего здания			
Номер пом.	Наименование	Площадь, м ²	Кот. пом.
	Пом. на отп.+11,100.+12,000		
4001	Производственное	419,46	Б2
4002	Вентилятор	5,39	
4003	Коридор	9,36	
4004	Коридор	8,51	
4005	Склад упаковки и сырья	2676,67	Б2
4006	Вентиляционная шахта	7,25	
4007	Кабель механика цеха	13,42	
4008	Комната отдыха	35,69	
4009	Помещение микроволновки	16,44	
4010	Кабельная намоточная цеха, механика цеха	17,33	
4011	Коридор	27,6	
4012	Помещение личной гигиены	3,87	
4013	Инженерный склад	18,93	Б4
4014	Поробочное помещение	19,11	
4015	Механическая мастерская	72,25	Б4
4016	Производственный цех	2324,51	Б2
4017	Оверлокная	14,52	Б2
4018	Коридор	18,81	
4019	Служебный	12,18	
4020	Помещение уборочного инвентаря	5,55	
4021	Женская раздевалка (14-8 чел., 16-24 чел.)	277,0	
4022	Предупреждающая	11,03	
4023	Душевая	22,04	
4024	Лифтовая холл	9,71	
4025	Кабельная	38,72	
		6085,35	

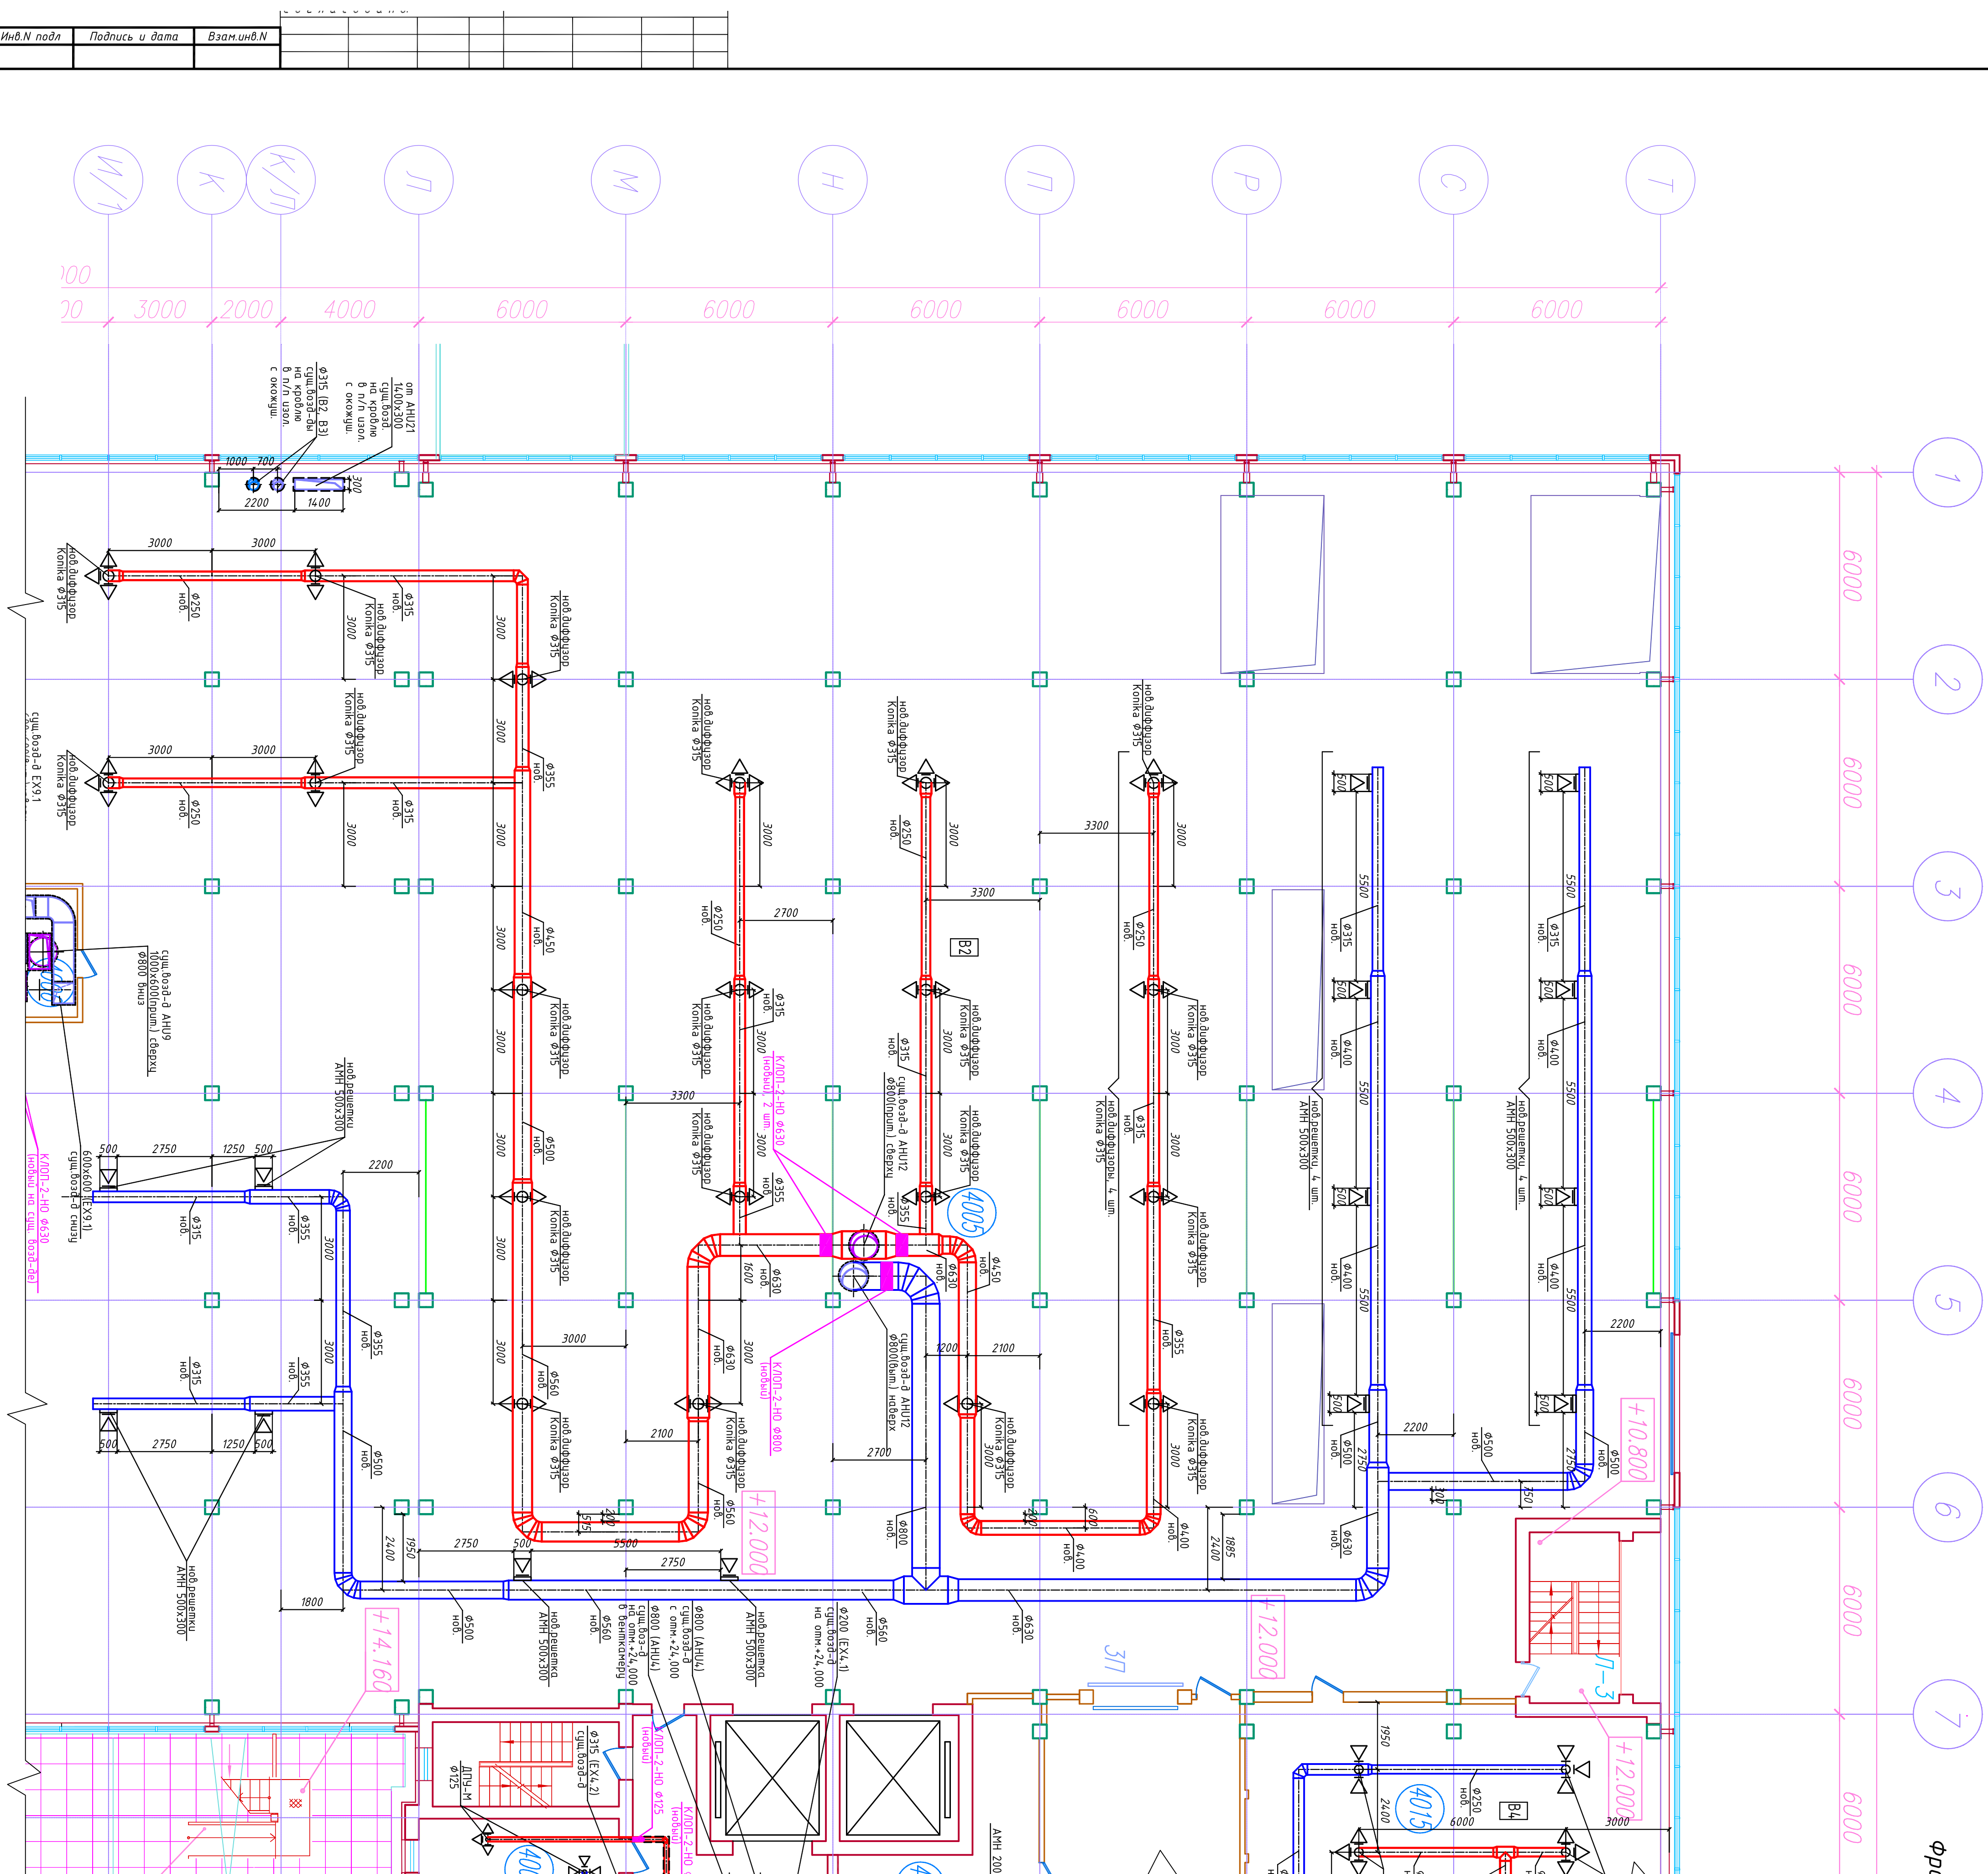

Условные обозначения

- существующий природный воздухоход
- новый природный воздухоход
- существующий вытяжной воздухоход
- вытяжной воздухоход с естественной вытяжкой
- новый вытяжной воздухоход

ПРИМЕЧАНИЯ

- Оценки и профили воздушной среды в воздухоприемных помещениях не могут быть:
- Существующая раздовая воздушная система АНУЗ в п.м-0005 с секс И-Т...17 аэроциркуля
- Для помещений 0005 запрограммирована низкая раздовая воздушность по существующим магистральным спровод
- системы АНУЗ в связи с зановой назначением помещений на складские
- Оценки и профили существующих воздушной сорогены и на данном чертене не отображены.
- По согласованию с Заказчиком по 3.10.16 пролонгированные клапаны В-Винкс заменятся на аналог Ф УКТ

NST89910-0B2

[illegible]