

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ГПУ

ООО «Газпром добыча Астрахань»

Н.Е. Рылов

« 01 » 10 2021г.

Технические условия №06-21

на подключение к газопроводу очищенного газа по объекту: «Блочная автогазонаполнительная компрессорная станция для заправки автотранспорта, работающего на КПГ на территории Астраханского газового комплекса».

1. Подключение газопровода очищенного газа выполнить к действующему газопроводу ОГ основной коллектор - УППГ-3А с устройством отсекающего кранового узла, разработанного в соответствии с проектом.

2. Присоединение запорной арматуры кранового узла предусмотреть посредством фланцевого соединения.

3. Координаты точки подключения: (схема подключения в наземной части газопровода прилагается).

4. Технические характеристики газопровода:

4.1. Диаметр – 159х7 мм;

4.2. Рабочее давление – 5,0 МПа;

4.3. Расчетное давление – 5,6 МПа;

4.4. Теплоизоляция – отсутствует;

4.5. Материал – сталь 20.

5. Трубопроводы должны свариваться, контролироваться, укладываться в траншею и испытываться в соответствии с требованиями действующей нормативной документации.

6. Проект производства работ (ППР) на строительство трубопроводов должен предусматривать меры, предотвращающие повреждения действующих коммуникаций и согласован с ООО «Газпром добыча Астрахань».

7. Проект должен быть выполнен в объеме, достаточном для проведения всех подготовительных и строительно-монтажных работ.

8. Для производства работ в охранной зоне коммуникаций получить письменное разрешение ООО «Газпром добыча Астрахань». Производство работ без разрешения и представителя ООО «Газпром добыча Астрахань» запрещается.

9. Движение транспорта и строительной техники по коммуникациям ООО «Газпром добыча Астрахань» запрещается. При необходимости согласовать с ООО «Газпром добыча Астрахань» места и оборудование временных переездов через коммуникации ООО «Газпром добыча Астрахань».

10. Земляные работы в полосе, ограниченной расстоянием 2 м от коммуникаций ООО «Газпром добыча Астрахань» производить только

ручным способом в присутствии представителя ООО «Газпром добыча Астрахань». Отвал грунта на коммуникации запрещается. Участки в границах зоны производства работ должны быть закреплены знаками.

15. Срок действия технических условий 3 года.

Начальник ТО ГПУ




А.Р. Тимербулатов

Заместитель начальника ЛЭС ГПУ



К.М. Маслов

Технологическая схема подключения АГНКС к трубопроводу ГО 2 очереди

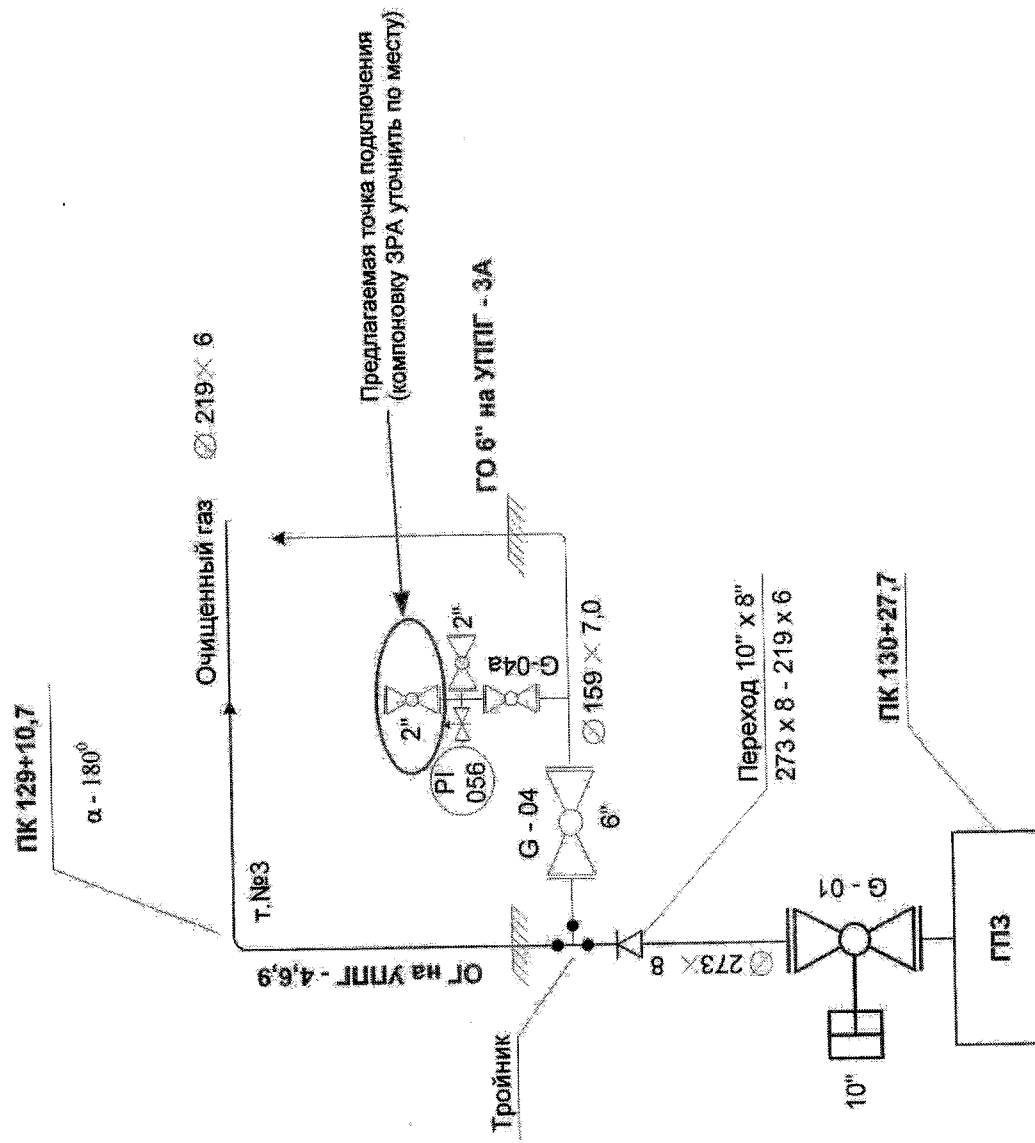

Схему составил:

Начальник ТО ГПУ СМ Тимербулатов А.Р.