


—12000

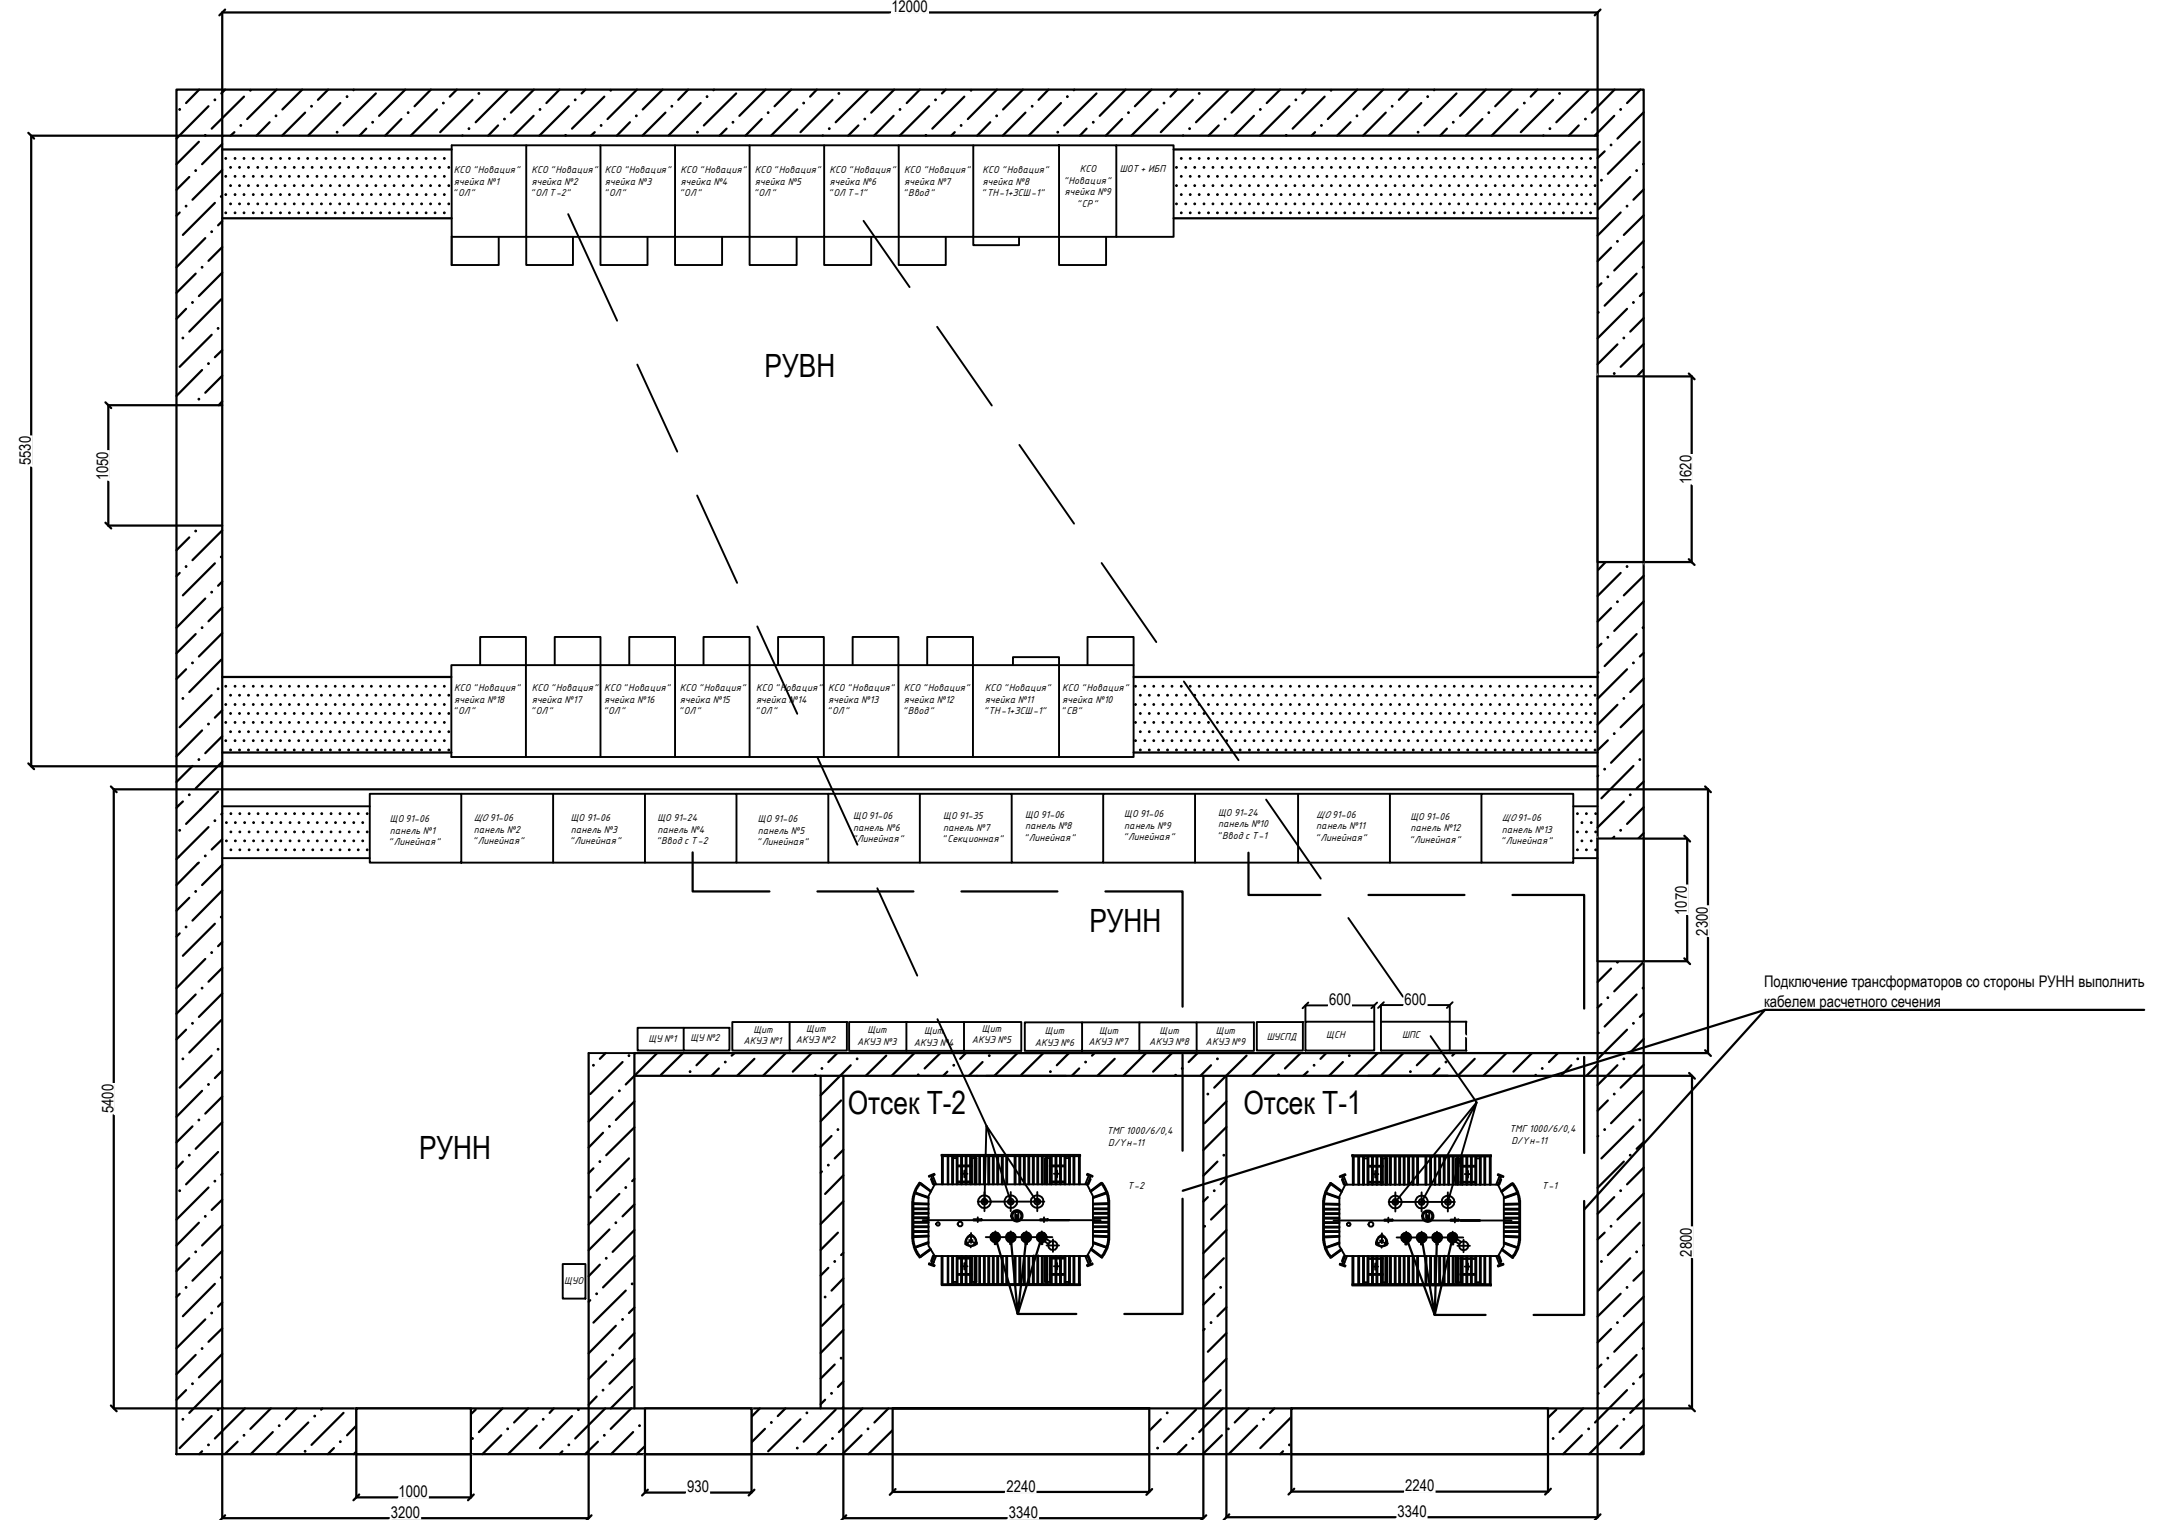

Подключение трансформаторов со стороны РУНН выполнить кабелем расчетного сечения

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подпись	Дата

## Приложение №4

1